


działka prywatna
dz. nr ewid. 27/11



| | | | |
|----------------------------|--|--------|--------|
| Rzędna terenu [m n.p.m.] | 269,36 | 272,70 | 272,90 |
| Rzędna dna rury [m n.p.m.] | 269,36 | 270,29 | 270,69 |
| Głębokość [m] | 0,00 | 2,41 | 2,21 |
| Materiał | PCV Ø200/5,9mm lita jednorodna SN8 SDR34 | | |
| Długość [m] / Spadek [‰] | 51,00 | 18,0 | 24,50 |
| Odległość [m] | 0,00 | 51,00 | 75,50 |

działka prywatna
dz. nr ewid. 27/11

Skarb Państwa
dz. nr ewid. 27/9

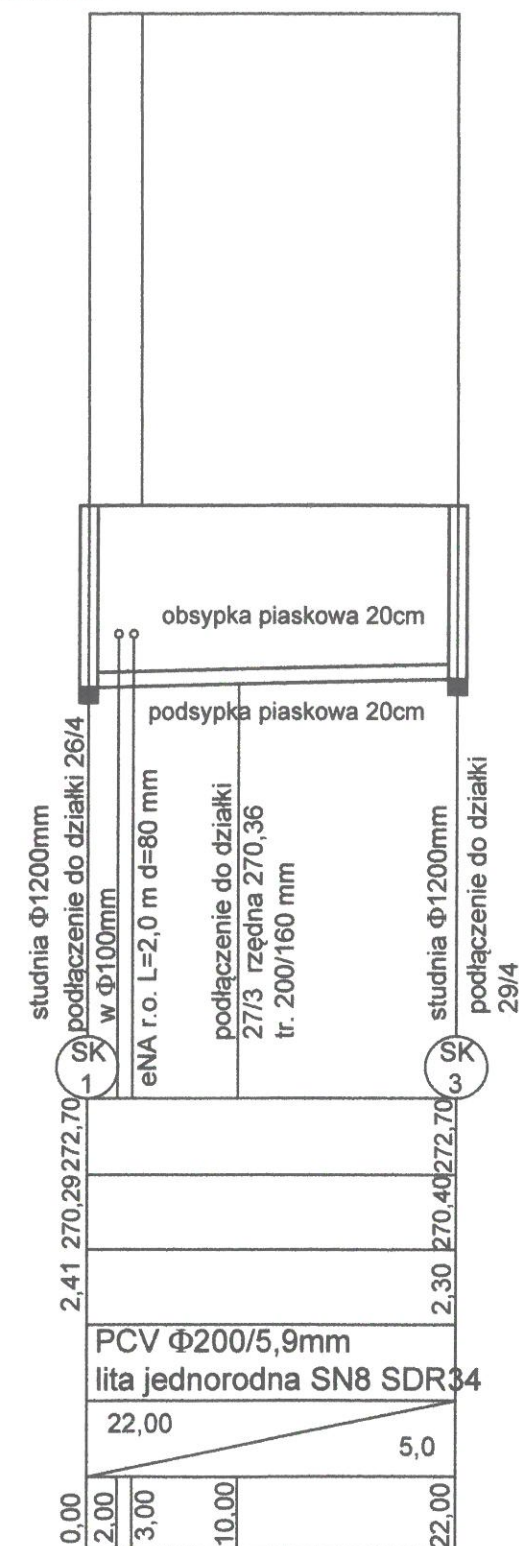


| | | | | | |
|-----------------|---|-------|----------|---------|---------------------------|
| INWESTOR: | | | | | |
| NAZWA PROJEKTU: | Sieć kanalizacji sanitarnej, Częstochowa, ul. Bytomska, dz. nr ewid. 27/11, 27/9 | | | | |
| TREŚĆ RYSUNKU: | PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | | | | |
| NR. PROJ. | PROJEKTOWAŁ: | DATA: | NAZWISKO | PODPIS: | FAZA PROJ.: PROJ. BUD. |
| SKALA: | SPRAWDZIŁ: | 01.20 | | | NR RYS. 3 |
| 1 : 100/500 | | 01.20 | | | |


1:100/100

| | |
|----------------------------|---|
| Rzędna terenu [m n.p.m.] | |
| Rzędna dna rury [m n.p.m.] | |
| Głębokość [m] | |
| Materiał | PCV $\Phi 160/4,7$ mm lita jednorodna SN8 SDR34 |
| Długość [m] / Spadek [‰] | 1,50 / 20,0 |
| Odległość [m] | 0,00 / 1,50 |


Skarb Państwa
dz. nr ewid. 27/9

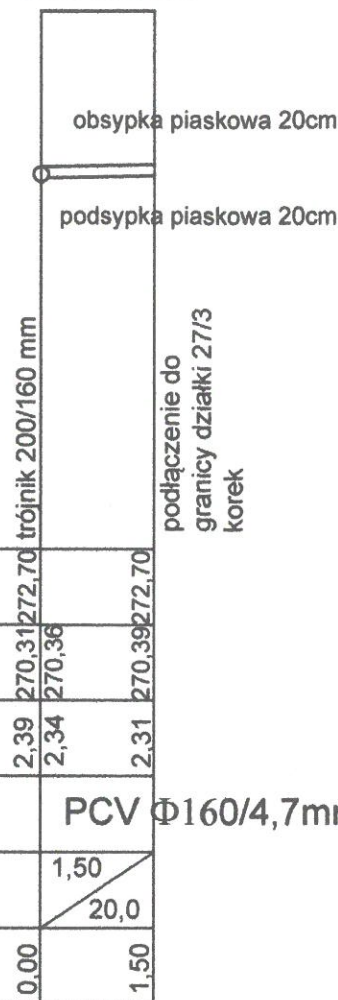


Skarb Państwa
dz. nr ewid. 27/9

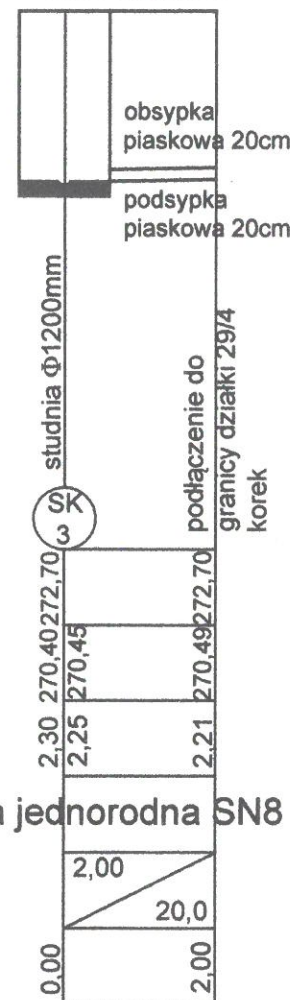


działka prywatna
dz. nr ewid. 27/11

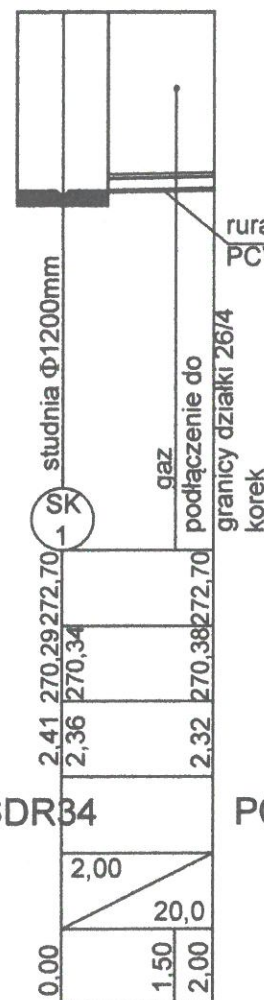

działka prywatna
dz. nr ewid. 27/11

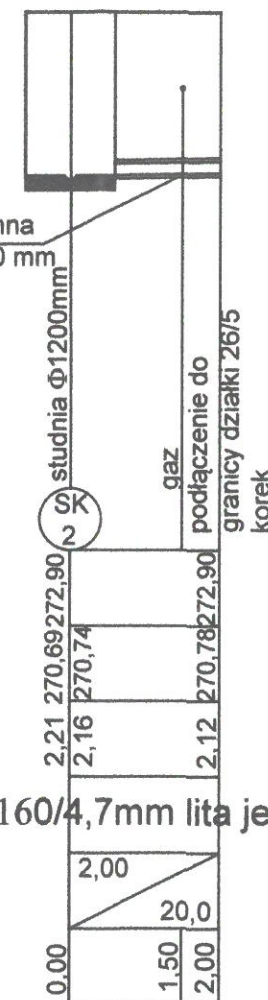

działka prywatna
dz. nr ewid. 27/11

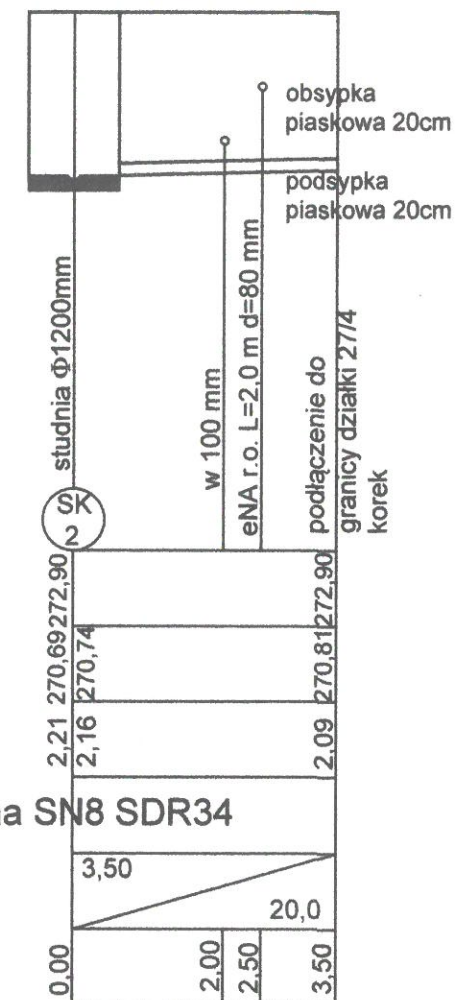

| | | | | | |
|-----------------------|---|-------|----------|---------|---------------------------|
| INWESTOR: | | | | | |
| NAZWA PROJEKTU: | Sieć kanalizacji sanitarnej, Częstochowa, ul. Bytomska, dz. nr ewid. 27/11, 27/9 | | | | |
| TREŚĆ RYSUNKU: | PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | | | | |
| NR. PROJ. | PROJEKTOWAŁ: | DATA: | NAZWISKO | PODPIS: | FAZA PROJ.: PROJ. BUD. |
| SKALA: 1 : 100/100 | SPRAWDZIŁ: | 01.20 | | | NR RYS. 3A |