


# PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI .SANITARNEJ - SIĘGNIKI DO GRANICY DZIAŁEK


Skala 1 : 100

## UKŁADANIE RUR W WYKOPIE



a-zasyпка (grunt rodzimy)  
b- głębokość przykrycia  
c-strefa ochronna  
d-warstwa wyrównawcza  
e-podłoże naturalne lub wzmocnione

Należy bezwzględnie stosować się do wytycznych producentów rur, a w szczególności:  
1.rury układać na podsypce płaskowej gr. 20 cm  
2.rury w wykopie powinny być posadowione całej długości  
t.j. rura musi dotykać dna wykopu całą swoją długością  
3.po ułożeniu rur wykonać podsypkę rur z boków, ubijając grunt warstwami co 20 cm ponad lico rury. Najistotniejszym jest zagęszczenie podłoża gruntu w tzw. pachach przewodu, podbijanie ubijakami drewnianymi  
4.pozostałą część wykopu uzupełnić gruntem rodzimym  
5.zagęszczenie gruntu do 90%  
6.niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemnych bezpośrednio na rury.

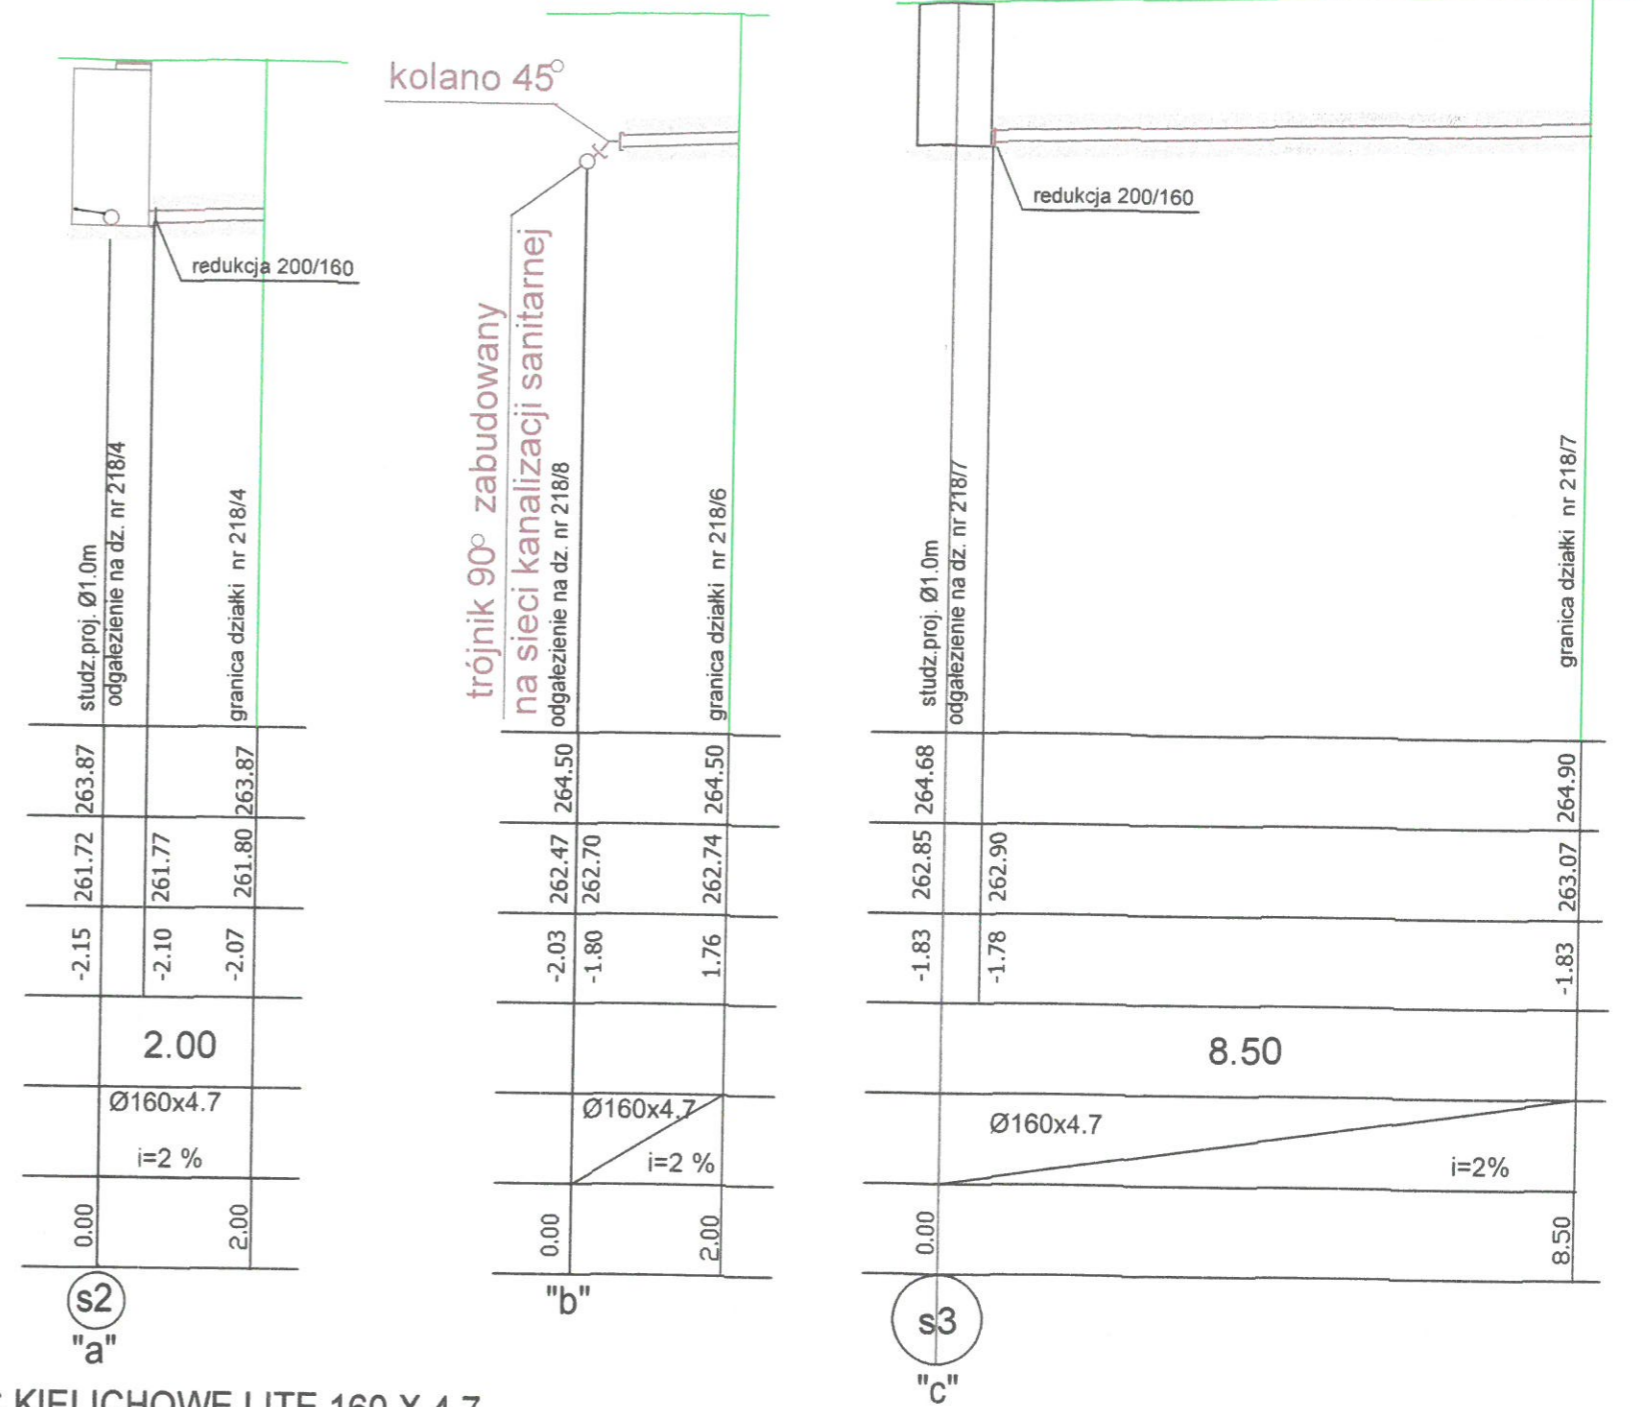

- 1.RURY I KSZTAŁTKI SDR 34 SN8 PVC KIELICHOWE LITE 160 X 4.7
- 2.W STUDZIENTKACH PRZEJŚCIA SZCZELNE
3. KOŃCE RUR NA GRANICY DZIAŁEK ZADEKLOWAĆ

PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNO - CIEPLNYCH 42-200 Częstochowa ul. Mehoffera 59c tel. 34 3658018			
PROJEKT BUDOWLANY			
TEMAT:	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z SIĘGNIKAMI DO GRANICY DZIAŁEK		
ADRES:	CZĘSTOCHOWA droga boczna od ul. BUSŁOWEJ		
RYSUNEK:	PROFIL KANALIZACJI - SIĘGNIKI		
PROJEKTOWAŁA:			SKALA: 1:100
SPRAWDZIŁ:			NUMER RYSUNKU: 4
		DATA: 04.2020	STR. NR 11