


RZUT PARTERU

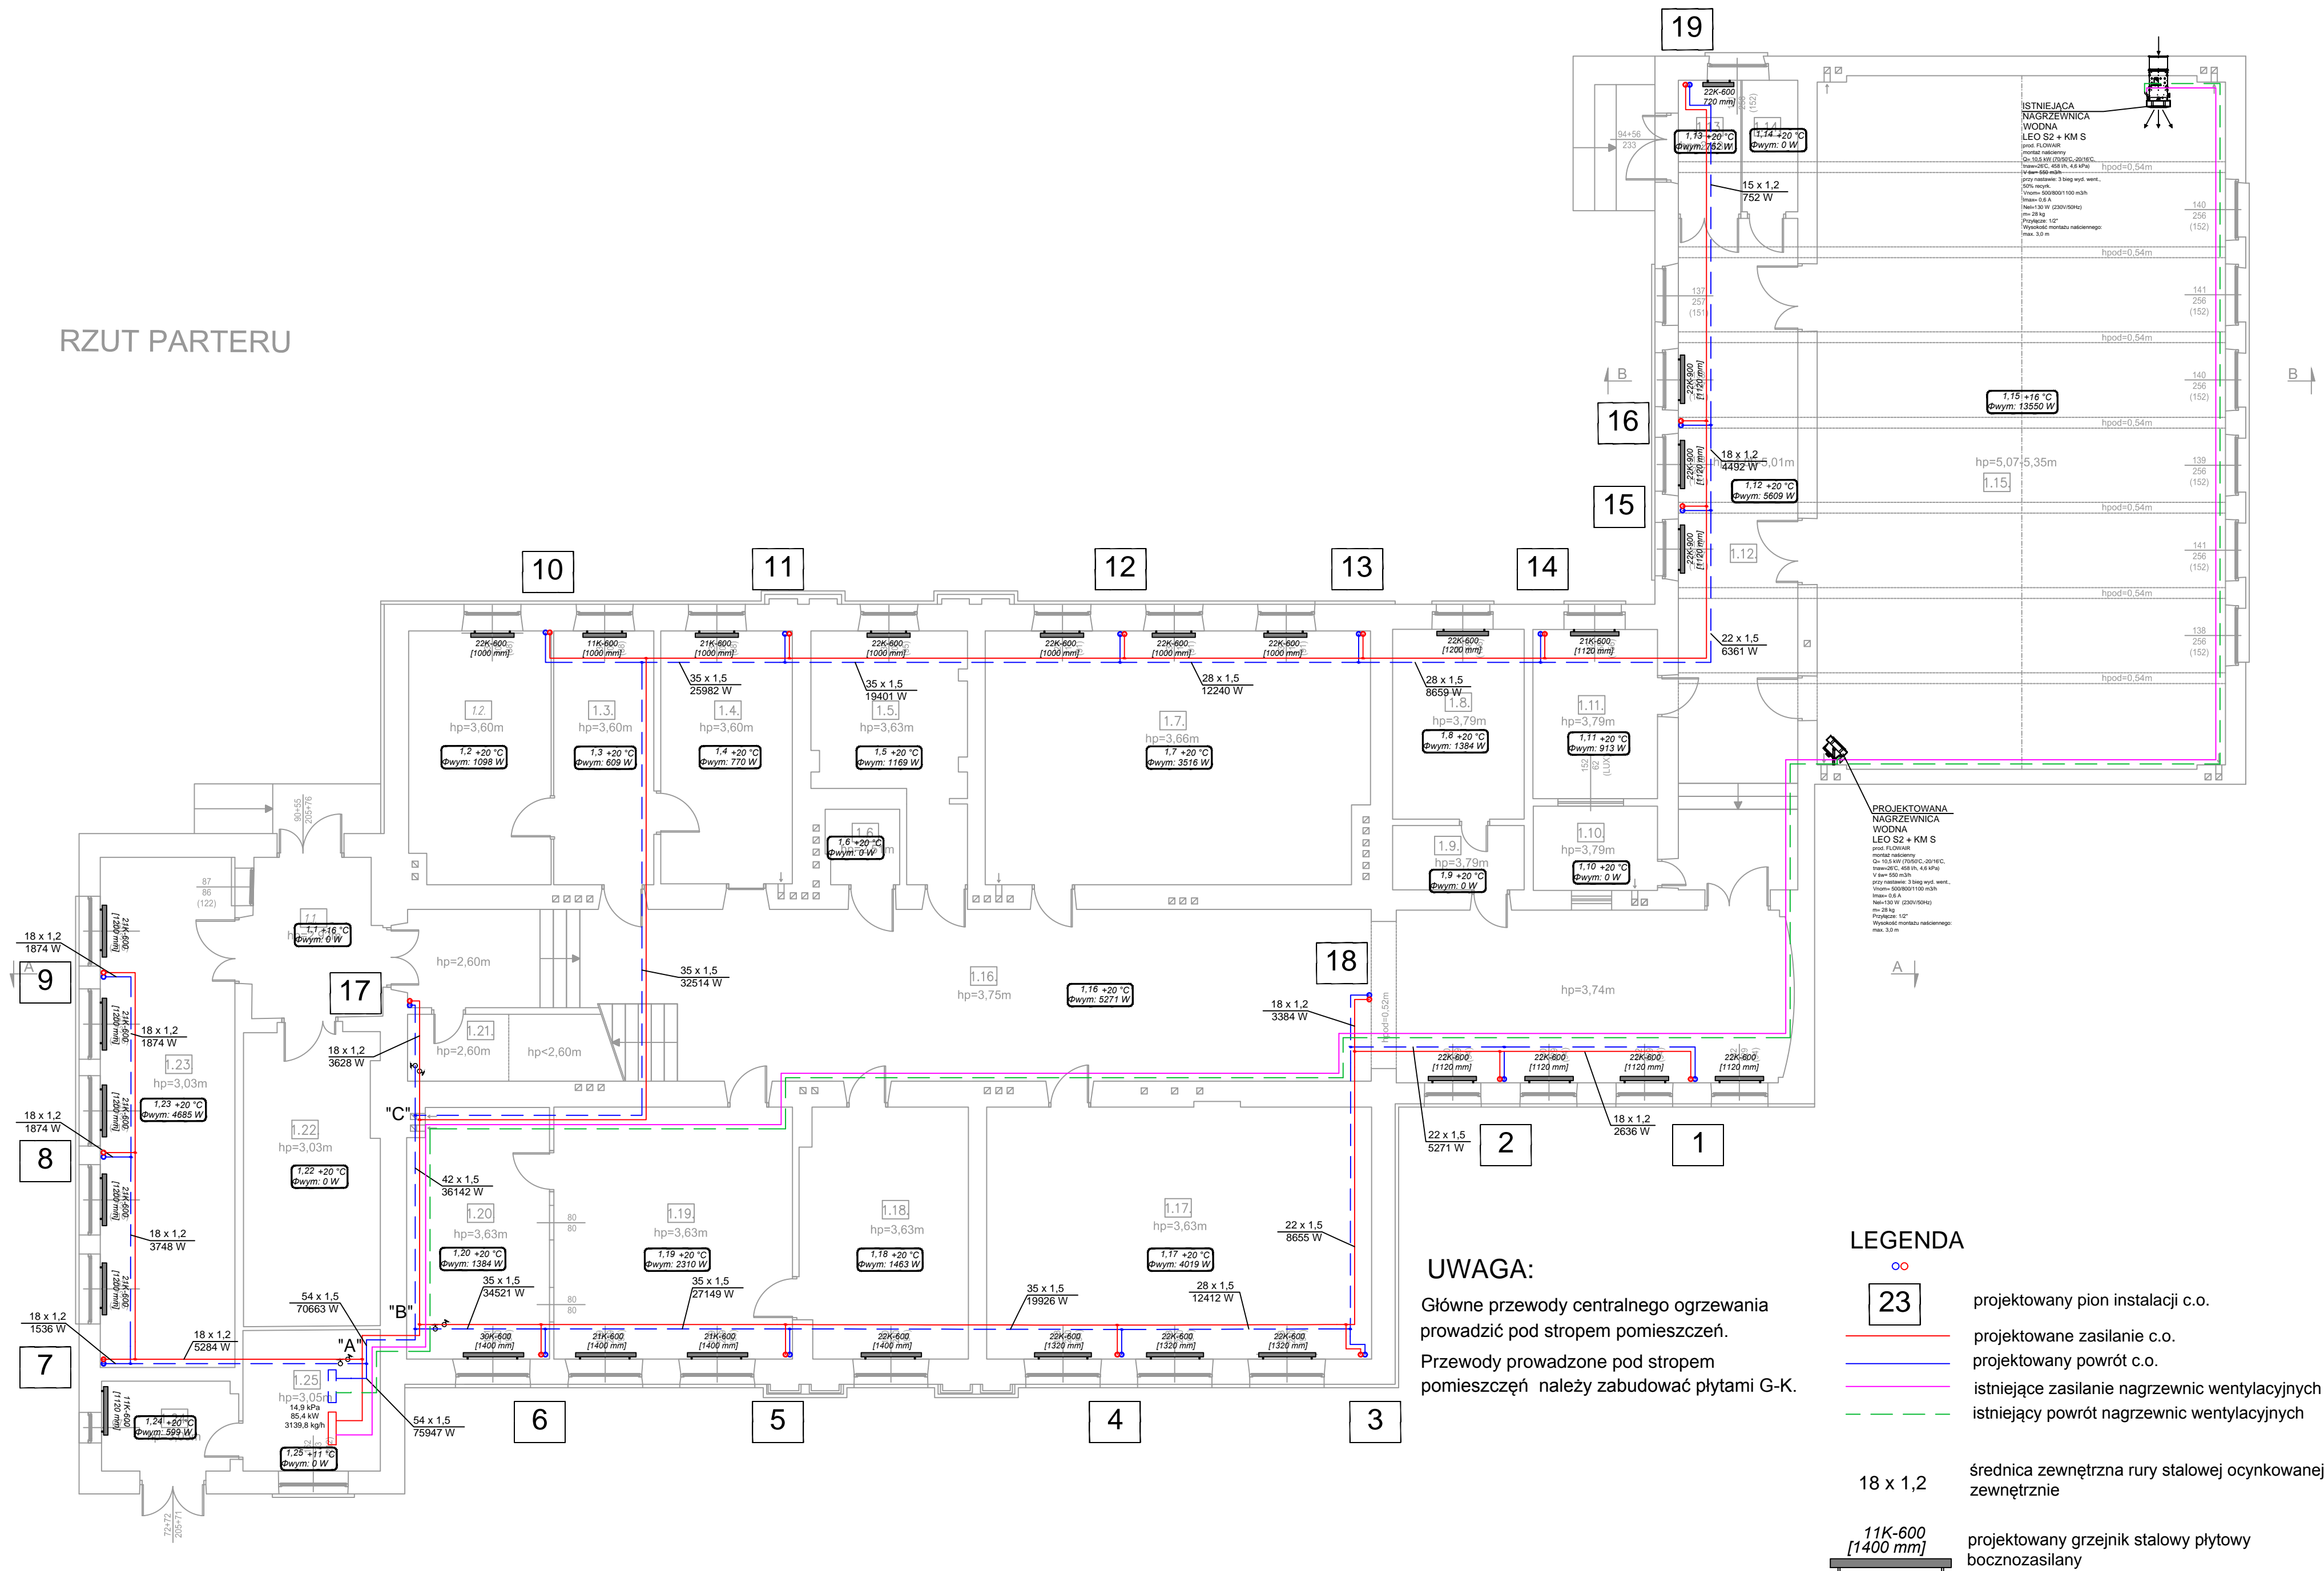


UWAGA:

Główne przewody centralnego ogrzewania prowadzić pod stropem pomieszczeń.

Przewody prowadzone pod stropem pomieszczeń należy zabudować płytami G-K.

LEGENDA

- 23 projektowany pion instalacji c.o.
- projektowane zasilanie c.o.
- projektowany powrót c.o.
- istniejące zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych
- istniejący powrót nagrzewnic wentylacyjnych
- średnica zewnętrzna rury stalowej ocynkowanej zewnętrznie
- 11K-600 [1400 mm] projektowany grzejnik stalowy płytowy bocznozasilany

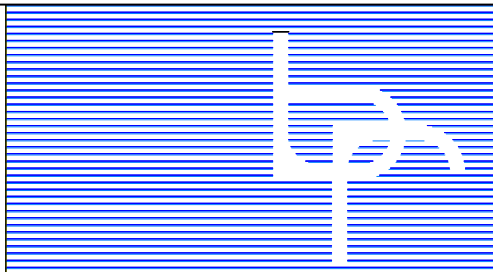

W.P.B.M.R. "BUDOREMONT" 42-200 CZĘSTOCHOWA
Ul. Garwolińska 5, tel. 0-34 362 89 95 tel./fax 362 02 26
NIP 573-020-46-86

Zestawienie powierzchni

| | | |
|--------|-----------------------|----------------------|
| 1.1. | Wiatrołap | 10,76m ² |
| 1.2. | Gabinet wicedyrektora | 19,10m ² |
| 1.3. | Sekretariat | 13,63m ² |
| 1.4. | Gabinet dyrektora | 17,86m ² |
| 1.5. | WC uczniów | 16,11m ² |
| 1.6. | WC | 2,93m ² |
| 1.7. | Sala lekcyjna | 51,70m ² |
| 1.8. | Pielęgniarnia | 13,42m ² |
| 1.9. | Przedsiónek | 4,53m ² |
| 1.10. | Słupki szkolny | 5,62m ² |
| 1.11. | Pokój w-f-istów | 11,33m ² |
| 1.12. | Komunikacja | 43,10m ² |
| 1.13. | Wiatrołap | 4,41m ² |
| 1.14. | Pom. podręczne | 3,93m ² |
| 1.15. | Sala gimnastyczna | 51,69m ² |
| 1.16. | Korytarz | 116,45m ² |
| 1.17. | Sala lekcyjna | 52,16m ² |
| 1.18. | Świetlica | 22,32m ² |
| 1.19. | Świetlica | 32,27m ² |
| 1.20. | Kuchnia | 19,00m ² |
| 1.21. | Pom. podręczne | 4,80m ² |
| 1.22. | Szatnia | 21,16m ² |
| 1.23. | Szatnia | 36,88m ² |
| 1.24. | Pom. konserwatora | 6,20m ² |
| 1.25. | Węzeł ciepła | 10,39m ² |
| RAZEM: | | 691,75m ² |

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA
Wszystkie wymiary podane na rysunkach, należy sprawdzić z wymiarami na planie budowy. Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr17 im. Stanisława Wyspiańskiego
ADRES
42-217 Częstochowa, ul.Ai.Wojaka Polskiego 130
dz. nr ewid. 113 obręb 312
INWESTOR
Gmina Miasta Częstochowa
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

PROJEKTANT cz. instal. sanit.
mgr inż. Wojciech Nowak
upr.nr SLK/3774/PWOS/11

ASYSTENT PROJEKTANTA/

TYTUŁ RYSUNKU
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – RZUT PARTERU

DATA
Luty 2021
SKALA
1:100

NR RYSUNKU
S1.