
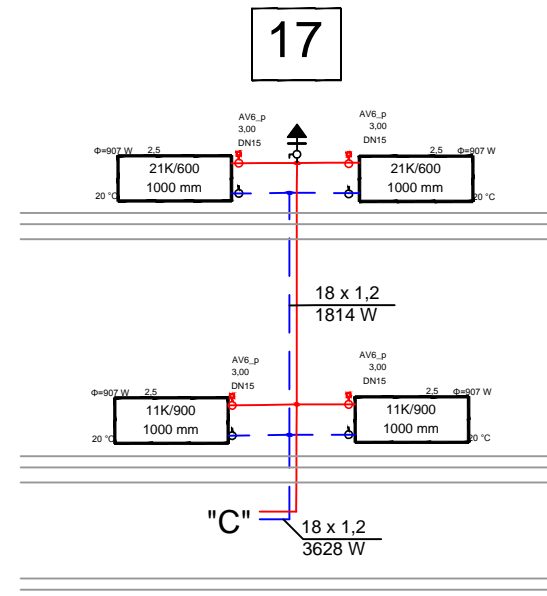
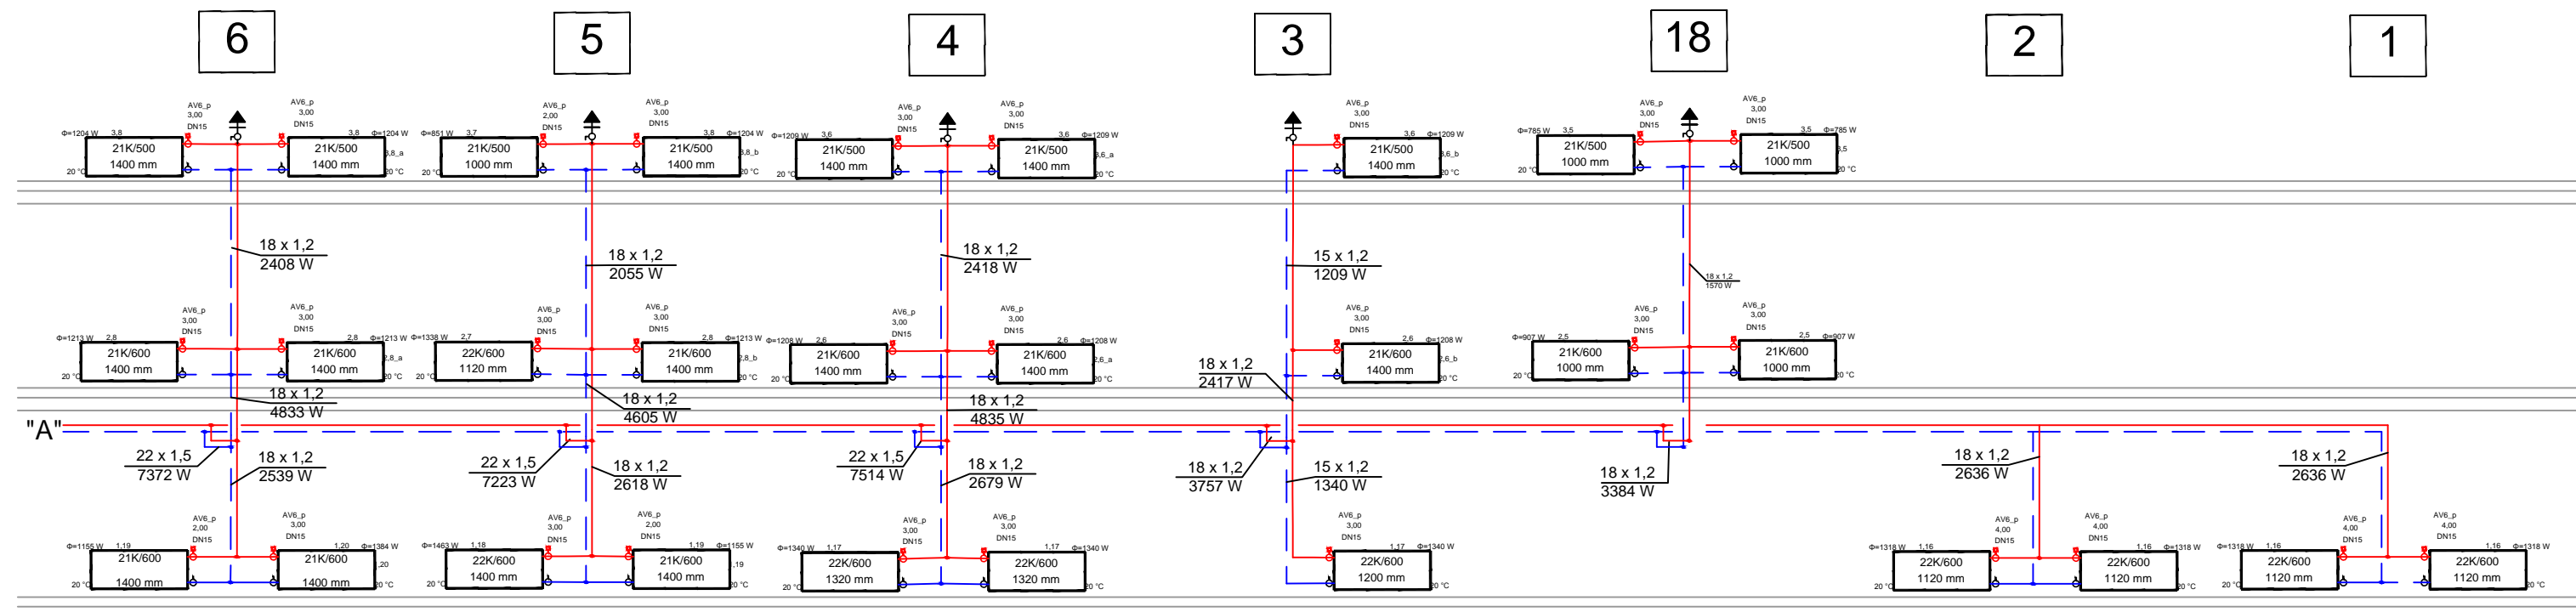


W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42-200 CZĘSTOCHOWA  
Ul. Garwolińska 5, tel. 0-34 362 89 95 tel./fax 362 02 26  
NIP 575-020-46-86

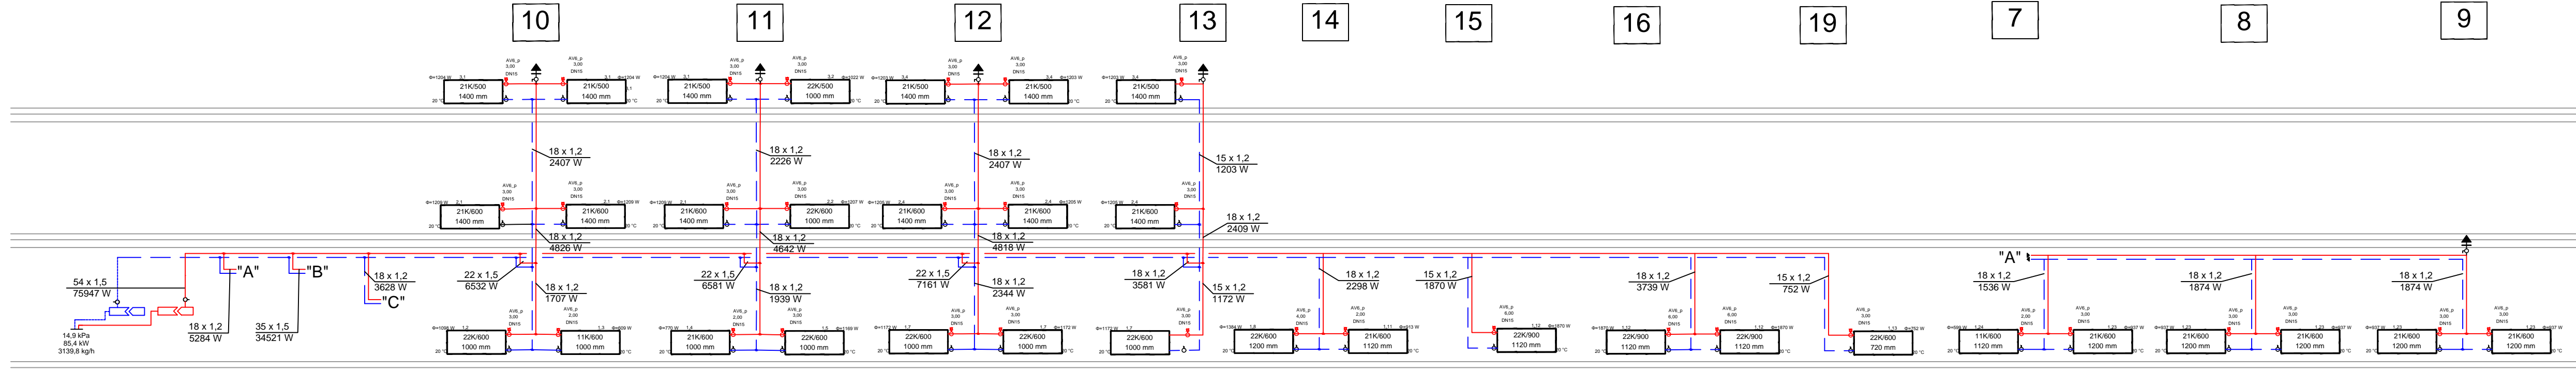

## LEGENDA

- 1 projektowany pion instalacji c.o.
- projektowane zasilanie c.o.
- projektowany powrót c.o.
- średnica zewnętrzna rury stalowej ocynkowanej zewnątrz Sanha-therm
- 22K-600 (1000 mm) projektowany grzejnik stalowy płytowy boczozasilany

## UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA

Wszystkie wymiary podane na rysunkach, należy sprawdzić z wymiarami na placu budowy. Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr17 im. Stanisława Wyspiańskiego

ADRES  
42-217 Częstochowa, ul. Al. Wojska Polskiego 130 dz. nr ewid. 113 obręb 312

INWESTOR  
Gmina Miasta Częstochowa  
42-217 Częstochowa, ul. Śliska 11/13

PROJEKTANT cz. instal. sanit..  
mgr inż. Wojciech Nowak  
upr.nr SLK/3774/PWOS/11

ASYSTENT PROJEKTANTA/

TYTUŁ RYSUNKU  
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – ROZWIINIĘCIE

DATA  
Luty 2021  
SKALA  
1:100

NR RYSUNKU  
S4.