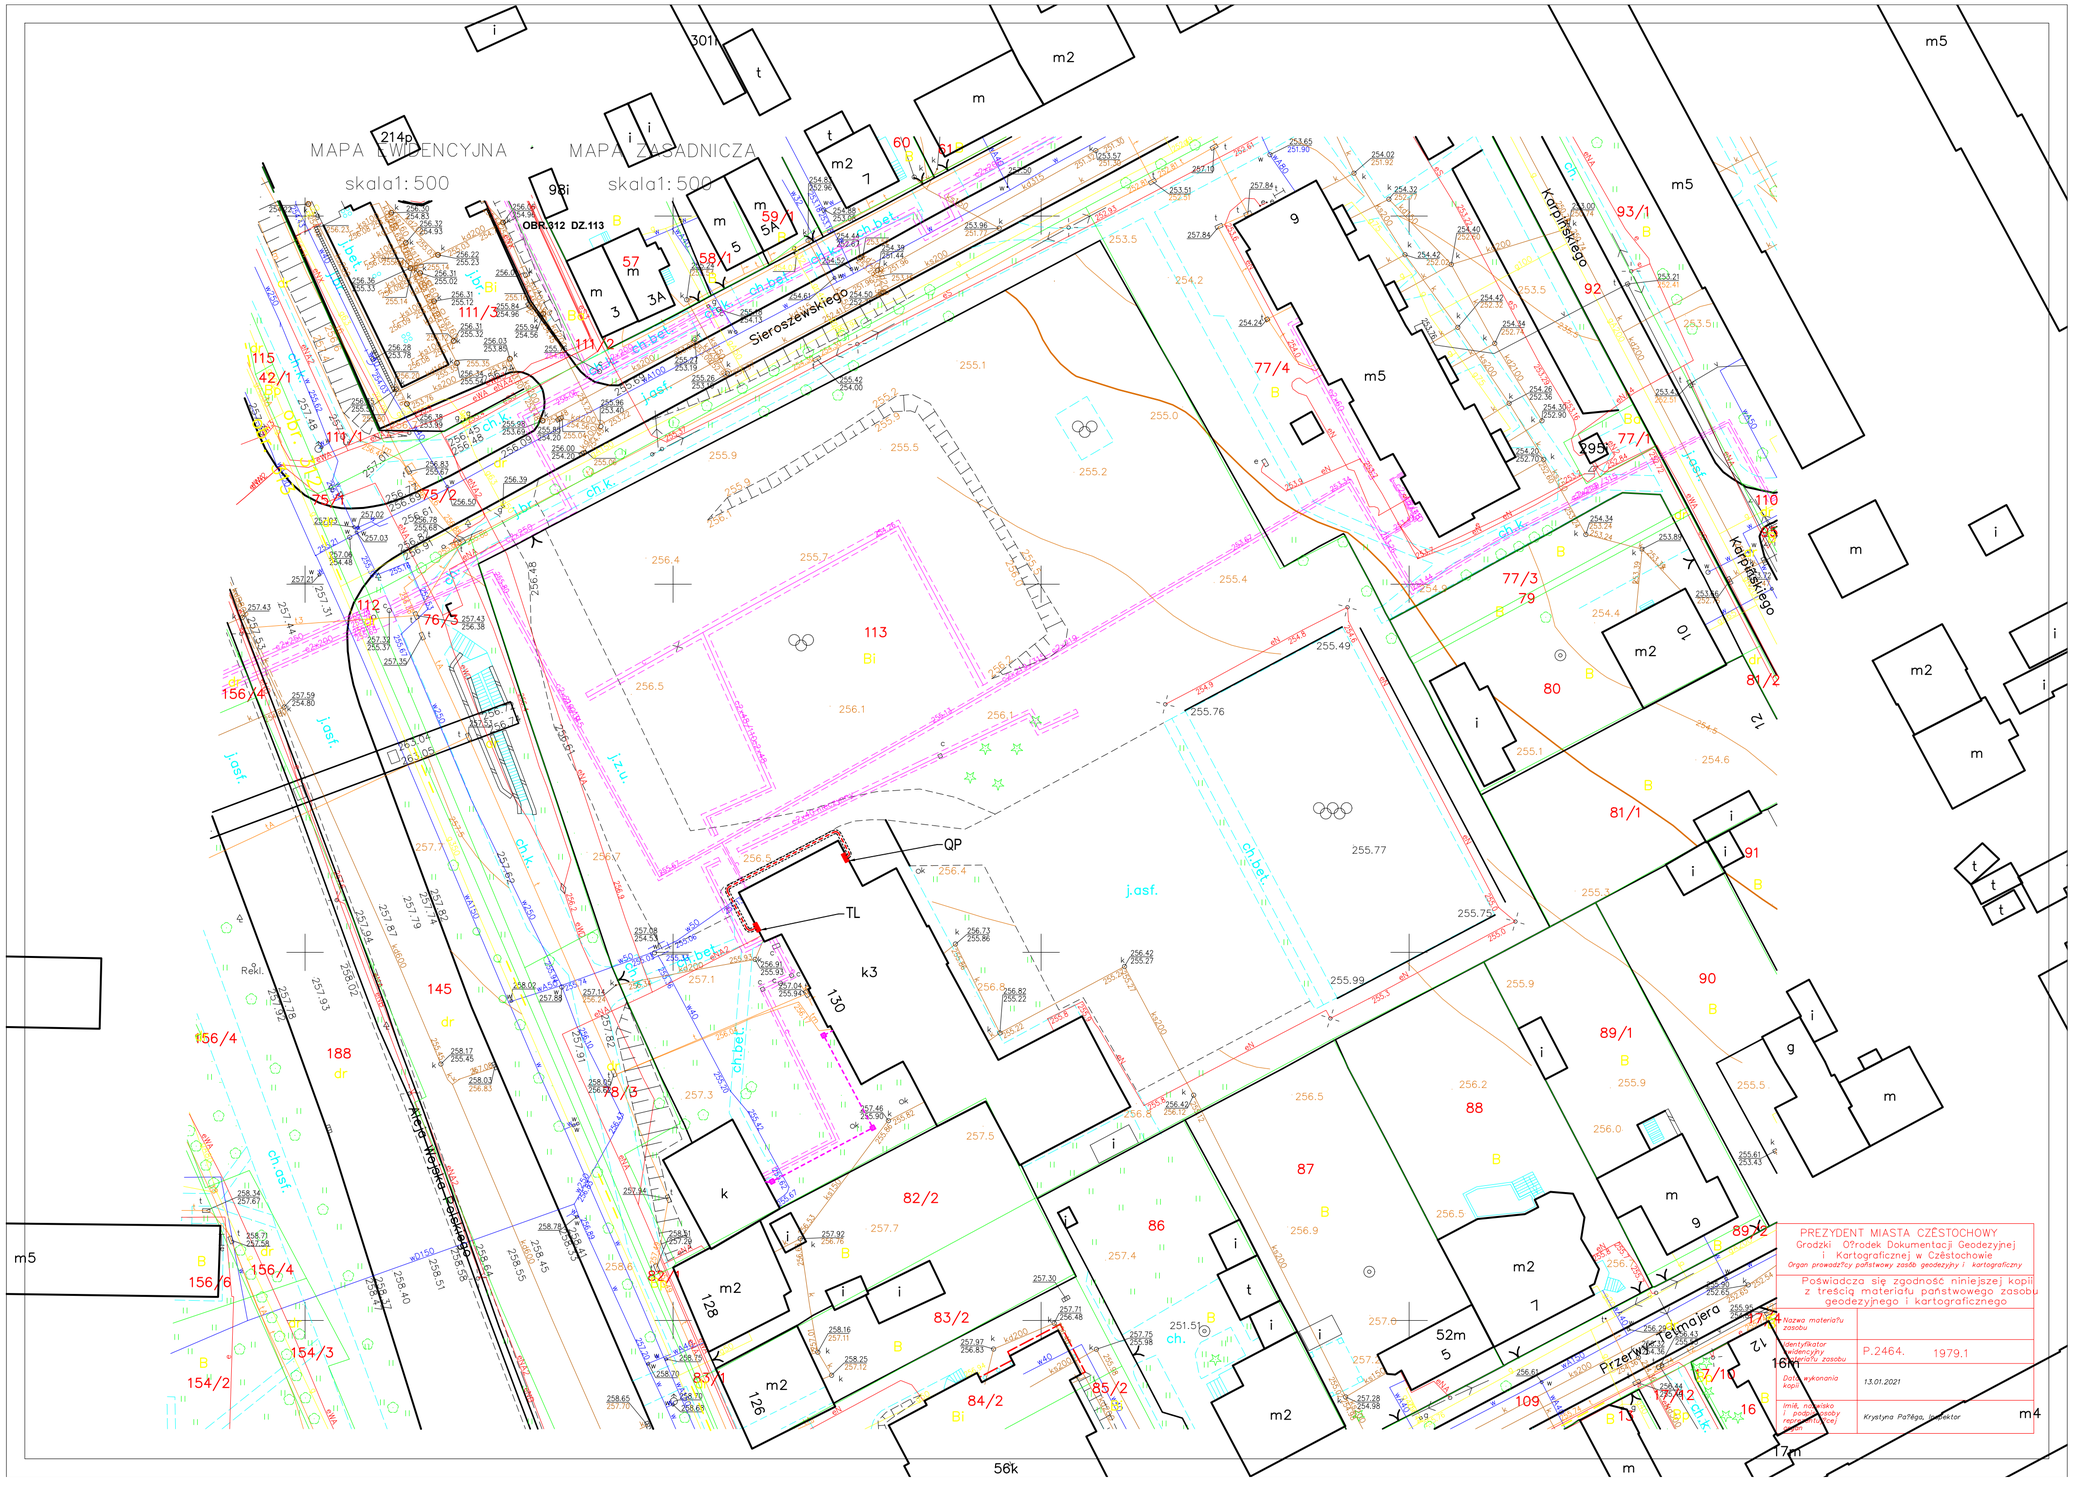

LEGENDA - BRANŻA ELEKTRYCZNA

- TL — Tablica pomiarowa (projektowana) - licznik
- QP — Główny wyłacznik budynku szkoły
- Projektowana trasa kablowa elektroenergetyczna kabel YAKY 4x70 mm2
- Projektowana osłona rurowa PCV Ø 100 mm
- Projektowana kanalizacja kablowa dla kabli sterowniczych w postaci dwóch rur PCV Ø 100 mm
- Studnia kablowa z poliwęglanu do kanalizacji wielo otworowej

PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY
Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Częstochowie
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Nazwa materiału zasobu	
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.2464. 1979.1
Data wykonania kopii	13.01.2021
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Krystyna Pałęga, inspektor

W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42-200 CZĘSTOCHOWA
Ul. Garwolińska 5, tel. 602-388-860

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA

Wszystkie wymiary podane na rysunkach, należy sprawdzić z wymiarami na placu budowy.
Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 17

ADRES
42-207 Częstochowa, Aleja Wojska Polskiego 130
dz. nr ewid. 113 obręb 312

INWESTOR
Gmina Miasta Częstochowa
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

PROJEKTANT mgr inż. Grzegorz Drelich upr.nr SLK/0605/POOE/04	podpis
ASYSTENT PROJEKTANTA/ /OPRACOWAŁ:	podpis

TYTUŁ RYSUNKU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE

DATA Luty 2021	NR RYSUNKU E001
SKALA 1:500	