


UKŁADANIE RUR W WYKOPIE

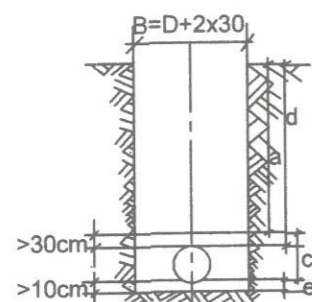

- a-zasyпка (grunt rodzimy)
- b- głębokość przykrycia
- c-strefa ochronna
- d-warstwa wyrównawcza
- e-podłoże naturalne lub wzmocnione

Należy bezwzględnie stosować się do wytycznych producentów rur, a w szczególności:




- 1.rury układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm
- 2.rury w wykopie powinny być posadowione na całej długości
t.z. rura musi dotykać dna wykopu całą swoją długością
- 3.po ułożeniu rur wykonać podsypkę rur z boków, ubijając grunt warstwami co 20 cm ponad lico rury. Najistotniejszym jest zagęszczenie podbicia gruntu w tzw. pachach przewodu, podbijanie ubijakami drewnianymi.
- 4.pozostałą część wykopu uzupełnić gruntem rodzimym
- 5.zagęszczanie gruntu do 90%
- 6.niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemnych bezpośrednio na rury.



A

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI .SANITARNEJ - SIĘGNIKI DO GRANICY DZIAŁEK

Skala 1 : 100

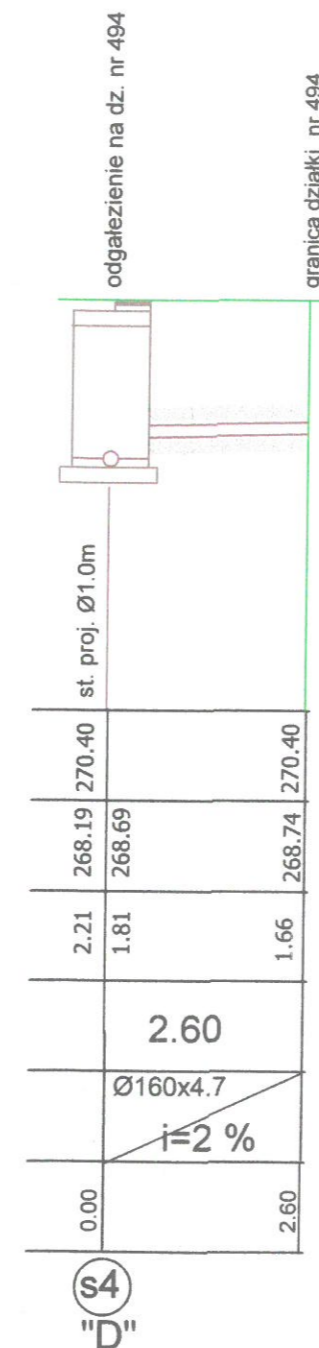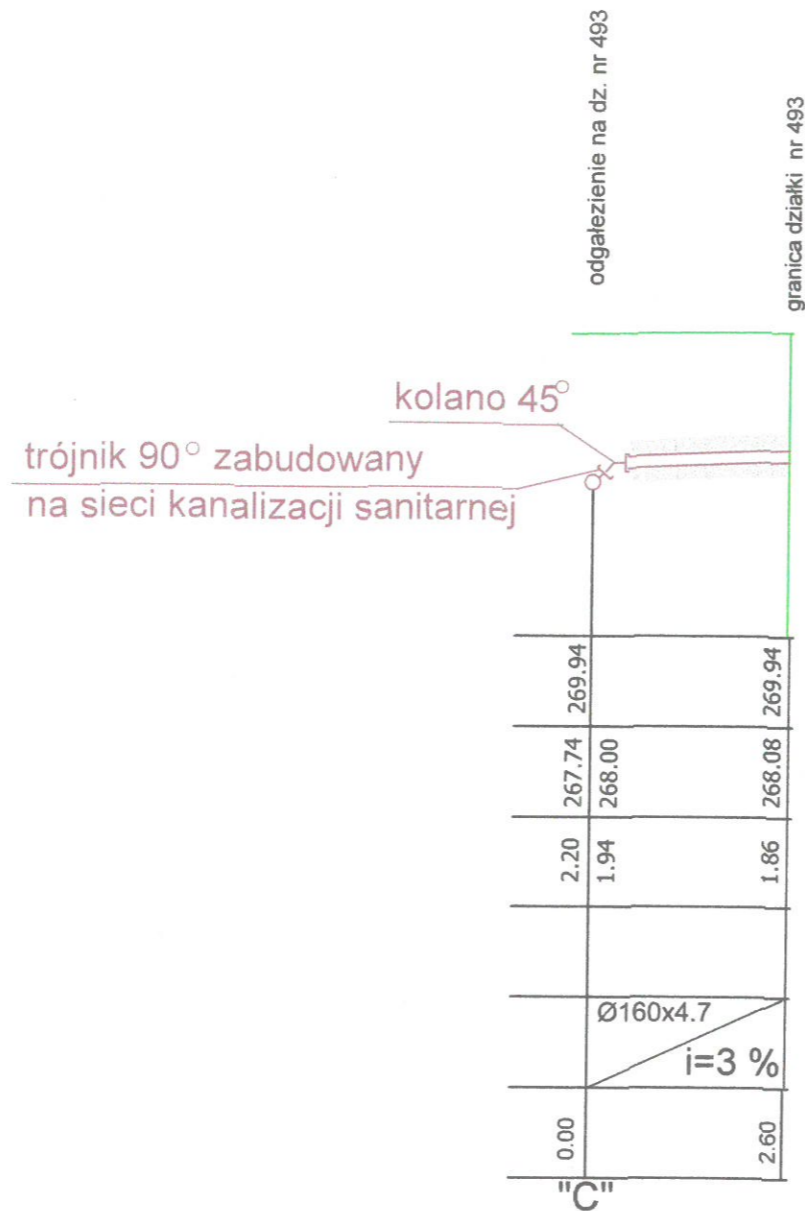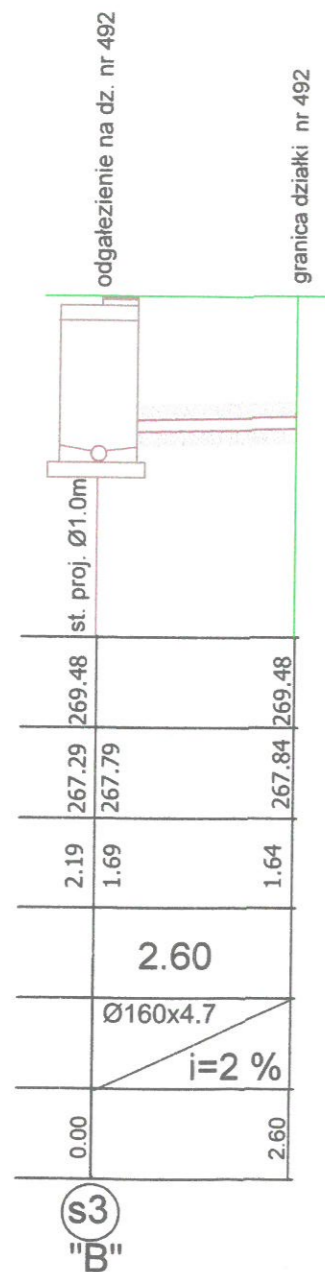

- 1.RURY i KSZTAŁTKI SDR 34 SN8 PVC KIELICHOWE LITE 160 X 4.7
- 2.W STUDZIENKACH PRZEJŚCIA SZCZELNE
3. KOŃCE RUR NA GRANICY DZIAŁEK ZADEKLOWAĆ

PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNO - CIEPLNYCH 42-200 Częstochowa ul. Mehoffera 59c tel. 34 3658018			
PROJEKT BUDOWLANY			
TEMAT: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z SIEGNIKAMI DO GRANICY DZIAŁEK			
ADRES: CZĘSTOCHOWA ul. boczna od ul. BUSOŁWEJ			
RYSUNEK: PROFIL KANALIZACJI - SIĘGNIKI			
PROJEKTOWAŁA: mgr inż. upr. bud.		SKALA: 1:100	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. upr. bud.		NUMER RYSUNKU: 4	
		DATA: 04.2020	STR. NR 11