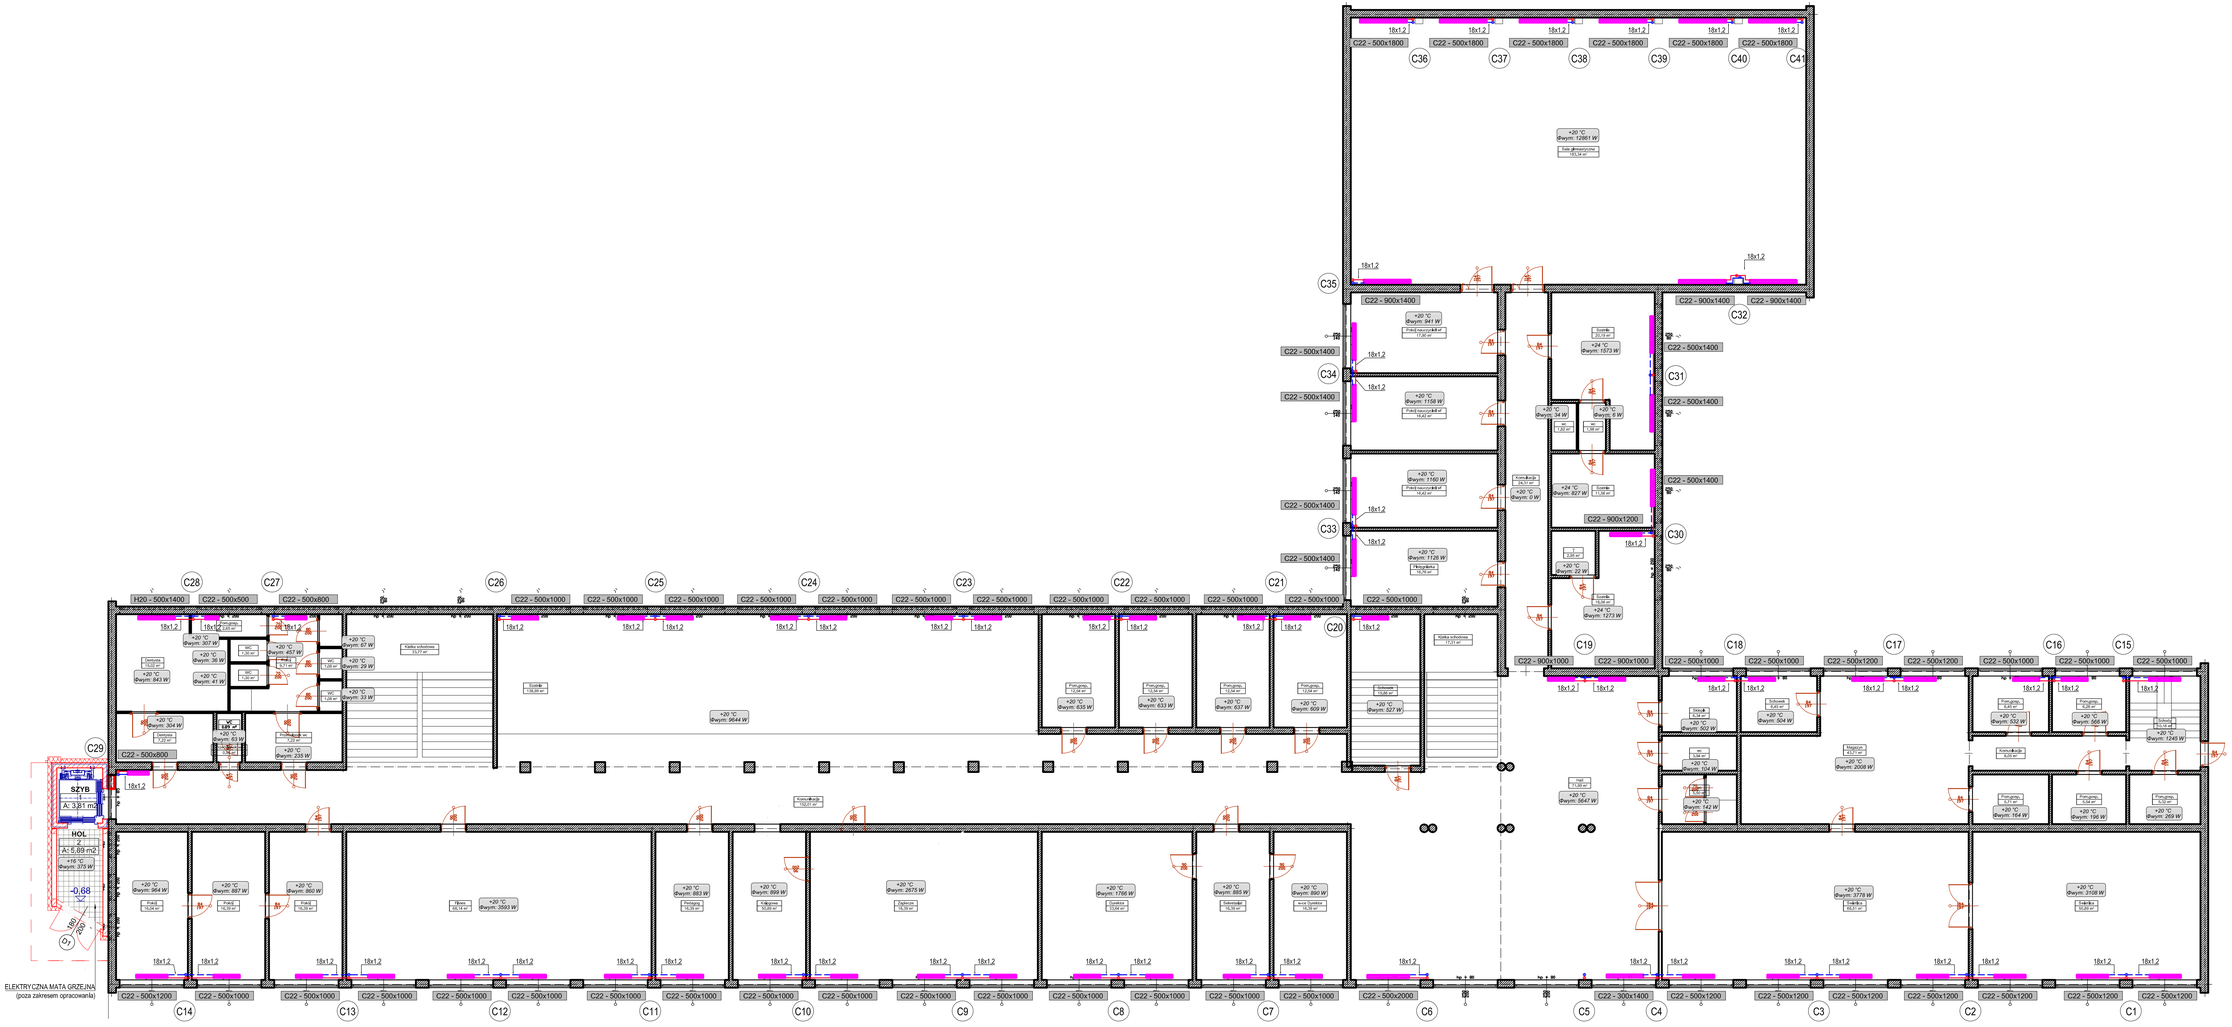

LEGENDA:

- INSTALACJA C.O (stal węglowa ocynkowana-system zapras.)
- GRZEJNIK STALOWY BOCZNOZASILANY
- TEMP. POMIESZCZENIA/STRATY CIEPLNE

UWAGI OGÓLNE

1. Rysunku nie skalować.
2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkiem kwych branż.
3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.
4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazanie jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich ościeżeń do architektury i pozostałych branż.
5. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebicia porównać z projektem instalacji.
6. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić ognioochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody.

Pracownia projektowa
"NAVITAS PROJEKT"
ul. N.M.P.34, 42-202 Częstochowa
tel. 513-13-59-97, 606-028-862
e-mail: biuro.navitas@gmail.com

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Termomodernizacja budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego CZĘSTOCHOWA UL. WORCELLA 22 DZIAŁKA NR 65/1 OBRĘB 43B
NAZWA I ADRES INWESTORA	MIASTO GMINA CZĘSTOCHOWA ul . Śląska 11/13 42-217 Częstochowa
ZAKRES OPRAC.	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
NAZWA RYSUNKU	RZUT PARTERU — SKALA 1:100
PROJEKTANT NR UPRAWNIEŃ	mgr inż. Tomasz Stefański — Podpis — SLK/4452/PWOS/12
SPRAWDZAJĄCY NR UPRAWNIEŃ	mgr inż. Kamil Wrobel — Podpis — SLK/4452/PWOS/12

FAZA PROJEKTU	BRANŻA	NR RYS.	DATA	STRONA
PROJ. BUDOWLANY	INST. SANITARNE	S-2	02.2021	S23