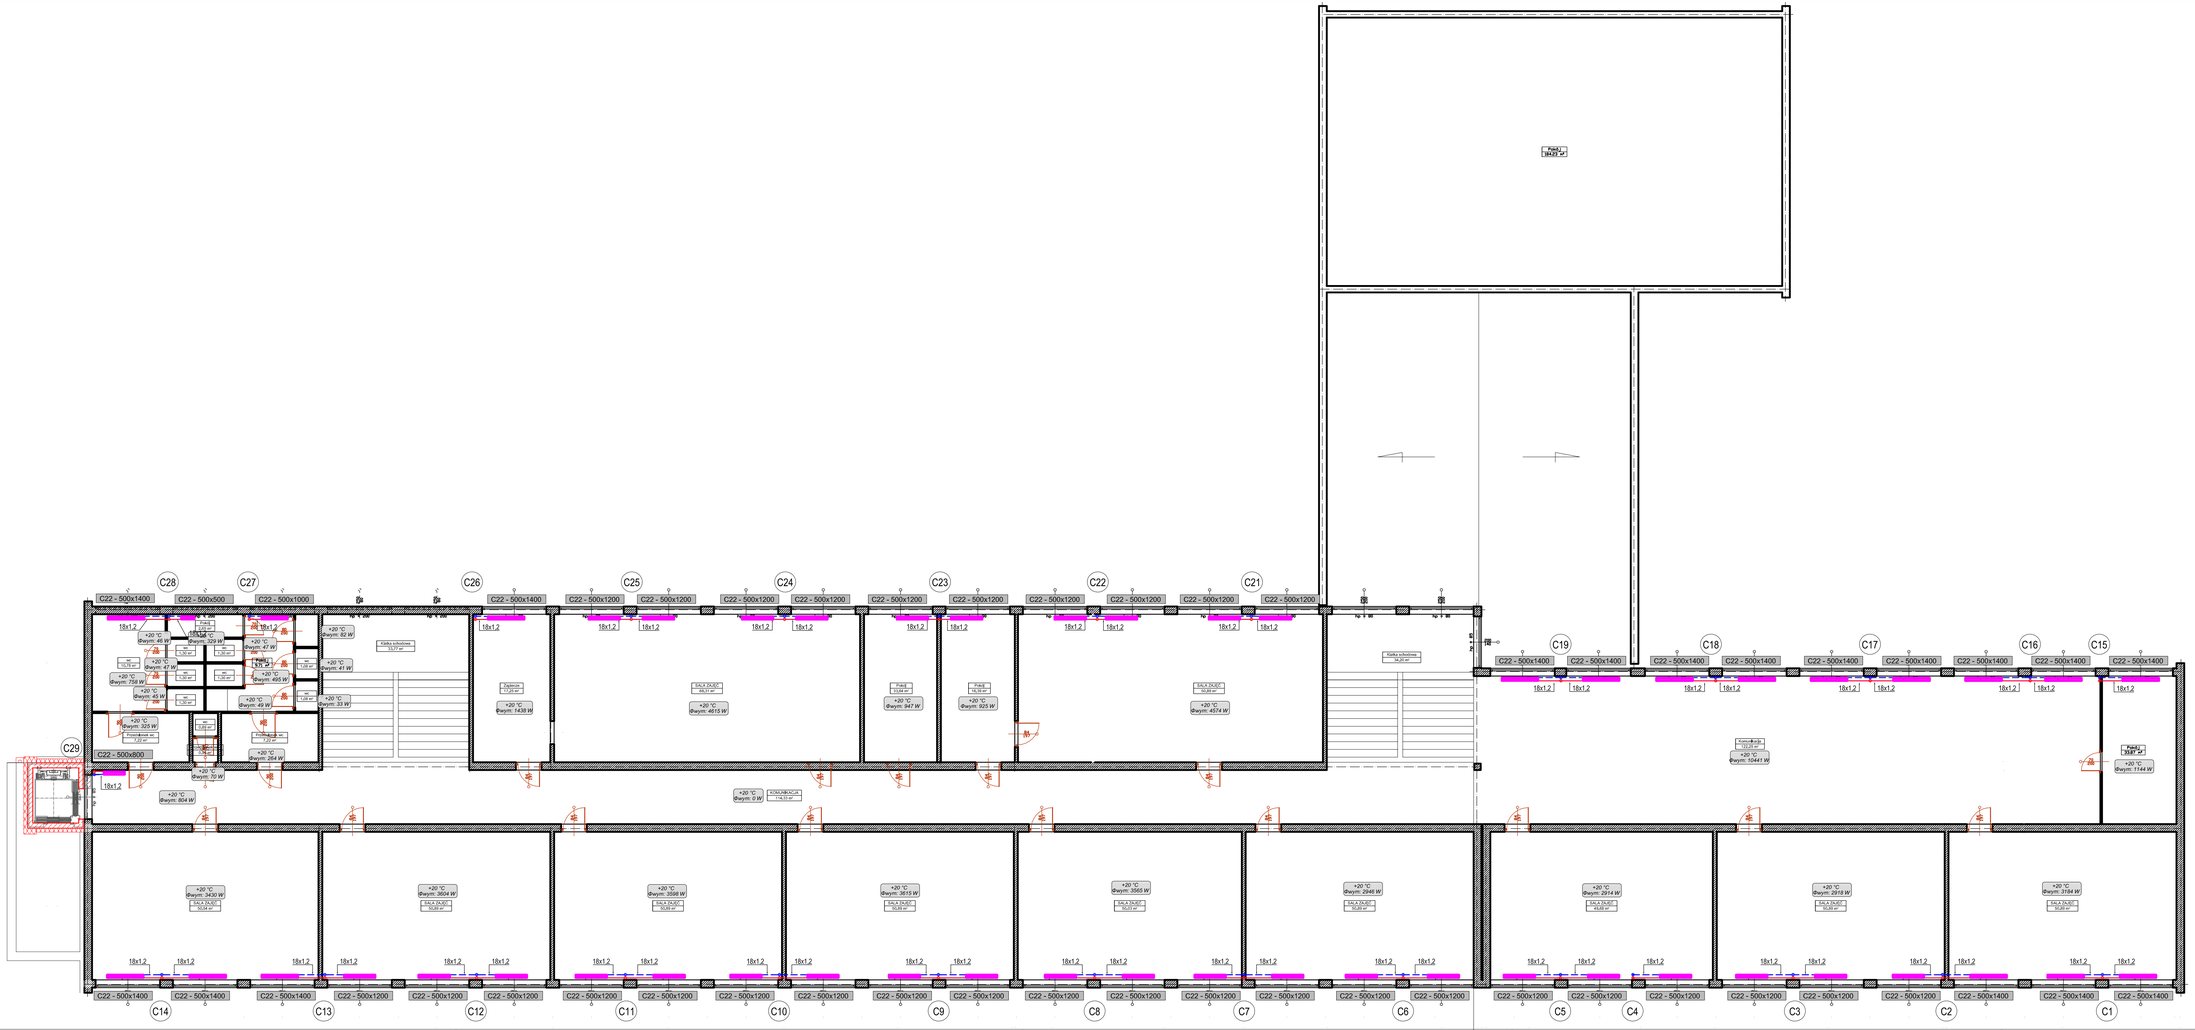

LEGENDA:

- INSTALACJA C.O (stal węglowa ocynkowana-system zapras.)

C22 - 500x1200 - GRZEJNIK STALOWY BOCZNOZASILANY

+20 °C Φwym: 1766 W - TEMP. POMIESZCZENIA/STRATY CIEPLNE

UWAGI OGÓLNE

1. Rysunku nie skalować.

2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i powiadomić z rysunkami innych branż.

3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.

4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.

5. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebicia porównać z projektem instalacji.

6. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody.

NAVITAS

Pracownia projektowa
"NAVITAS PROJEKT"
ul. N.M.P.34, 42-202 Częstochowa
tel. 513-15-98-97, 608-028-862
e-mail: biuro.navitas@gmail.com

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Termomodernizacja budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego CZĘSTOCHOWA UL. WORCELLA 22 DZIAŁKA NR 65/1 OBRĘB 438
NAZWA I ADRES INWESTORA	MIASTO GMINA CZĘSTOCHOWA ul. . Śląska 11/13 42-217 Częstochowa
ZAKRES OPRAC.	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
NAZWA RYSUNKU	RZUT II PIĘTRA — SKALA 1:100
PROJEKTANT / NR UPRAWNIEŃ	mgr inż. Tomasz Stefaniski SLK/4455/PWOS/12 — Podpis
SPRAWDZAJĄCY / NR UPRAWNIEŃ	mgr inż. Kamil Wróbel SLK/4432/PWOS/12 — Podpis

FAZA PROJEKTU	BRANŻA	NR RYS.	DATA	STRONA
PROJ. BUDOWLANY	INST. SANITARNE	S-4	02.2021	S23