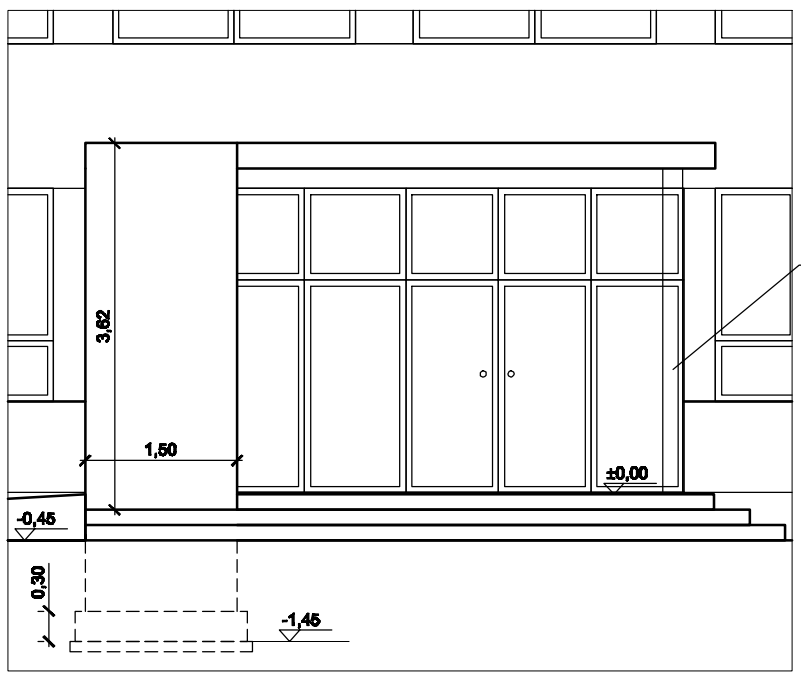
istniejący słup stalowy
3,62
1,50
±0,00
-0,45
0,30
-1,45

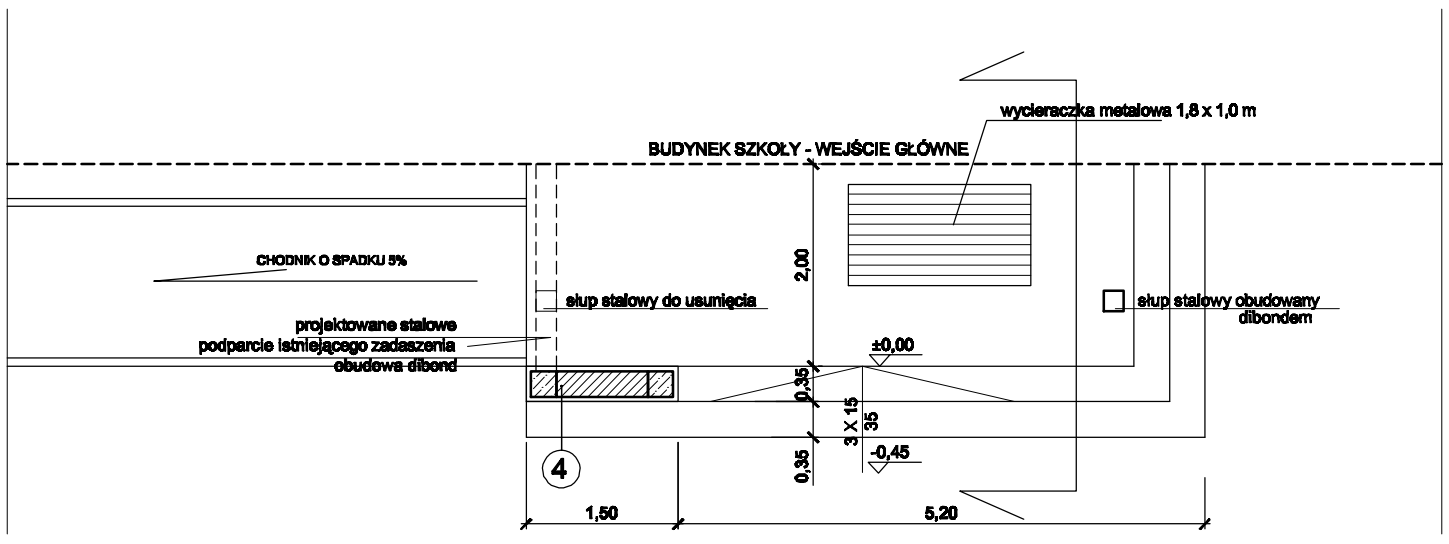
wycieraczka metalowa 1,8 x 1,0 m
BUDYNEK SZKOŁY - WEJŚCIE GŁÓWNE
CHODNIK O SPADKU 5%
2,00
słup stalowy do usunięcia
słup stalowy obudowany dibondem
projektowane stalowe podparcie istniejącego zadaszenia
obudowa dibond
±0,00
0,35
3 X 15
35
-0,45
0,35
4
1,50
5,20

1	**CIĄG KOMUNIKACYJNY** -płyta betonowa 35x35 gr. 5 cm -podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 cm -warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 2 ÷ 63 mm stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego gr. 15 cm -warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
2	**SCHODY NA GRUNCIE** - stopnice prefabrykowane - ława betonowa gr. 10cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 2 ÷ 63 mm stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego gr. 25 cm
3	fundament betonowy z betonu C12/16 wys.1m
4	Pylon murowany, ocieplony styropianem 5 cm


fuga elastyczna
3-5mm
0,5%
±0,00
-0,45
0,15
BUDYNEK SZKOŁY
1
2
1
3

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ATTYKA

PIOTR KĘDZIERSKI
e-mail: attyka@poczta.fm
attykabiuro@poczta.fm
www.attyka-architekci.com.pl
www.passive-house.com.pl

Częstochowa, ul.Elsnera 4h
tel.501 773 603, 502 086 908

nazwa inwestycji

Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej nr 36
przy ul. Kasztanowej 7/9 w Częstochowie

adres inwestycji

Częstochowa,
dz. nr 82, 14/2 obręb 336

inwestor

GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
UL.ŚLĄSKA 11/13
42-217 CZĘSTOCHOWA

faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWAŁ:	branża	upr. nr:	podpis
Piotr Kędzierski inż. architekt mgr inż. budownictwa	architektura konstrukcja	9/07/SLOKK 96/02	

tytuł rysunku	skala
WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU - nr 2	1:50

branża	nr rysunku