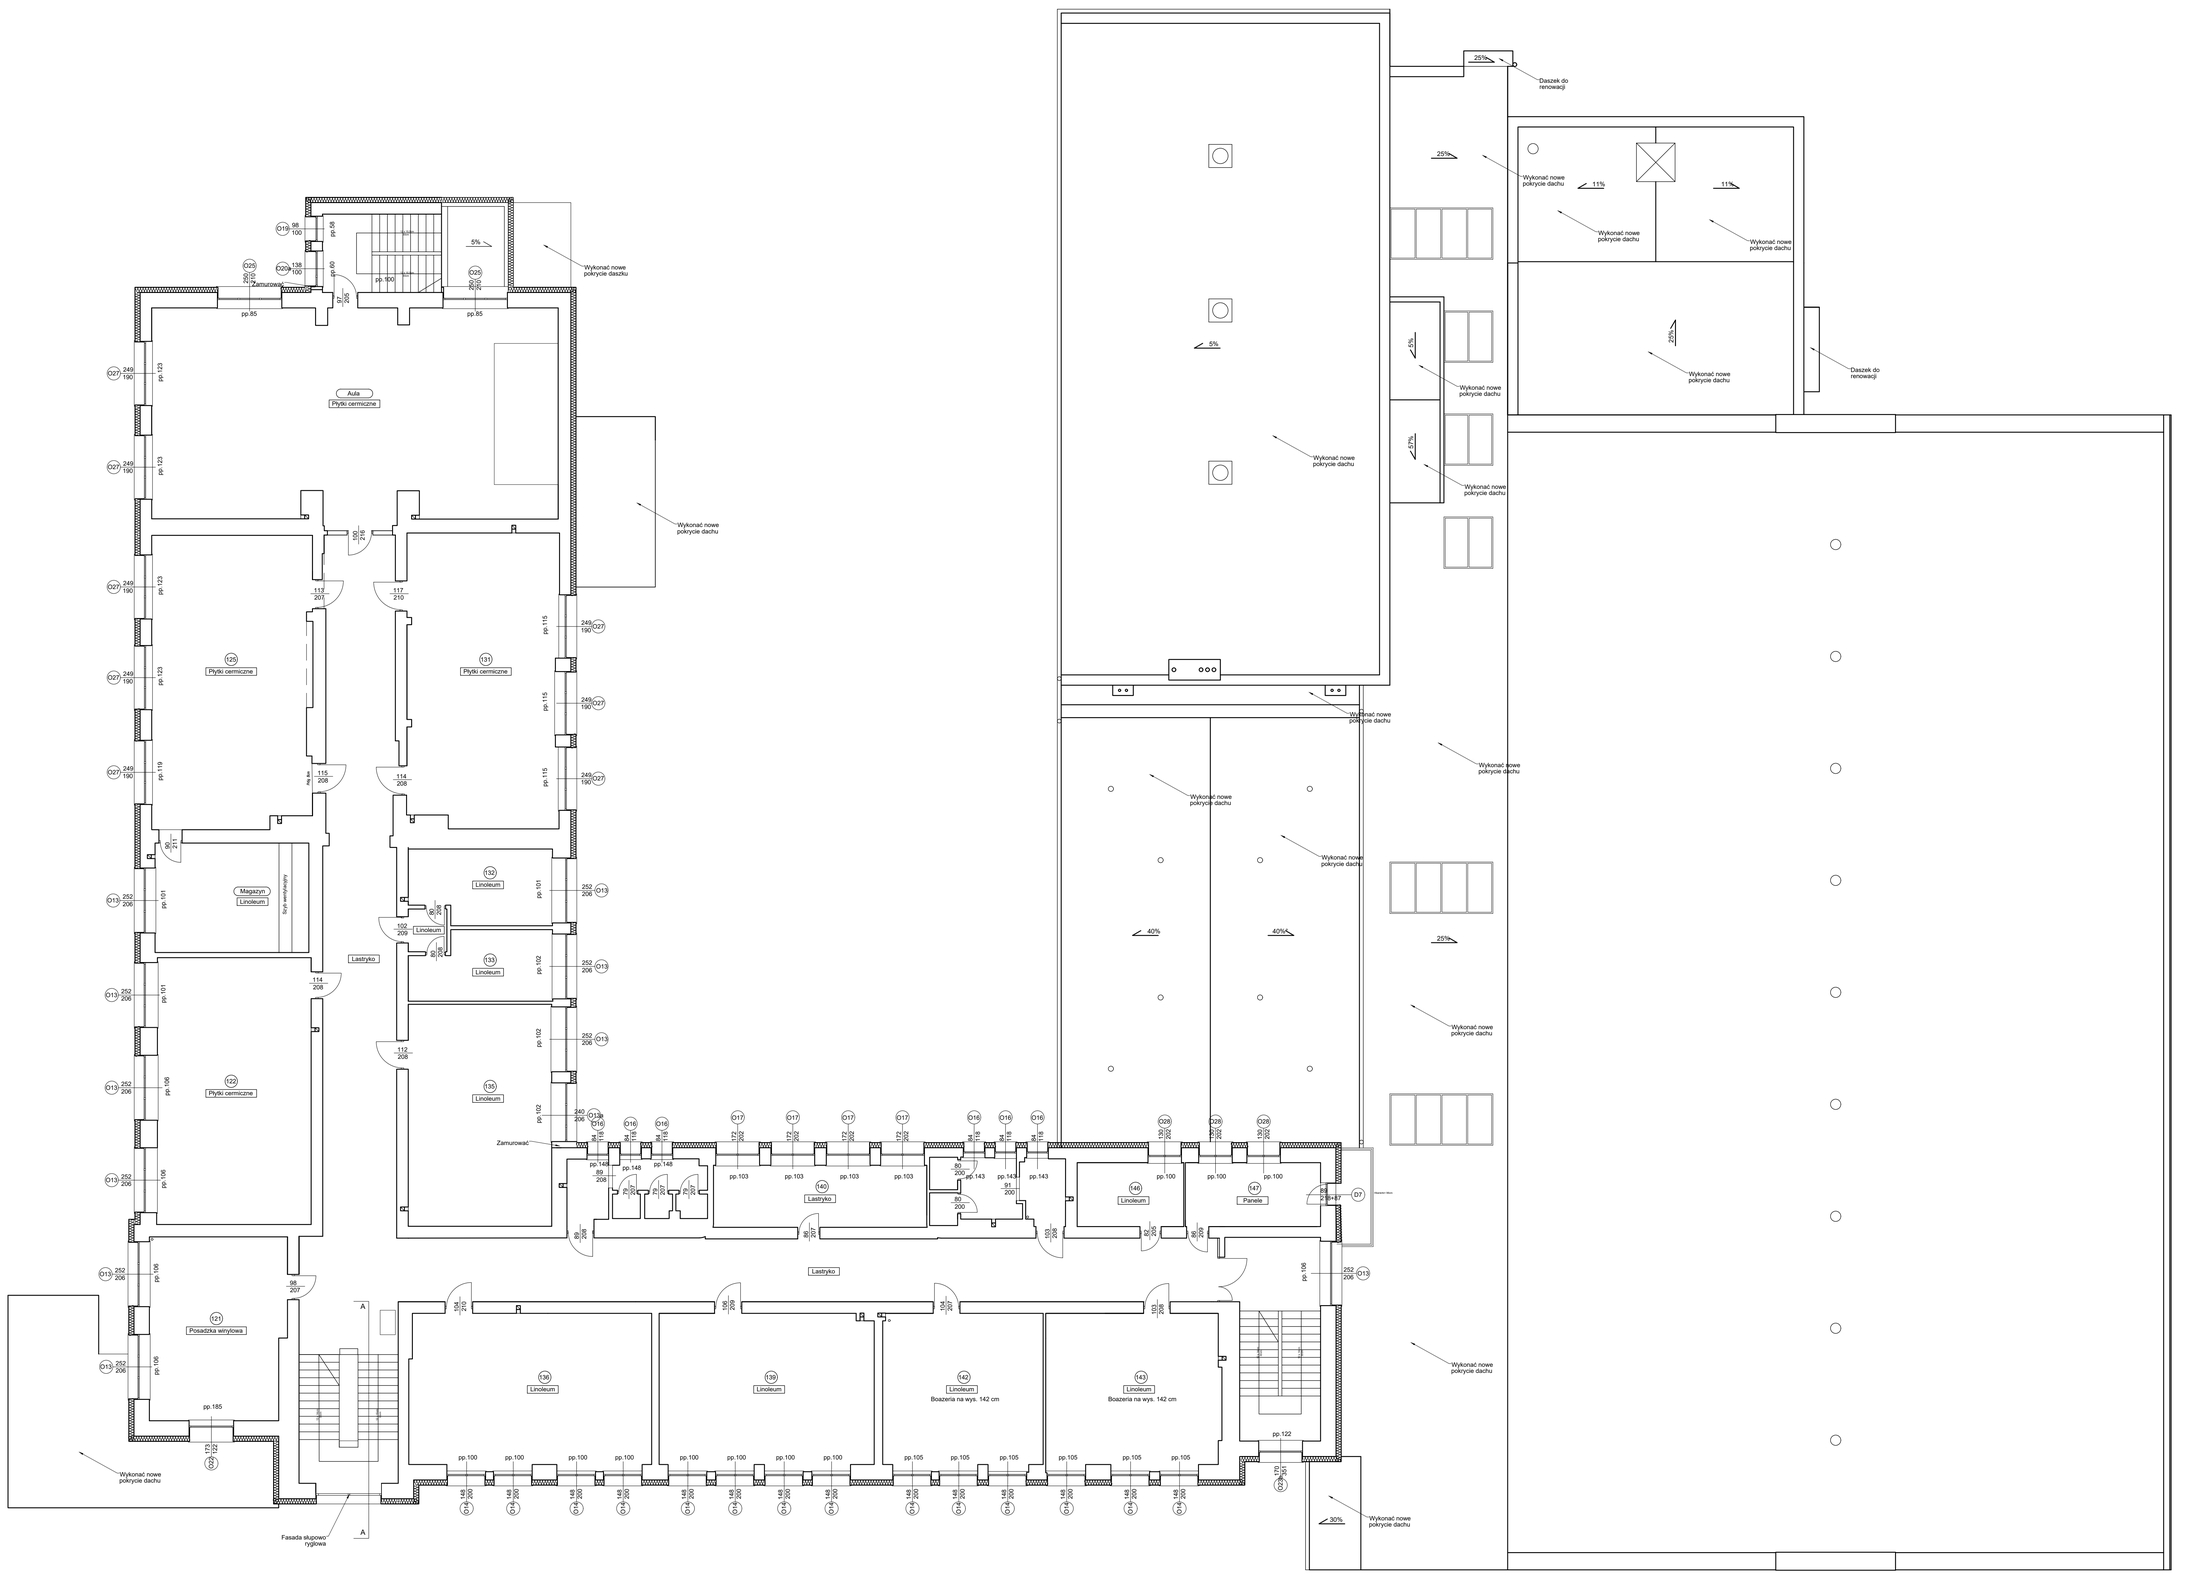

1. Wykonać izolację termiczną zgodnie z częścią rysunkową jak również opisową
2. Wykonać nowe obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Instalację deszczową włączyć do istniejących osadników instalacji deszczowej. Rury spustowe prowadzić po istniejących trasach
3. Instalację odgromową prowadzić pod izolacją termiczną
4. Wszystkie zewnętrzne elementy tj. tabliczki, kamery itd. zamocowane na ścianach zewnętrznych budynku na czas prowadzenia prac budowlanych zdemontować. Kamery należy zdemontować w uzgodnieniu z ich właścicielem, podobnie jak inne elementy, które pod władaniem firm zewnętrznych. Po wykonaniu elewacji zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać ponowny montaż tych elementów
5. Kominy należy docieplić wełną mineralną grubości 3 cm i wykonać tynk silikonowy
6. Wykonać zadaszenie przed wejściem głównym wraz pochylnią i spocznikiem
7. Przy prowadzeniu prac w okolicy strefy wejściowej przy gazomierzu należy zachować szczególną ostrożność. Nie wolno gazomierza przykryć izolacją termiczną. Wokół niej należy wykonać efstyczne wykończenie i trwałe, do uzgodnienia na etapie prowadzenia robót. Daszek w tym rejonie należy wykonać szklanyna konstrukcji stalowej mocowanej profilami 100x100x5 do ścian. Wykonać nowe ogrodzenie panelowe, zamykane zamkiem na klucz.
8. Wykonać nową instalację CO zgodnie z projektem branży sanitarnej
9. Wykonać opaskę wokół budynku.
10. W każdym oknie do każdego skrzydła zamontować roletę dzień-noc. Kolorystykę dobrać z Dyrekcją Placówki.
11. W każdym oknie zamontować przynajmniej 1 nawietrzak (zgodnie z zestawieniem stolarki)

12 Pozostałe prace zgodnie z rysunkami i opisem technicznym
Przystosowanie obiektu do warunków ppoż. jest poza zakresem opracowania. Przyjęto jedynie niektóre elementy, które należy przystosować, aby w przypadku dostosowywnia całego obiektu do istniejących warunku ppoż. nie było konieczności ingerowania w izolacje termiczną ścian oraz dachu.
Ze względu na charakter modernizcyjny obiektu, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Wykonawca zobowiązany do wizji lokalnej.
Dokumentację należy opatrywać łącznie z pozostałymi branżami jak również z opisem technicznym.
Po wykonaniu prac należy wykonać badania kominiarskie. W przypadku stwierdzenia niedrożności, dany kanał kominowy należy udrożnić.
Wykonawca przed zabudowaniem jakiekogolwiek materiału, zobowiązany jest do przedstawienia karty materiałowej Inspektori Nadzoru celem akceptacji

FIRMA USŁUGOWA "GAWŁOWSKI"
GAWŁOWSKI PIOTR
UL. BIAŁA 7
42-200 CZĘSTOCHOWA

FIRMA USŁUGOWA GAWŁOWSKI

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA, UL. JASNOGORSKA 8, 42-202 CZĘSTOCHOWA

Rys. nr 22	*RZUT II PIĘTRA - PROJEKT*	*PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY*

ADRES OBIEKTU:	*IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. C. K. NORWIDA UL. JASNOGÓRSKA 8 42-200 CZĘSTOCHOWA*	SKALA: 1:100
ZAMAWIAJĄCY:	*GMINA MIASTA CZĘSTOCHOWY UL. ŚLĄSKA 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA*	DATA: MARZEC 2021R.

OPRACOWAŁ:	NUMER UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. SEBASTIAN GAWŁOWSKI	----------	*MARZEC 2021R.*	
INŻ. WOJCIECH SOBOTA	----------	*MARZEC 2021R.*	
PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. PIOTR GAWŁOWSKI	*UAN-VIII-7342/13/95*	*MARZEC 2021R.*	
----------	----------	----------	----------