




WIDOK WNETRZA "T1A"

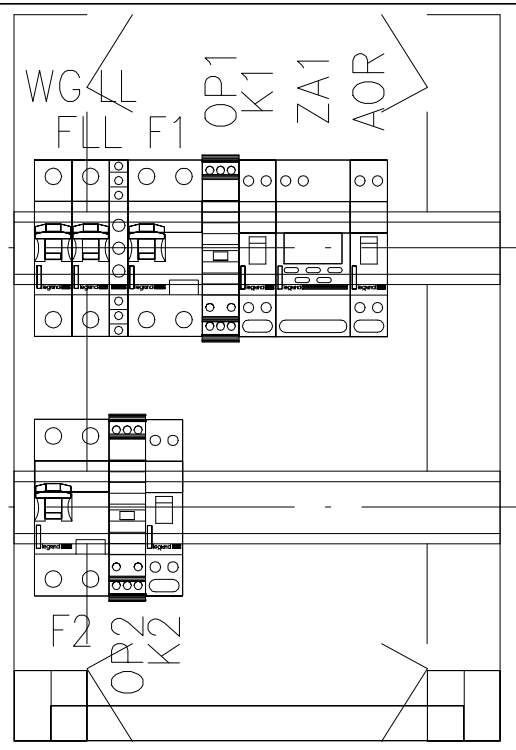

WIDOK MASKOWNICY "T1A"

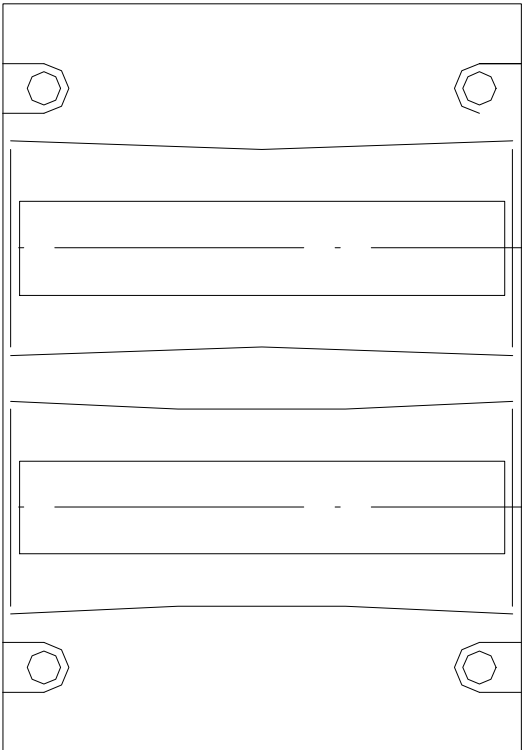

WIDOK DRZWI "T1A"

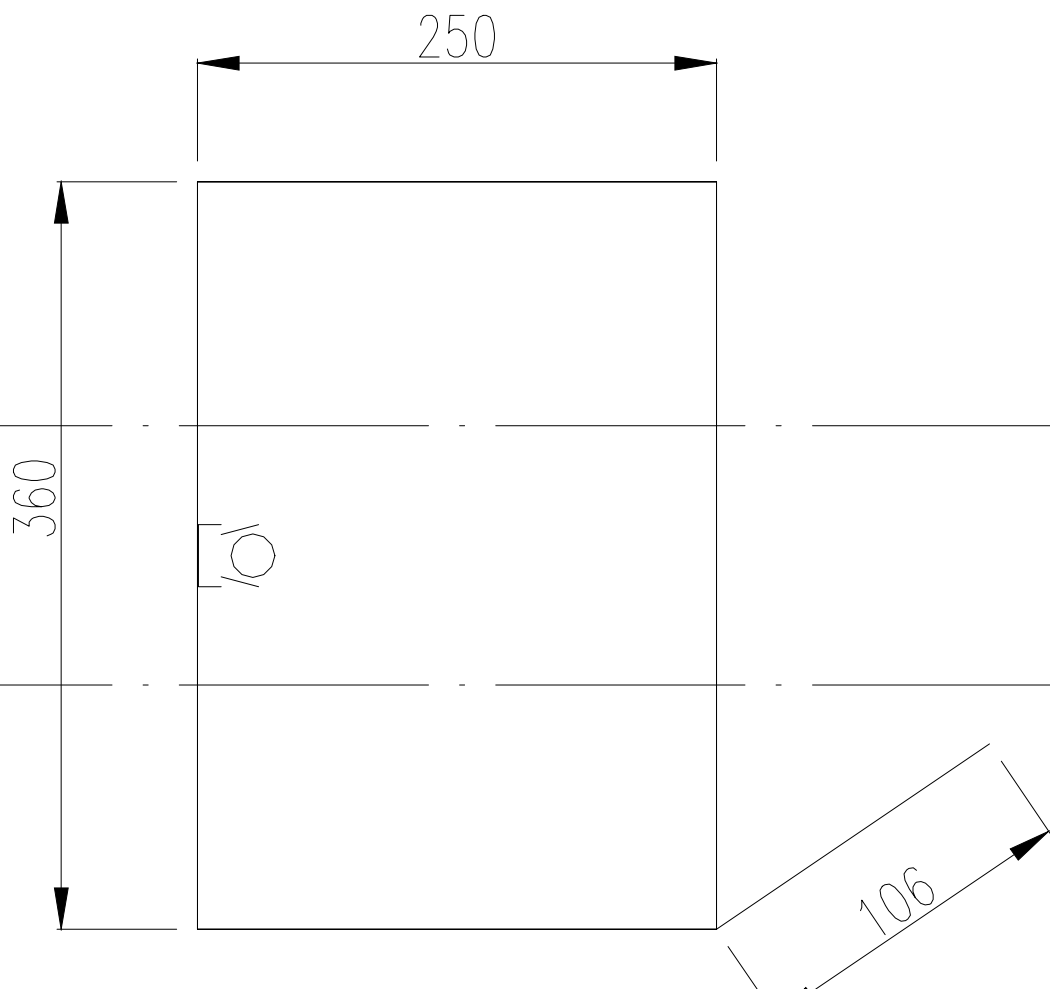

UWAGI:

- 1. Tablice T1A należy wykonać na bazie wnetkowej obudowy o stopniu ochrony IP40, II klasie ochronności, z drzwiami pełnymi z kładką.
- 2. Głębokość obudów 106mm, obudowy p/t.
- 3. Tablice należy wyposażyc zgodnie ze schematem ideowym.
- 4. Na tablicy należy umieścić trwały napis informujący o funkcji tablicy.
- 5. Tablice należy zamontować p/t na wysokości 1,2m w pobliżu istniejącej tablicy.
- 6. Wymiary gabarytowe tablicy podano w mm.

NAZWA INWEST.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU IX. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA, UL. JASNOGÓRSKA 8, 42-202 CZĘSTOCHOWA			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. C. K. NORWIDA, UL. JASNOGÓRSKA 8, 42-200 CZĘSTOCHOWA			
INWESTOR: GMINA MIASTA CZĘSTOCHOWY UL. ŚLĄSKA 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA		JEDN. PROJ.FIRMA USŁUGOWA "GAWŁOWSKI", GAWŁOWSKI PIOTR UL. BIAŁA 7 42-200 CZĘSTOCHOWA	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł KOŻUCH	SLK/4013/PWOE/11	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Paweł BLADY	SLK/0366/PWOE/04	
FAZA	PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY		DATA 03.2021
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		SKALA */*
NAZWA RYSUNKU	ELEWACJA I WIDOK WEWNĘTRZNY TABLIC ROZDZIELCZYCH T1A		ARKUSZ 1/1
			NR RYS. E-05