PRZEKRÓJ WYPEŁNIENIA WYKOPU – KANALIZACJA DESZCZOWA

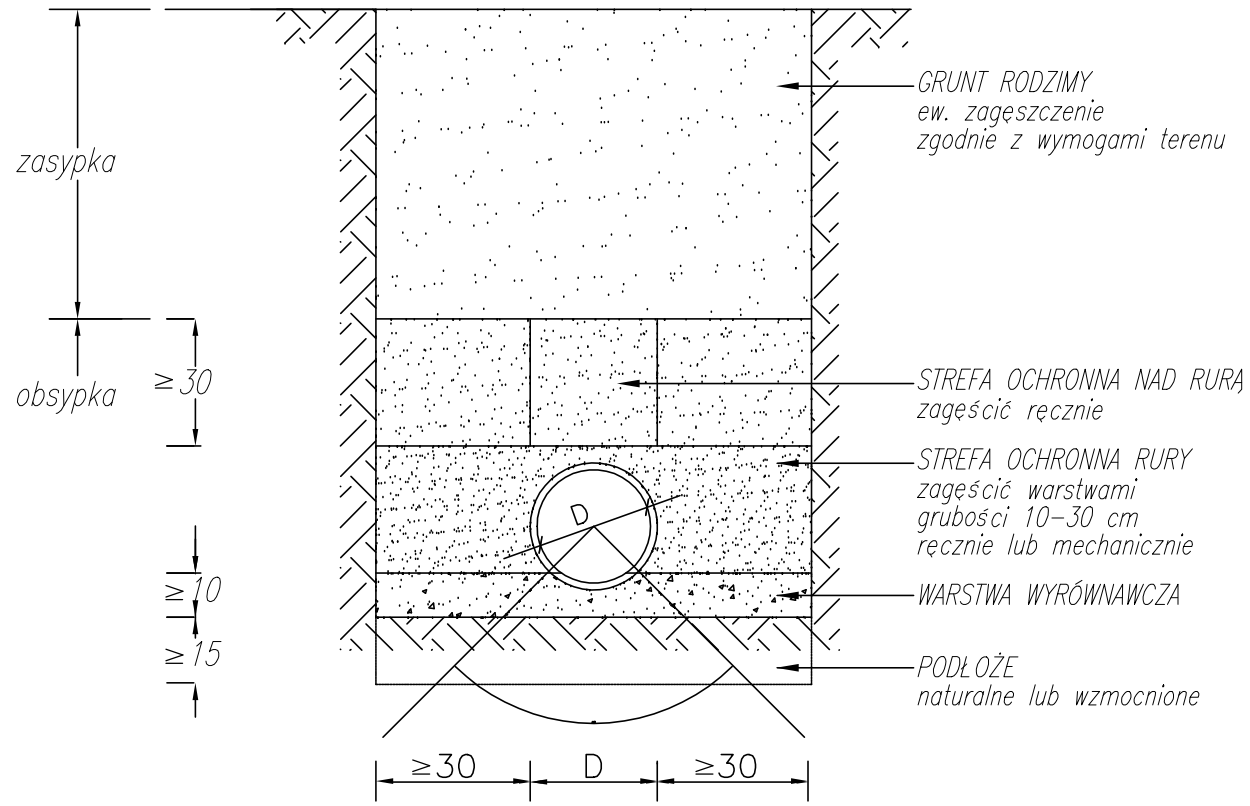

Wysokość obsypki nad wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić:
– co najmniej 15 cm dla rur dn<400mm
– co najmniej 30 cm dla rur dn>400mm

UWAGA
wymiary podano w cm

W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42-200 CZĘSTOCHOWA
Ul. Garwolińska 5, tel. 0-34 362 89 95 tel./fax 362 02 26
NIP 573-020-46-86

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt budowlany boiska z nawierzchnią sztuczną dla potrzeb Klubu Victoria

ADRES
42–202 Częstochowa ul. Krakowska 80
dz. nr ewid. 1/26 obręb 237

INWESTOR
Gmina Miasta Częstochowa
42–217 Częstochowa ul. Ślaska 13/11

PROJEKTANT mgr inż. Przemysław Gawron upr.nr SLK/6063/PWBS/15	podpis
SPRAWDZIŁ mgr inż. Krystian Wiszard upr.nr SLK/7281/PWBS/17	podpis

TYTUŁ RYSUNKU
Przekrój przez wykop

DATA kwiecień 2021	NR RYSUNKU 08
SKALA	