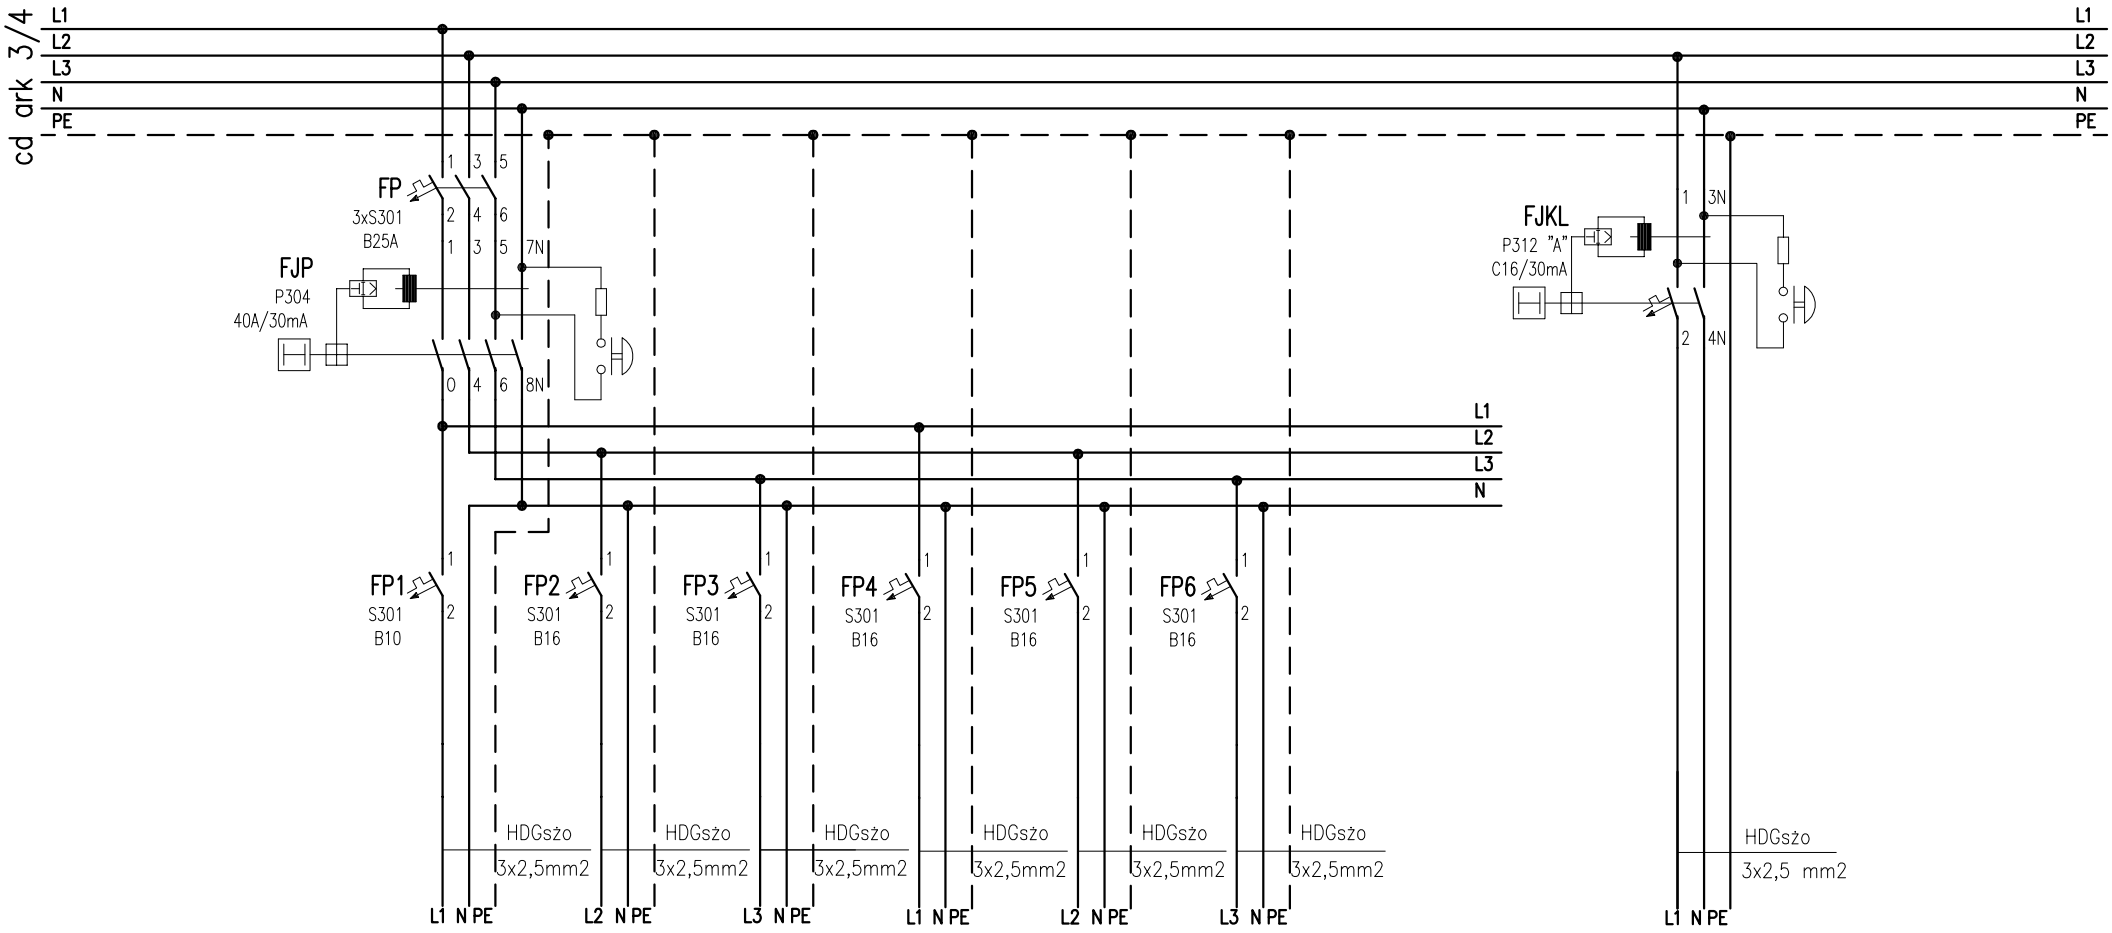

Pi= 20,5kW

Nr obwodu	P	P1	P2	P3	P4	P5	P6		KLz1,KLz2,KLw1,KLw2
Przeznaczenie	Zbiorcze zabezpieczenie	Podgrzewacze	Podgrzewacz	Podgrzewacz	Podgrzewaz	Podgrzewacz	Podgrzewacz		Zasilanie klimatyzatorów
Pomieszczenie	pogrzewaczy wody	pom. 11, 22	pom. 11	pom. 12	pom. 9	pom. 15	pom. 13		jednostki zewnętrzne i wewnętrzne
Moc zainst.	max. 20,5 kW	max. 2x 1,5 kW	max. 3,5 kW	max. 3,5 kW	max. 3,5 kW	max. 3,5 kW	max. 3,5 kW		max. 3,4 kW

Usługi projektowe

FUTURE

Rodzaj inwestycji Adres	Remont lokalu w budynku przyul. Nowowiejskiego 15 na potrzeby ŚDS dla osób z autyzmem i niepełnosprawnoscią sprężoną 42-217 Częstochowa	Skala %	Przedmiot rysunku	Tablica zabezpieczeń "TZ" ŚDS Schemat ideowy	Nr rys. E-4.4
Inwestor Adres	Gmina Miasto Częstochowa ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa	Data: IX.2019	Projektant	mgr inż. Jan Kostrzanowski upr. bud. UAN-VIII-7342/156/94	Podpis: