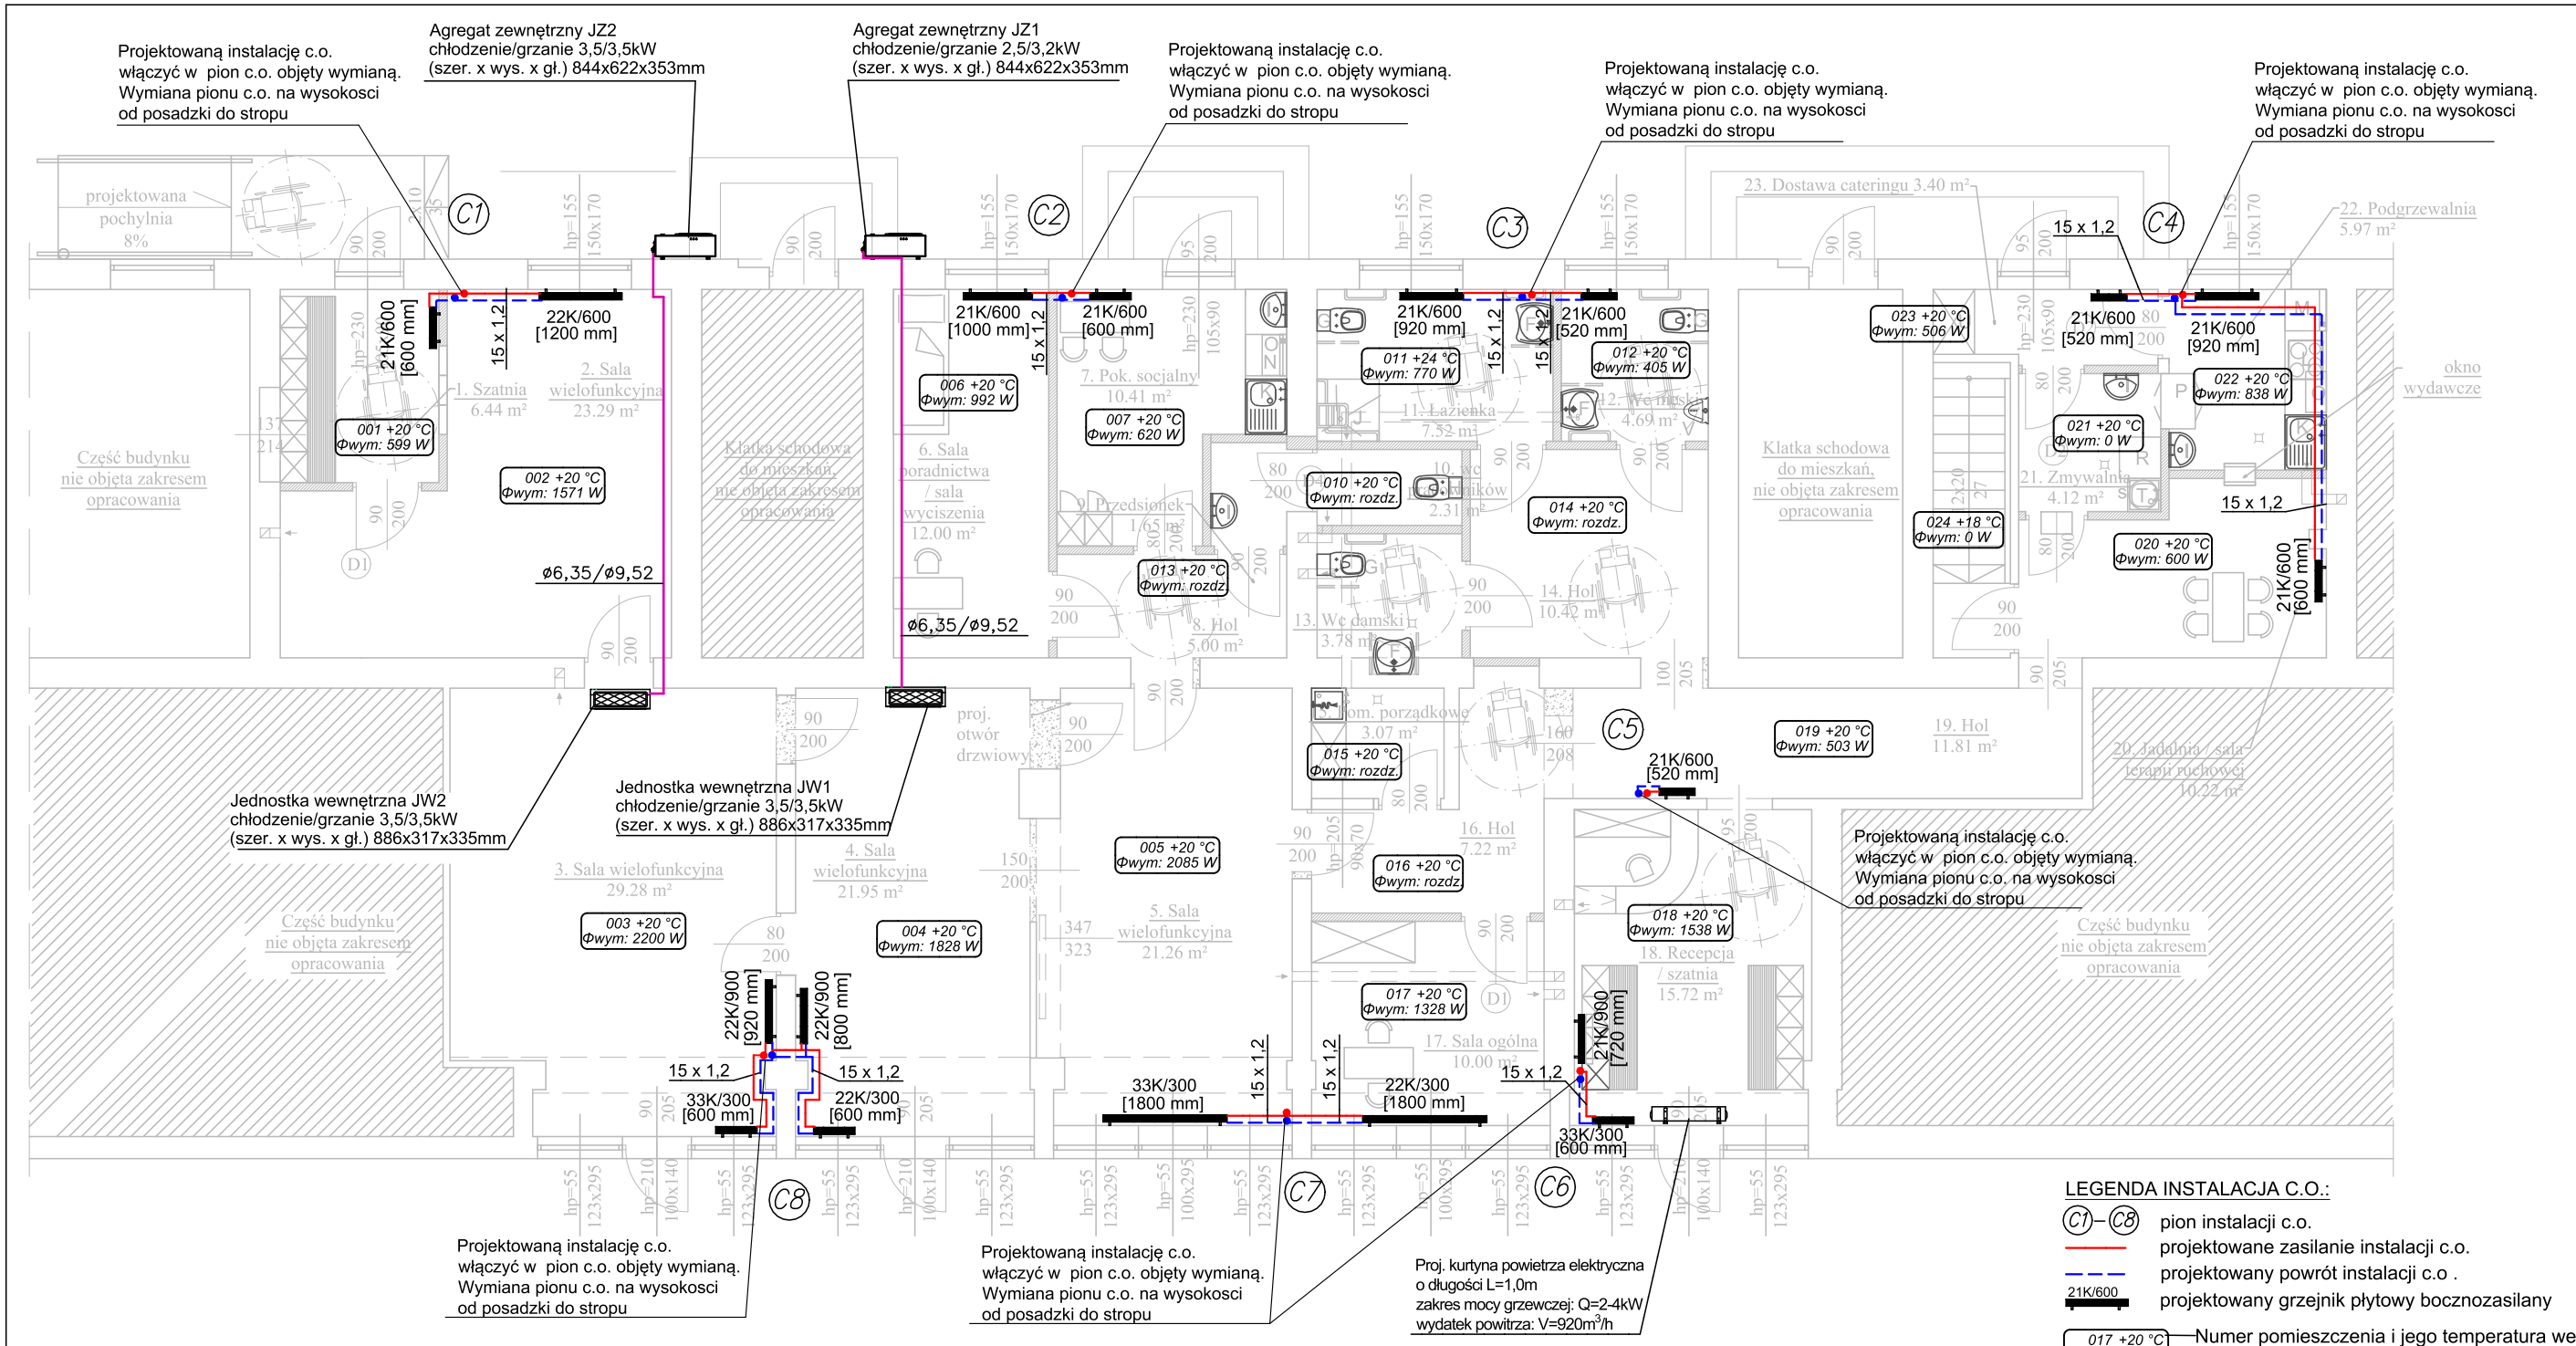

LEGENDA INSTALACJA C.O.:

- C1–C8 — pion instalacji c.o.
- projektowane zasilanie instalacji c.o.
- projektowany powrót instalacji c.o .
- 21K/600 — projektowany grzejnik płytowy bocznozasilany
- 017 +20 °C Φwym: 1328 W — Numer pomieszczenia i jego temperatura wewnętrzna; Zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

15 x 1,2 - Średnica zewnętrzna rury ocynkowanej zewnętrznie łączonej w systemie zaciskanym

UWAGA:
Instalacje c.o. wykonać z rur z stali węglowej łączonej przez zaciskanie

LEGENDA KLIMATYZACJI:

- Instalacja klimatyzacji czynnik chłodniczy R410A

Usługi projektowe	FUTURE	
Rodzaj inwestycji Adres	Remont lokalu w budynku przy ul. Nowowiejskiego 15 na potrzeby ŚDS dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną, 42–217 Częstochowa	Skala 1:100
Inwestor Adres	Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11 / 13, 42–217 Częstochowa	Data IX.2019
Przedmiot rysunku	Rzut lokalu – instalacja c.o. i klimatyzacji	Nr rys. 3
Projektant	mgr inż. Adrzej Borkowski upr. nr SLK/1453/PWOS/06	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Karol Rutz	Podpis: