



SCHEMAT POŁĄCZENIA  
INSTALACJI DETEKCJI  
GAZU

LEGENDA:  
MD-2 - moduł alarmowy  
DEX - detektor gazu DG-12/N  
ZM- zawór elektromagnetyczny MAG  
SL-32 - sygnalizator akustyczno-optyczny

- Uwagi:
- 1. Maksymalna ilość detektorów - 2.
  - 2. Można stosować przewody innych producentów, będące odpowiednikami ww.
  - 3. Sygnalizator akustyczno-optyczny należy zamontować w widocznym miejscu poza kotłownią

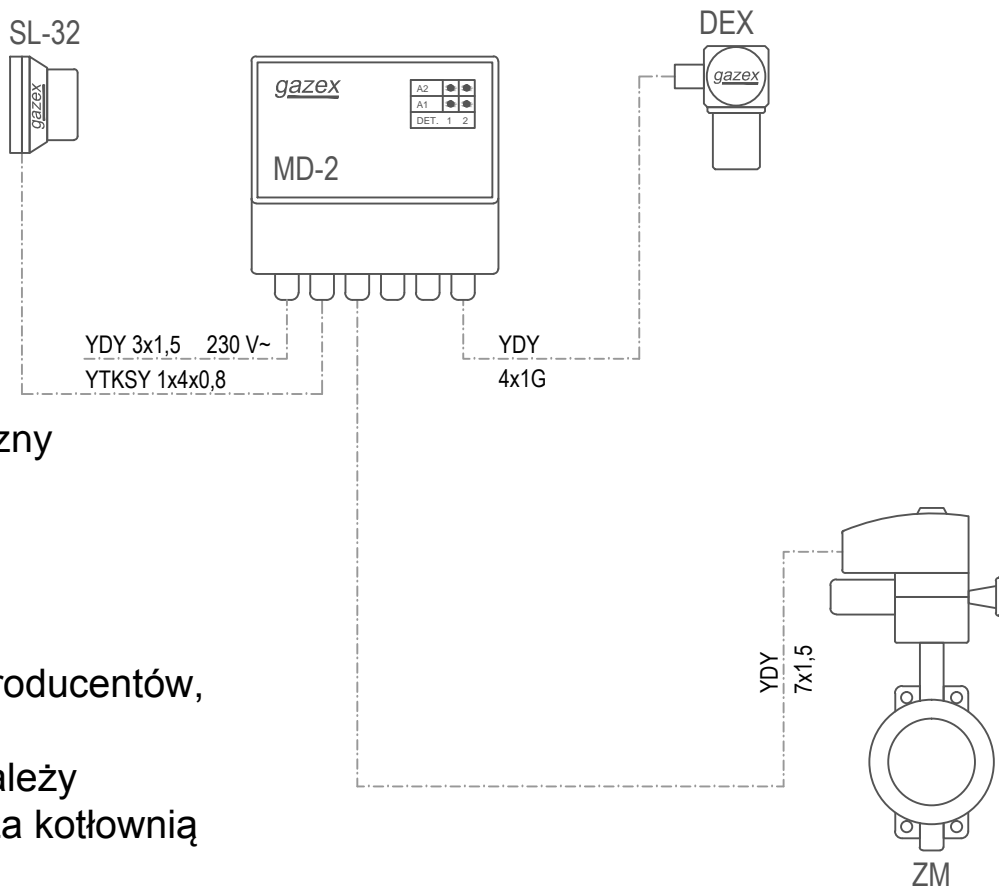

JEDNOSTKA PROJEKTOWA



F.U. "NEO-PROJEKT"

Wojciech Nowak

42-202 Częstochowa  
ul. Dusznicka 4  
NIP: 573-256-39-98  
tel. 504-123-965  
e-mail: neo-projekt@poczta.pl

TEMAT

Projekt likwidacji kotłowni węglowej, zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na potrzeby kotłowni gazowej, budowy wewnętrznej instalacji gazu z odcinkiem zewnętrznym, likwidacja pieca węglowego w kuchni oraz montaż urządzeń elektrycznych i gazowych w zamian za piec węglowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Miejskie Przedszkole nr 41  
ul. Powstańców 9/11;  
42-202 Częstochowa  
dz. nr 202/1, obreb 0290,

INWESTOR

Gmina Miasta Częstochowa  
42-217 Częstochowa,  
ul. Śląska 11/13

PROJEKTANCI

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWNIEN	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Wojciech Nowak	SLK/3774/PWOS/11	
PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech Nowak	SLK/3774/PWOS/11	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Łukasz Modliński	LOD/2038/POOS/13	
SKALA:	DATA:	FAZA:	BRANŻA:
-	12.2021	P-B	SANITARNA
		REWIZJA:	KOD PROJEKU:
		A	21_42

TYTUŁ RYSUNKU:

INSTALACJA GAZU -  
SCHEMAT INSTALACJI DETEKCJI GAZU

5