

*Uzgodniona dokumentacja nie upoważnia
Inwestora do rozpoczęcia budowy
bez odpowiedniego zgłoszenia robót do
PWik Okręgu Częstochowskiego S.A.
w Częstochowie,
przez uprawnionego wykonawcę.

*Przed włączeniem do systemu wodociągowego
i kanalizacji sanitarnej eksploatowanego przez
PWik Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
konieczne jest ustanowienie służebności przesyłu
na rzecz
PWik Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
w formie aktu notarialnego o treści uzgodnionej
z Przedsiębiorstwem.

*Uzgodniono jedynie w zakresie
przyjętych rozwiązań technicznych

104
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanałizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna
w Częstochowie

DZIAŁ TECHNICZNY

42-202 Częstochowa, ul. Jaskiwska 14/20


Dokumentację uzgodniono bez zastrzeżeń na warunkach
wyszczególnionych w piśmie

Znak IT z dnia

Częstochowa, dnia 24.01.2020 r.

Specjalista d/s Uzgodnień

Kierownik Działu Technicznego

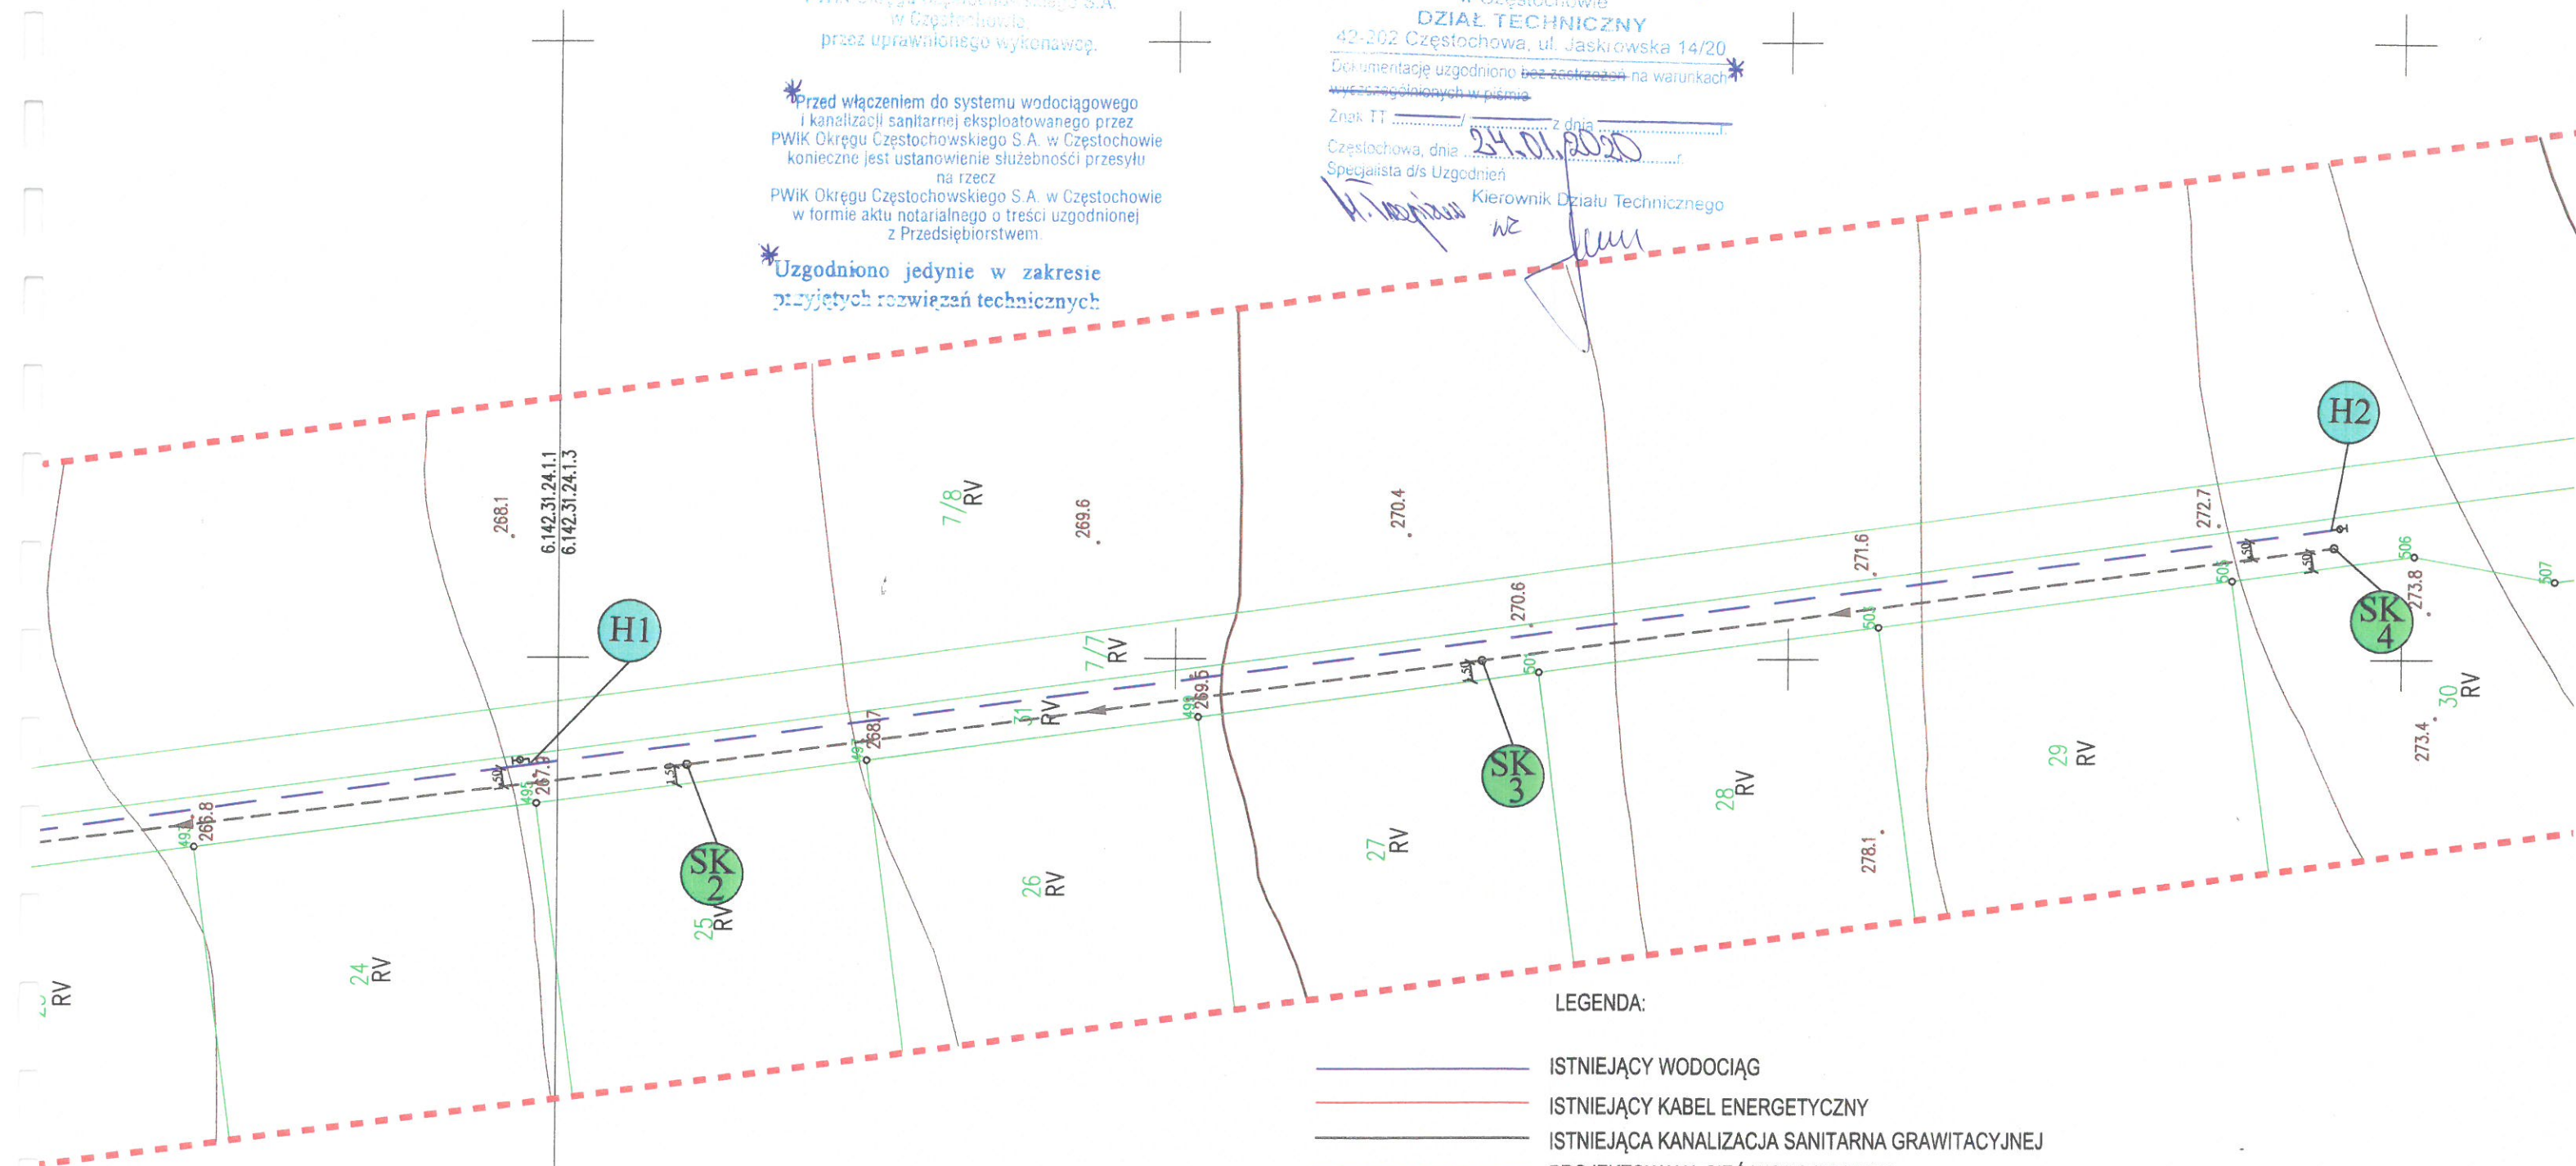

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCY WODOCIĄG
- ISTNIEJĄCY KABEL ENERGETYCZNY
- ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNEJ
- PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA
- PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
- PROJEKTOWANY WĘZEL WODOCIĄGOWY
- PROJEKTOWANA HYDRANT PODZIEMNY
- ZAŁAMANIE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ
- PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACYJNA

NAZWA RYSUNKU	
PROJEKT ZAGOSPODA	
OBIEKT:	
Projekt budowy sieci w ulicy bocznej od ulicy Burszt	
NR ZLECENIA	
Projektant	mgr inż. Iwona Chadryś
Sprawdzający	mgr inż. E. Hermaszka-Kaczmarczyk