


W.P.B.M.R. "BUDIREMONT", 42-202 CZĘSTOCHOWA  
ul. Garmelńska 5, tel. 602-388-860  
NIP 573-020-46-86

PRZEDMIOT OPRACOWANIA Projekt budowlany termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 9				
ADRES 42–200 Częstochowa ul. Sabinowska 81/83 dz. nr ewid. 230 obręb 297				
INWESTOR Gmina Miasta Częstochowa 42–217 Częstochowa ul. Śląska 13/11				
PROJEKTANT mgr inż. Grzegorz Drelich upr.nr SLK/0605/POOE/04		podpis		
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Jan Kostrzanowski upr.nr UAN–VIII–7342/156/94		podpis		
TYTUŁ RYSUNKU Elewacja południowa izachodnia – instalacja odgromowa				
DATA Kwiecień 2017		NR RYSUNKU E2		
SKALA 1:100		str.10		

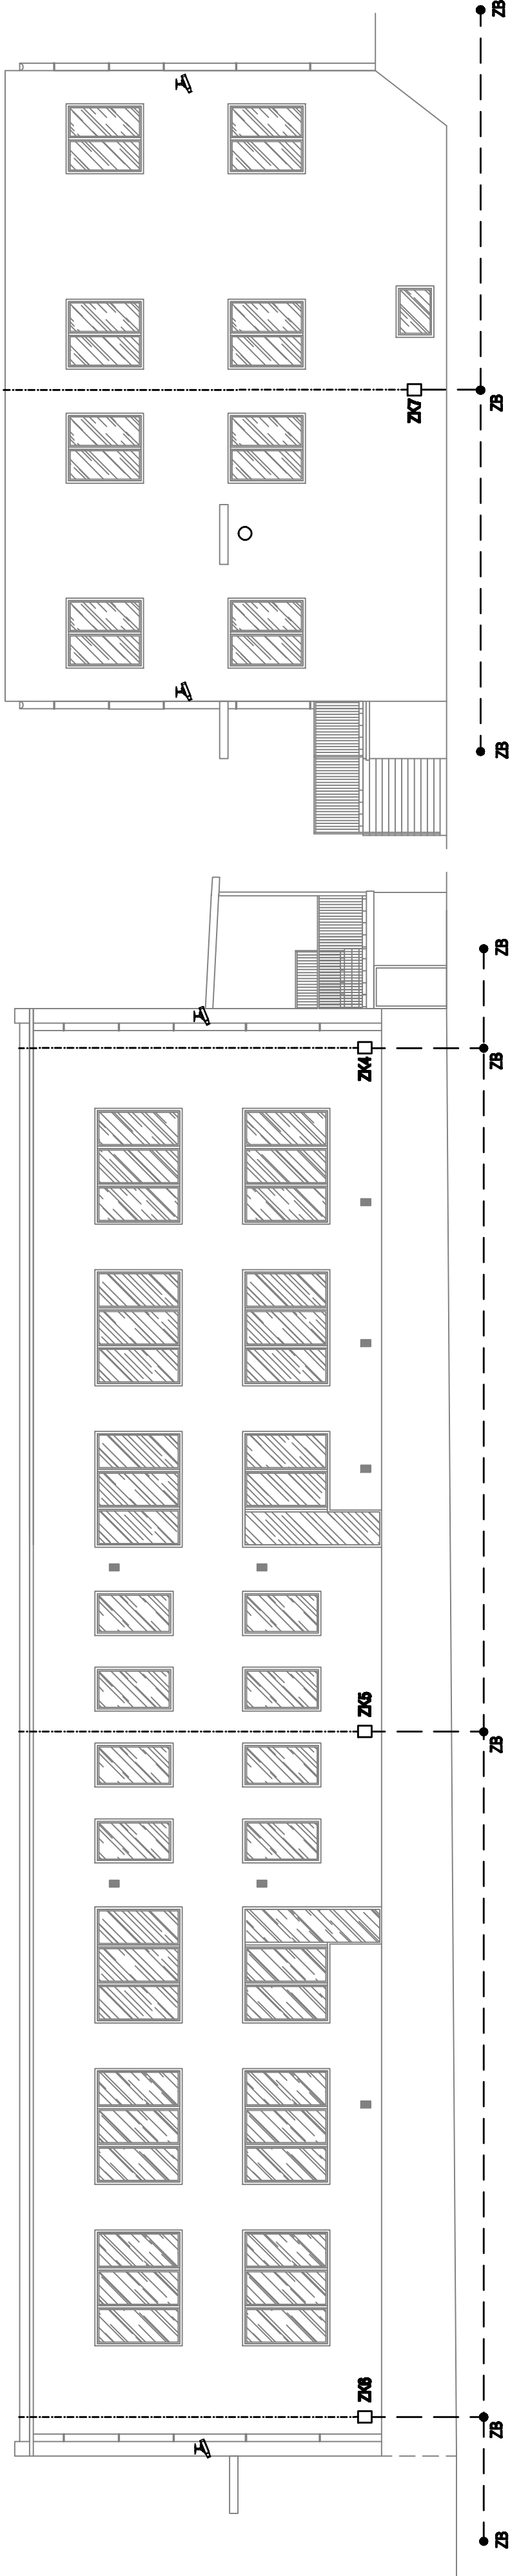

O Z N A C Z E N I A :

- - Przewód odprowadzający (pod tynkiem w rurkach PCV) o śr. 8 mm Fe/Zn
- - Uziom otokowy - bednarka stalowa pomiedziowana elektrolitycznie 30x4mm prowadzona w odległości min. 1,0m od fundamentów, na skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym (gaz, kable, kanalizacja) osłonięta rurą izolacyjną o ściance 5mm.
- ZK - Zaciśk kontroly instalacji odgromowej w obudowie izolacyjnej
- ZK - kamera do demontażu i ponownego montażu po wykonaniu prac termomodernizacyjnych
- O - lampa kloszowa do demontażu, należy zwrócić dyrekcji przedszkola, w jej miejsce zamontować oprawę - szczegóły w opisie technicznym (pkt. 2.5)