


UWAGA:
Ze względu na brak danych odnośnie zagłębienia istniejącego uzbrojenia terenu, w projekcie założono standardową głębokość układania instalacji.

W celu ustalenia dokładnego zagłębienia istniejącego uzbrojenia terenu, przed przystąpieniem do prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej należy wykonać wykopy kontrolne. W przypadku innego zagłębienia instalacji od założonego w projekcie, projektowane przyłącze należy wykonać unikając kolizji z istniejącą infrastrukturą, jednocześnie zachowując minimalne spadki.

UŁOŻENIE RUR W WYKOPIE

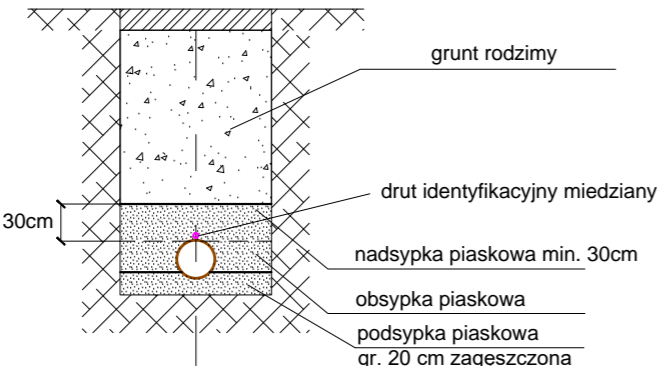

<div><div></div><div><div>Pracownia projektowa</div><div>"NAVITAS PROJEKT"</div><div>Al. NMP 34, 42-202 Częstochowa</div><div>tel. 513-15-98-97, 608-028-862</div><div>e-mail: biuro.navitas@gmail.com</div></div></div>				
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		BUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 29 WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ CZĘSTOCHOWA, UL. OSADA MŁYŃSKA 1 OBRĘB 427 DZIAŁKA NR EWID. 485/13		
NAZWA RYSUNKU	PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ	SKALA	1:100/200	
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Stefański	Podpis		
NR UPRAWNIEN	SLK/4465/PWOS/12			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Kamil Wróbel	Podpis		
NR UPRAWNIEN	SLK/4432/PWOS/12			
FAZA PROJEKTU	PROJEKT ZAGOSP. TERENU	BRANŻA	INST. SANITARNE	
		NR RYS.	IS-2	
		DATA	02.2022	
		STRONA		