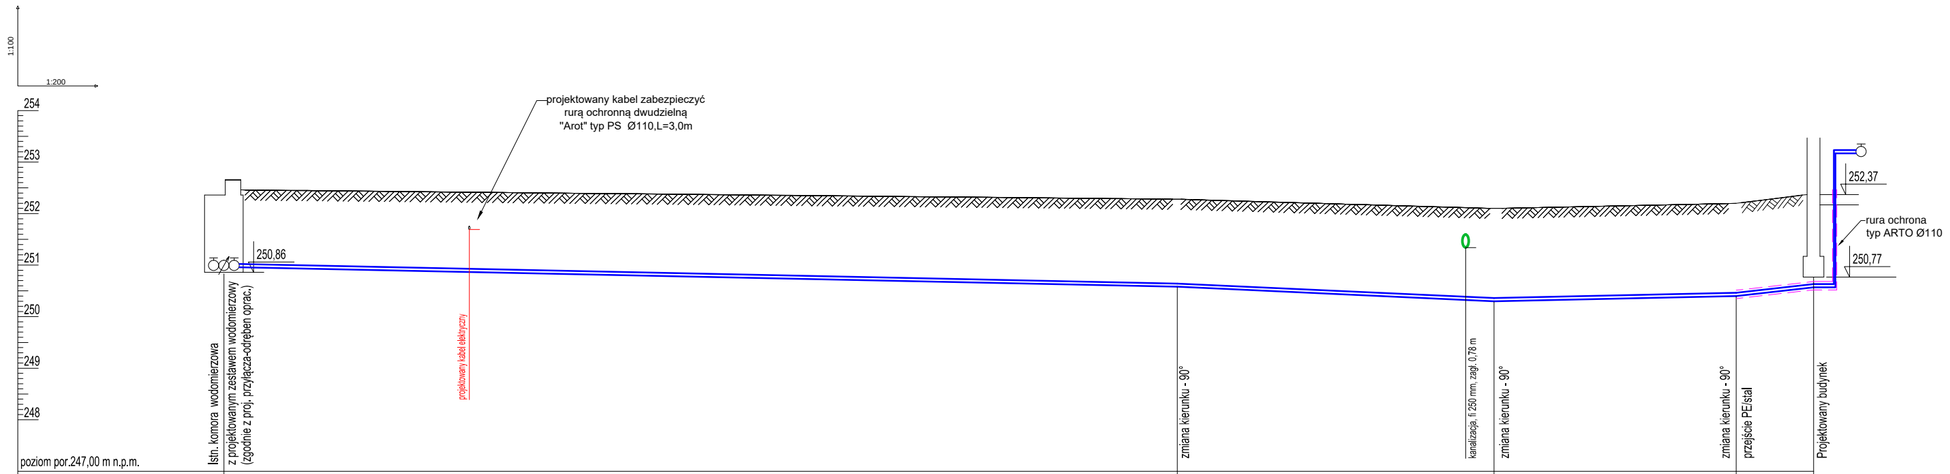

Węzeł	W1		W2		W3	W4	B
Rzędna terenu [m n.p.m.]	252,46		252,28		252,10	252,20	252,37
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	250,86 / 250,96		250,58	250,33	250,30	250,40	250,57
Zagłębienie dna [m]	1,60 / 1,50		1,70		1,80	1,80	1,80
Materiał,Średnica/Spadek [%]	HDPE 100 SDR11 PN16 Ø63x5,8mm	1,0	HDPE 100 SDR11 PN16 Ø63x5,8mm	2,3	HDPE 100 SDR11 PN16 Ø63x5,8mm	1,1	stal DN50 5,7
Długość [m]	37,00		12,30		9,40		3,00
Odległość [m]	0,00		37,00	48,20	49,30	58,70	61,70
Kąt załamania [°]			90,0°		90,0°	90,0°	
Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]	252,46		252,28		252,10	252,20	252,35

UWAGA:
Ze względu na brak danych odnośnie zagłębienia istniejącego uzbrojenia terenu, w projekcie założono standardową głębokość układania instalacji.

W celu ustalenia dokładnego zagłębienia istniejącego uzbrojenia terenu, przed przystąpieniem do prac związanych z budową projektowanego przyłącza wody należy wykonać wykopy kontrolne. W przypadku innego zagłębienia instalacji od założonego w projekcie, projektowane przyłącze wody należy wykonać unikając kolizji z instniejącą infrastrukturą, jednocześnie zachowując zagłębienie na poziomie min. 1,7 m.
Ewentualne zmiany skonsultować z projektantem.

SCHEMAT RURY OCHRONNEJ

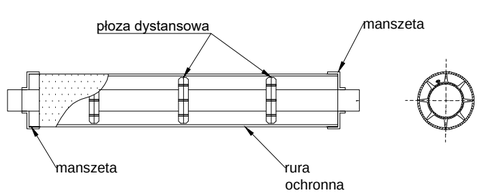

UŁOŻENIE RUR W WYKOPIE

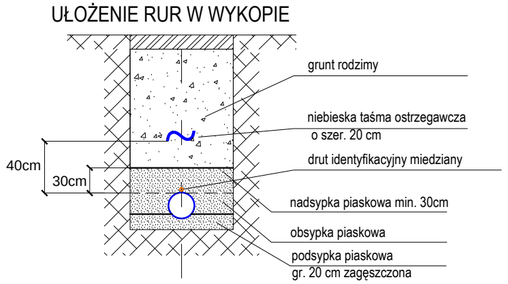

NAVITAS
Pracownia projektowa
"NAVITAS PROJEKT"
Al. NMP 34, 42-202 Częstochowa
tel. 513-15-98-97, 608-028-862
e-mail: biuro.navitas@gmail.com

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 29 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ CZĘSTOCHOWA, UL. OSADA MŁYŃSKA 1 OBRĘB 427 DZIAŁKA NR EWID. 485/13

NAZWA RYSUNKU	PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ	SKALA 1:100/200

PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Stefański	Podpis
NR UPRAWNIEŃ	SLK/4465/PWOS/12	

SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Kamil Wróbel	Podpis
NR UPRAWNIEŃ	SLK/4432/PWOS/12	

FAZA PROJEKTU	BRANŻA	NR RYS.	DATA	STRONA
PROJEKT ZAGOSP. TERENU	INST. SANITARNE	IS-1	02.2022	