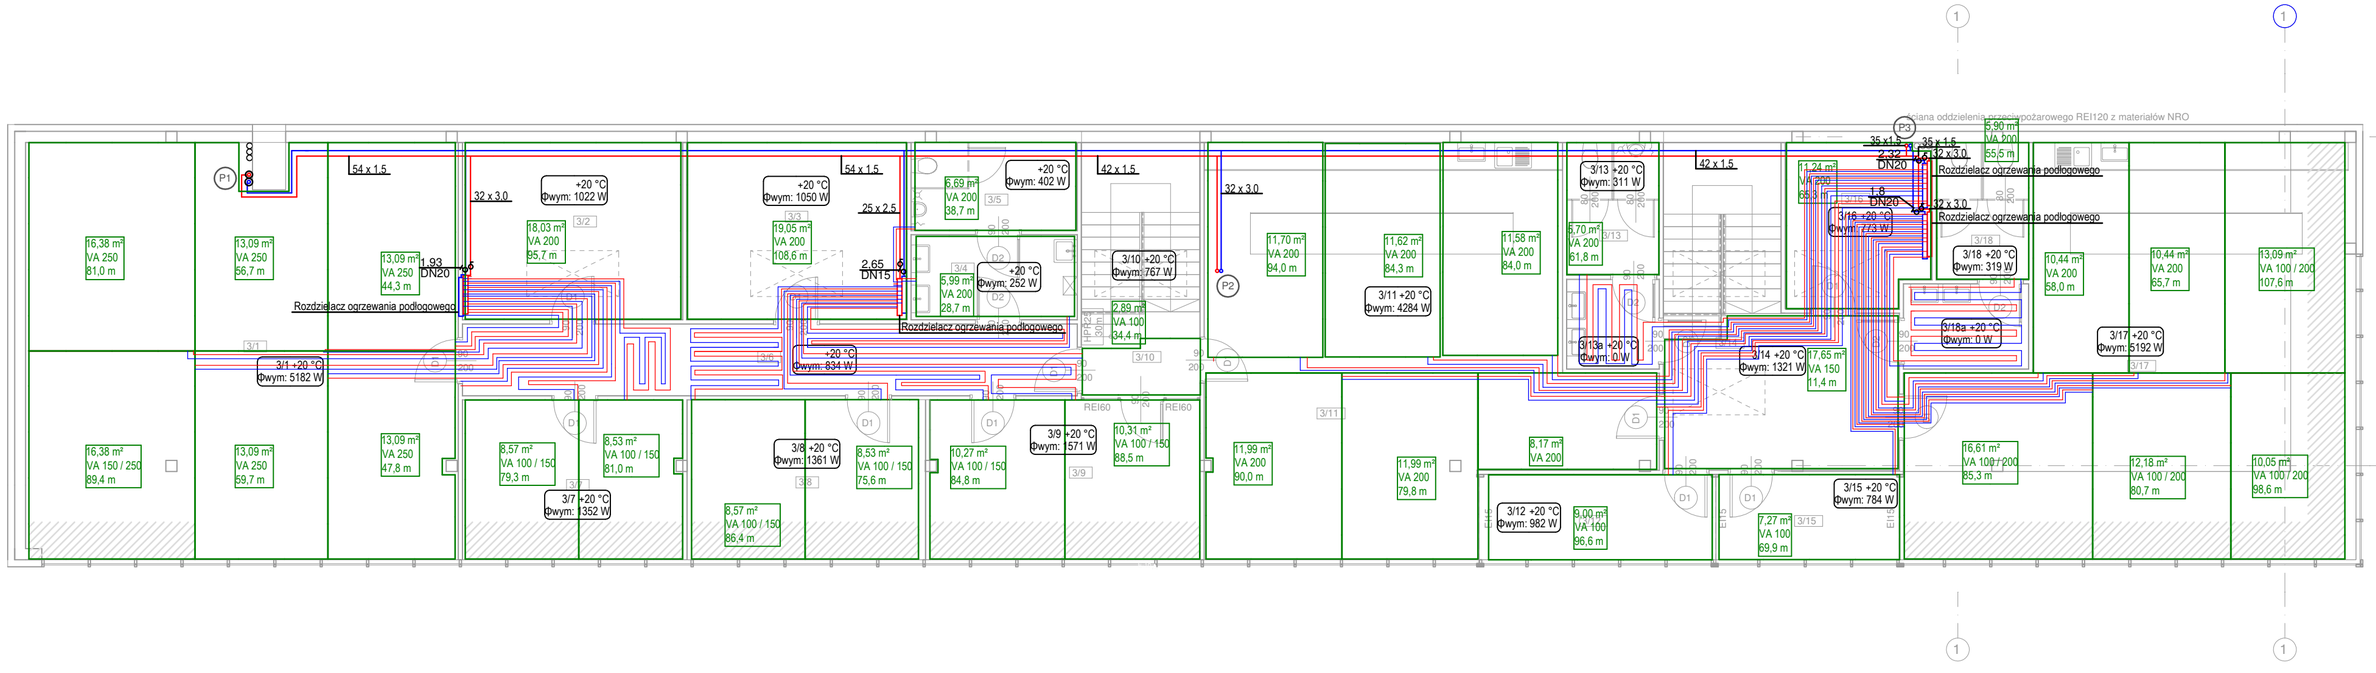



LEGENDA

- projektowana instalacja CO - zasilanie - nitka główna
- projektowana instalacja CO - powrót - nitka główna
- projektowana instalacja CO podłogowego - zasilanie
- projektowana instalacja CO podłogowego - powrót
- 16 x 2,0 - średnica instalacji CO
- *044 +20 °C Qwym: 2083 W* - Numer pom./ temp. obliczeniowa/ zapotrzebowanie na ciepło
- 2,31 DN20 - nastawa i średnica zaworu regulacyjnego ręcznego
- - zawór odcinający - DN według średnicy rurociągu
- 21,30 m² VA 200 102,6 m - pętla ogrzewania podłogowego / powierzchnia / rozstaw / długośc

Uwaga: Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody

Istniejaca część budynku

Rozbudowa i nadbudowa wraz z konieczną przebudową budynku zaplecza sportowego
ul. Loretańska 20, 42-226 Częstochowa
część działki nr ewidencyjny 42/4 obręb 242, jednostka ewidencyjna Częstochowa

Zakład Usług Technicznych "ZUT"
Piotr Szleper
ul.Ikara 128 B
42-221 Częstochowa

KLUB SPORTOWY
SKRA CZĘSTOCHOWA
ul. Loretańska 20
42-226 Częstochowa

RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA GRZEWCZA

Projektował	mgr inż. Ewelina Łżycka SLK/6257/PWBS/16		S.12
Sprawdził	mgr inż. Łukasz Mirczak SLK/1059/PWOS/05		10.2021
			1:100