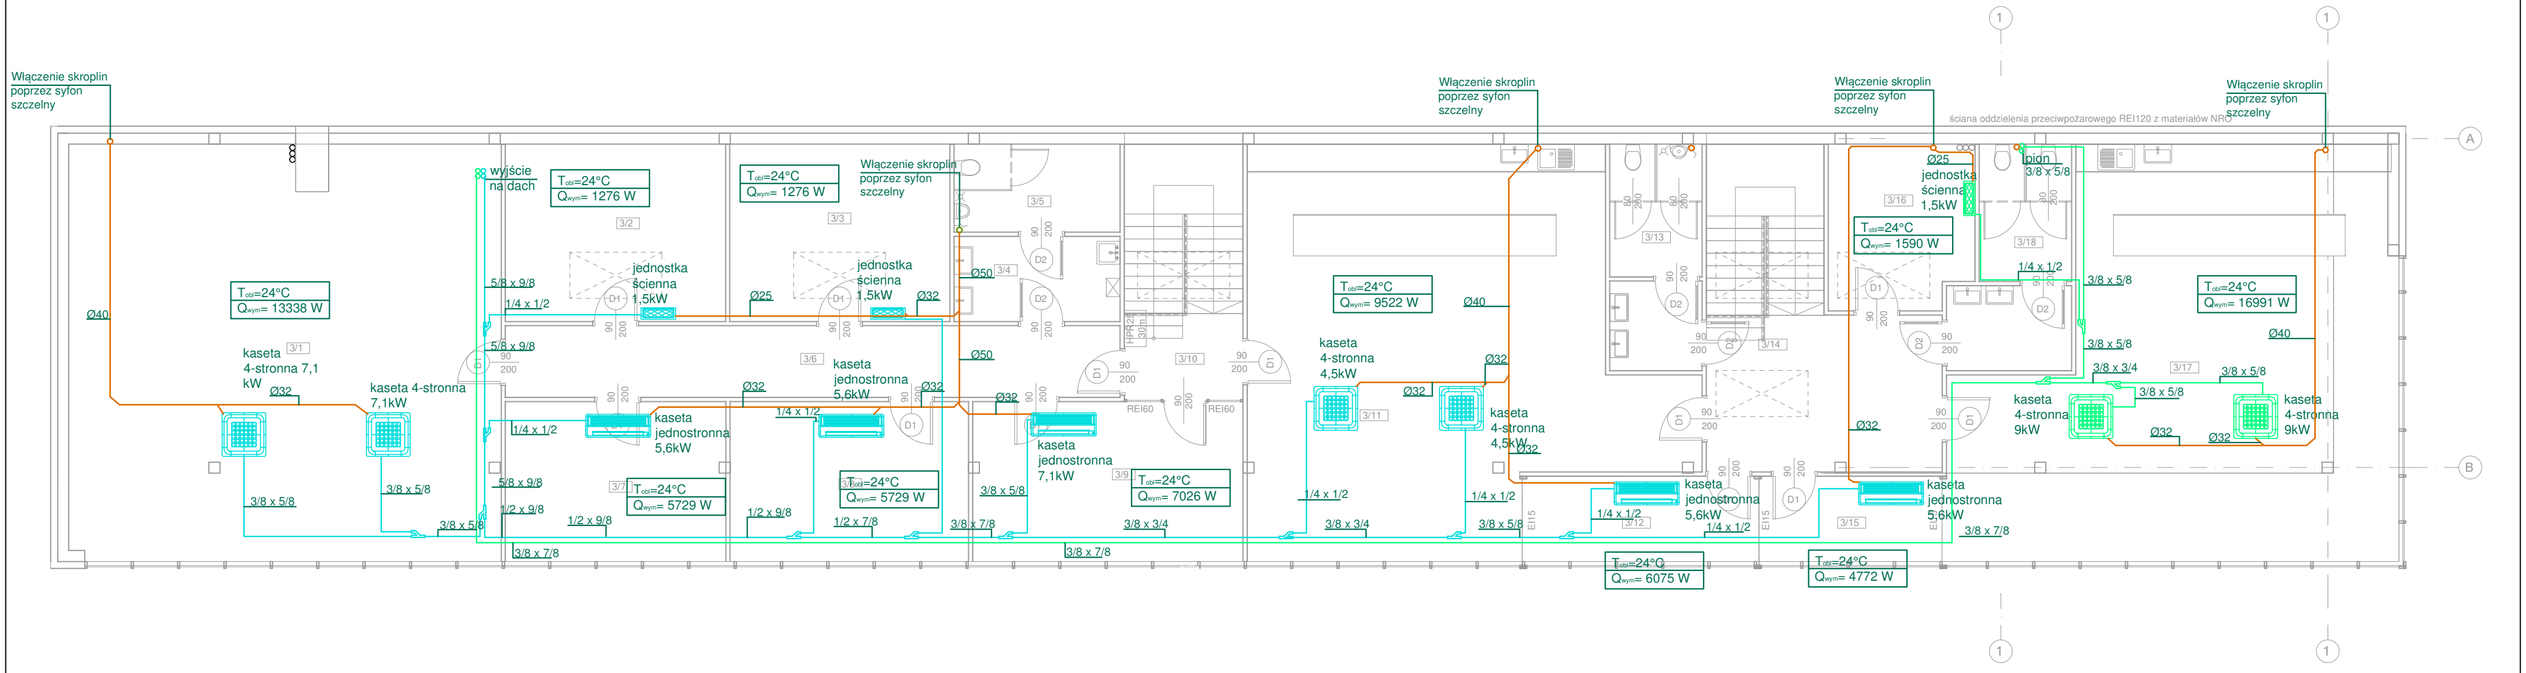

LEGENDA:

- instalacja chłodnicza miedziana dwururowa - układ 1 - parter + 2 piętro
- instalacja chłodnica miedziana dwururowa -układ 2 - 2 piętro

1/4 x 1/2 - opis średnicy przewodów miedzianych

- instalacja skroplin

Ø32 - średnica instalacji skroplin

Uwaga: wszystkie jednostki wyposażyć w pompę do skroplin.

Istniejaca część budynku

Rozbudowa i nadbudowa wraz z konieczną przebudową budynku zaplecza sportowego
ul. Loretańska 20, 42-226 Częstochowa
część działki nr ewidencyjny 42/4 obręb 242, jednostka ewidencyjna Częstochowa

Zakład Usług Technicznych "ZUT"
Piotr Szleper
ul.Ikara 128 B
42-221 Częstochowa

KLUB SPORTOWY
SKRA CZĘSTOCHOWA
ul. Loretańska 20
42-226 Częstochowa

RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA KLIMATYZACJI

Projektował	mgr inż. Ewelina Iżycka SLK/6257/PWBS/16		S.14
			10.2021
Sprawdził	mgr inż. Łukasz Mirczak SLK/1059/PWOS/05		1:100