


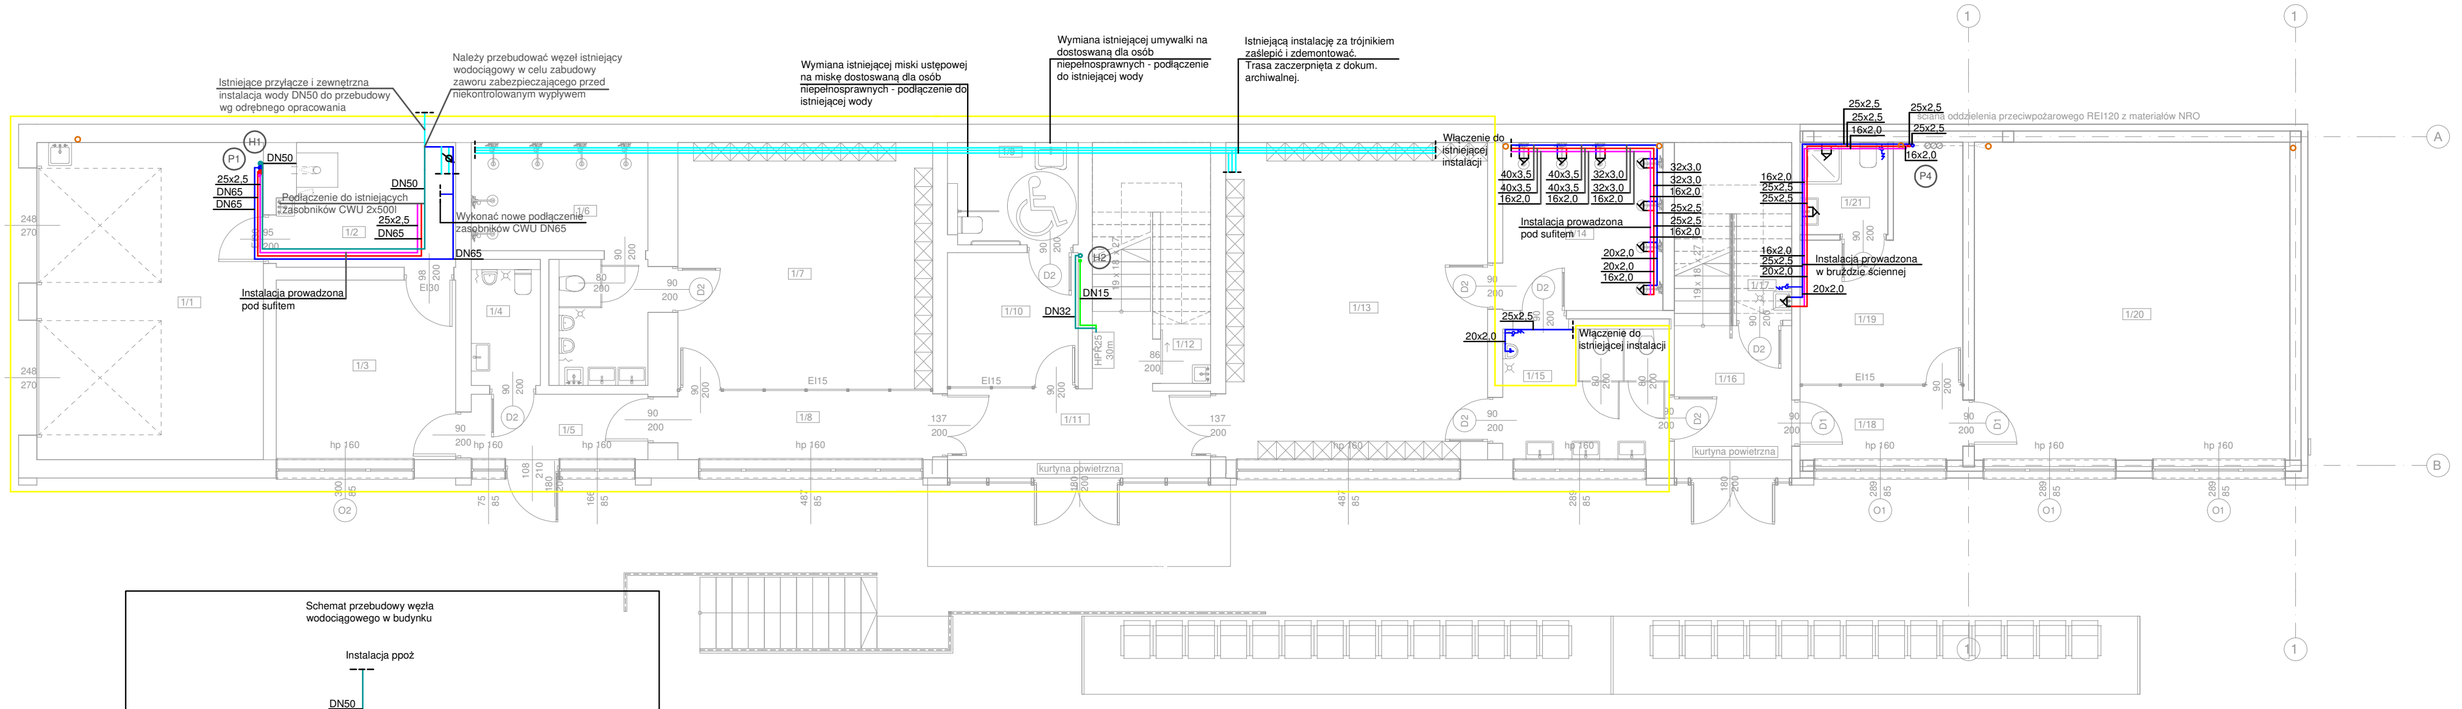


Schemat przebudowy węzła wodociągowego w budynku

Instalacje do zaworu zabezpieczającego przed nikontrolowanym wypływem wykonac z rur stalowych ocynkowanych

1 - zawór odc. DN50 ze zdejmowanym pokrętłem
2 - zawór zwrotny antyskażeniowy EA DN50
3 - filtr wody DN80
4 - zawór zabezpieczający przed niekotrolowanym wypływem - Zawór pierwszeństwa, przepływ 6,8 l/s
5 - zawór kulowy gwintowany DN80

LEGENDA

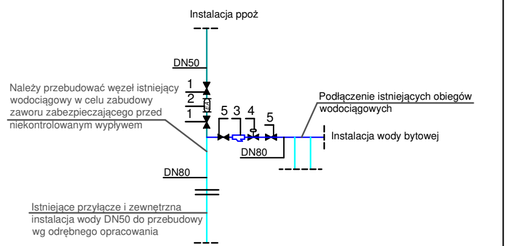- Istniejąca instalacja wodociągowa
- Projektowana instalacja zimnej wody
- Projektowana instalacja ciepłe wody
- Projektowana instalacja cyrkulacji
- Projektowana instalacja hydratowa
- Projektowana instalacja odwodnienia hydrantów
- 40x3,5 - Średnica projektowanej instalacji bytowej
- DN32 - Średnica projektowanej instalacji hydrantowej
- P1 - Pion instalacji bytowej
- H1 - Pion instalacji hydrantowej
- Zawór ze złączką do węża z zaworem antyskażeniowym HA

Uwaga:
- Lokalizacje istniejącej instalacji zaczerpnięto z dokumentacji archiwalne. Dokładną lokalizację istniejących pionów i instalacji sprawdzić na budowie podaczas prac wykonawczych.
- W związku z koniecznymi pracami budowlanymi, w przypadku odłączenia istniejących przyborów od istniejącej wody należy je podłączyć do najbliższej projektowanej lub istniejącej instalacji wodociągowej

Istniejaca część budynku

Rozbudowa i nadbudowa wraz z konieczną przebudową budynku zaplecza sportowego
ul. Loretańska 20, 42-226 Częstochowa
część działki nr ewidencyjny 42/4 obręb 242, jednostka ewidencyjna Częstochowa

Zakład Usług Technicznych "ZUT"
Piotr Szleper
ul.Ikara 128 B
42-221 Częstochowa

KLUB SPORTOWY
SKRA CZĘSTOCHOWA
ul. Loretańska 20
42-226 Częstochowa

# RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektował | mgr inż. Ewelina Łzycka SLK/6257/PWBS/16 | | S.07 |
| Sprawdził | mgr inż. Łukasz Mirczak SLK/1059/PWOS/05 | | 10.2021 |
| | | | 1:100 |