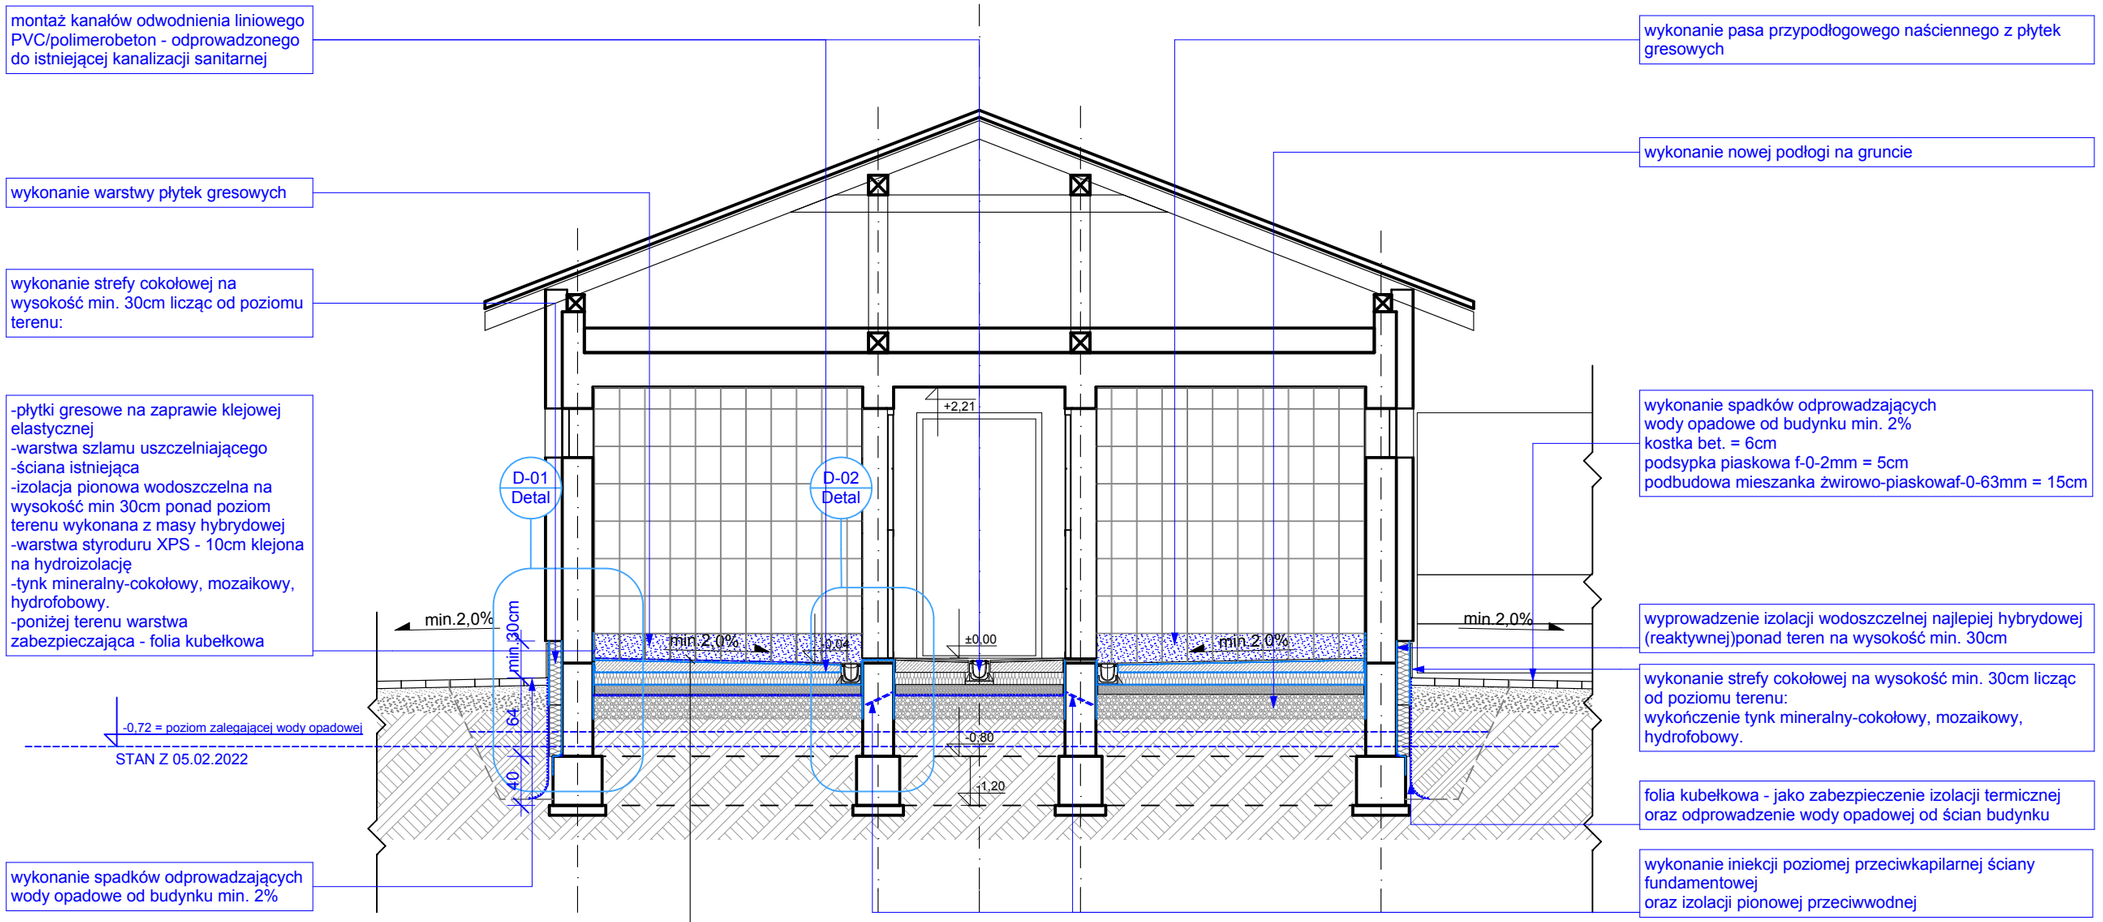

POSADZKA PROJEKTOWANA:

- płytki z gresu nieszkliwionego (UGL) o niskiej nasiągliwości nie większa niż 0,5%, klasa antypoślizgowa R11 powierzchnia gładka 30x30x0,6cm, połączenie płytek pionowych z posadzką po dylatacji narożnikowej elastycznyą masą epoksydową
- fugowanie powierzchnowe elastyczną masą epoksydową.
- klej termoplastyczny, trwale elastyczny do płytek z uwzglednieniem maty grzewczej w warstwie kleju gr. min.5mm
- elastyczny "szlam" uszczelniający wyprowadzony na ścianę do wysokości skutych płytek w narożniku systemowa taśma uszczelniająca
- warstwa dociskowo-spadkowa - jastrych cementowy zbrojony klasy C16/20 gr.od 6cm, z min.2% spadkiem z dylatacją obwodową styrodur gr. 2cm
- warstwa separacyjna/poślizgowa - folia PE=0,2mm
- warstwa termoizolacyjna - styrodur XPS gr. 10cm, min. λ_D=0,031
- warstwa wodoszczelna - samoprzylepna membrana bitumiczna wywinięta na ściany połączona elastycznie z pionową izolacją wodoszczelną ścian fundamentowych
- warstwa podkładowa - chudy beton C12/15 gr.8cm ze zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym
- warstwa rozdzielająca - folia PE=0,5mm lub folia kubełkowa(kubełkami w górę klejona taśmą butylową)
- warstwa przerywająca podciąganie kapilarne - żwir płukany fr = 8-16mm, pospółka, piasek gruby gr. 20cm zagęszczny warstwami do uzyskania współczynika zagęszczenia I_s=0,97
- usunięcie: luźny lub błotnisty i zniszczony grunt rodzimy - wyrównać powierzchnie
- grunt rodzimy stabilny

WTÓRNA IZOLACJA PRZECIWWODNA

Przyjęto wykonanie wtórnej izolacji przeciwwodnej, poziomej murów nośnych wewnętrznych metodą iniekcji grawitacyjnej bezciśnieniowej oraz izolację pionową ścian fundamentowych masami hybrydowymi(reaktywnymi) z możliwością nakładania na istniejące powłoki bitumiczne.
Wybór systemu powinien zostać dobrany według jednego producenta, aby uniknąć niekompatybilności produktów.
Wykonanie iniekcji ściśle wg. zaleceń producenta wynikającej z charakterystyki materiałów z jakich wykonany jest element budowlany - w tym przypadku ściana fundamentowa wykonana została z bloczków betonowych, otynkowana(rapówka) i pokryta preparatem wodoszczelnym prawdopodobnie na bazie bitumu, w stopniu jednak niewystarczającym co skutkowało przewilgoceniem ścian i w efekcie dalszą degradacją przegród pionowych(okładziny, tynki, farby)

mKF3D

Inwestycja:	Projekt budowlany robót budowlanych związanych z modernizacją pawilonu 13C w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie		
Adres inwestycji:	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie ul. Gilowa 44/46, 42-200 Częstochowa działka nr ewid. 4/2, obręb 271, j.e. Częstochowa		
Inwestor:	Gmina Miasto Częstochowa ul. Śląska 11/13, 42-200 Częstochowa		
Branża:	**ARCHITEKTONICZNA**		Skala: 1:50
Nazwa rysunku:	**PRZEKRÓJ A-A - prace do wykonania**		
Projektował:	mgr inż. arch. Karol Major nr upr.: 193/75 Pw upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej	Podpis:	Data: 04.2022
Opracował:	mgr inż. arch. Klaudiusz Frodel	Podpis:	Nr rys.: A-07