


PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>BIURO INŻYNIERSKIE ROBERT TELESZYŃSKI</b> 42-202 Częstochowa, ul. Racławska 13, tel. 504 645 245		NR/RS	
PROJEKT <b>WYMIANA POKRYCIA DACHU WRAZ Z REMONTEM KOMINÓW          IŚWIEŁNIKÓW DACHOWYCH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA</b> DZ. EWID. NR 17. Odr. 162, CZĘSTOCHOWA, UL. ŚLĄSKA 11/13		E101	
WYKONANIE - PROJEKT ARCHITEKTURA - BUDOWNIA <b>RZUT DACHU INSTALACJA ODGRÓWOWA INWENTARYZACJA</b>		SKALA 1 : 100	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Drelich upr. SLK /0605/POEO/04	PODPIS	DATA
OPRACOWAŁ		PODPIS	Kwiecień 2022
INWESTOR	GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA UL. ŚLĄSKA 11/13 42-201 CZĘSTOCHOWA		

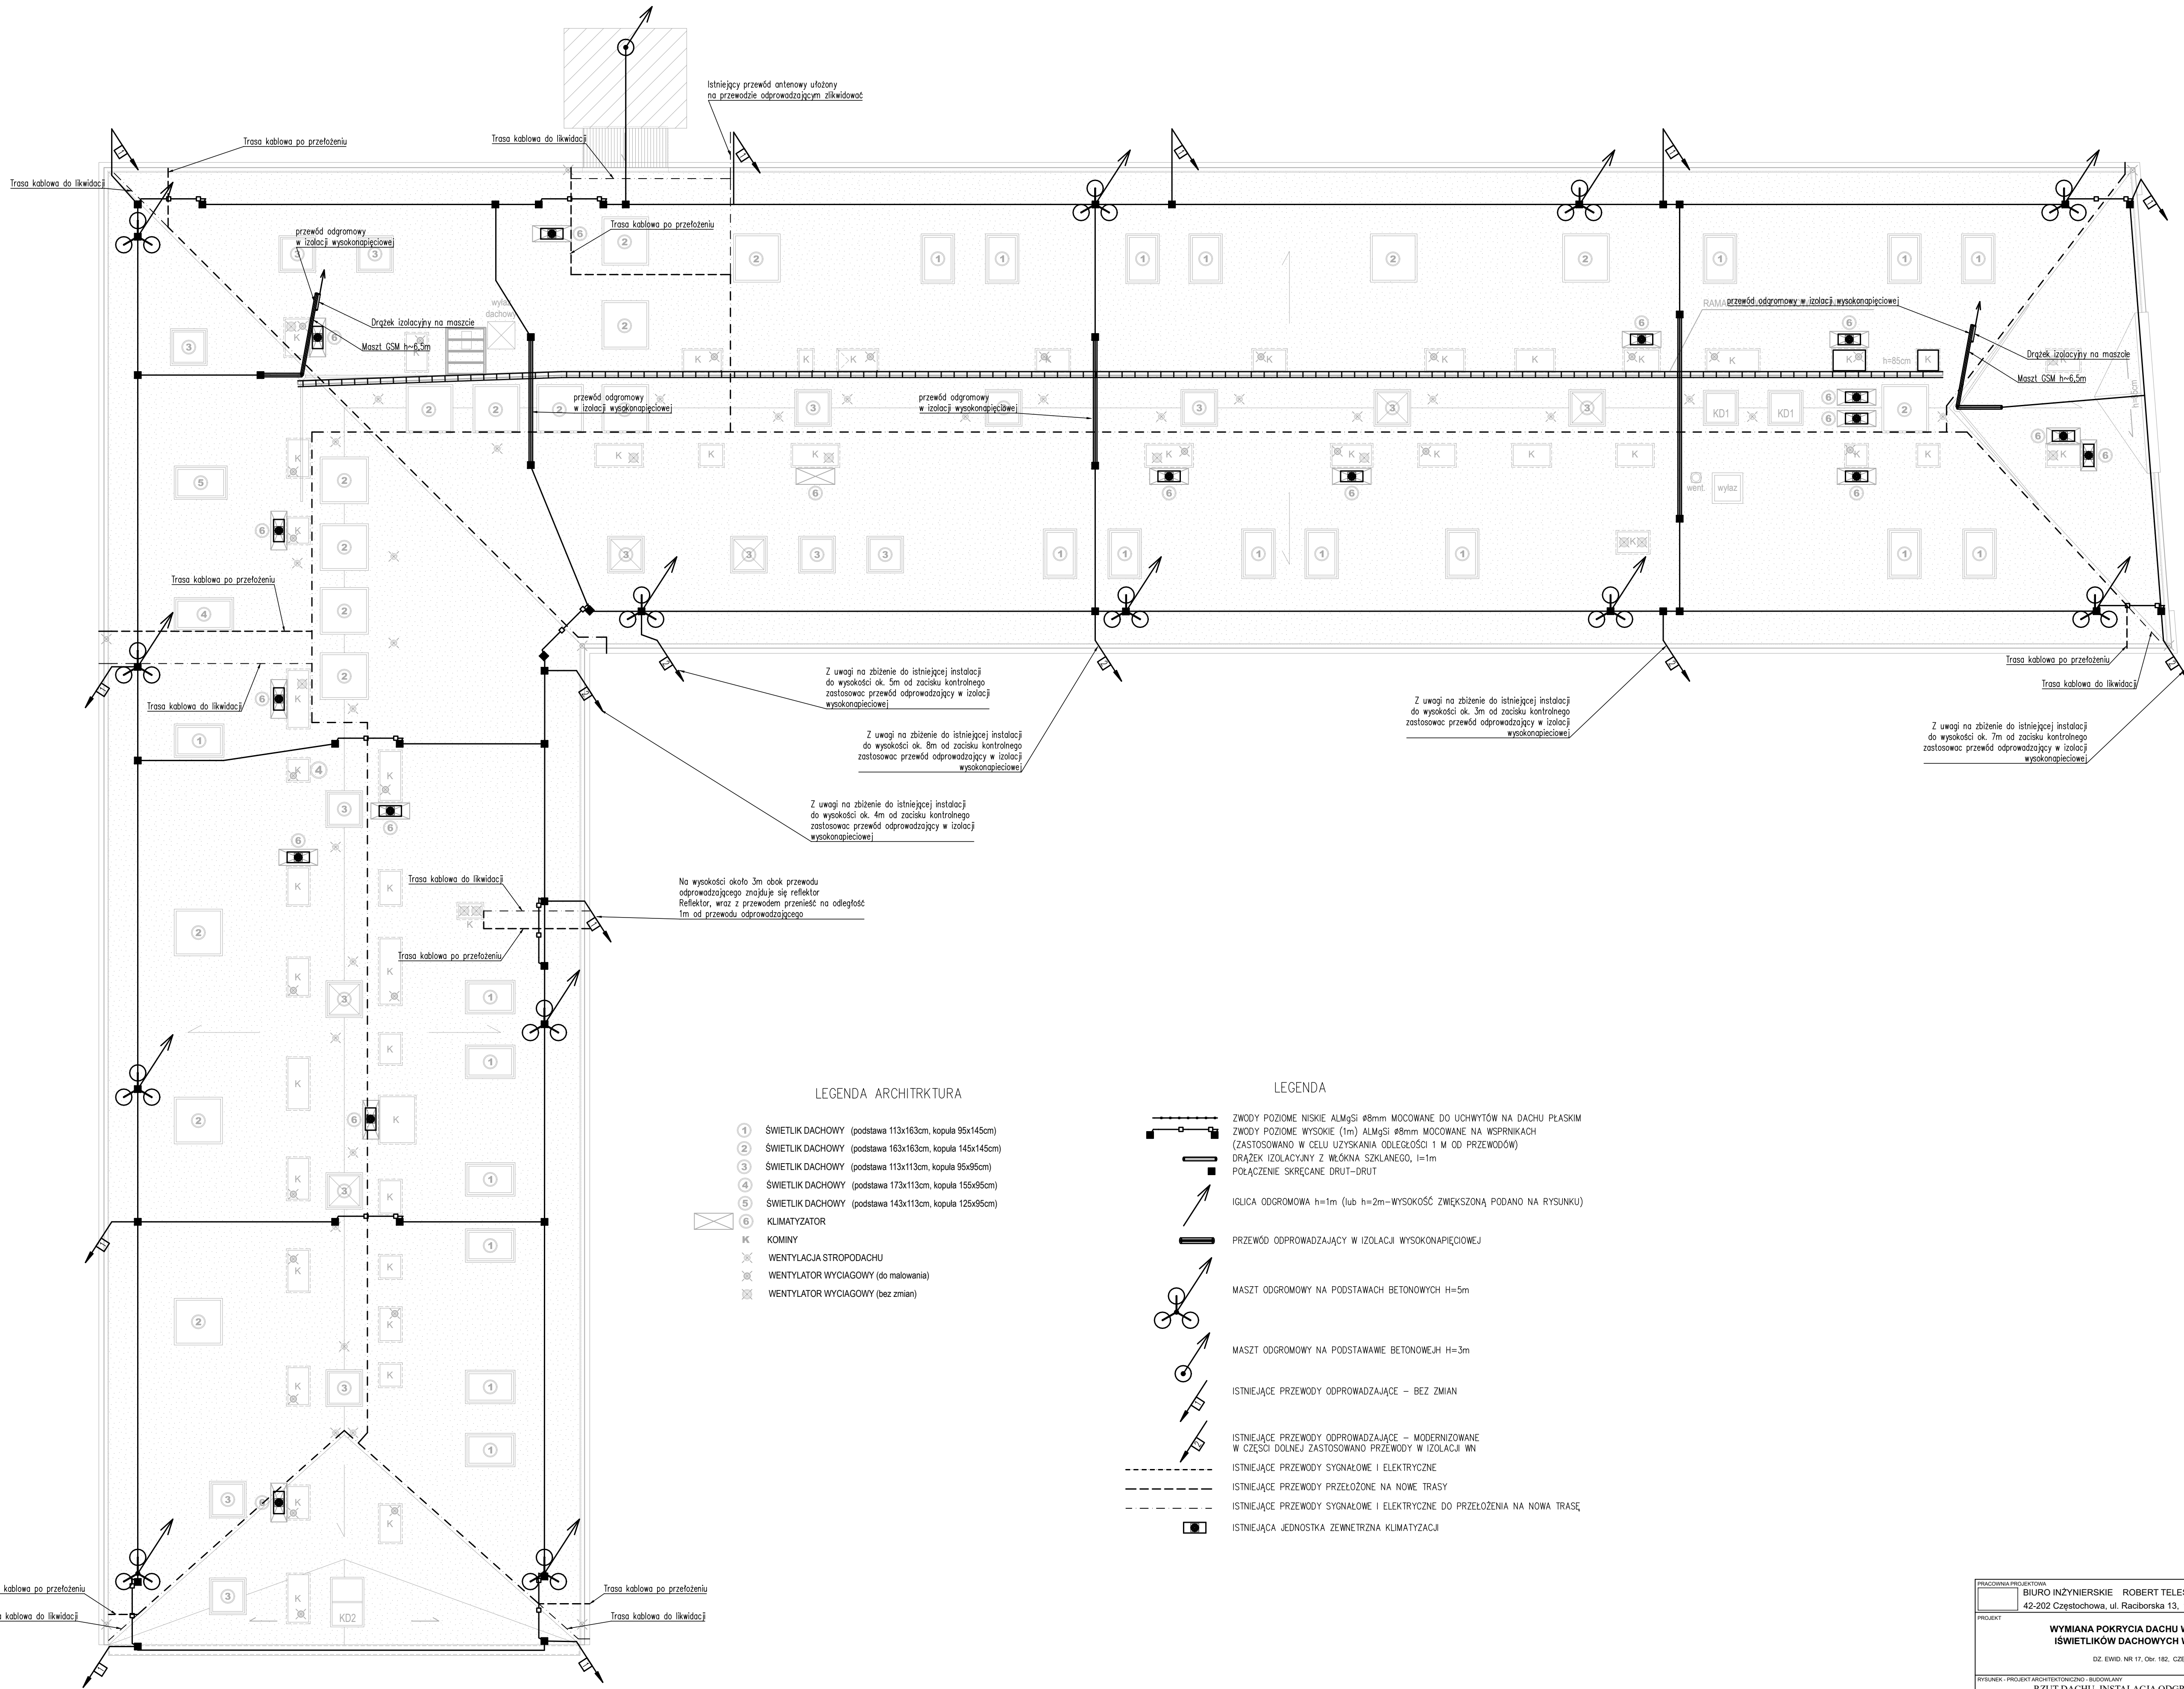

- LEGENDA ARCHITRKTURA
- 1 ŚWIETLIK DACHOWY (podstawa 113x163cm, kopuła 95x145cm)
  - 2 ŚWIETLIK DACHOWY (podstawa 163x163cm, kopuła 145x145cm)
  - 3 ŚWIETLIK DACHOWY (podstawa 113x113cm, kopuła 95x95cm)
  - 4 ŚWIETLIK DACHOWY (podstawa 173x113cm, kopuła 155x95cm)
  - 5 ŚWIETLIK DACHOWY (podstawa 143x113cm, kopuła 125x95cm)
  - 6 KLIMATYZATOR
  - K KOMINY
  - W WENTYLACJA STROPODACHU
  - W WENTYLATOR WYCIAGOWY (do malowania)
  - W WENTYLATOR WYCIAGOWY (bez zmian)

- LEGENDA
- ZWODY POZIOME NISKIE ALMgSi Ø8mm MOCOWANE DO UCHWYTÓW NA DACHU PŁASKIM
  - ZWODY POZIOME WYSOKIE (1m) ALMgSi Ø8mm MOCOWANE NA WSPRNIKACH (ZASTOSOWANO W CELU UZYSKANIA ODLEGŁOŚCI 1 M OD PRZEWODÓW)
  - DRAŻEK IZOLACYJNY Z WŁÓKNA SZKLANEGO, l=1m
  - POŁĄCZENIE SKRĘCANE DRUT-DRUT
  - IGŁICA ODGROMOWA h=1m (lub h=2m-WYSOKOŚĆ ZWIĘKSZONĄ PODANO NA RYSUNKU)
  - PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY W IZOLACJI WYSOKONAPIĘCIOWEJ
  - MASZT ODGROMOWY NA PODSTAWACH BETONOWYCH H=5m
  - MASZT ODGROMOWY NA PODSTAWACH BETONOWYCH H=3m
  - ISTNIEJĄCE PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE – BEZ ZMIAN
  - ISTNIEJĄCE PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE – MODERNIZOWANE W CZĘŚCI DOLNEJ ZASTOSOWANO PRZEWODY W IZOLACJI WN
  - ISTNIEJĄCE PRZEWODY SYGNAŁOWE I ELEKTRYCZNE
  - ISTNIEJĄCE PRZEWODY PRZEŁOŻONE NA NOWE TRASY
  - ISTNIEJĄCE PRZEWODY SYGNAŁOWE I ELEKTRYCZNE DO PRZEŁOŻENIA NA NOWĄ TRASĘ
  - ISTNIEJĄCA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI

PRACOWNIA PROJEKTOWA	BIURO INŻYNIERSKIE ROBERT TELESZYŃSKI	
PROJEKT	42-202 Częstochowa, ul. Raciborska 13, tel. 504 645 245	NR-RYS
	<b>WYMIANA POKRYCIA DACHU WRAZ Z REMONTEM KOMINÓW I ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA</b>	E111
	DZ. EWID. NR 17, Obr. 182, CZĘSTOCHOWA, UL. ŚLĄSKA 11/13	
RYSLINIK - PROJEKT ARCHITEKTURALNO - BUDOWLANY	RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA PROJEKT	SKALA 1:100
PROJEKTOWA	mgr inż. Grzegorz Drelich upr. SLK /0605/POOE/04	DATA
OPRACOWANIE		POCISB
INWESTOR	GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA UL. ŚLĄSKA 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA	Kwiecień 2022