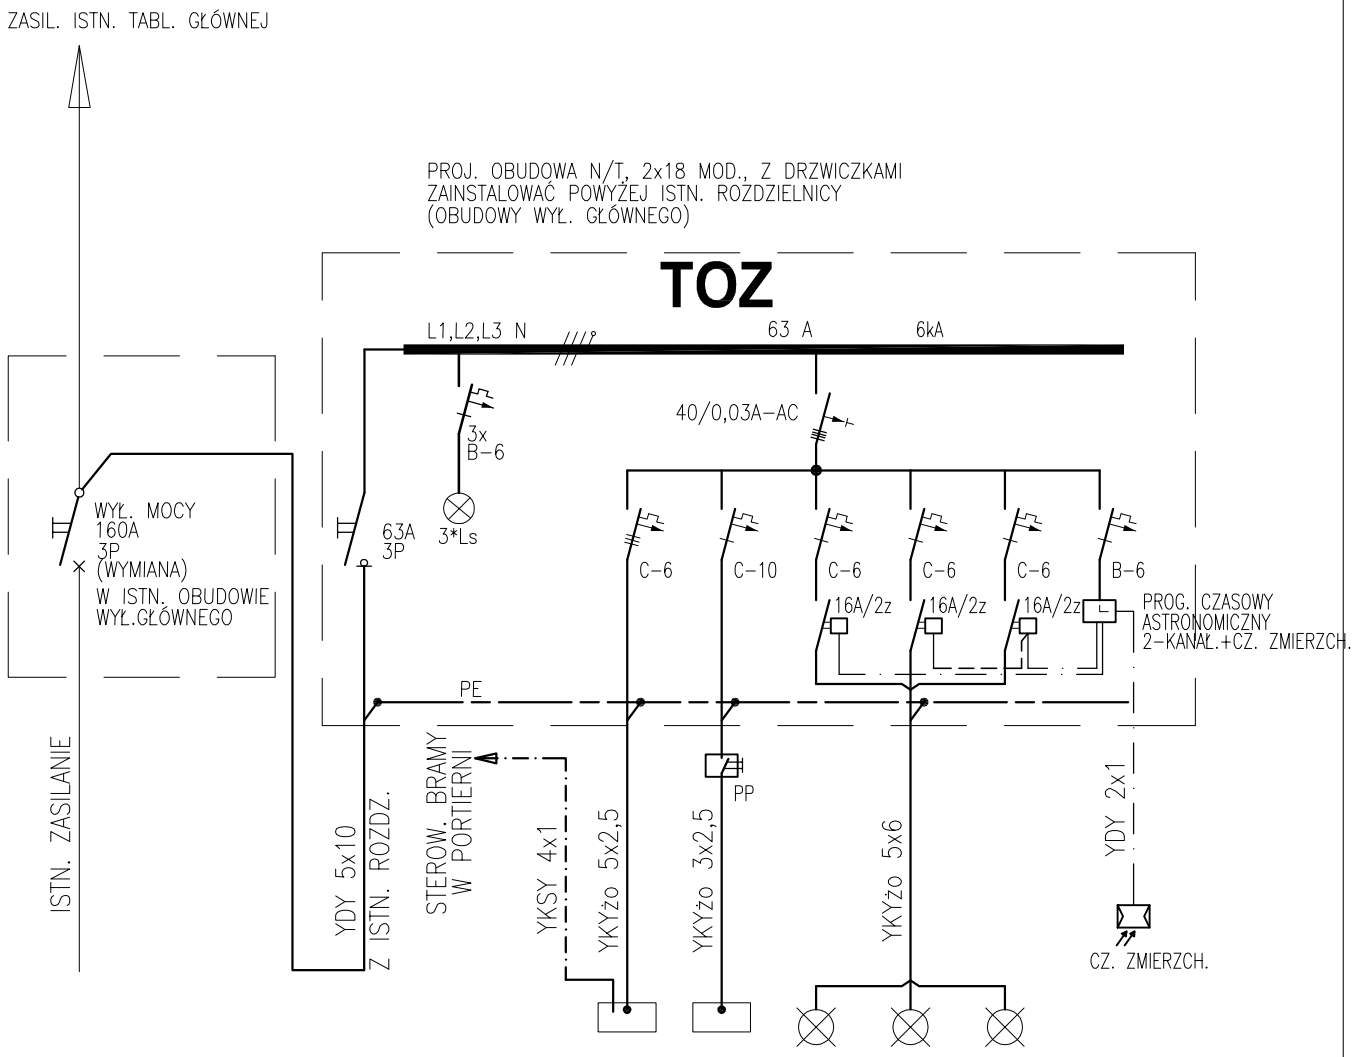

Ilość odb. lub ozn.	NB	POD	2	2	1
Moc zainst. [kW]	0,30	0,50	0,08	0,08	0,04
Opis	NAPĘD BRAMY	POMPA ZATAPIALNA	OŚW. TERENU L1,L4 "NOCNE"	OŚW. TERENU L2,L5	OŚW. TERENU L3

PP-WYŁĄCZNIK POMPY-ŁĄCZNIK KRZYWKOWY -PRZEŁĄCZNIK "0-I" (ZAŁ.-WYŁ.), 16A, W OBUDOWIE, MONT. WE WIATROŁAPIE W MIEJSCU WYPROWADZENIA OBWODU NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU, NA WYS. OK. 180 cm

Projektowanie i Nadzór Instalacji i Sieci Sanitarnych
mgr inż. Maciej Błasiak, 42-200 Częstochowa, ul. PCK 2a m.49
tel. /34/ 322-63-52, 602 75 75 75

INWESTYCJA:	PRZEBUDOWA + REMONT NAWIERZCHNI TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W CZĘSTOCHOWIE UL. ROZDOLNA 5			
LOKALIZACJA:	42-202 Częstochowa, ul. Rozdolna 5 dz. Nr ewid. 2/8, obręb 200			
INWESTOR:	GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13			
TEMAT:	Remont nawierzchni i instalacji odwodnienia terenu			
RYSUNEK:	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Szymon Szmidt upr. nr SLK/5430/PWOE/14			
Nr umowy:	Data: 11.2019	Skala:	Nr rysunku: 2E	