




STAN ISTNIEJĄCY

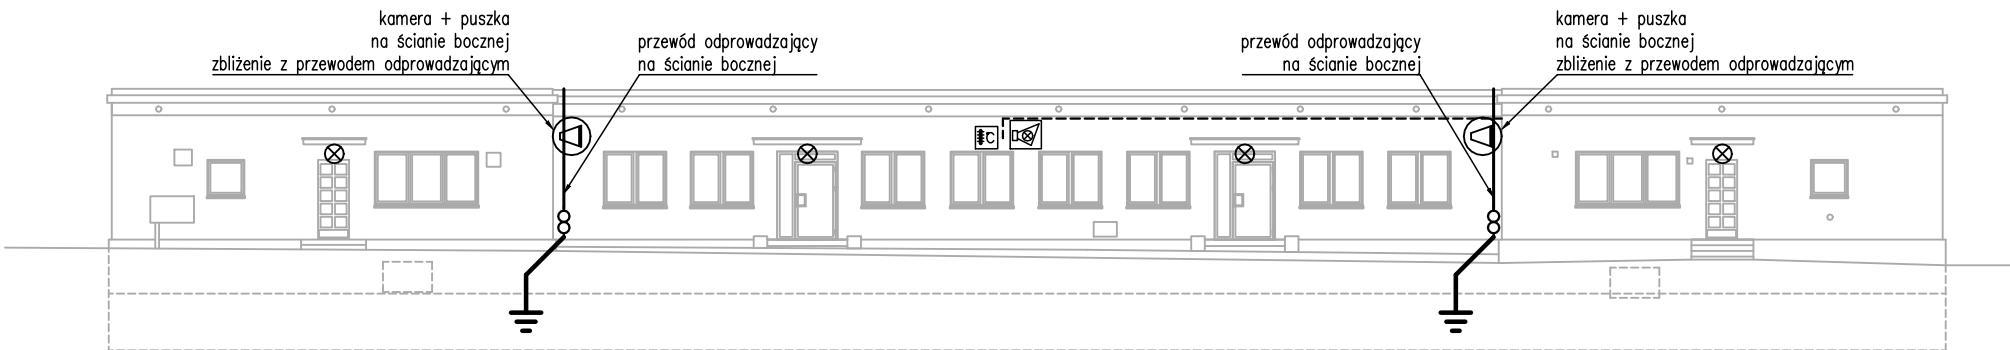

ELEWACJA PÓŁNOCNA

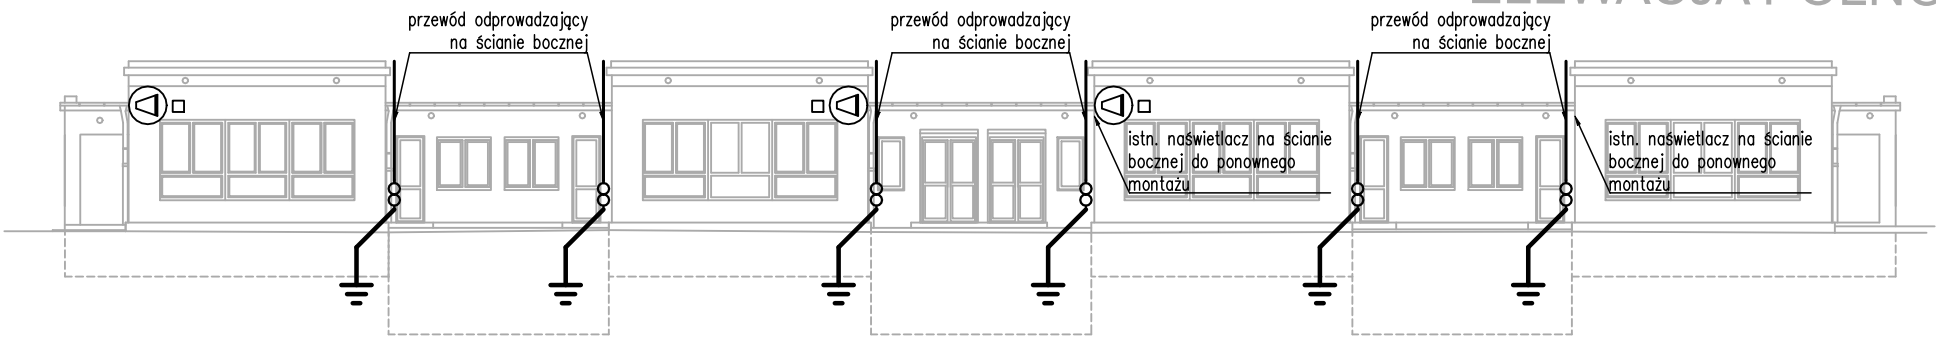


LEGENDA



PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ – DO LIKWIDACJI
ZŁĄCZE KONTROLNO POMIAROWE – DO LIKWIDACJI



UZIOM ISTNIEJĄCY – DO WYMIANY



PRZEWODY ISTNIEJĄCE DO UŁOŻENIA W RURACH
ELEKTROINSTALACYJNYCH POD WARSTWĄ DOCIEPLENIA



OPRAWA OŚWIETLENIOWA NASTROPOWA/ŚCIENNA – DO WYMIANY



KAMERA ZEWNĘTRZNA




PUSZKA ZASILAJĄCA KAMERY



SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY – DO PONOWNEGO MONTAŻU



CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WĘZŁA CIEPLNEGO – DO PONOWNEGO MONTAŻU



W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42–200
CZĘSTOCHOWA ul. Garwolińska 5
<http://www.budoremont.pl>
Pracownia projektowa e-mail: ppbr@wp.pl

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA

Wszytskie wymiary podane na rysunkach, należy sprawdzić z wymiarami na placu budowy. Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlano–wykonawczy termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 im. Krecika

ADRES
42–202 Częstochowa, ul. Gwiedzna 2
dz. nr ewid. 6 obręb 43A

INWESTOR

Gmina Miasta Częstochowa
42–217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

PROJEKTANT cz. elektrycznej.
mgr inż. Grzegorz Drelich
upr.nr SLK/0605/P00E/04

podpis

TYTUŁ RYSUNKU

Instalacje elektryczne, inwentaryzacja
Elewacje budynku część 1

DATA


Kwiecień 2022

NR RYSUNKU


E–101

SKALA

1:200

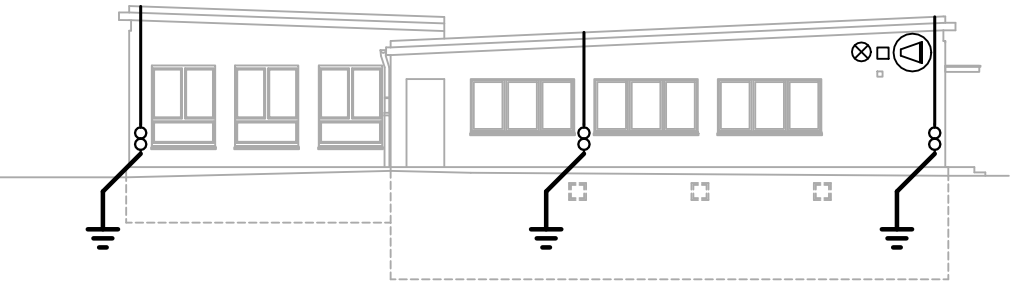


ELEWACJA WSCHODNIA

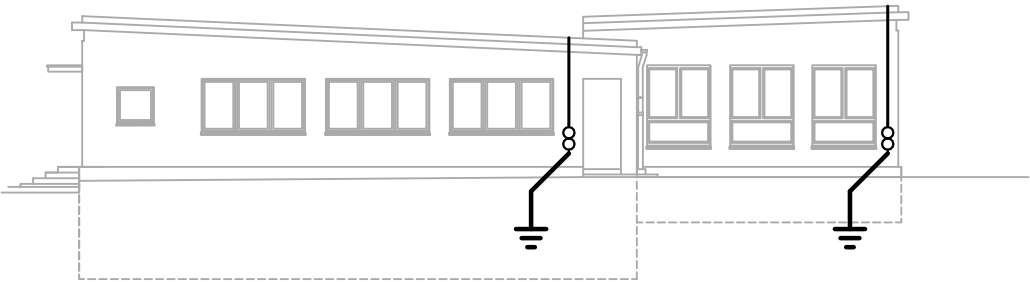

ELEWACJA ZACHODNIA

LEGENDA



PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ – DO LIKWIDACJI
ZŁĄCZE KONTROLNO POMIAROWE – DO LIKWIDACJI



UZIOM ISTNIEJĄCY – DO WYMIANY



PRZEWODY ISTNIEJĄCE DO UŁOŻENIA W RURACH
ELEKTROINSTALACYJNYCH POD WARSTWĄ DOCIEPLENIA



OPRAWA OŚWIETLENIOWA NASTROPOWA/ŚCIENNA – DO WYMIANY



KAMERA ZEWNĘTRZNA




PUSZKA ZASILAJĄCA KAMERY



SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY – DO PONOWNEGO MONTAŻU



CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WĘZŁA CIEPLNEGO – DO PONOWNEGO MONTAŻU



W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42–200
CZĘSTOCHOWA ul. Garwolińska 5
<http://www.budoremont.pl>
Pracownia projektowa e–mail: ppbr@wp.pl

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA

Wszytskie wymiary podane na rysunkach, należy sprawdzić z wymiarami na placu budowy. Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlano–wykonawczy termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 im. Krecika

ADRES
42–202 Częstochowa, ul. Gwiazdna 2
dz. nr ewid. 6 obręb 43A

INWESTOR

Gmina Miasta Częstochowa
42–217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

PROJEKTANT cz. elektrycznej.
mgr inż. Grzegorz Drelich
upr.nr SLK/0605/POOE/04

podpis

TYTUŁ RYSUNKU

Instalacje elektryczne, inwentaryzacja
Elewacje budynku część 2

DATA


Kwiecień 2022

NR RYSUNKU


E–102

SKALA


1:200



W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42-200
CZĘSTOCHOWA ul. Garwolińska 5
<http://www.budoremont.pl>
Pracownia projektowa e-mail: ppbr@wp.pl

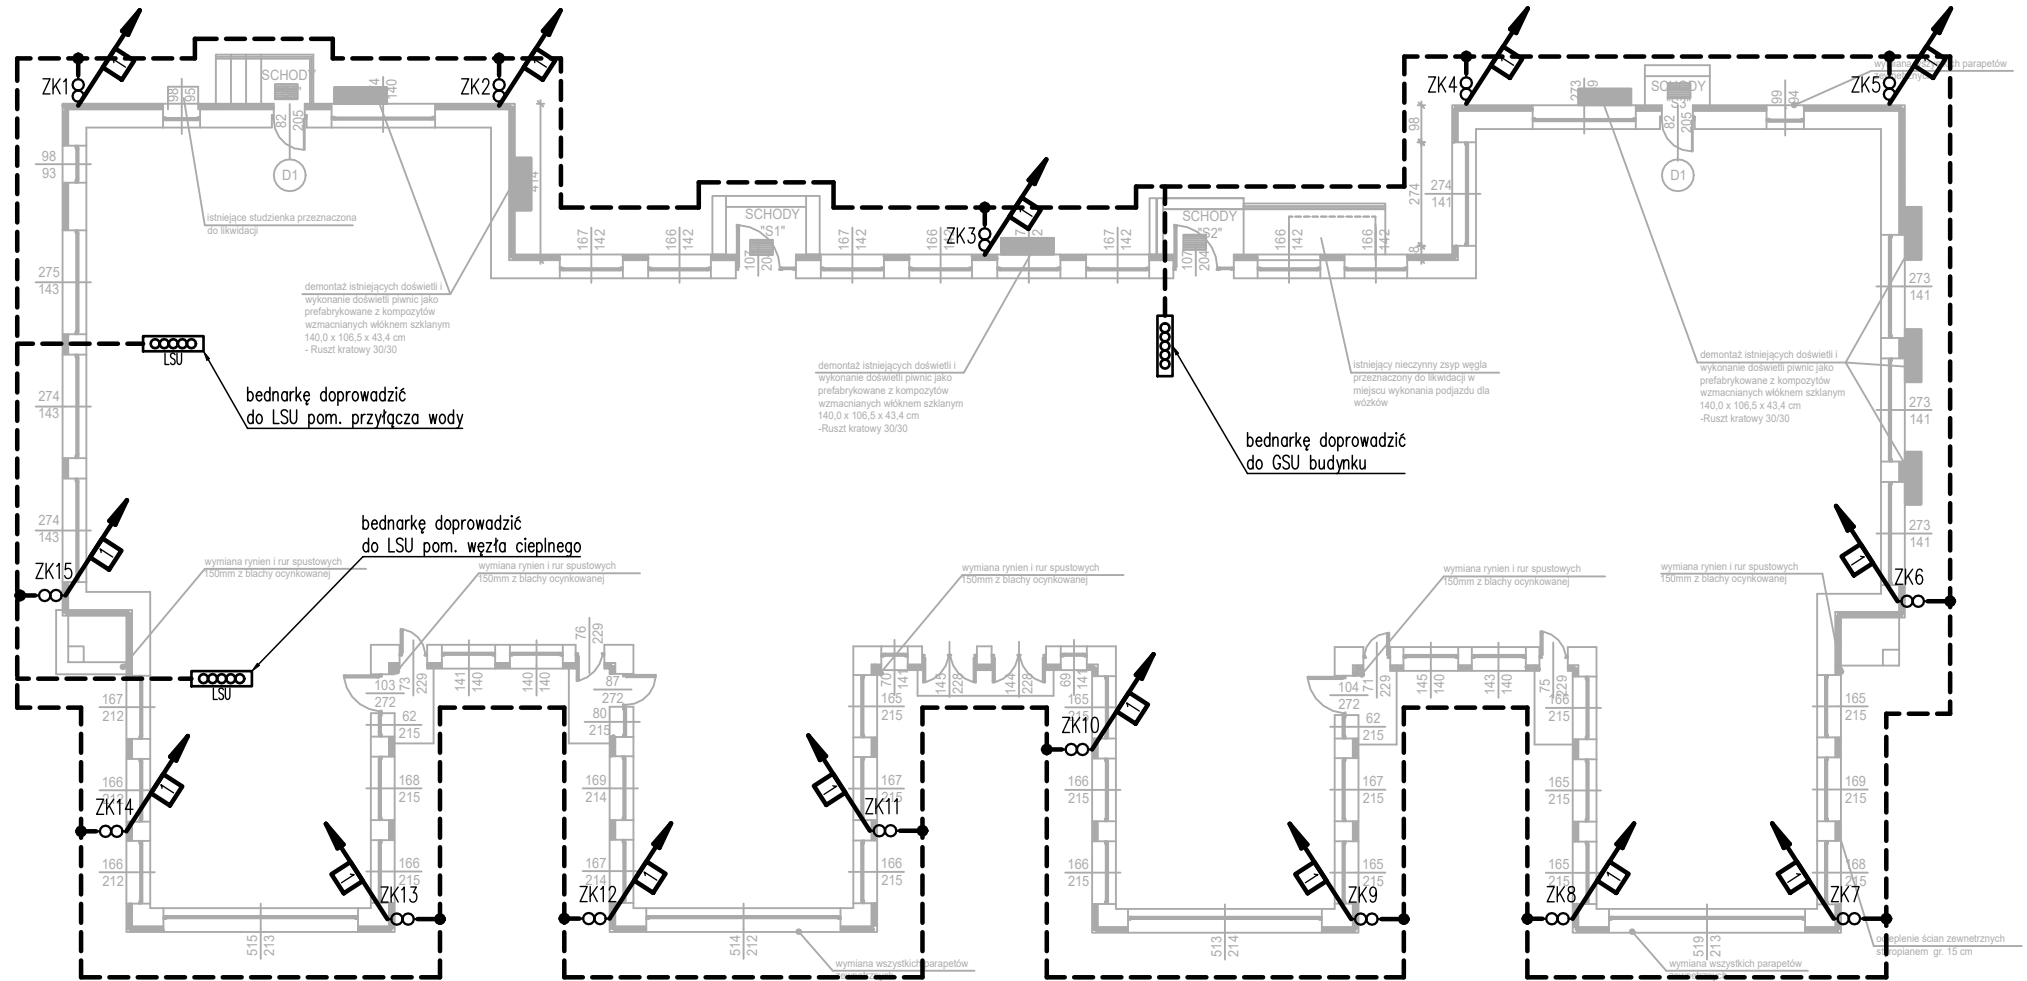

LEGENDA



UZIOM - BEDNARKA FeZn 30x4
ZŁĄCZE KONTROLNO POMIAROWE
GŁÓWNA SZYNA UZIEMIAJĄCA (GSU)
LOKALNA SZYNA UZIEMIAJĄCA (LSU)
PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ.
DRUT FeZn Ø8mm UKŁADANY W WARSTWIE OCIEPLENIA
W RURKACH SZTYWNYCH SAMOGASNĄCYCH O GRUBOŚCI MIN. 3mm
POŁĄCZENIE Z INSTALACJĄ UZIEMIAJĄCĄ POPRZECZ
ZŁĄCZA KONTROLNO-POMIAROWE

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA

Wszytskie wymiary podane na rysunkach, należy sprawdzić z wymiarami na placu budowy. Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 im. Krecika

ADRES

42-202 Częstochowa, ul. Gwiazdna 2
dz. nr ewid. 6 obręb 43A

INWESTOR

Gmina Miasta Częstochowa
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

PROJEKTANT cz. elektrycznej.
mgr inż. Grzegorz Drelich
upr.nr SLK/0605/P00E/04

podpis

TYTUŁ RYSUNKU

Instalacje elektryczne, rzut uziomu

DATA


Kwiecień 2022

SKALA


1:200


NR RYSUNKU

E-111

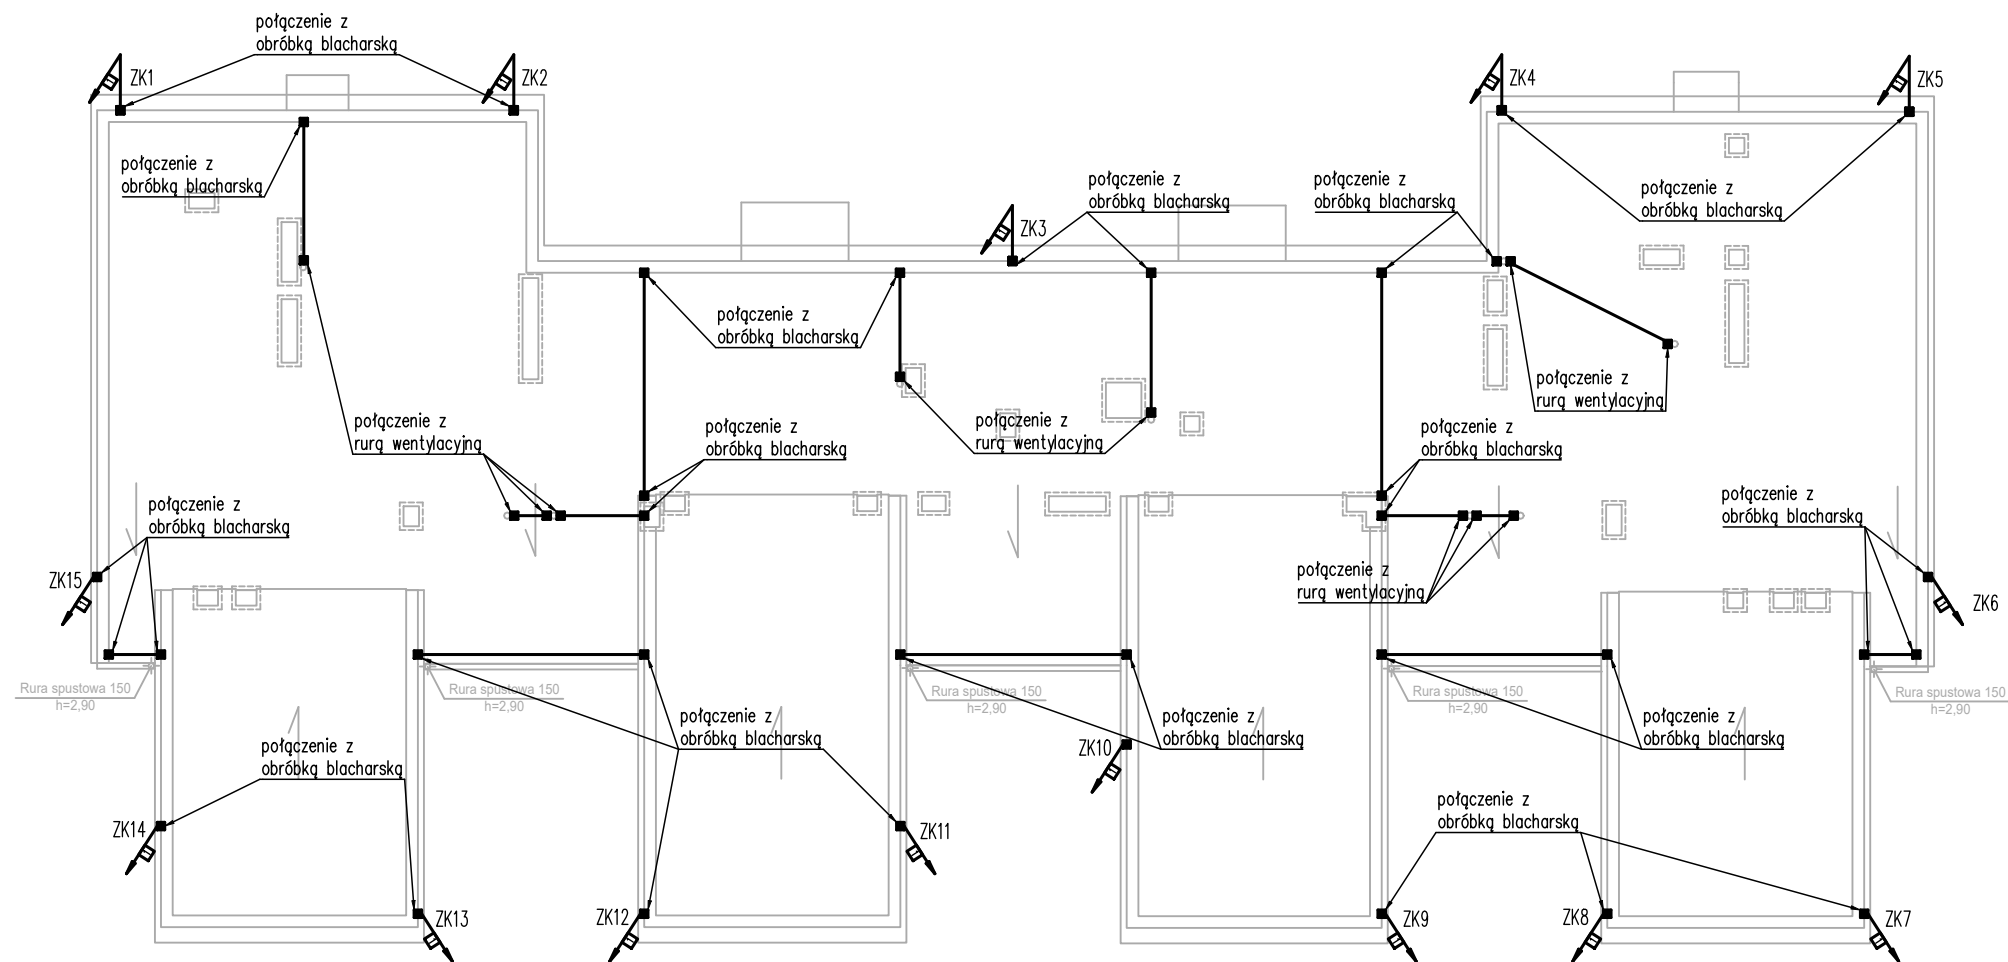

LEGENDA

- ZWODY POZIOME FeZn Ø8mm MOCOWANE DO UCHWYTÓW NA DACHU PŁASKIM
- POŁĄCZENIE SKRĘCANE
-  PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ.
DRUT FeZn Ø8mm UKŁADANY W WARSTWIE OCIEPLENIA
W RURKACH SZTYWNYCH SAMOGASNACYCH O GRUBOŚCI MIN. 3mm
POŁĄCZENIE Z INSTALACJĄ UZIEMIEJĄCĄ POPRZECZ
ZŁĄCZA KONTROLNO-POMIAROWE



W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42–200
CZĘSTOCHOWA ul. Garwolińska 5
<http://www.budoremont.pl>
Pracownia projektowa e-mail: ppbr@wp.pl

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA

Wszystkie wymiary podane na rysunkach, należy sprawdzić z wymiarami na placu budowy. Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlano–wykonawczy termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 im. Krecika

ADRES
42–202 Częstochowa, ul. Gwiedzna 2
dz. nr ewid. 6 obręb 43A

INWESTOR

Gmina Miasta Częstochowa
42–217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

PROJEKTANT cz. elektrycznej.
mgr inż. Grzegorz Drelich
upr.nr SLK/0605/P00E/04

podpis

TYTUŁ RYSUNKU

Instalacje elektryczne, rzut dachu
Instalacja odgromowa

DATA

Kwiecień 2022


SKALA

1:200

NR RYSUNKU

E–112

STAN PROJEKTOWANY

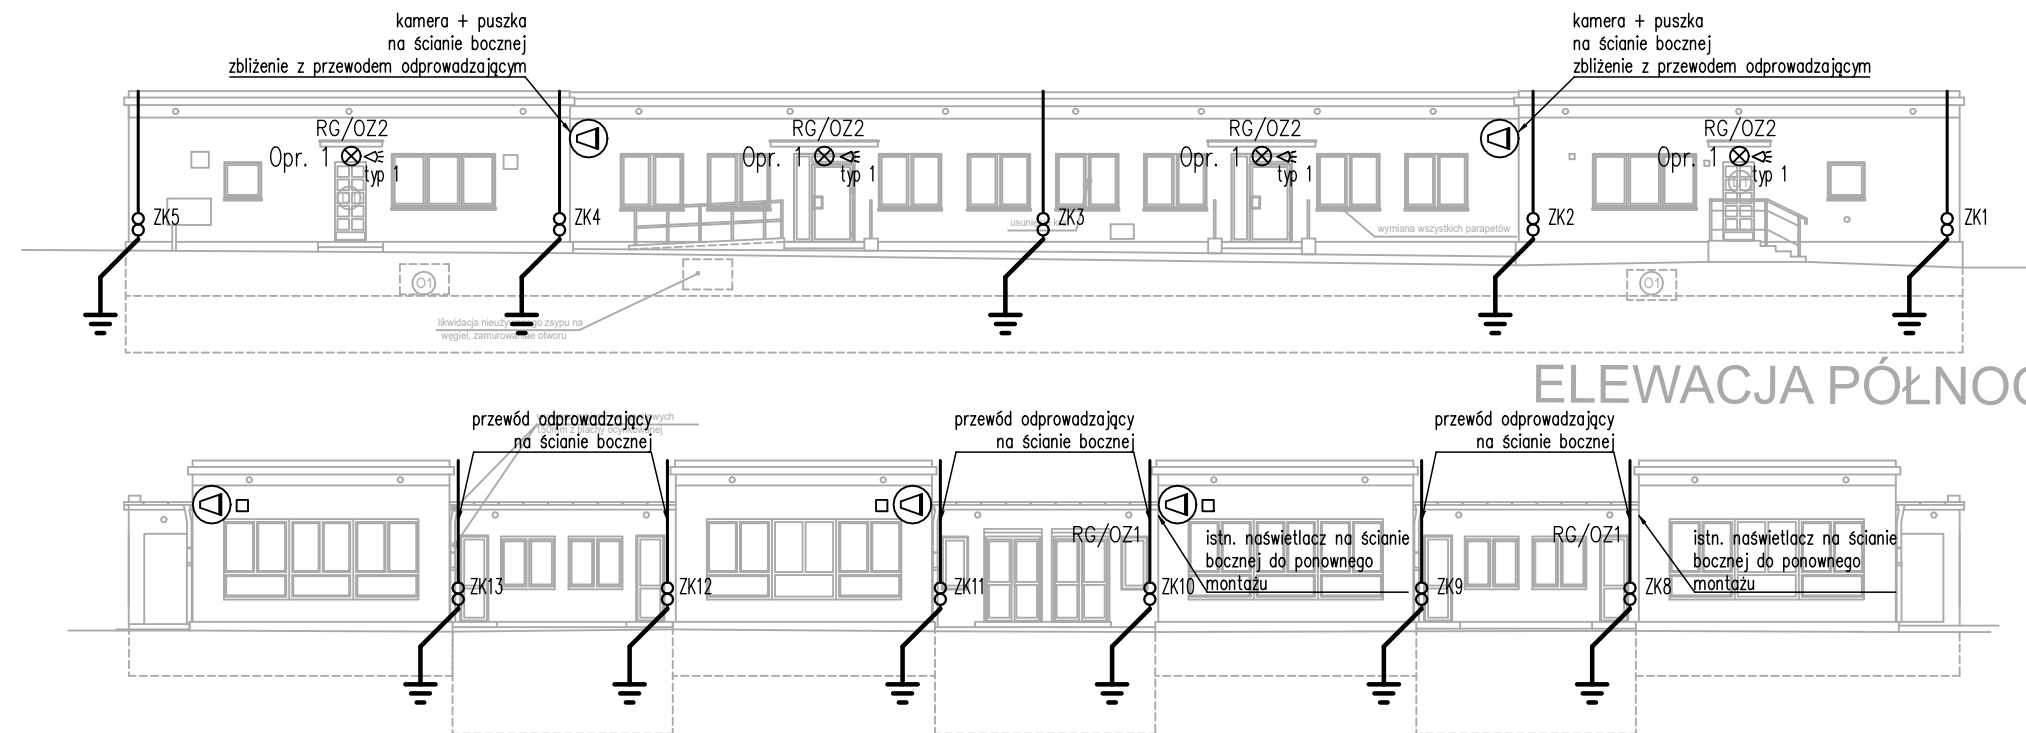


ELEWACJA PÓŁNOCNA

ELEWACJA POŁUDNIOWA

LEGENDA

- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ.
DRUT ALMgSi $\varnothing 8\text{mm}$ UKŁADANY W WARSTWIE OCIEPLENIA
W RURKACH SZTYWNYCH SAMOGASNĄCYCH O GRUBOŚCI MIN. 3mm
POŁĄCZENIE Z INSTALACJĄ UZIEMIAJĄCĄ POPRZECZ
ZŁĄCZA KONTROLNO-POMIAROWE
- ZŁĄCZE KONTROLNO-POMIAROWE W PUSZCZE IZOLACYJNEJ
PROJEKTOWANE
- PRZEWODY ISTNIEJĄCE – DO UŁOŻENIA W RURACH ELEKTROINSTALACYJNYCH
MOCOWANYCH NA UCHWYTACH DO ŚCIANY POD WARSTWĄ DOCIEPLENIA
- PROJEKTOWANY UZIOM (SZCZEGÓŁY NA RZUCIE)
- Opr. 1 \otimes PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYP 1
- A typ 1 CZUJNIK RUCHU I NATĘŻENIA OŚWIELENIA (ZMIERZCHOWY)
- A typ 2 CZUJNIK NATĘŻENIA OŚWIELENIA (ZMIERZCHOWY)
- A typ 2 ISTNIEJĄCA KAMERA ZEWNĘTRZNA DO PONOWNEGO MONTAŻU
- \square PUSZKA ZASILAJĄCA KAMERY ISTNIEJĄCA + DOBUDOWA NOWEJ PUSZKI
NA POTRZEBY PRZEDŁUŻENIA PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO
- A SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY – DO PONOWNEGO MONTAŻU
- A CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WĘZŁA CIEPLNEGO – DO PONOWNEGO MONTAŻU



W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42–200
CZĘSTOCHOWA ul. Garwolińska 5
<http://www.budoremont.pl>
Pracownia projektowa e-mail: ppbr@wp.pl

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA

Wszytskie wymiary podane na rysunkach, należy
sprawdzić z wymiarami na placu budowy.
Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo
zapoznać się z opisem technicznym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlano–wykonawczy termomodernizacji
budynku Miejskiego Przedszkola nr 13
im. Krecika

ADRES

42–202 Częstochowa, ul. Gwiedzna 2
dz. nr ewid. 6 obręb 43A

INWESTOR

Gmina Miasta Częstochowa
42–217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

PROJEKTANT cz. elektrycznej.
mgr inż. Grzegorz Drelich
upr.nr SLK/0605/POOE/04

podpis

TYTUŁ RYSUNKU

Instalacje elektryczne, projekt
Elewacje budynku część 1

DATA


Kwiecień 2022

NR RYSUNKU


E–113

SKALA

1:200

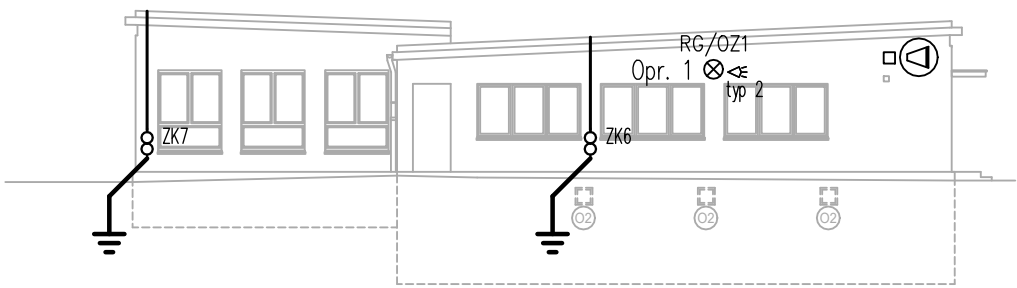



ELEWACJA WSCHODNIA

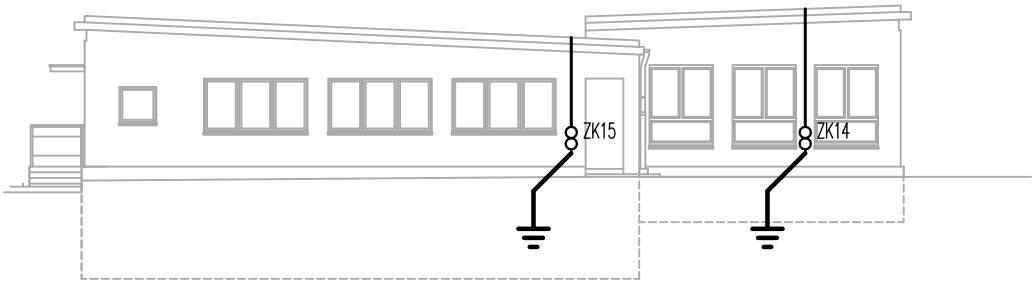



ELEWACJA ZACHODNIA

LEGENDA


- 

PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ.
DRUT ALMgSi \varnothing 8mm UKŁADANY W WARSTWIE OCIEPLENIA
W RURKACH SZTYWNYCH SAMOGASNĄCYCH O GRUBOŚCI MIN. 3mm
POŁĄCZENIE Z INSTALACJĄ UZIEMIAJĄCĄ POPRZECZ
ZŁĄCZA KONTROLNO-POMIAROWE
- 


ZŁĄCZE KONTROLNO-POMIAROWE W PUSZCZE IZOLACYJNEJ
PROJEKTOWANE
- 

PRZEWODY ISTNIEJĄCE – DO UŁOŻENIA W RURACH ELEKTROINSTALACYJNYCH
MOCOWANYCH NA UCHWYTACH DO ŚCIANY POD WARSTWĄ DOCIEPLENIA
- 


PROJEKTOWANY UZIOM (SZCZEGÓŁY NA RZUCIE)
- Opr. 1




PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYP 1
- typ 1





CZUJNIK RUCHU I NATĘŻENIA OŚWIELENIA (ZMIERZCHOWY)
- typ 2




CZUJNIK NATĘŻENIA OŚWIELENIA (ZMIERZCHOWY)
- typ 2




ISTNIEJĄCA KAMERA ZEWNĘTRZNA DO PONOWNEGO MONTAŻU
- 

PUSZKA ZASILAJĄCA KAMERY ISTNIEJĄCA + DOBUDOWA NOWEJ PUSZKI
NA POTRZEBY PRZEDŁUŻENIA PRZEWODU KONCENTRYCZNEGO
- 

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY – DO PONOWNEGO MONTAŻU
- 

CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WĘZŁA CIEPLNEGO – DO PONOWNEGO MONTAŻU



W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42–200
CZĘSTOCHOWA ul. Garwolińska 5
<http://www.budoremont.pl>
Pracownia projektowa e-mail: ppbr@wp.pl

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA

Wszytskie wymiary podane na rysunkach, należy
sprawdzić z wymiarami na placu budowy.
Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo
zapoznać się z opisem technicznym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlano–wykonawczy termomodernizacji
budynku Miejskiego Przedszkola nr 13
im. Krecika

ADRES
42–202 Częstochowa, ul. Gwiedzna 2
dz. nr ewid. 6 obręb 43A

INWESTOR

Gmina Miasta Częstochowa
42–217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

PROJEKTANT cz. elektrycznej.
mgr inż. Grzegorz Drelich
upr.nr SLK/0605/P00E/04

podpis

TYTUŁ RYSUNKU

Instalacje elektryczne, projekt
Elewacje budynku część 2

DATA


Kwiecień 2022

NR RYSUNKU


E–114

SKALA

1:200



W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42–200
CZĘSTOCHOWA ul. Garwolińska 5
http://www.budoremont.pl
Pracownia projektowa e–mail: ppbr@wp.pl

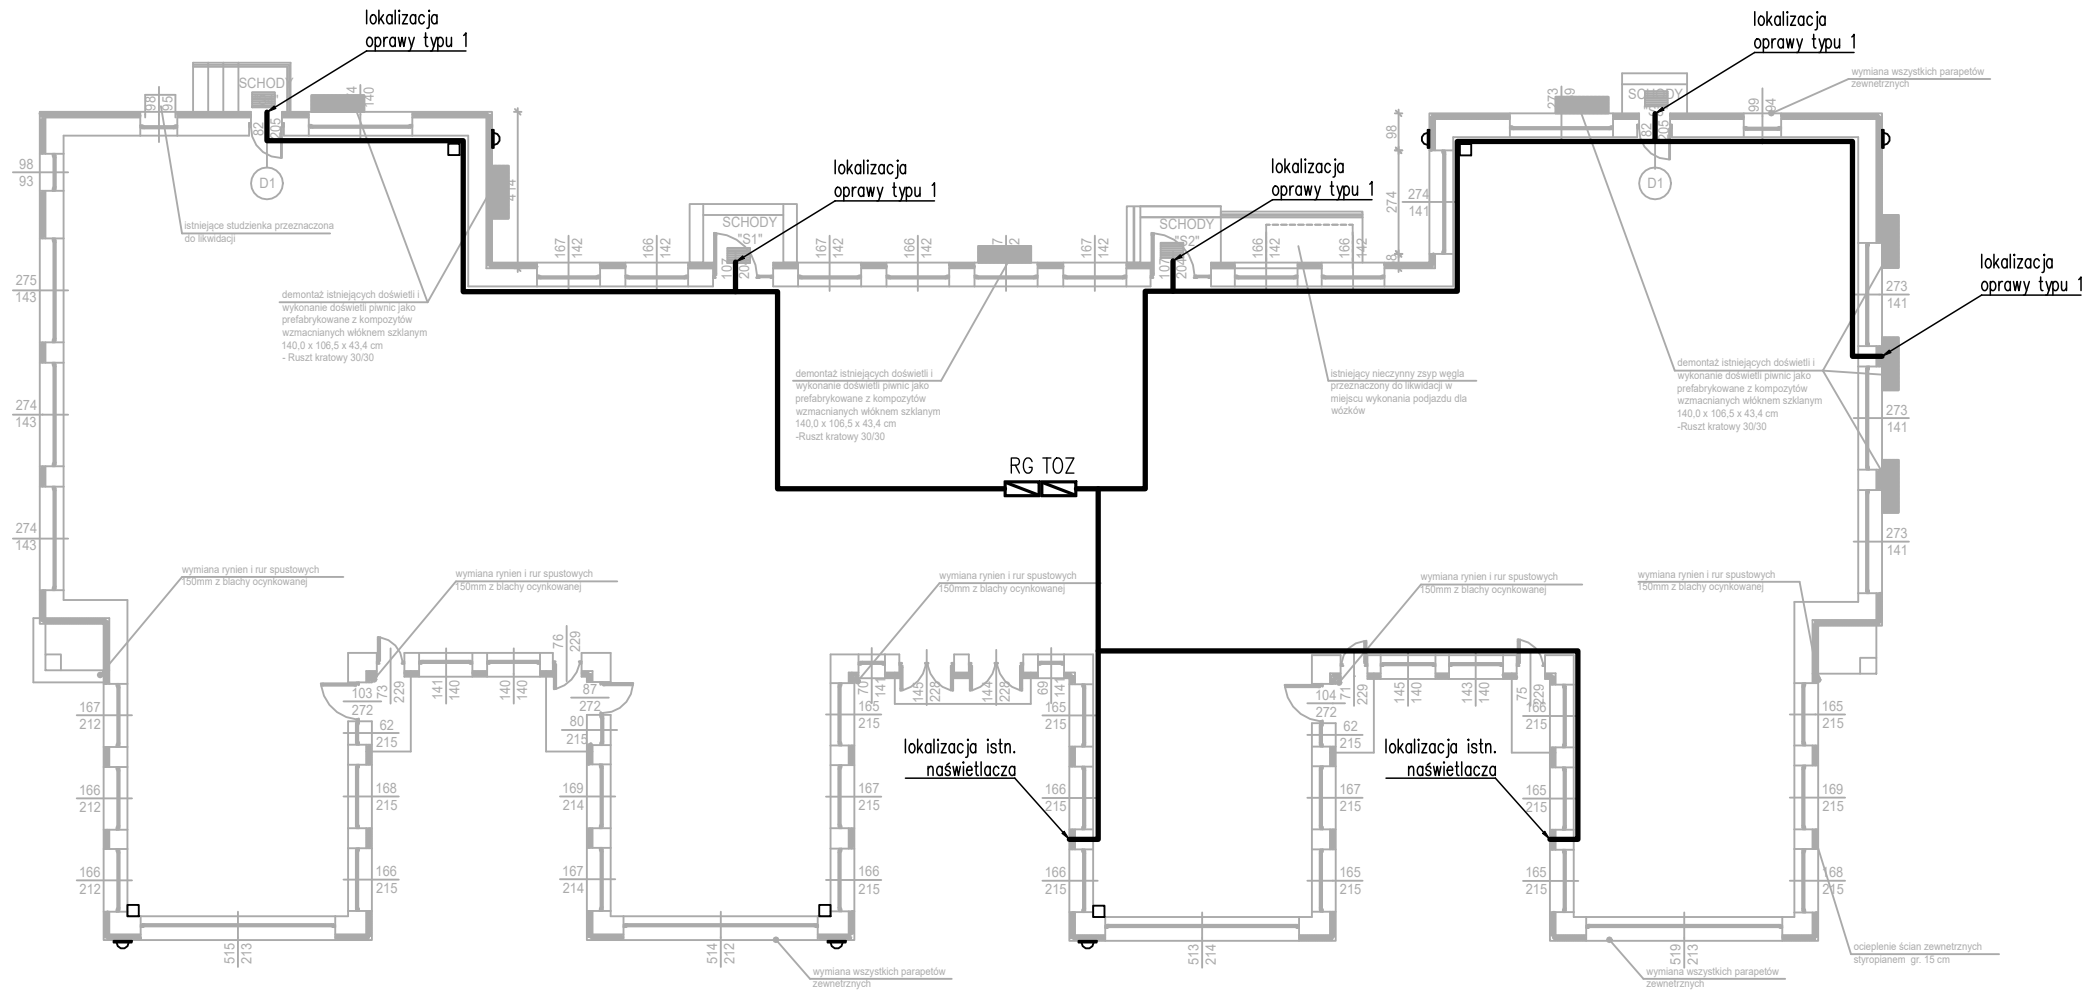

LEGENDA

	RG	ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA GŁÓWNA BUDYNKU
	TOZ	PROJEKTOWANA TABLICA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO TOZ
		TRASA KORYTA ELEKTROINSTALACYJNEGO NATYNKOWEGO 40X20mm
		ISTNIEJĄCA KAMERA ZEWNĘTRZNA
		ZŁĄCZE TYPU F W PUSZCE NATYNKOWEJ 15X15 CM NA POTRZEBY PRZEDŁUŻENIA KABLA KONCENTRYCZNEGO

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA

Wszytskie wymiary podane na rysunkach, należy sprawdzić z wymiarami na placu budowy. Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlano–wykonawczy termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 im. Krecika

ADRES
42–202 Częstochowa, ul. Gwiedzna 2
dz. nr ewid. 6 obręb 43A

INWESTOR

Gmina Miasta Częstochowa
42–217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

PROJEKTANT cz. elektrycznej.
mgr inż. Grzegorz Drelich
upr.nr SLK/0605/P00E/04

podpis

TYTUŁ RYSUNKU

Rzut parteru – trasy kablowe instalacji oświetlenia

DATA


Kwiecień 2022

SKALA

1:200

NR RYSUNKU

E–121

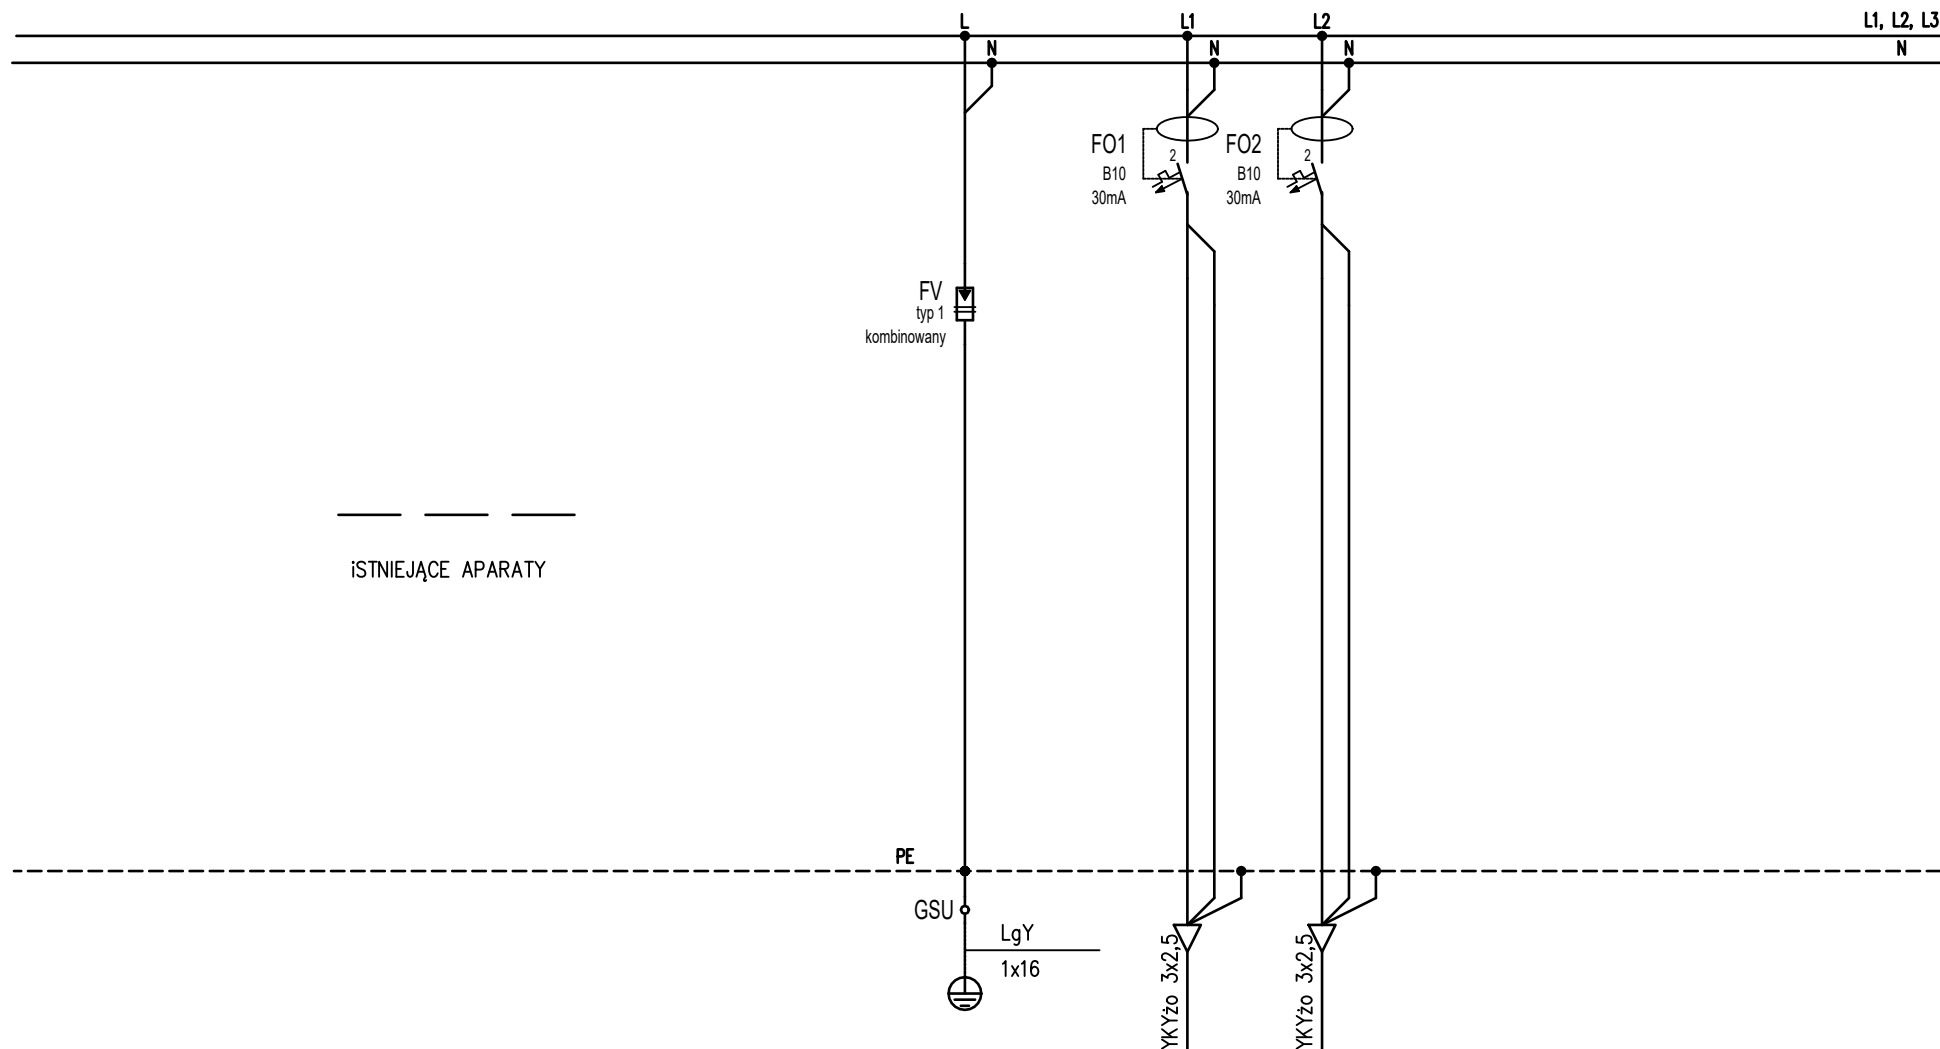

Nr obwodu		Z	OZ1	OZ2	
Przeznaczenie		Ochronnik przeciwprzepięciowy	Oświetlenie zew.	Oświetlenie zew.	
		Typ. 1 kombinowany	istn. naświetlacze	elewacja	
Moc zainst.					



W.P.B.M.R. "BUDOREMONT",
42-200 CZĘSTOCHOWA
ul. Garwolińska 5
<http://www.budoremont.pl>
e-mail: ppbr@wp.pl

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt budowlano-wykonawczy termo-
modernizacji budynku Miejskiego Przedszkola
nr 13 im. Krecika

ADRES
42-202 Częstochowa, ul. Gwiazdna 2
dz. nr ewid. 6 obręb 43A

INWESTOR
Gmina Miasta Częstochowa
42-217 Częstochowa ul. Śląska 11/13

TYTUŁ RYSUNKU
Schemat rozbudowy RG

PROJEKTANT cz. elektrycznej
mgr inż. Grzegorz Drelich
upr.nr SLK/0605/P00E/04

podpis

DATA
IV 2022

SKALA
-:--

NR
RYSUNKU
E-
131