


INSTALACJA C.O. RZUT PARTERU

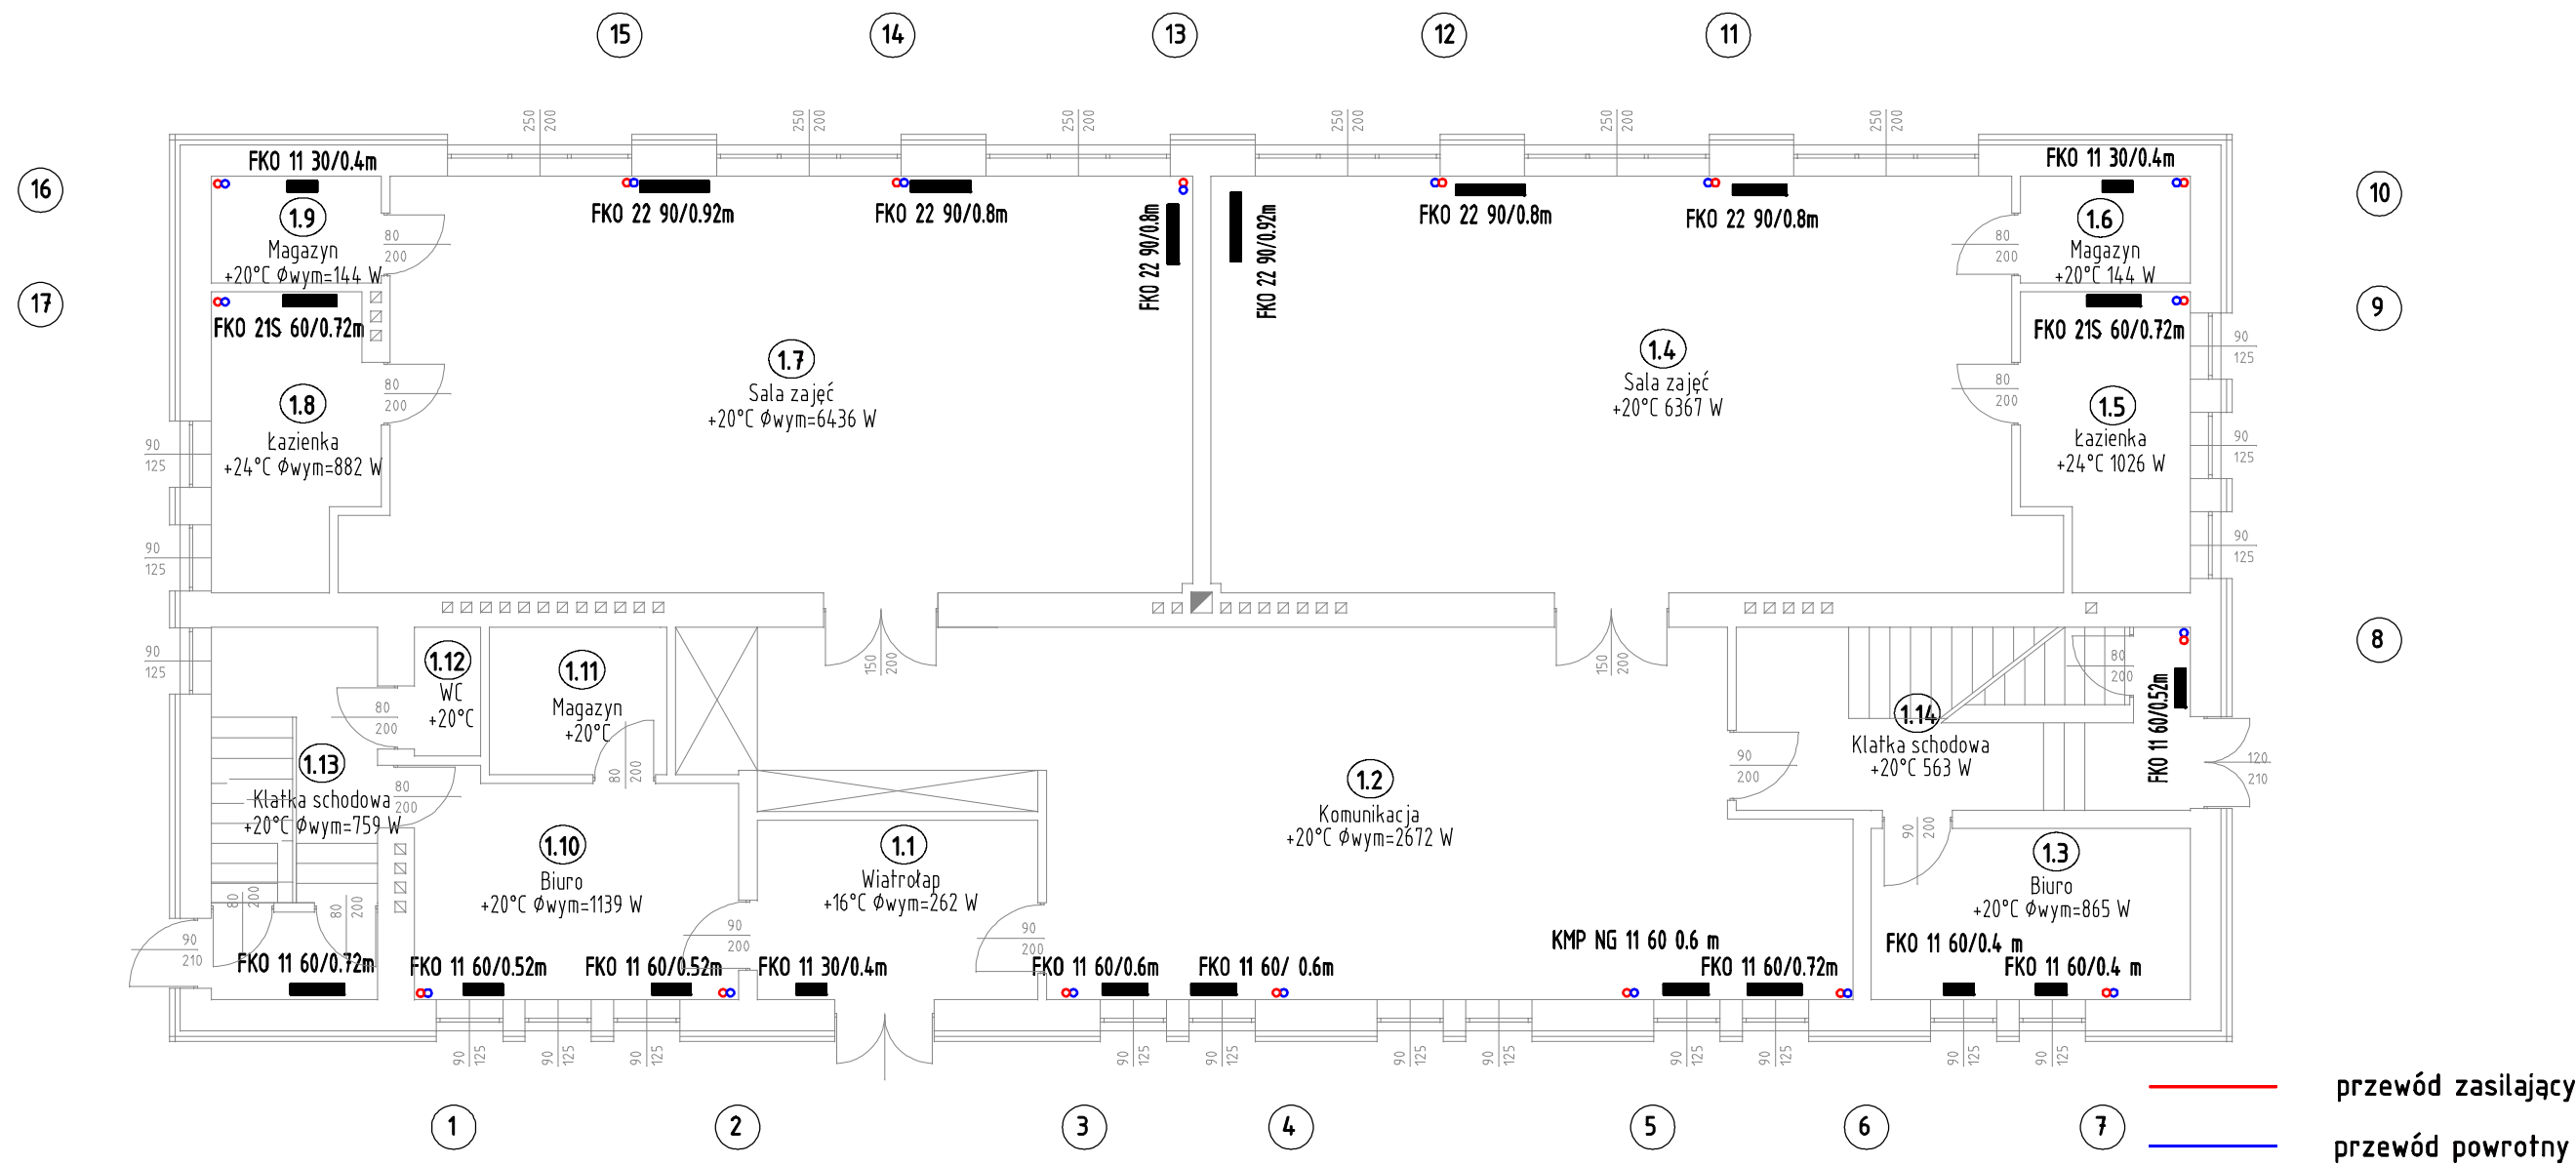

Uwaga:

1. Na zaworach termostatycznych należy zamontować głowice termostatyczne z blokadą nastawy.

2. Armaturę należy rozmieścić zgodnie z rysunkiem rozwinięcia instalacji c.o.

3. FKO 11-600/1,2m - grzejnik stalowy płytowy kompaktowy, zasilanie boczne, typ 11, wysokość grzejnika H=600 mm, długość grzejnika 1200 mm.

	"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34 361 61 35, e-mail: biuro@propomiar.com.pl		
INWESTOR	Gmina Miasto Częstochowa ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa		
ADRES BUDYNKU	Częstochowa, ul. Kozia 18, 42-202 Częstochowa, dz. nr ewid. 37/2, obręb 0109, jedn. ewid. Częstochowa		
TYTUŁ	REMONT INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ C.O. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 17 PRZY UL. KOZIEJ 18 W CZĘSTOCHOWIE		
PRZEDMIOT RYSUNKU	INSTALACJA C.O. RZUT PARTERU	SKALA 1:100	RYS. I-03
OPRACOWAŁ	mgr inż. GRZEGORZ WOŹNIAK	05.2017	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. PIOTR MAGIERA upr. bud. Nr SLK/0499/PWOS/04	05.2017	