UWAGI:
1.ZBROJENIE PODŁUŻNE ŚCIANY NR20 ∅12 co 25cm zbroić na zakład min.60cm
2.Zbrojenie ściany oporowej w osi F wykonać jak zbrojenie w osi 1

ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ Pf-2
1:50

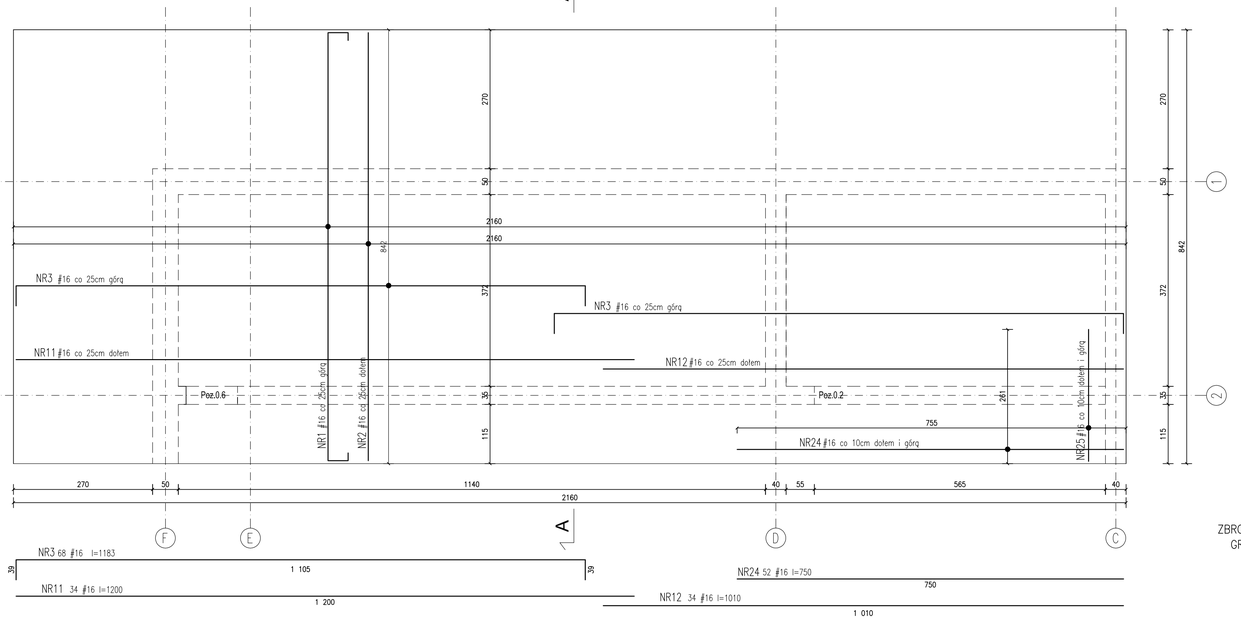

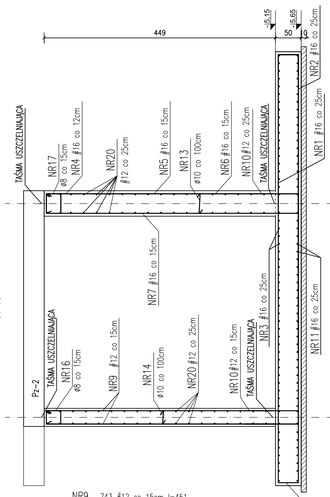

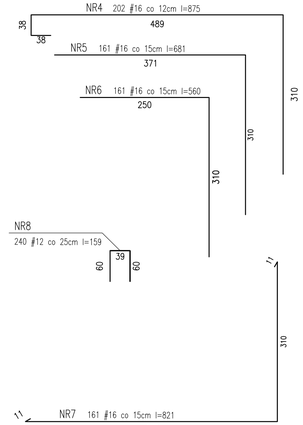

UWAGI:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
2. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ POD STAŁYM NADZOREM GEODEZYJNYM
3. BETON C30/37 (W-8, F150)
STAL: ∅ A-IIIN (RB500W)
∅ A-I St3S
4. OTULINA PŁYTY I ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYNOSI 50MM
5. OTULINA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH WYNOSI 35MM
6. WSZYSTKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
7. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
8. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, RYSUNKAMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI, BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
9. PŁYTĘ WYKONAĆ NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU GR.10CM
10. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE (SZCZELNE) NALEŻY OSADZIĆ PRZED BETONOWANIEM
WG PROJEKTU INSTALACYJNEGO
11. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

Poz.0.6– szczegół dozbrojenia otworu

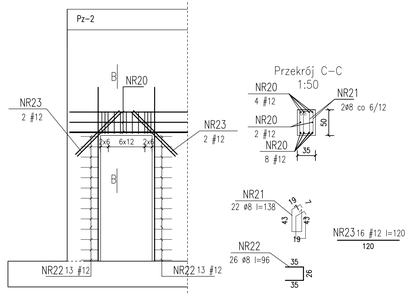

Poz.0.2– szczegół dozbrojenia otworu

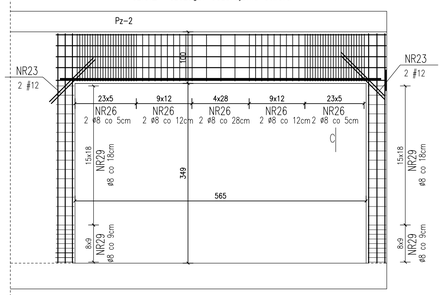

Przekrój C–C
1:25

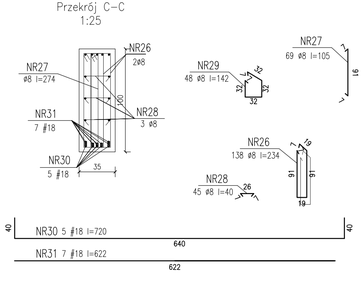

ZBROJENIE ŚCIANY ŻELBETOWEJ GR.40cm W OSI "C" i "D"
1:50

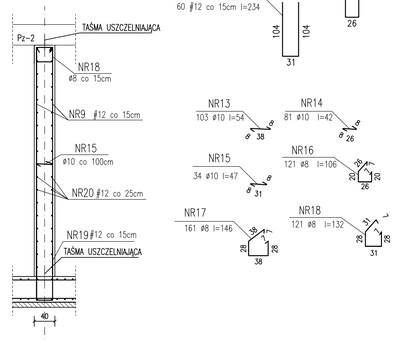

ZBROJENIE PŁYTY DENNEJ Pf-2 ORAZ ŚCIAN ŻELBETOWYCH

NR	Średnica ϕ	ϕ	#	#	Długość [cm]	Ilość [szt]	Długość całkowita [m] St3S ϕ8	ϕ10	RB500W #12	#16	#18
1			16		939	87				816,9	
2			16		831	87				723,0	
3			16		1183	68				804,4	
4			16		875	202					
5			16		681	161					
6			16		560	161					
7			16		821	161					
8		12			159	240			381,6		
9		12			451	743			3350,9		
10		12			234	121			283,1		
11			16		1200	34				408,0	
12			16		1100	34				374,0	
13	10				54	103		55,6			
14	10				42	81		34,0			
15	10				47	34		16,0			
16	8				106	121	128,3				
17	8				146	161	235,1				
18	8				121	132	159,7				
19		12			234	60			140,4		
20		12			5566	36			2003,8		
21	8				238	22	52,4				
22	8				96	26	25,0				
23		12			120	16		19,2			
24			16		750	34				255,0	
25			16		256	150				384,0	
26	8				234	138	322,9				
27	8				105	69	72,5				
28	8				40	45	18,0				
29	8				142	48	68,2				
30				18	720	5					36,0
31				18	622	7					43,5
Długość ogółem [m]							1081,9	124,8	6159,8	3765,3	79,5
Masa jednostkowa [kg/m]							0,40	0,62	0,89	1,58	2,00
Masa ogółem [kg]							432,8	77,4	5482,2	5949,2	159,1

TIM ARCHITEKCI S.C.
Tomasz Bohosiewicz, Mirosław Kędzierski
ATLAS/III/4/0/0/0