NIECKA FONT.

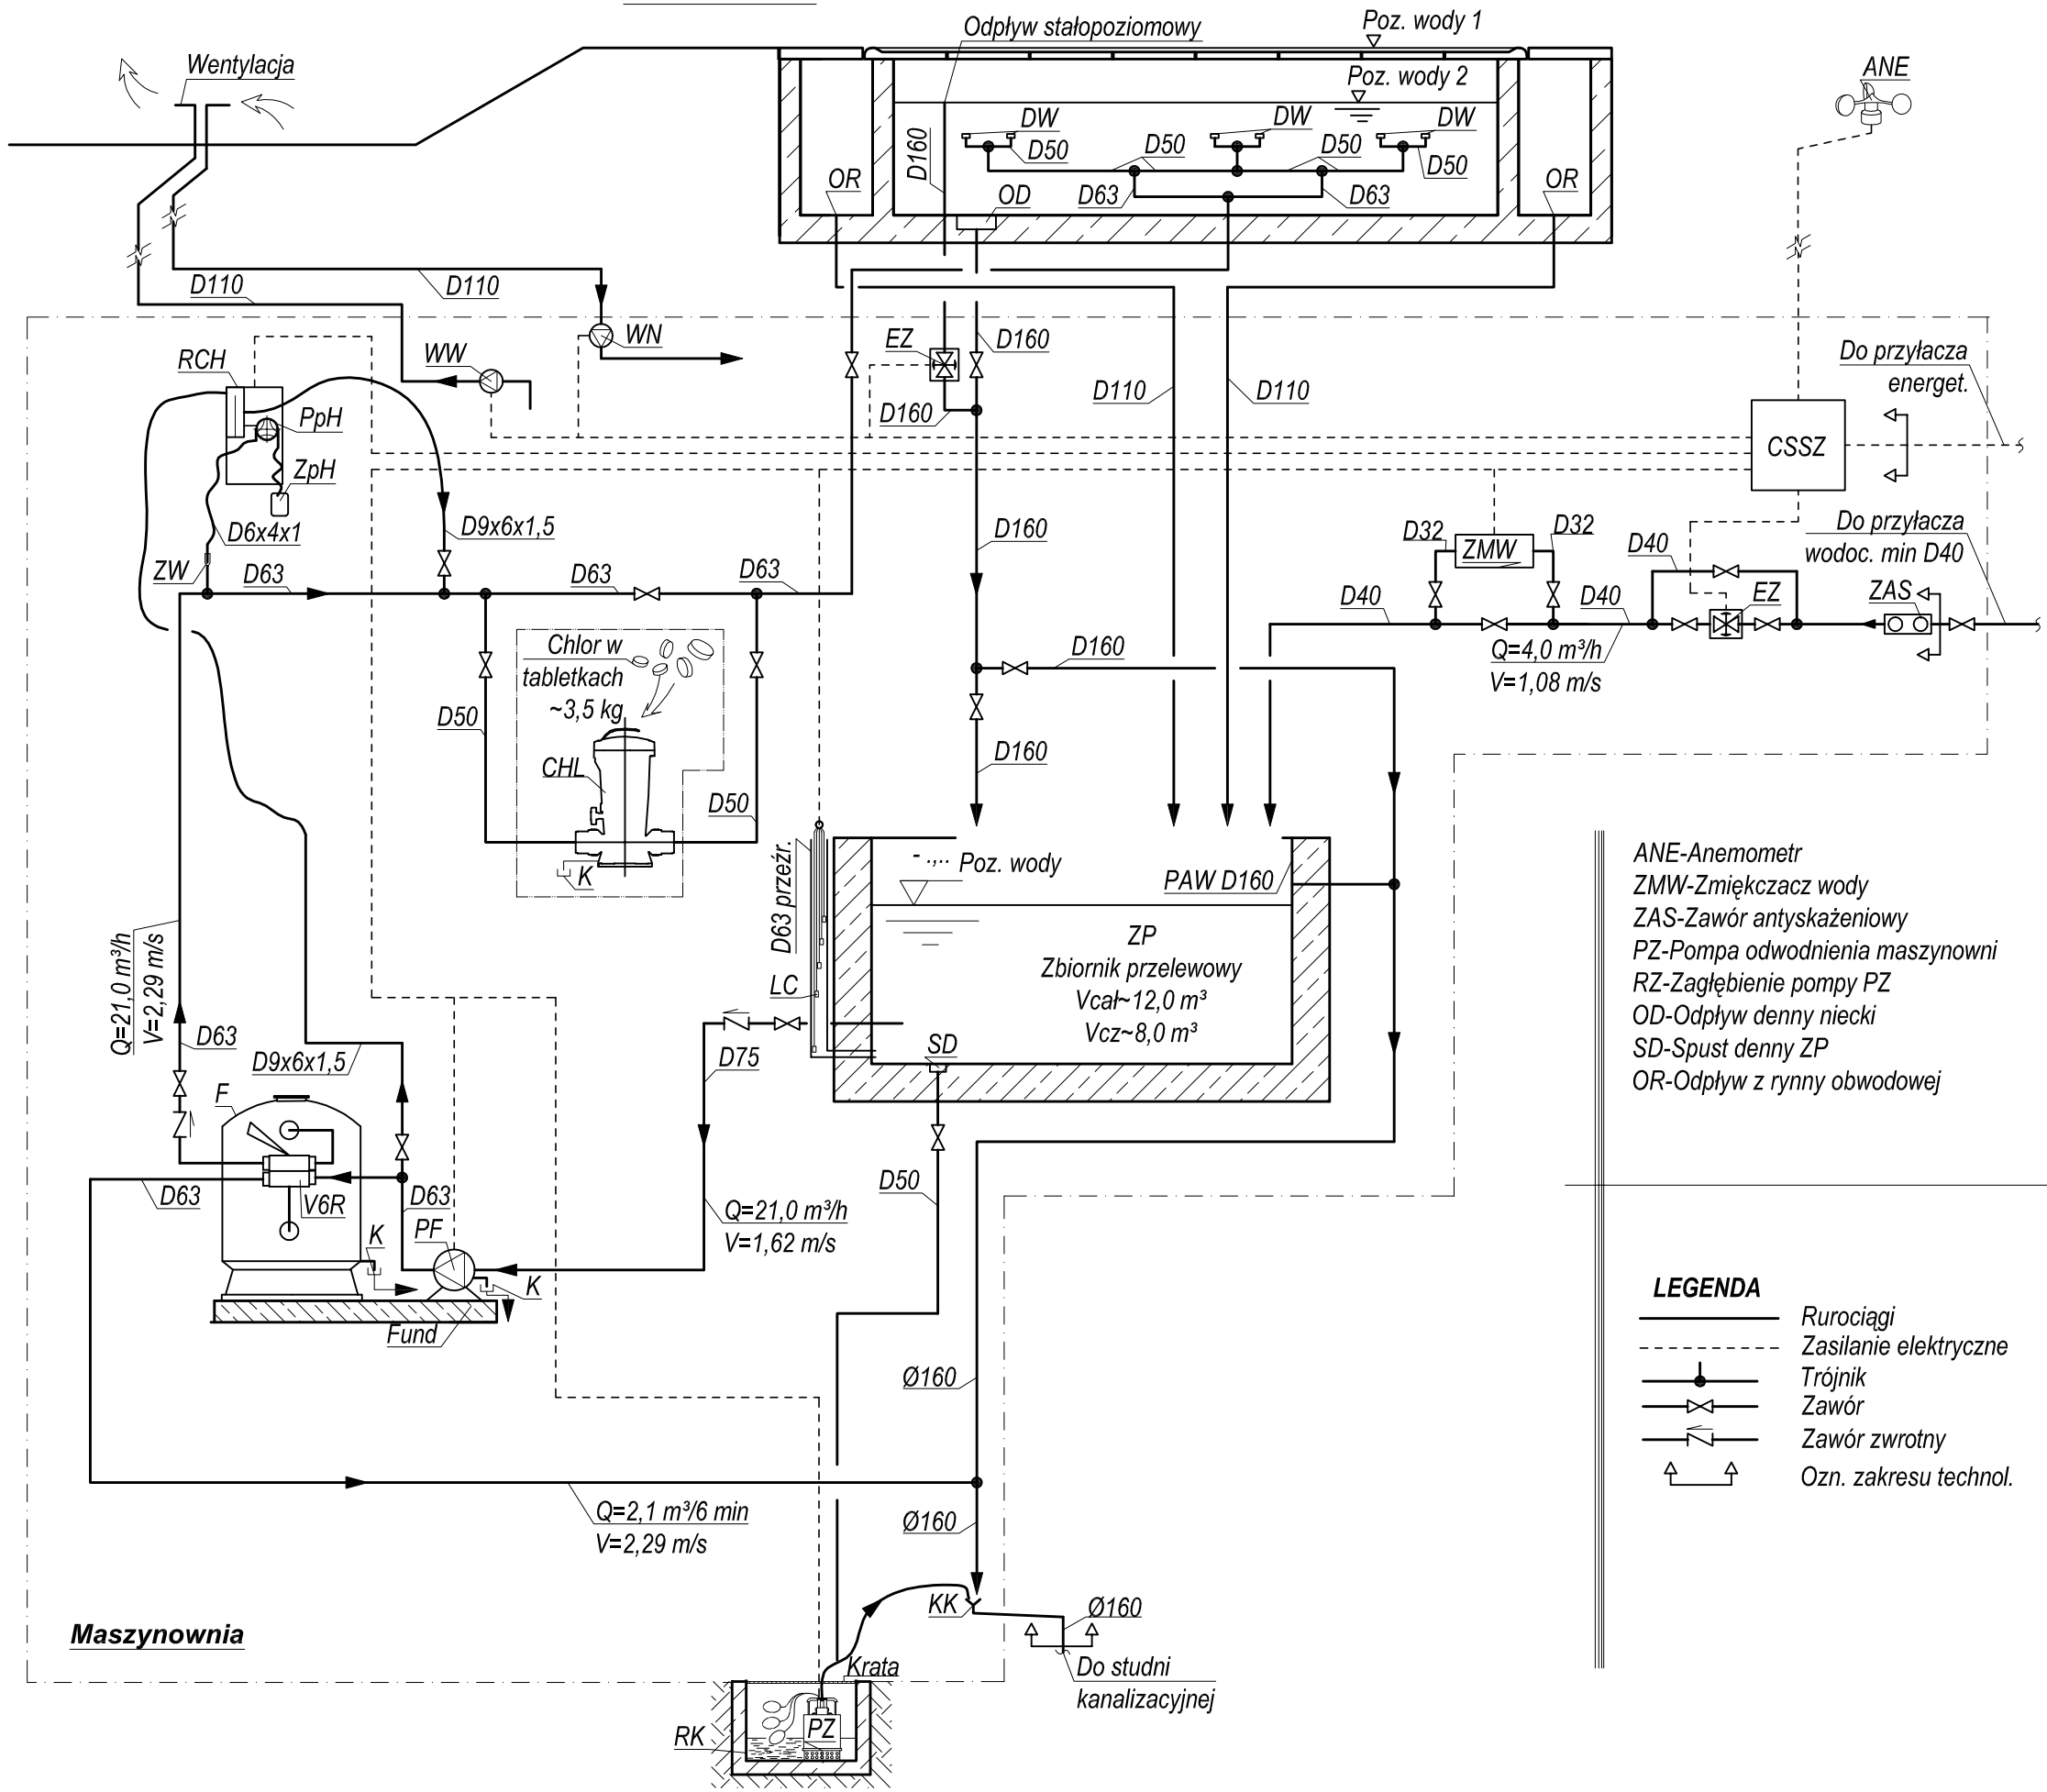

OZNACZENIA

PF-Pompa filtracyjna, Q=21,0 m³/h,
Ne=1,1 kW,1-faz., H=10,0 m sł. H2O
F-Filtr piaskowy Ø750, Q=21,0 m³/h
Vf=50 m³/h/m²
V6R-Zawór 6-drogowy ręczny, przył. 2"
DW-Dopływ wody uzdatnionej, Ø63
LC-sondy poziomu wody - 5 szt.
PAW-Przelew awaryjny, Ø160
EZ-Elektrozawór
CSSZ-Centralna szafa sterująco-zasilająca
RCH-Stacja dozowania pH
PpH-Pompa dozowania korektora pH
ZpH-Zbiornik handlowy korektora pH
CHL-Chlorator
ZW-Zawór wtryskowy
K-Korek spustowy
Fund-Fundament pod pompy
WN-Wentylacja nawiewna, Ø110
WW-Wentylacja wywiewna, Ø110

ANE-Anemometr
ZMW-Zmiękczacz wody
ZAS-Zawór antyskażeniowy
PZ-Pompa odwodnienia maszynowni
RZ-Zagłębienie pompy PZ
OD-Odpływ denny niecki
SD-Spust denny ZP
OR-Odpływ z rynny obwodowej

LEGENDA

- *Rurociągi*
- *Zasilanie elektryczne*
- *Trójnik*
- *Zawór*
- *Zawór zwrotny*
- *Ozn. zakresu technol.*

TIM ARCHITEKCI S.C.
Al.Armii Krajowej 1/3, 42-200 Częstochowa
tel. 607 047 198 , 668 482 532
e-mail: biuro@tlmarchitekci.pl
www.tlmarchitekci.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PIOTR KĘDZIERSKI
www.attyka-architekci.com.pl
attyka@poczta.fm, attykabiuro@poczta.fm
CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803, 502 086 906

nazwa inwestycji

Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu

adres inwestycji

Dz nr ewid. 65/3, 65/4, 92/4, 66/6, 73, 66/4, 92/2, 92/3, 66/7, 83/2 obręb 109, Dz. nr 77, 79 obręb 147

inwestor

Gmina Miasto Częstochowa
ul.Śląska 11 /13
42-217 Częstochowa

faza projektu

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT	branża	upr. nr:	podpis
mgr inż. Anna Terentjew	Instalacje sanitarne	MAP/0118/ PWOS/06	
WSPÓŁPRACA			
mgr inż. Krzysztof Wacek	Instalacje sanitarne		

tytuł rysunku	skala
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZANIA WODY FONTANNY	-
branża	nr rysunku
TECHNOLOGIA FONTANN	T-1
data opracowania: PAŹDZIERNIK 2016	