


Podzespoły zabezpieczające zabudować w istniejącej obudowie wnękowej
zlokalizowanej w korytarzu zapleczka sali gimnastycznej

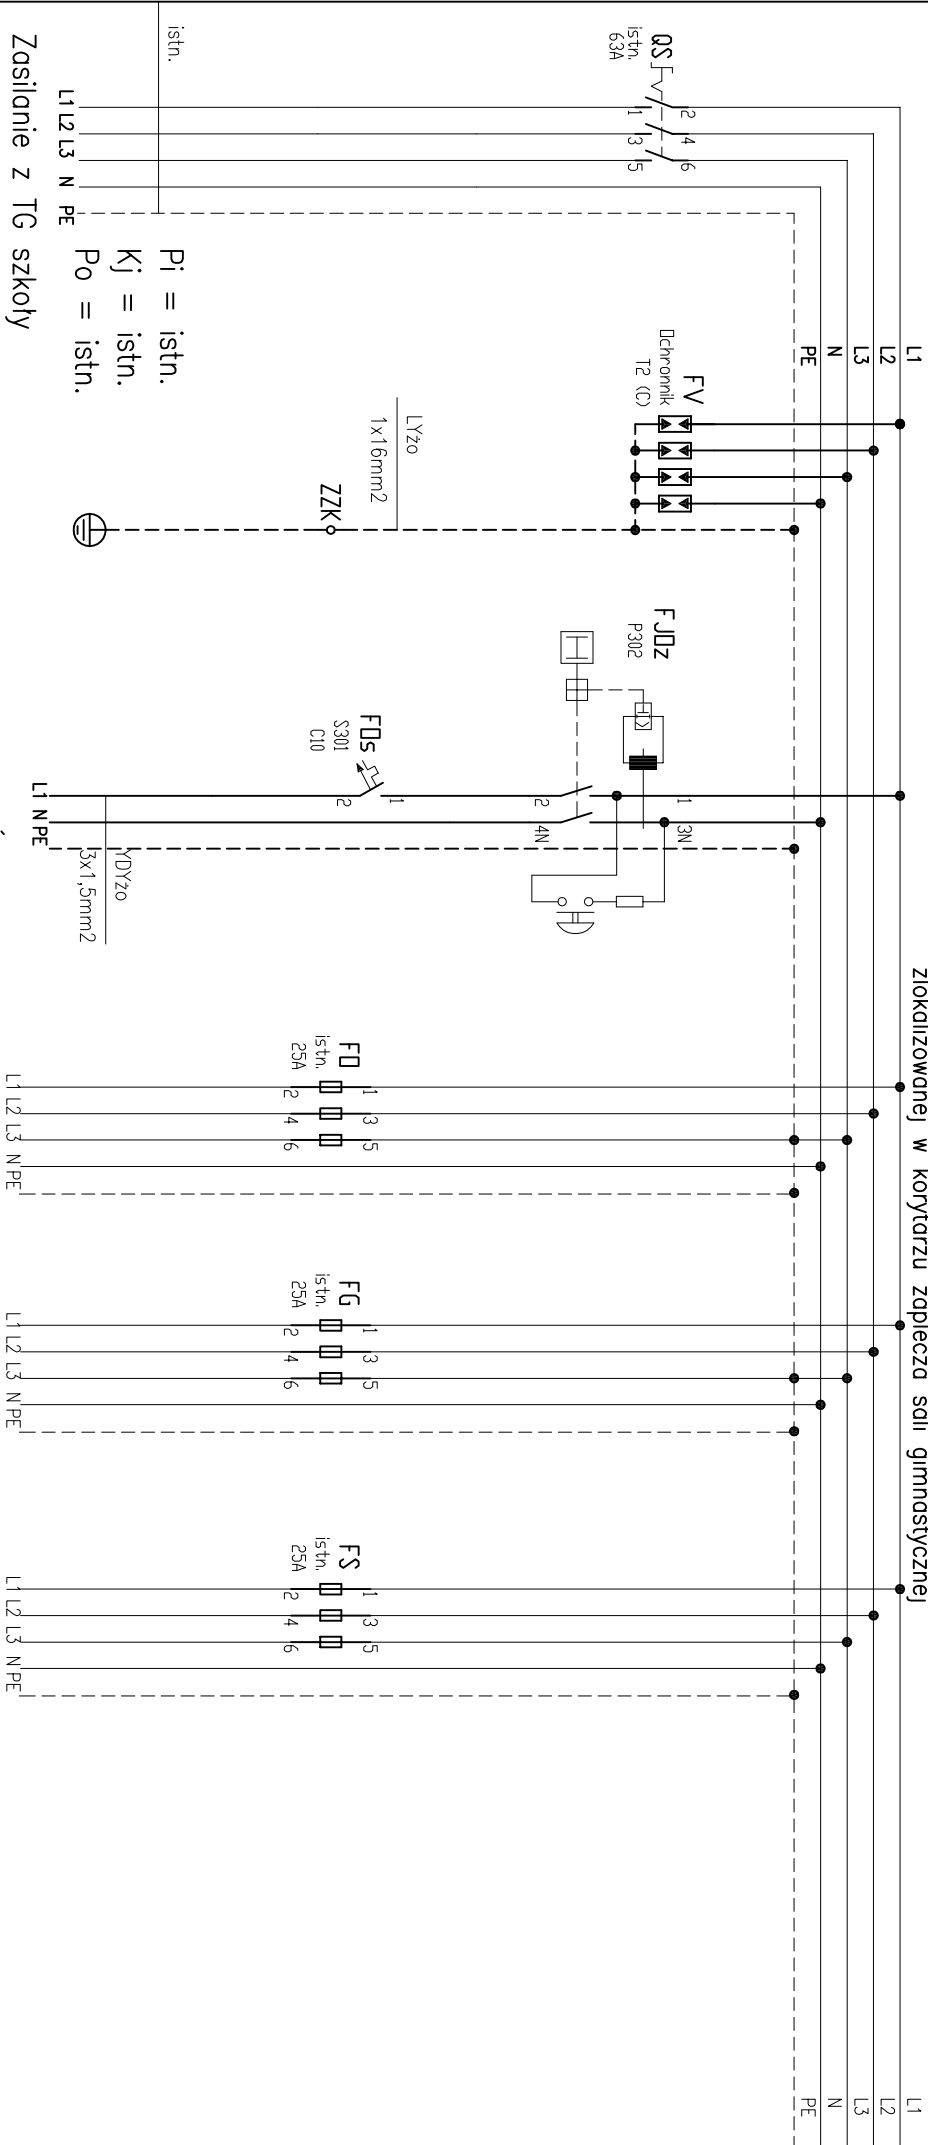

Nr obwodu		Os	Oi	Gi	Si
Przeznaczenie	Zasilanie tablicy TS	Ochronnik przepięć	Oświetlenie pom.	Gniazda wtykowe istn.	Gniazda wtykowe istn.
Pomieszczenie	z tablicy TG –istn.	kategorii T2 (C)	zob. istniejące	zob. istniejące	zob. istniejące
	istn.	zalecany do zabudowy	max. 0,6 kW	istn.	istn.

**Usługi projektowe
kosztorysowanie**

firma BDC

Rodzaj inwestycji	Remont sali gimnastycznej wraz pomieszczeniami przeznaczonymi w budynku Szkoły Podstawowej nr 30 ul. Ludowa 58, Dz, nr ewid. 63/4, 42-215 Częstochowa	Skala %	Przedmiot rysunku	Dobudowa zabezpieczeń dla zapleczki gimnastycznej – Schemat ideowy	Mchys. E-2
Adres					
Investor	Gmina Miasta Częstochowa	Data: IX.2017	Projektant	mgr inż. Jan Kustrzanowski upr. bud. UAN-VIII-7342/156/94	Podpis:
Adres	ul. Śląska 11 / 13, 42-217n Częstochowa				