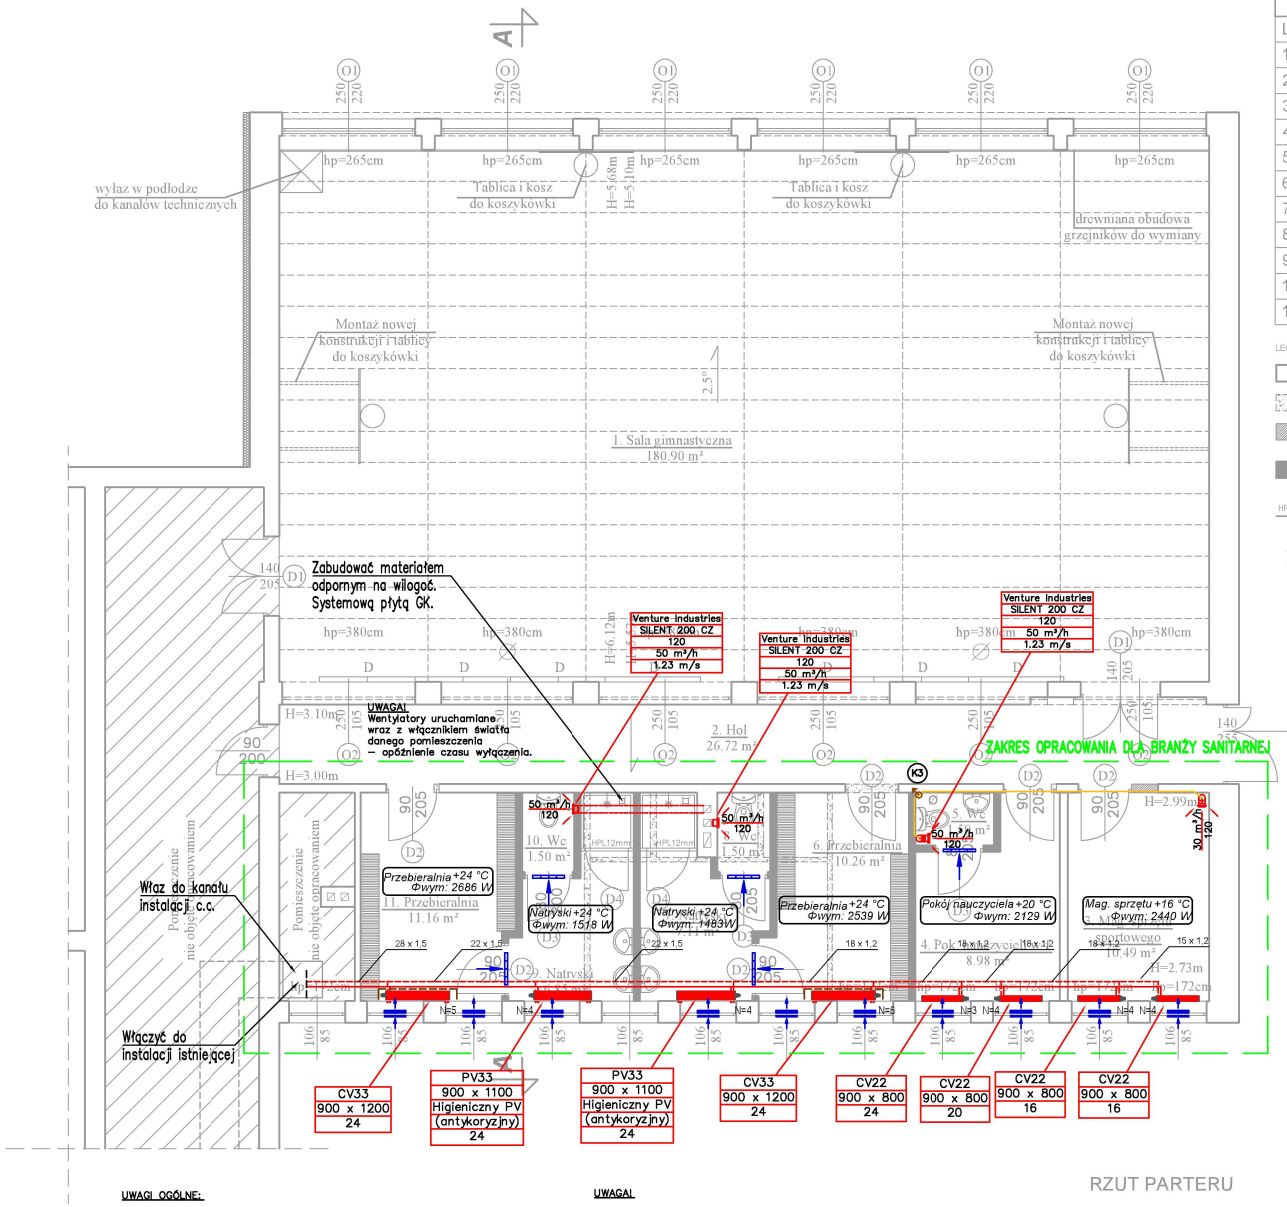

RZUT PARTERU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM			
LP.	NAZWA POM.	POW. [m²]	POSADZKA
1.	Sala gimnastyczna	180.90	Klepka
2.	Hol	26.72	Lastryko
3.	Mag. sprzętu sportowego	10.49	Płytki pcv
4.	Pok. nauczycieli w-f	8.98	Płytki pcv
5.	Wc	1.50	Płytki pcv
6.	Przebieralnia	10.26	Płytki pcv
7.	Natryski	7.11	Płytki pcv
8.	Wc	1.50	Płytki pcv
9.	Natryski	6.85	Płytki pcv
10.	Wc	1.50	Płytki pcv
11.	Przebieralnia	11.16	Płytki pcv

LEGENDA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY I OTWORY DO WYBURZENIA

OTWORY DO ZAMUROWANIA

ŚCIANY PROJEKTOWANE Z PŁYT G-K gr. 12 cm, ŚCIANY PEŁNE NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ

HPL12mm ŚCIANKI PRYSZNICY Z LAMINATU HPL gr. 12 mm, SYSTEM Z DRZWIAMI

D DRABINKI GIMNASTYCZNE PODWÓJNE

LEGENDA:

Instalacja grzewcza. – zasilanie ze źródła

Instalacja grzewcza – powrót do źródła

Instalacja "skroplin" PVC32mm

LEGENDA OZNACZENIA:

istniejący pion instalacji c.o.

Szatnia +20 °C Φwym: 7779 W — nazwa pomieszczenia, zakł. temp., obliczone zapotrzebowanie ciepła

grzejnik ścienny płytowy, z obudową (dolno zasilany) typ, wysokość, długość, mm + zawór, nastawa armatura przyłączeniowa z odcięciem

kratka transferowa w dolnej części drzwi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2 dla dopływu powietrza.

nawiewnik higrosterowalny w witrynie np. EXR.302.HP7–28m³/h

.... m3/h — ilość powietrza wentylacyjnego

system wywiewny z zabudowaną kratką

system wywiewny z zabudowanym wentylatorem np. Venture Industries Silent 200

UWAGI OGÓLNE:

1. Rysunku nie skalować.
2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.
3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.
4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.
5. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebicia porównać z projektem instalacji.
6. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody.
7. Kondensat odprowadzić do najbliższego pionu kanalizacyjnego.

UWAGA!

Kolorem szarym oznaczono elementy będące w opracowaniu szczegółowym pozostałych branż: konstrukcja, architektura, elektryka. Integralne opracowanie.

UWAGA!
Kanały podłączeniowe dla systemów wywiewnych wyposażyć w przewód odprowadzający kondensat. Odprowadzenie wpiąć do najbliżego pionu kanalizacji ściekowej – zasyfonować! Przewody ukryć w bruzdzie ściennej.

Usługi projektowe	BDC	
Rodzaj inwestycji Adres	Remont sali gimnastycznej i pomieszczeń zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej nr 42 Al. Armii Krajowej 68 A, dz. 14/3 ob. 28B 42–215 Częstochowa	Skala 1:100
		Nr str. 1
Inwestor Adres	Gmina Miasto Częstochowa, Ul. Śląska 11 / 13, 42–217 Częstochowa	Data IX.2017
Przedmiot rysunku	Rzut parteru – instalacja c.o. i wentylacji	Nr rys. IS–01
Projektant	mgr inż. Karol Przybyła nr upr. SLK/6211/PWBS/15	Podpis: