


TG-ROZBUDOWA

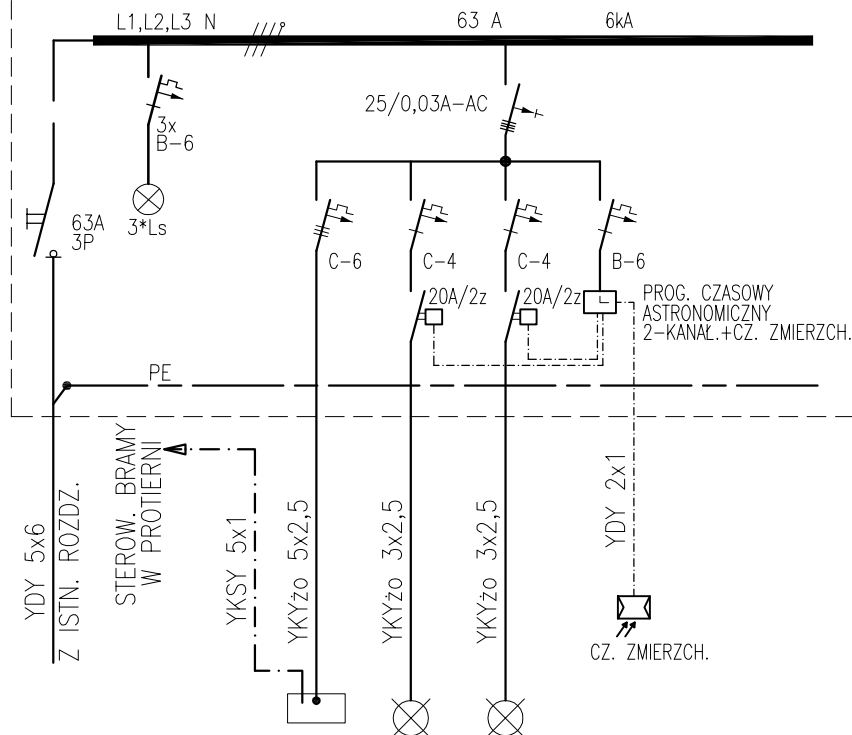

Ilość odb. lub ozn.	NB	4	2
Moc zainst. [kW]	0,30	0,08	0,01
Opis	NAPĘD BRAMY	OŚW. CHODNIKA	OŚW. POMNIKA

Projektowanie i Nadzór Instalacji i Sieci Sanitarnych

Nr rysunku: 3F