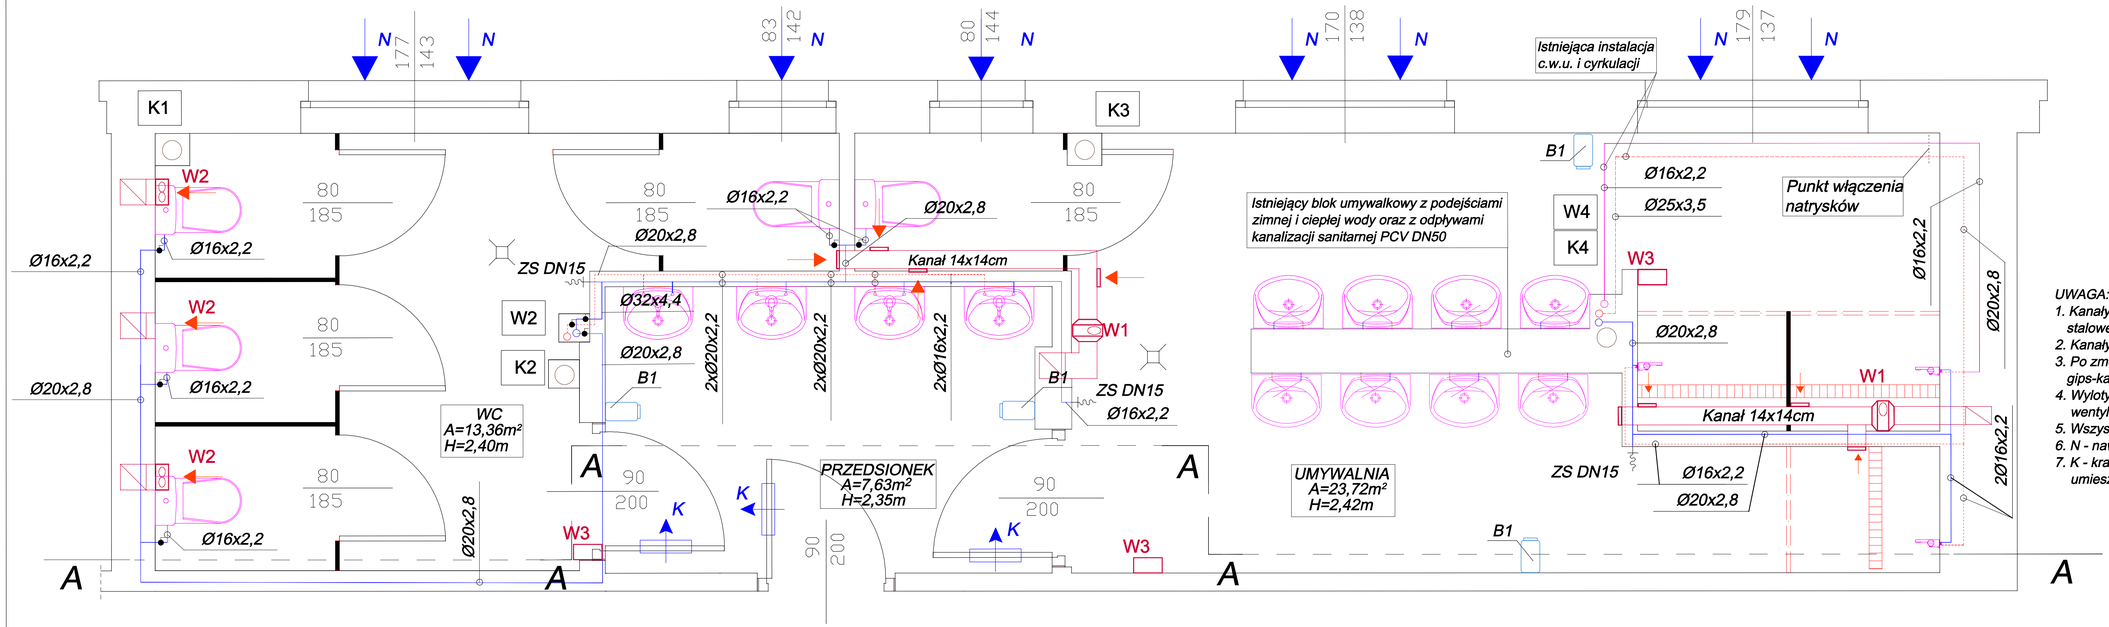

ŁAZIENKA
RZUT PARTERU
(1:100)

UWAGA:

1. *Kanały wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. min 0,55mm.*
2. *Kanały prowadzić w odległości 10 cm od stropu.*
3. *Po zmontowaniu wykonać obudowę kanałów płytami gips-karton gr. 9,5mm.*
4. *Wyloty kanałów wentylacyjnych zakończyć kratkami wentylacyjnymi 14x14cm.*
5. *Wszystkie istniejące kratki wentylacyjne do wymiany.*
6. *N - nawiewnik okienny o wydajności 30m3/h.*
7. *K - kratla wentylacyjna o wymiarach 15x40cm umieszczona w dolnej części drzwi.*

W1 -wentylator osiowy kanałowy metalowy: wylot do kanału Ø150 mm, wydajność 340 m3/h, obroty nmax=2700 1/min, moc 45W, napięcie 1x230V, stopień ochrony II/IP45, klasa szczelności IP-X2, lampka kontrolna, podłączenie pod odrębny wyłącznik , zabudowany przy drzwiach przed wejściem

W2 - wentylator osiowy łazienkowy: z wyłącznikiem czasowym i higrostatem, wylot do kanału Ø100 mm, wydajność: 100 m3/h, obroty nmax=2650 1/min, ciśnienie statyczne ok. 4 Pa, moc max 15W,napięcie 1x230V, stopień ochrony II/IPX4, regulacja wilgotności od 40% - 80%, regulacja czasu pracy od 2min do 23min, podłączenie pod odrębny wyłącznik zabudowany przy drzwiach przed wejściem

W3 - wyłącznik wentylatora: płynna regulacja obrotów za pomoca pokrętła, montaż podtynkowy, napięcie 1x230V, prąd znamionowy nie większy niż 1,8A, stopień ochrony IP40, montaż przy drzwiach przed wejściem do toalet i do umywalni

Detal węzła

W2

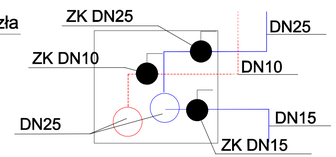

"PRO-POMIAR" s.c.
ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 61 35, e-mail: biuro@propomiar.com.pl

INWESTOR	GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA ul.Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa		
ADRES BUDYNKU	ul. Legionów 19/21, 42-207 Częstochowa j.e. Częstochowa, obręb 0191, dz. nr ewid. 139/6		
BRANŻA	Instalacje sanitarne		
PRZEDMIOT RYSUNKU	ŁAZIENKA, RZUT PARTERU. INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY	SKALA 1:200	RYS. W-2
OPRACOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Woźniak		05.2019
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Piotr Magiera specjalność: instalacje sanit. upr. bud. nr SLK/0459/PWOS/04		05.2019