


— linia rozgraniczająca różne sposoby przeznaczenia terenu

Niniejsza mapa spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie par. 79 pkt 5 i 6 DZ.U. nr 263 poz 1572 z 2011 r

S1.

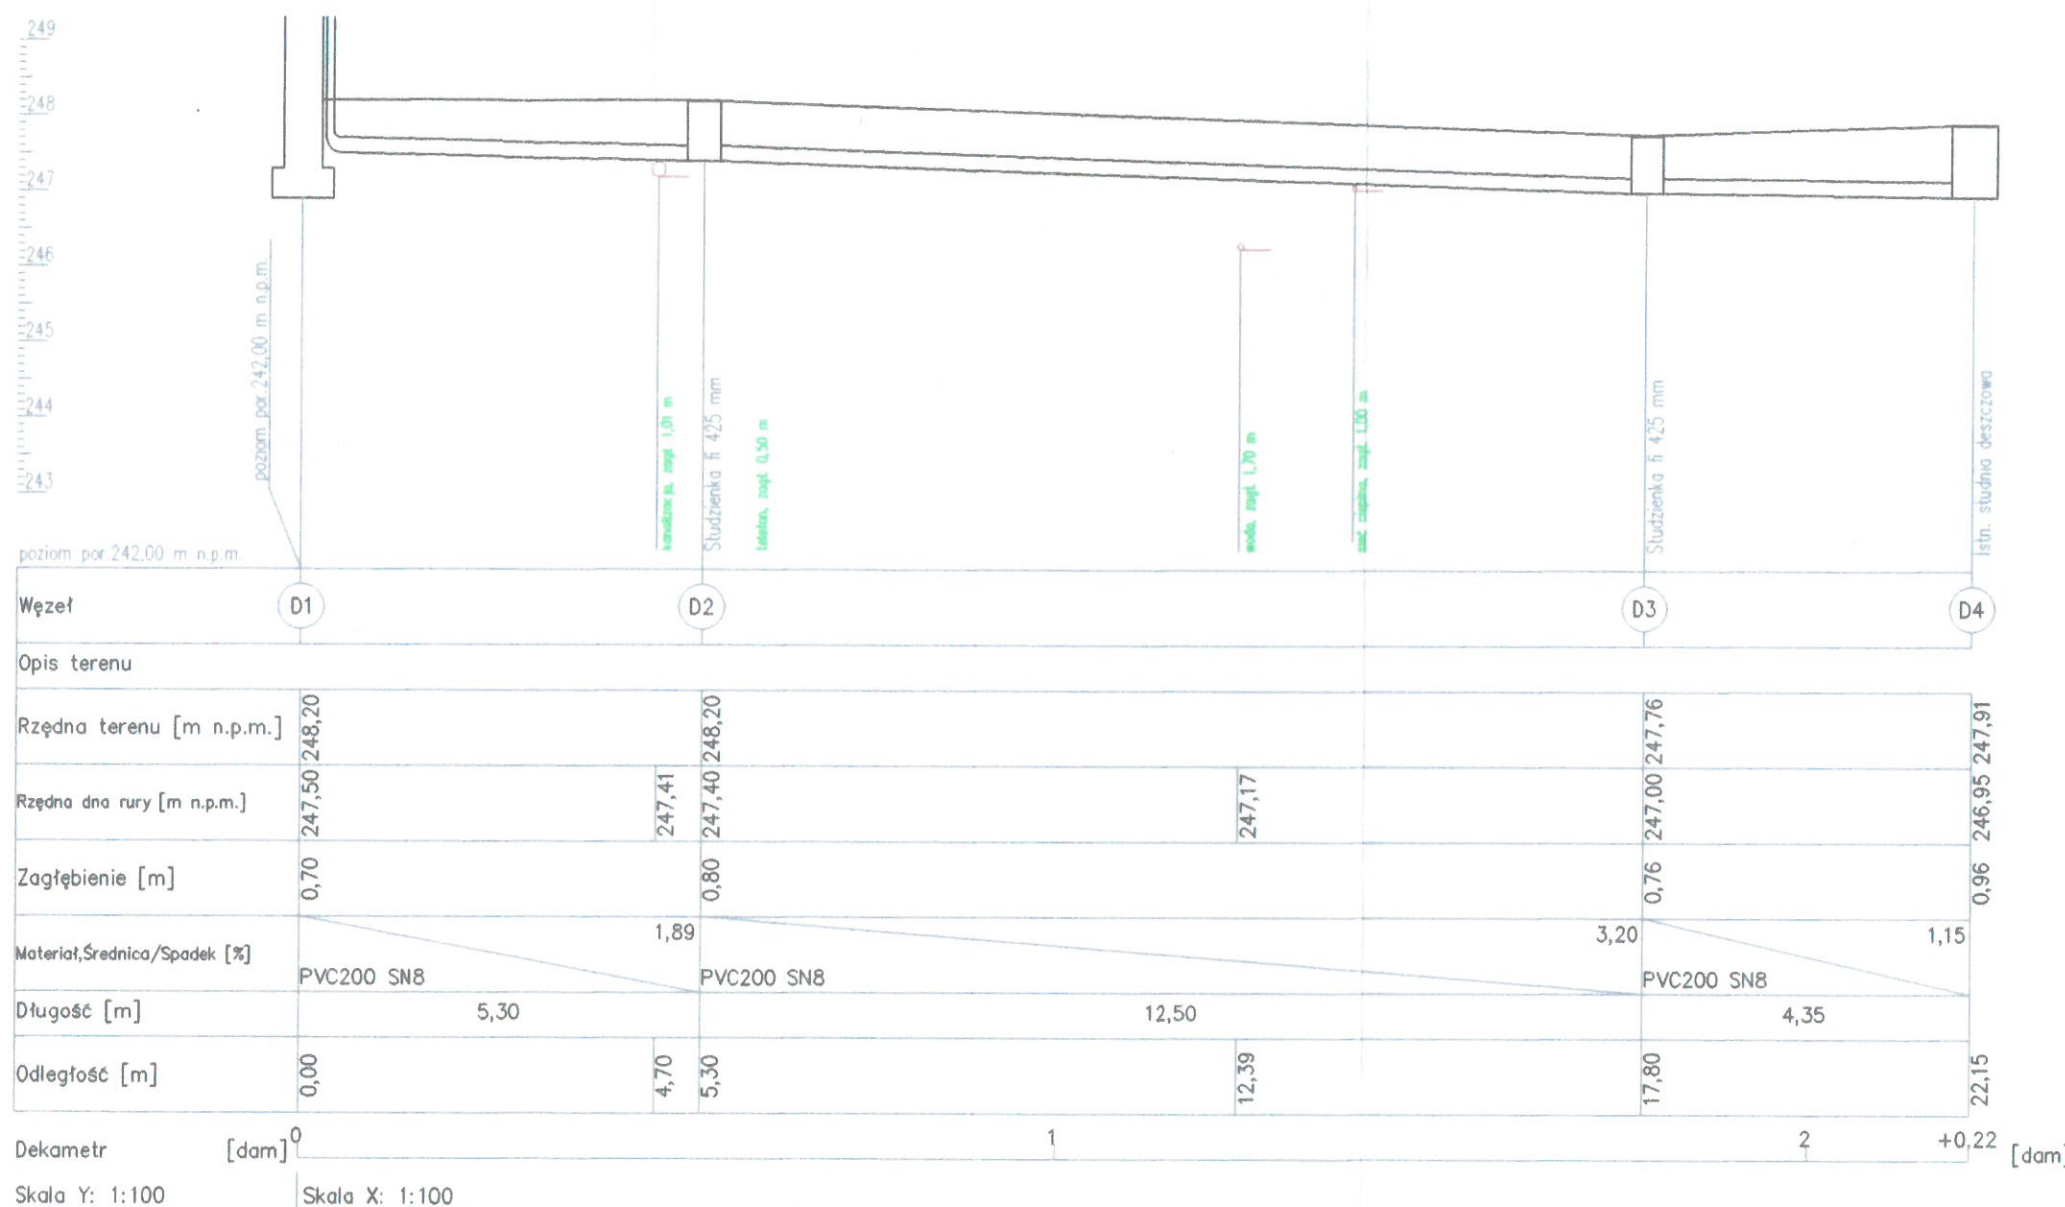

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt odprowadzenia wód opadowych dla potrzeb rozbudowy budynku Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie o szyb windy z windą osobową

ADRES
42-202 CZĘSTOCHOWA, UL. KRÓTKA 22
OZIALKA NR EWD. 32/31 33/3, OBRĘB 74

INWESTOR
Gmina Miasto Częstochowa
ul. Śląska 11/13,
42-217 Częstochowa

PROJEKTANT
mgr inż. Wojciech Nowak
upr.nr SLK/3774/PWOS/11

podpis

SPRAWDZAJĄCY

podpis

TYTUŁ RYSUNKU

Instalacja deszczówka - profil


DATA
LUTY 2019

NR RYSUNKU

SKALA
1:100/100

S2.

W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42-200 CZĘSTOCHOWA
ul. Garwolińska 5, tel. 0-34 362 89 95 tel./fax 362 02 26
NIP 573-020-46-86

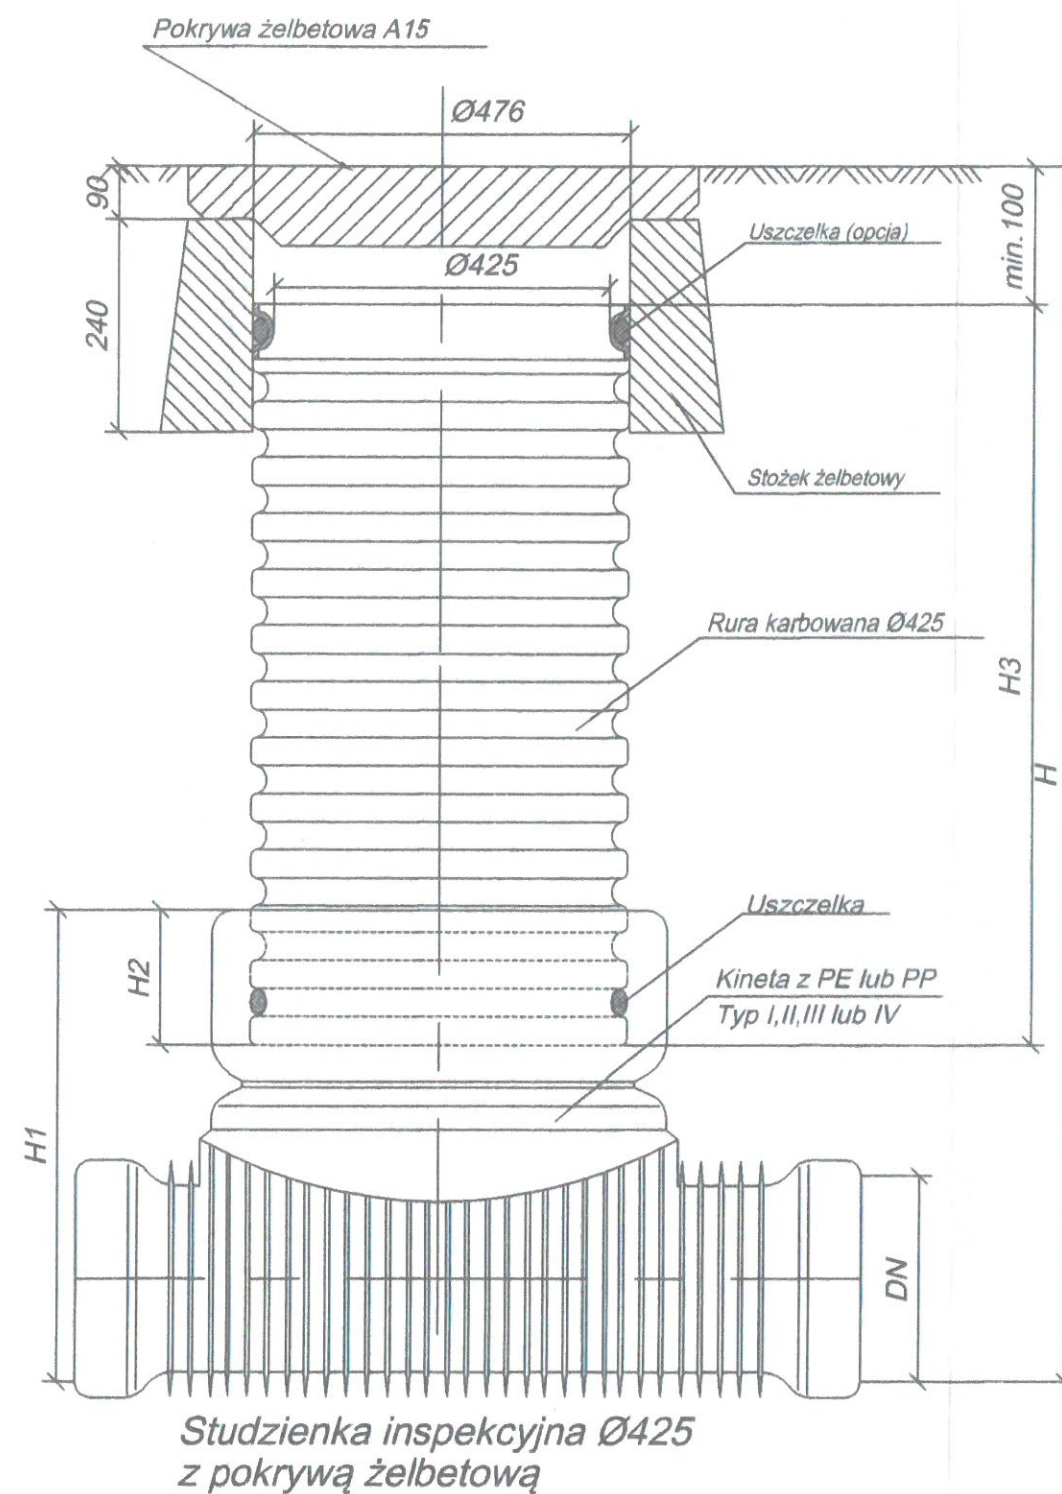

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt odprowadzenia wód opadowych dla
potrzeb rozbudowy budynku Zespołu Szkół
Zawodowych Specjalnych im. Marii
Grzegorzewskiej w Częstochowie o szyb windy
z windą osobową

ADRES
42-202 CZĘSTOCHOWA, UL. KRÓTKA 22
DZIAŁKA NR EWD. 32/3 I 33/3, OBRĘB 74

INWESTOR
Gmina Miasto Częstochowa
ul. Śląska 11/13,
42-217 Częstochowa

PROJEKTANT
mgr inż. Wojciech Nowak
upr.nr. SLK/3774/PWOS/11

podpis

SPRAWDZAJĄCY

podpis

TYTUŁ RYSUNKU

Instalacja deszczówka - studnia rewizyjna


DATA
LUTY 2019

NR RYSUNKU

SKALA

S3.

W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42-200 CZĘSTOCHOWA
Ul. Garwolińska 5, tel. 0-34 362 89 95 tel./fax 362 02 26
NIP 573-020-46-86

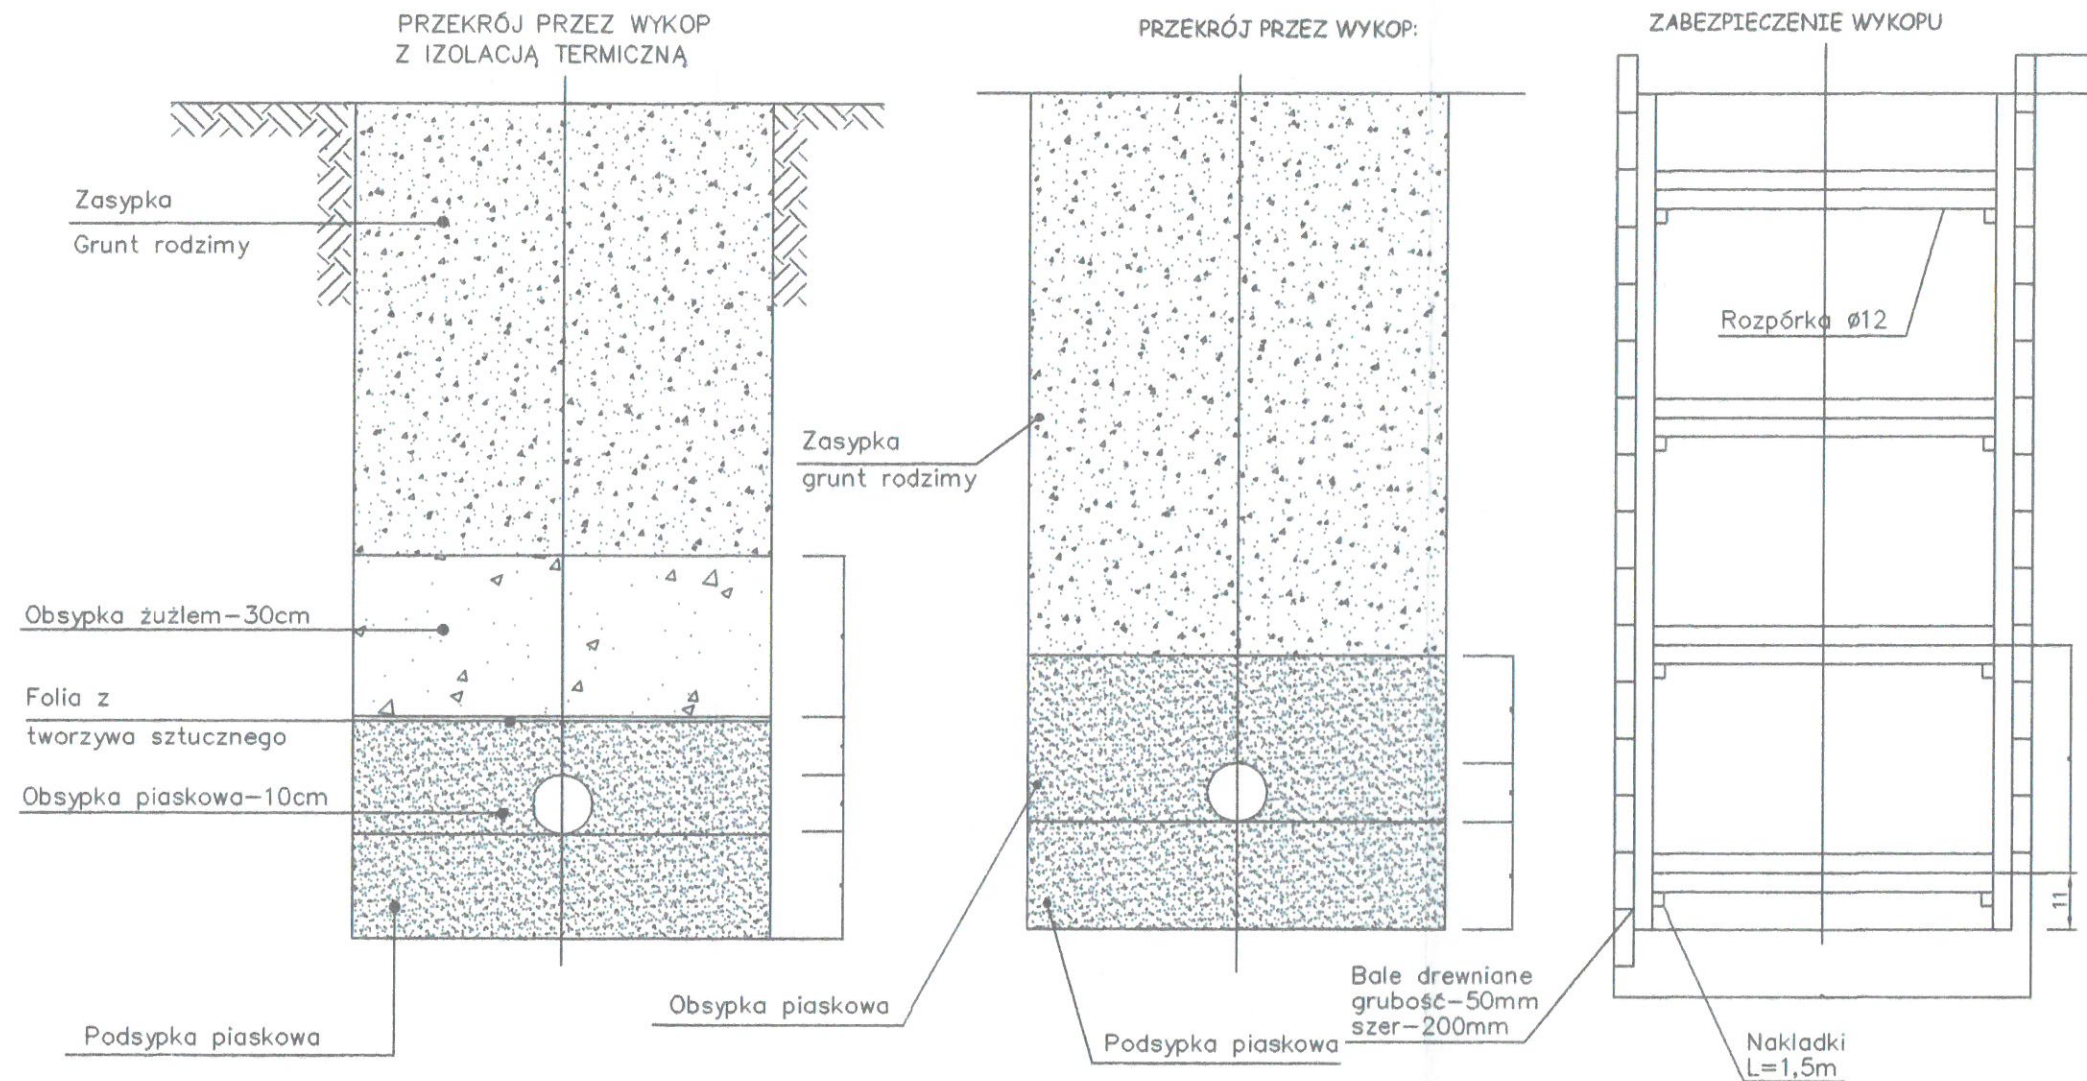

UWAGI
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna wynosić co najmniej 0,8 m dla Dn 125 mm
Jeśli głębokość wykopu wynosi więcej niż 1,0 m niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy o ścianach pionowych muszą posiadać pionowe ściany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się odeskowanie ażurowe
Ostatnia deska obudowy powinna wystawać ponad powierzchnię terenu co najmniej 0,15m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem się gruntu.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt odprowadzenia wód opadowych dla potrzeb rozbudowy budynku Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie o szyb windy z windą osobową

ADRES
42-202 CZĘSTOCHOWA, UL. KRÓTKA 22
DZIAŁKA NR EWID. 32/3 I 33/3, OBRĘB 74

INWESTOR
Gmina Miasto Częstochowa
ul. Śląska 11/13,
42-217 Częstochowa

PROJEKTANT
mgr inż. Wojciech Nowak
upr.nr SLK/3774/PWOS/11

podpis

SPRAWDZAJĄCY

podpis

TYTUŁ RYSUNKU

Instalacja deszczówka - wzmocnienie wykopu

DATA
LUTY 2019

NR RYSUNKU

SKALA

S4.