


# PROFIL PODŁUŻNY I SIECI KANALIZAC

jezdni nieutwardzona  
Dz. ewid. nr 38 obręb 327

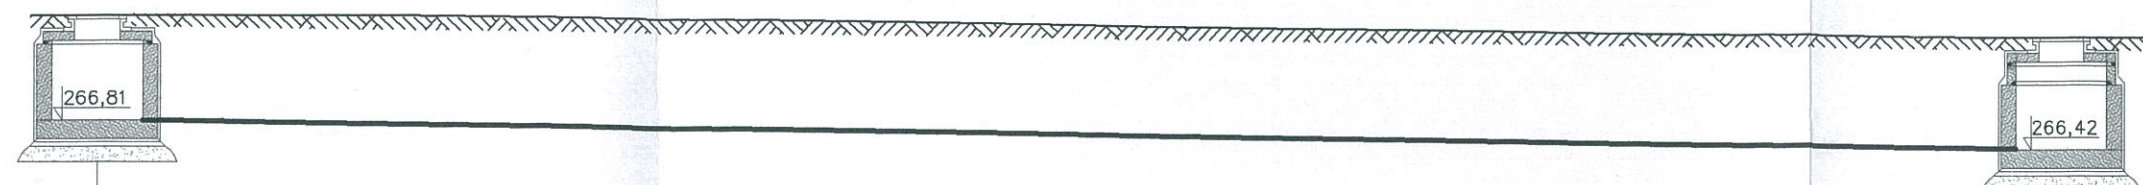

PROJEKTOWANA STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN1200

WŁĄCZENIE SIĘ W ISTNIEJĄCĄ SIEĆ KANALIZACYJNĄ  
- ISTNIEJĄCA STUDZIENKA KANALIZACYJNA SKO

1:100

1:100

POZIOM PORÓWN. 255,00m.n.p.m.

RZĘDNA TERENU [m.n.p.m.]	268,20			
RZĘDNA DNA KANAŁU [m.n.p.m.]	266,81			
ZAGŁĘBIENIE [m]	1,39			
SPADEK [%]		i=1,50%		
ŚREDNICA NOMINALNA RURY [mm]		Ø200mm, PVC, SN8		
DŁUGOŚĆ ODCINKA [m]		26,10		
ODLEGŁOŚĆ [m]	26.10			0.00

SK1



BIURO: UL  
SIEDZIBA:  
tel. 601—

<b>OBJEKT:</b>	BUDOWA SIECI KANAŁ DO WYSOKOŚCI DZIAŁ
----------------	--

ZLECENIODAWCA: TOMASZ SKIBA  
UL. POWSTAŃCÓW WA

NAZWA RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY PI

OPRACOWAŁ:	NUMER
mgr inż. Anna BALCEREK	


PROJEKTOWAŁ:	NUMER
mgr inż. Piotr BUSZCZYK	SLK

mgr inż. Piotr FOSZCZAK	SE
SPRAWOZIL:	NUME
mgr inż. Wiesław Nowak	SLK



PROFIL PODŁUŻNY PROJEKTOWANEJ  
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

jezdnia nieutwardzona  
Dz. ewid. nr 38 obręb 327

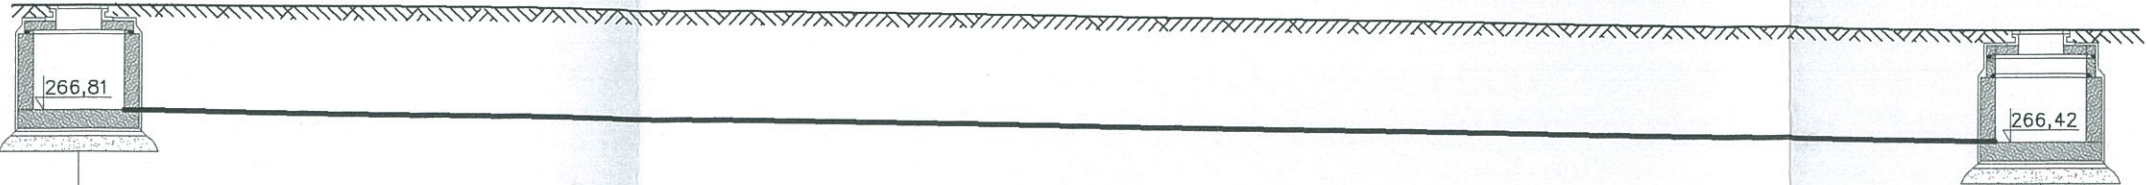

PROJEKTOWANA STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN1200

1,39 266,81 268,20

26.10

SK1

WŁĄCZENIE SIECI W ISTNIEJĄCĄ SIEĆ KANALIZACYJNĄ  
- ISTNIEJĄCA STUDZIENKA KANALIZACYJNA SKO

1,48 266,42 267,90

SKO

i=1,50%

Ø200mm, PVC, SN8

26,10

0.00



ZAKŁAD BUDOWLANO INSTALACYJNY  
"INTEXPOL-Bis"  
PIOTR PUSZCZYK

BIURO: UL. JESIENNA 44, 42-208 CZĘSTOCHOWA,  
SIEDZIBA: WIERZCHOWISKO, UL.SOSNOWA 5, 42-233 MYKANÓW,  
tel. 601-503-669, fax. 34/387-53-83, ppuszczyk@op.pl, www.intexpolbis.pl

OBJEKT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PASIE DROGOWYM ULICY KAWODRZAŃSKIEJ  
DO WYSOKOŚCI DZIAŁKI O NR EWID. 992/4 OBRĘB 425 W CZĘSTOCHOWIE

ZLECAJĄCY: TOMASZ SKIBA

NAZWA RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

OPRACOWAŁ: mgr inż. Anna BALCEREK

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Piotr PUSZCZYK

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Wojciech Nowak

NUMER UPRAWNIENI: -

DATA: 08.2018

DATA: 08.2018

DATA: 08.2018

DATA: 08.2018

STADIUM DOKUMENTACJI

PB

SKALA RYSUNKU

1:100

1:100

NUMER RYSUNKU

3

3

3

3