




ul. Makuszyńskiego  
/jezdnia asfaltowa/  
działka nr 27

ul. Warchałowskiego  
/jezdnia ziemna utw./  
działka nr 15/20

ul. Warchałowskiego  
/jezdnia ziemna utw./  
działka nr 15/20

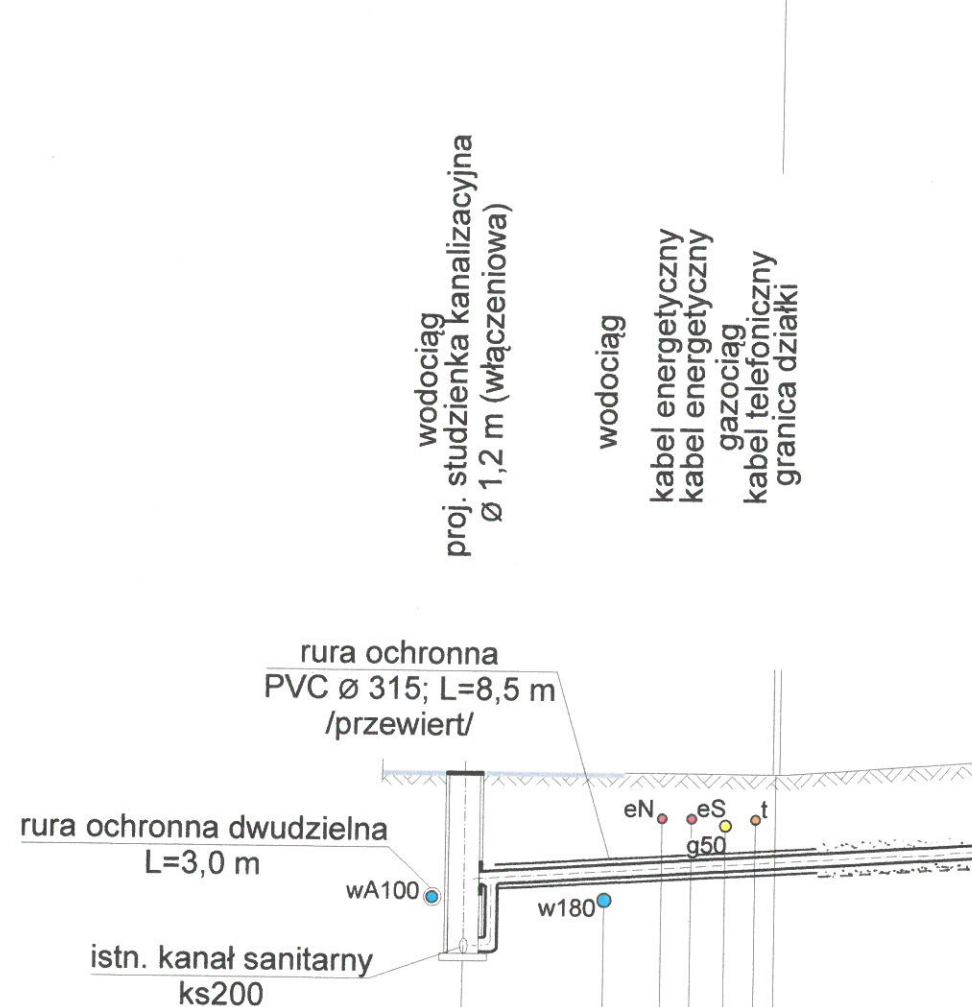

RZĘDNA TERENU	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50	280,50
RZĘDNA DNA KANAŁU	278,08	278,98	279,10	279,15	279,18	279,21	279,23
GLĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA	2,42	1,52	1,40	1,35	1,32	1,29	1,27
ŚREDNICA, MATERIAŁ	▲						
SPADEK, DŁUGOŚĆ	I=3,3%						
OZNACZENIA	S <sub>P</sub>						
DŁUGOŚĆ	56,80 m						
ODLEGŁOŚĆ	0,0	3,7	5,2	6,0	6,9	7,7	
HEKTOMETRY	0 m	8,1					

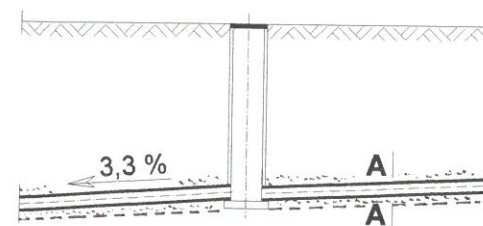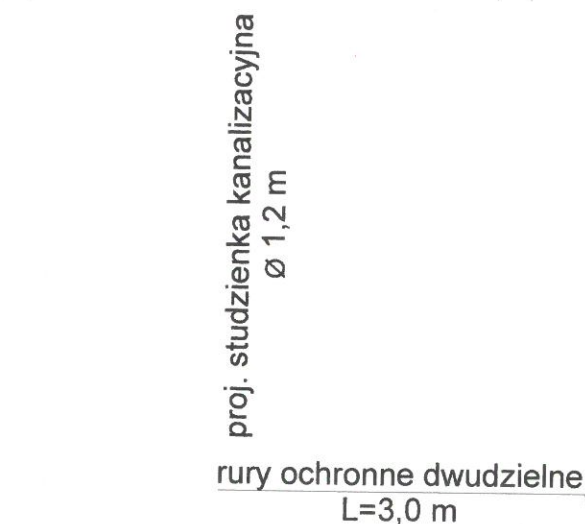


RZĘDNA TERENU	283,20	283,80	283,90	284,00
RZĘDNA DNA KANAŁU	280,85	281,49	281,59	281,67
GLĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA	2,35	2,31	2,31	2,33
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Rury PVC-U Ø 200 x 5,9 mm SN8 lite			
SPADEK, DŁUGOŚĆ	I=2,7%			
OZNACZENIA	S <sub>1</sub>	„A”		
DŁUGOŚĆ	56,8	58,40 m		
ODLEGŁOŚĆ	56,8	80,4	84,3	87,0
HEKTOMETRY				

RZĘDNA TERENU	284,40	284,60	284,70	284,70
RZĘDNA DNA KANAŁU	282,02	282,22	282,35	282,43
GLĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA	2,38	2,38	2,35	2,27
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Rury PVC-U Ø 200 x 5,9 mm SN8 lite			
SPADEK, DŁUGOŚĆ	I=2,7%			
OZNACZENIA	„B”			
DŁUGOŚĆ	58,40 m			
ODLEGŁOŚĆ	0,0	7,7	12,2	15,2
HEKTOMETRY	1+ 0 m			





RZĘDNA TERENU	284,40	284,60	284,70	284,70
RZĘDNA DNA KANAŁU	282,02	282,22	282,35	282,43
GLĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA	2,38	2,38	2,35	2,27
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Rury PVC-U Ø 200 x 5,9 mm SN8 lite			
SPADEK, DŁUGOŚĆ	I=2,7%			
OZNACZENIA	„B”			
DŁUGOŚĆ	58,40 m			
ODLEGŁOŚĆ	0,0	7,7	12,2	15,2
HEKTOMETRY	1+ 0 m			

RZĘDNA TERENU	284,40	284,60	284,70	284,70
RZĘDNA DNA KANAŁU	282,02	282,22	282,35	282,43
GLĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA	2,38	2,38	2,35	2,27
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Rury PVC-U Ø 200 x 5,9 mm SN8 lite			
SPADEK, DŁUGOŚĆ	I=2,7%			
OZNACZENIA	„B”			
DŁUGOŚĆ	58,40 m			
ODLEGŁOŚĆ	0,0	7,7	12,2	15,2
HEKTOMETRY	1+ 0 m			

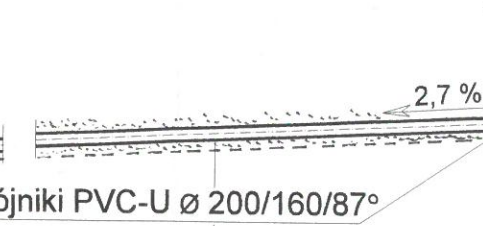

RZĘDNA TERENU	284,40	284,60	284,70	284,70
RZĘDNA DNA KANAŁU	282,02	282,22	282,35	282,43
GLĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA	2,38	2,38	2,35	2,27
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Rury PVC-U Ø 200 x 5,9 mm SN8 lite			
SPADEK, DŁUGOŚĆ	I=2,7%			
OZNACZENIA	„B”			
DŁUGOŚĆ	58,40 m			
ODLEGŁOŚĆ	0,0	7,7	12,2	15,2
HEKTOMETRY	1+ 0 m			


RZĘDNA TERENU	284,40	284,60	284,70	284,70
RZĘDNA DNA KANAŁU	282,02	282,22	282,35	282,43
GLĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA	2,38	2,38	2,35	2,27
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Rury PVC-U Ø 200 x 5,9 mm SN8 lite			
SPADEK, DŁUGOŚĆ	I=2,7%			
OZNACZENIA	„B”			
DŁUGOŚĆ	58,40 m			
ODLEGŁOŚĆ	0,0	7,7	12,2	15,2
HEKTOMETRY	1+ 0 m			

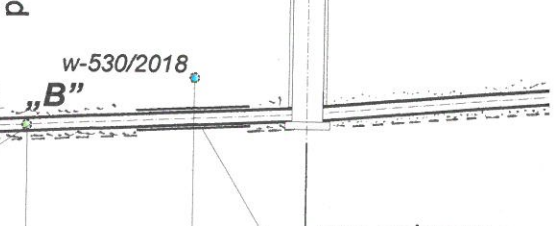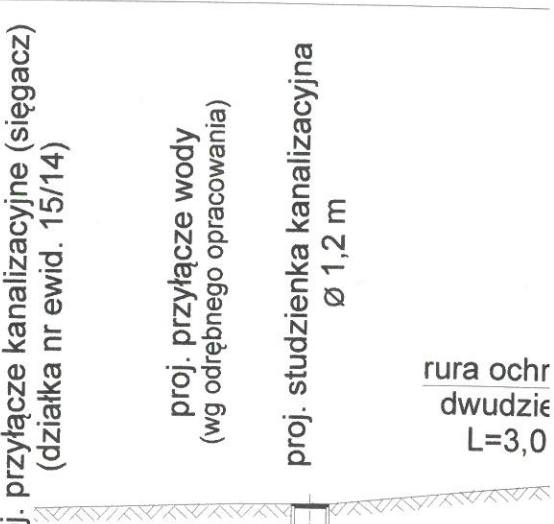


RZĘDNA TERENU	284,40	284,60	284,70	284,70
RZĘDNA DNA KANAŁU	282,02	282,22	282,35	282,43
GLĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA	2,38	2,38	2,35	2,27
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Rury PVC-U Ø 200 x 5,9 mm SN8 lite			
SPADEK, DŁUGOŚĆ	I=2,7%			
OZNACZENIA	„B”			
DŁUGOŚĆ	58,40 m			
ODLEGŁOŚĆ	0,0	7,7	12,2	15,2
HEKTOMETRY	1+ 0 m			

RZĘDNA TERENU	284,40	284,60	284,70	284,70
RZĘDNA DNA KANAŁU	282,02	282,22	282,35	282,43
GLĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA	2,38	2,38	2,35	2,27
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Rury PVC-U Ø 200 x 5,9 mm SN8 lite			
SPADEK, DŁUGOŚĆ	I=2,7%			
OZNACZENIA	„B”			
DŁUGOŚĆ	58,40 m			
ODLEGŁOŚĆ	0,0	7,7	12,2	15,2
HEKTOMETRY	1+ 0 m			



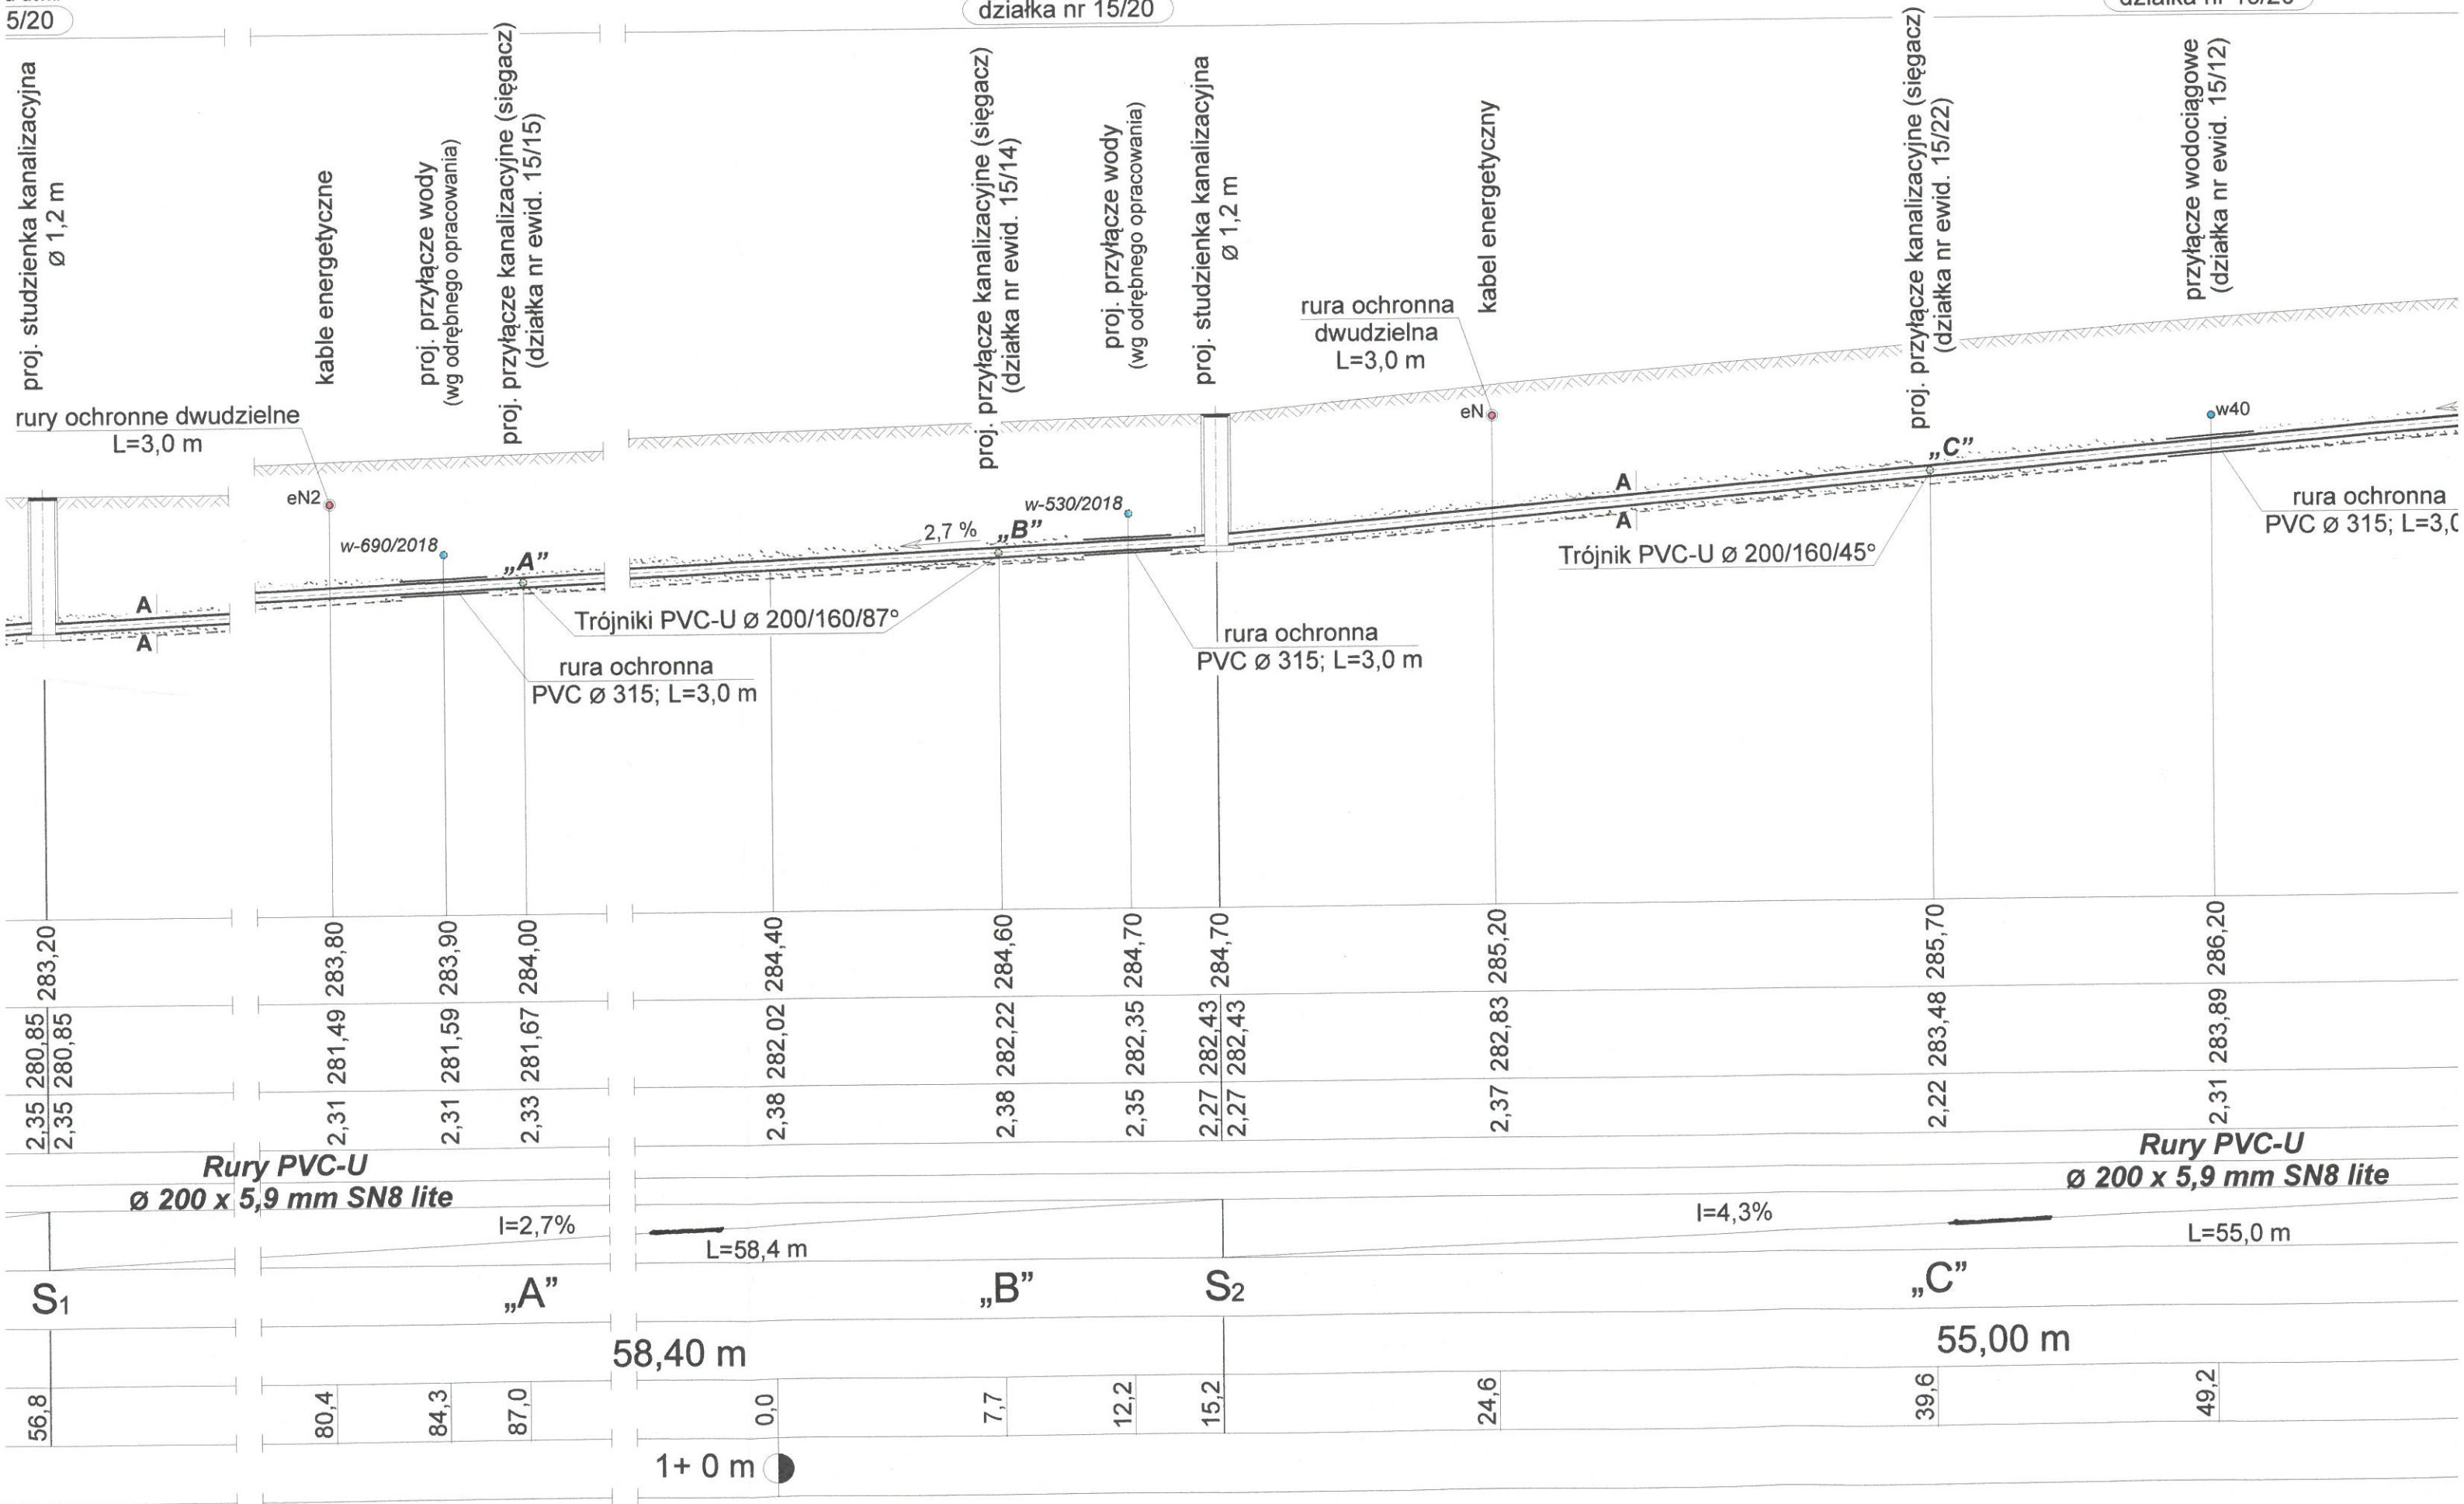

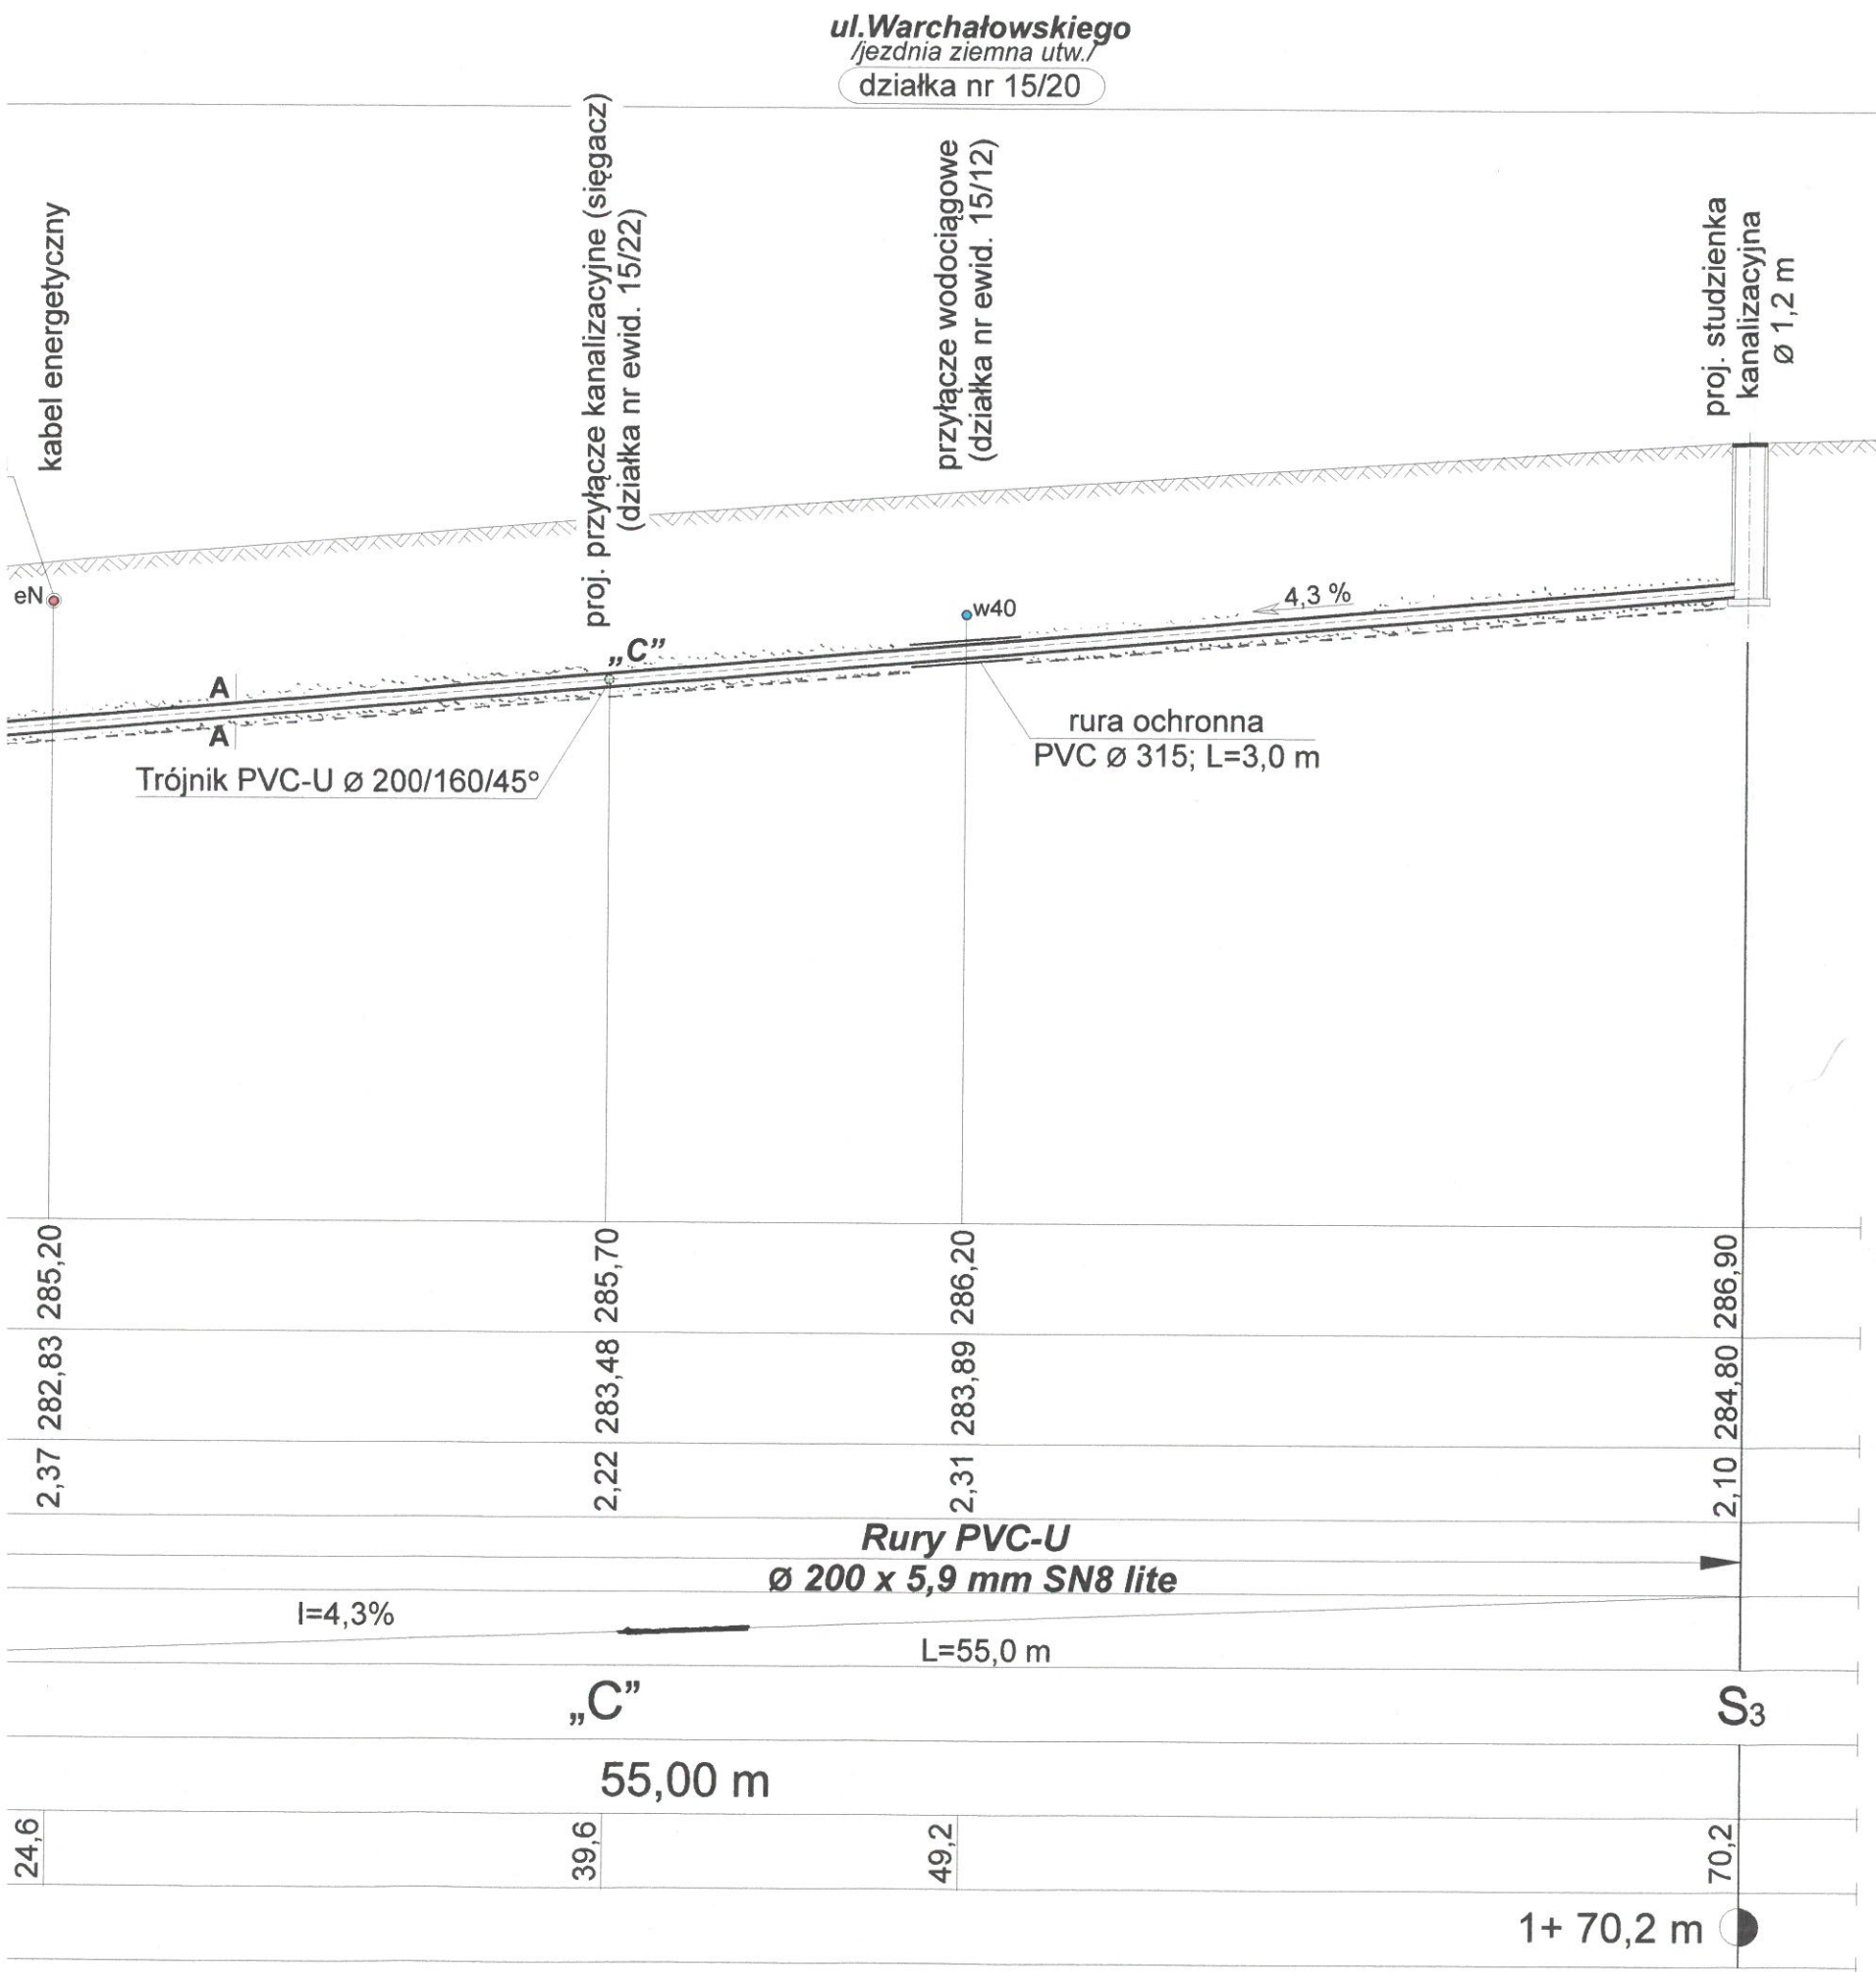




Urząd Miasta Częstochowa  
ul. Śląska 11/13  
42-217 Częstochowa

# Profil podłużny odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 1:100/200

(ciąg dalszy wg rys. nr 4/7)

Przekrój A-A  
1:50

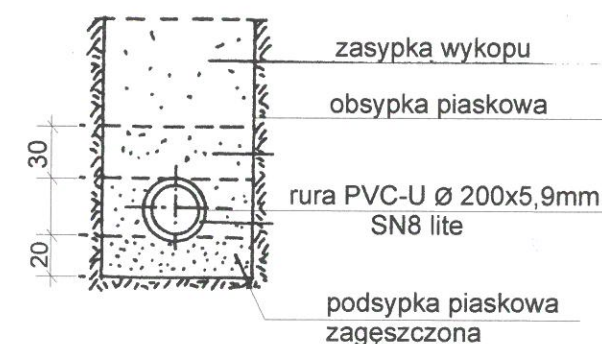

 <div> przepracowanie inwestycji projektowanie nadzór autorski nadzór inwestorski </div> <div> ul. Pogodna 16 42-202 Częstochowa czeremuszkin@interia.pl </div>					
Temat	Częstochowa, ul. Makuszyńskiego, ul. Warchałowskiego (działka nr ewid. 27 i 15/20, obr. 0006)				
Treść rysunku	Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek Profil podłużny				
Nr oprac.	3874/P	Data	IV 2019 r	Skala	Nr rys.
Projektował	mgr inż. Józef Czeremuszkin			1:100 200	3/7
Opracował	mgr inż. Marcin Szmidla	