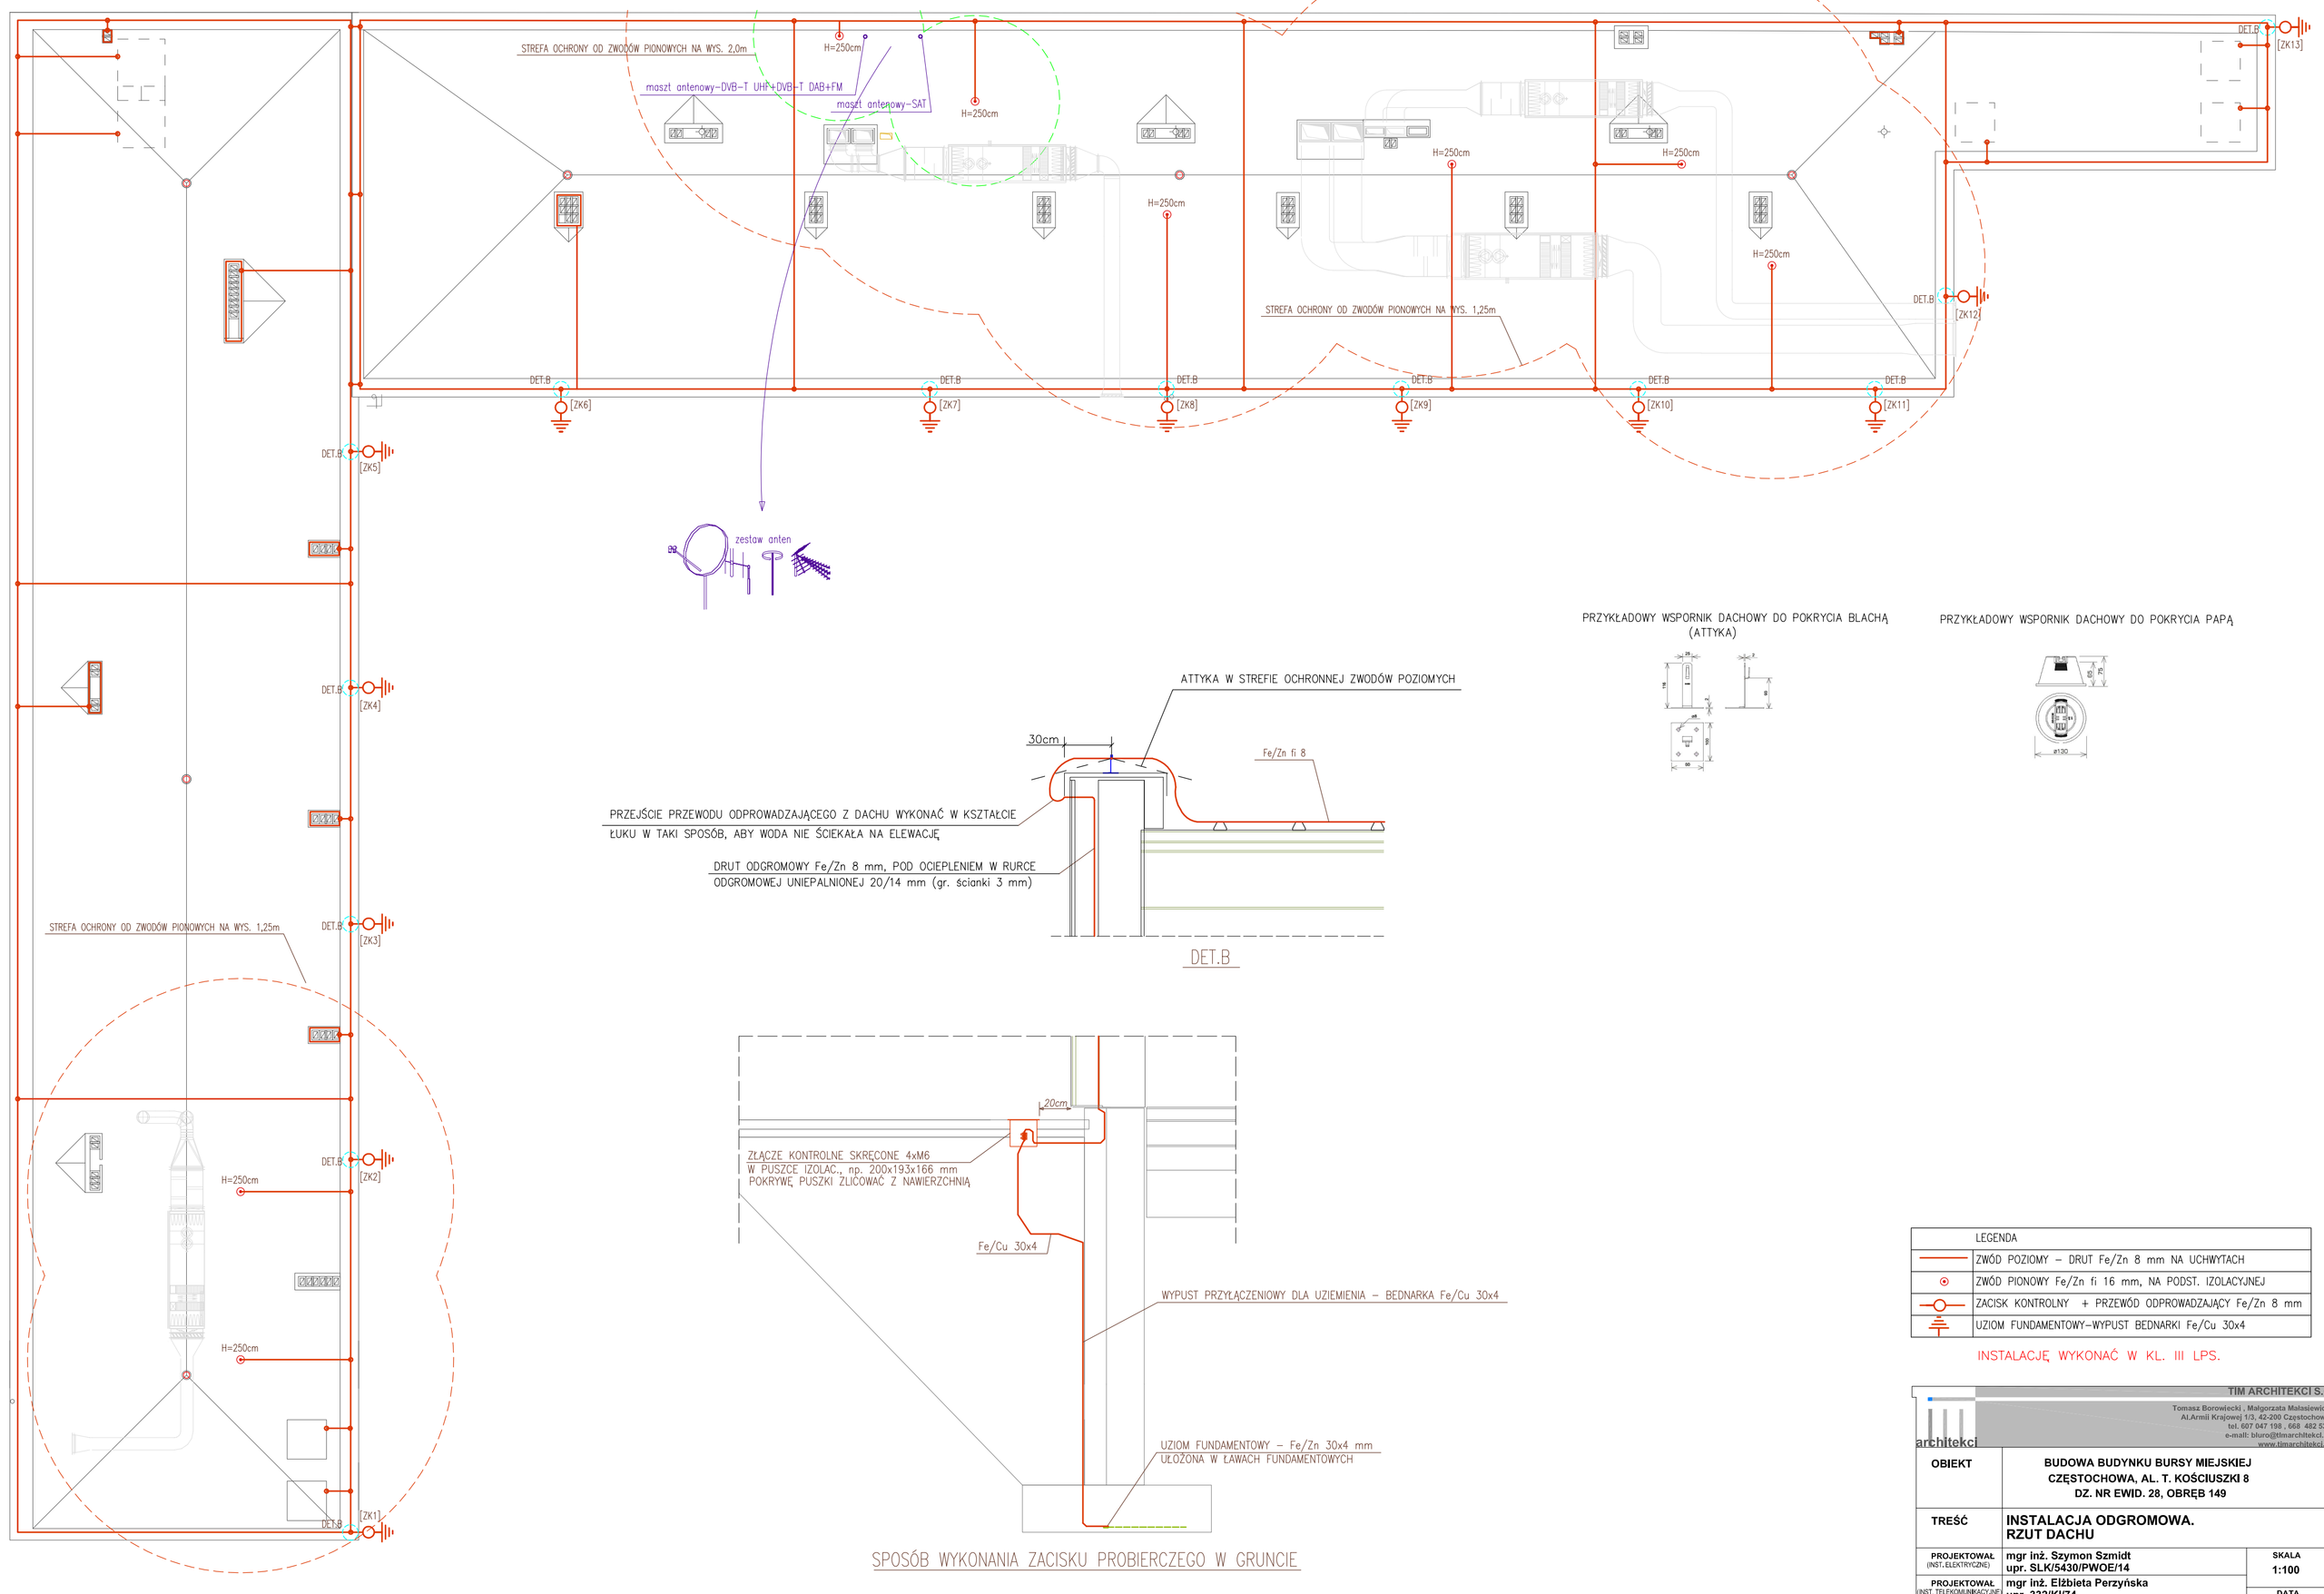

DET.B

SPOSÓB WYKONANIA ZACISKU PROBIERCZEGO W GRUNCIE

PRZYKŁADOWY WSPORNIK DACHOWY DO POKRYCIA BLACHĄ (ATTYKA)

PRZYKŁADOWY WSPORNIK DACHOWY DO POKRYCIA PAPĄ

LEGENDA	
	ZWÓD POZIOMY – DRUT Fe/Zn 8 mm NA UCHWYTACH
	ZWÓD PIONOWY Fe/Zn fi 16 mm, NA PODST. IZOLACYJNEJ
	ZACISK KONTROLNY + PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY Fe/Zn 8 mm
	UZIOM FUNDAMENTOWY–WYPUST BEDNARKI Fe/Cu 30x4

INSTALACJĘ WYKONAĆ W KL. III LPS.

TIM ARCHITEKCI S.C.
Tomasa Borowiecki , Małgorzata Małolepszca
Al.Armii Krajowej 1/3, 42-200 Częstochowa
tel. 607 047 199 , 668 482 532
e-mail: biuro@timarchitekci.pl
www.timarchitekci.pl

OBIEKT	BUDOWA BUDYNKU BURSY MIEJSKIEJ CZĘSTOCHOWA, AL. T. KOŚCIUSZKI 8 DZ. NR EWID. 28, OBRĘB 149
TREŚĆ	INSTALACJA ODGROMOWA. RZUT DACHU
PROJEKTOWAŁ (INST. ELEKTRYCZNE)	mgr inż. Szymon Szmidt upr. SLK/5430/PWOE/14
PROJEKTOWAŁ (INST. TELEKOMUNIKACYJNE)	mgr inż. Elżbieta Perzyńska upr. 332/KI/74
SPRAWDZIŁ (INST. ELEKTRYCZNE)	inż. Tadeusz Szmidt upr. FT-8386/105/1552/82
SPRAWDZIŁ (INST. TELEKOMUNIKACYJNE)	inż. Mirosław Stanior upr. 809/73/Kt
SKALA	1:100
DATA	IX.2019
NR RYS.	E6