




SCHEMAT WPROSAŻENIA ROZDZIELNICY 1G, 10, 1K0

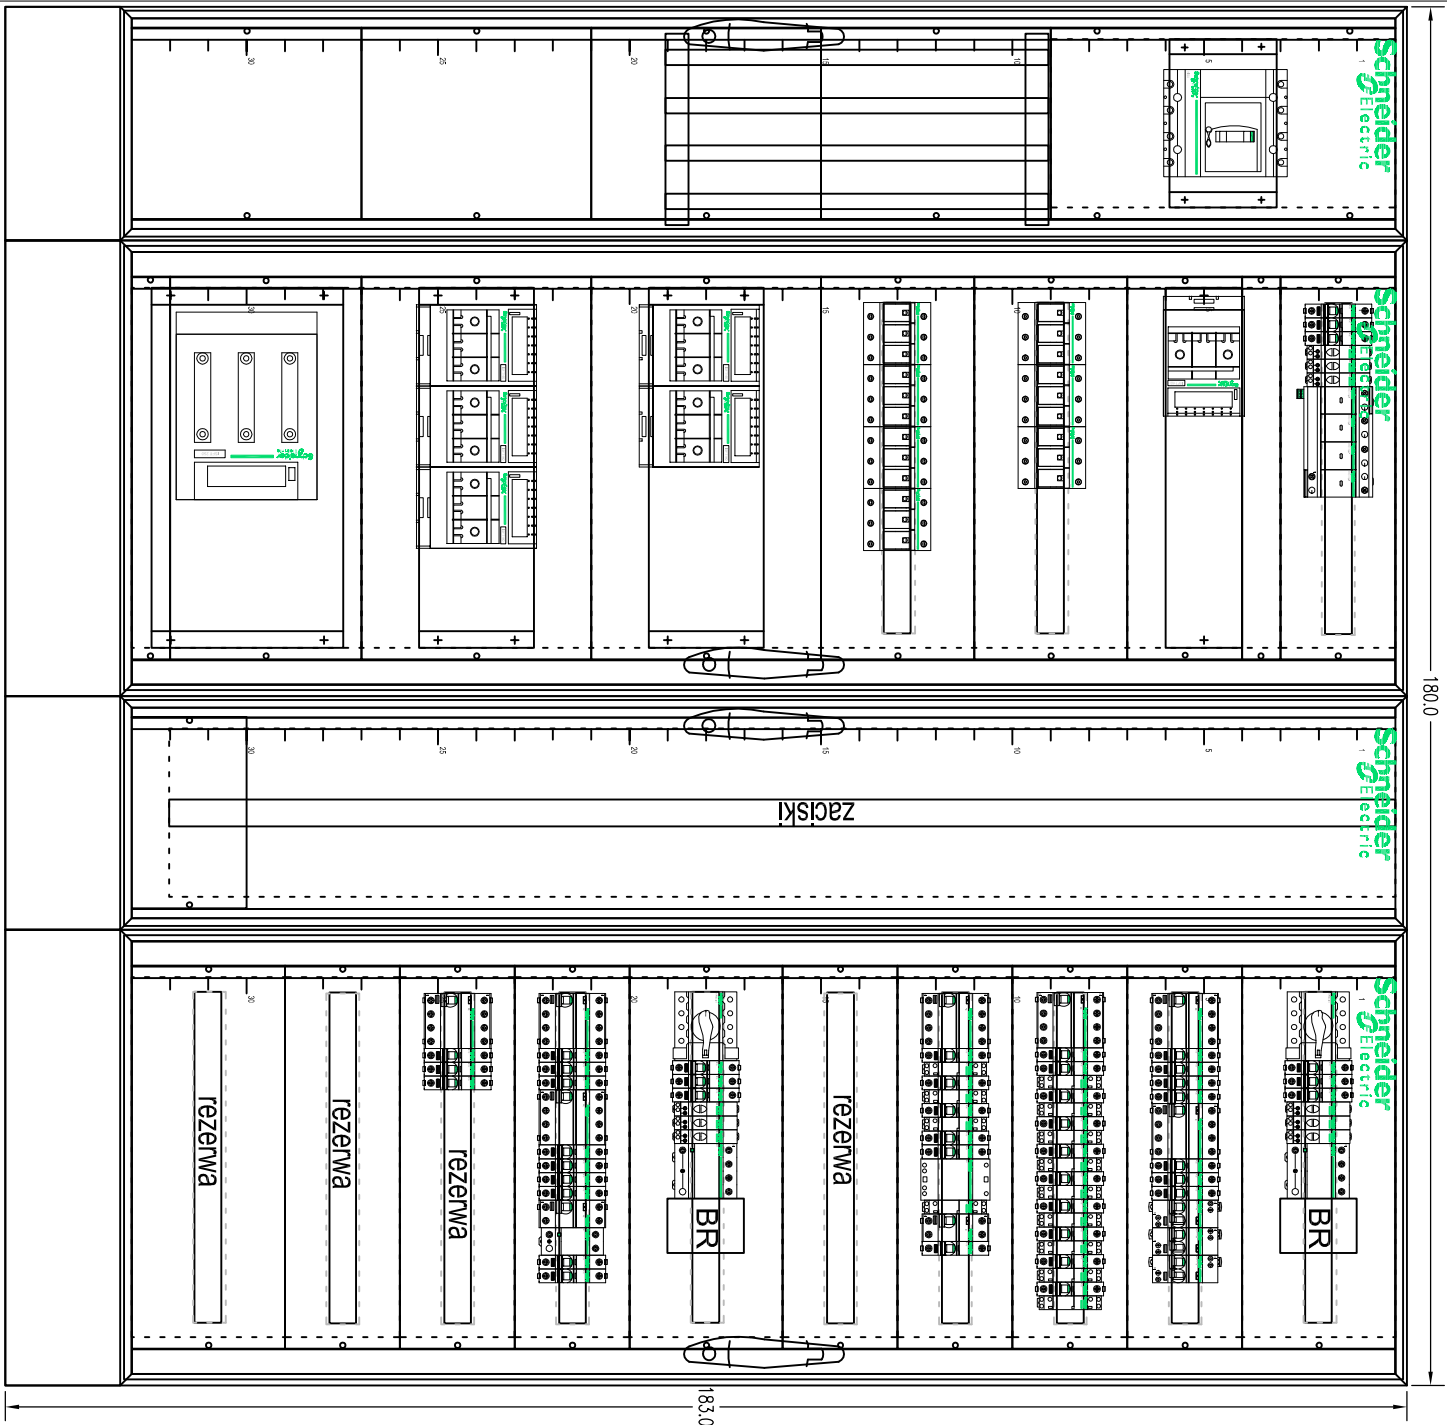

RP
(TABLICA ZASILANA SPRZED WYL. GŁÓWNEGO P.POŻ.)
ROZDZIELNICA ZEWNĘTRZNA, IP44
400VAC, 50Hz, 250mm-DSZ (EMTER)
+FUNDAMENT+DUSZKĘ

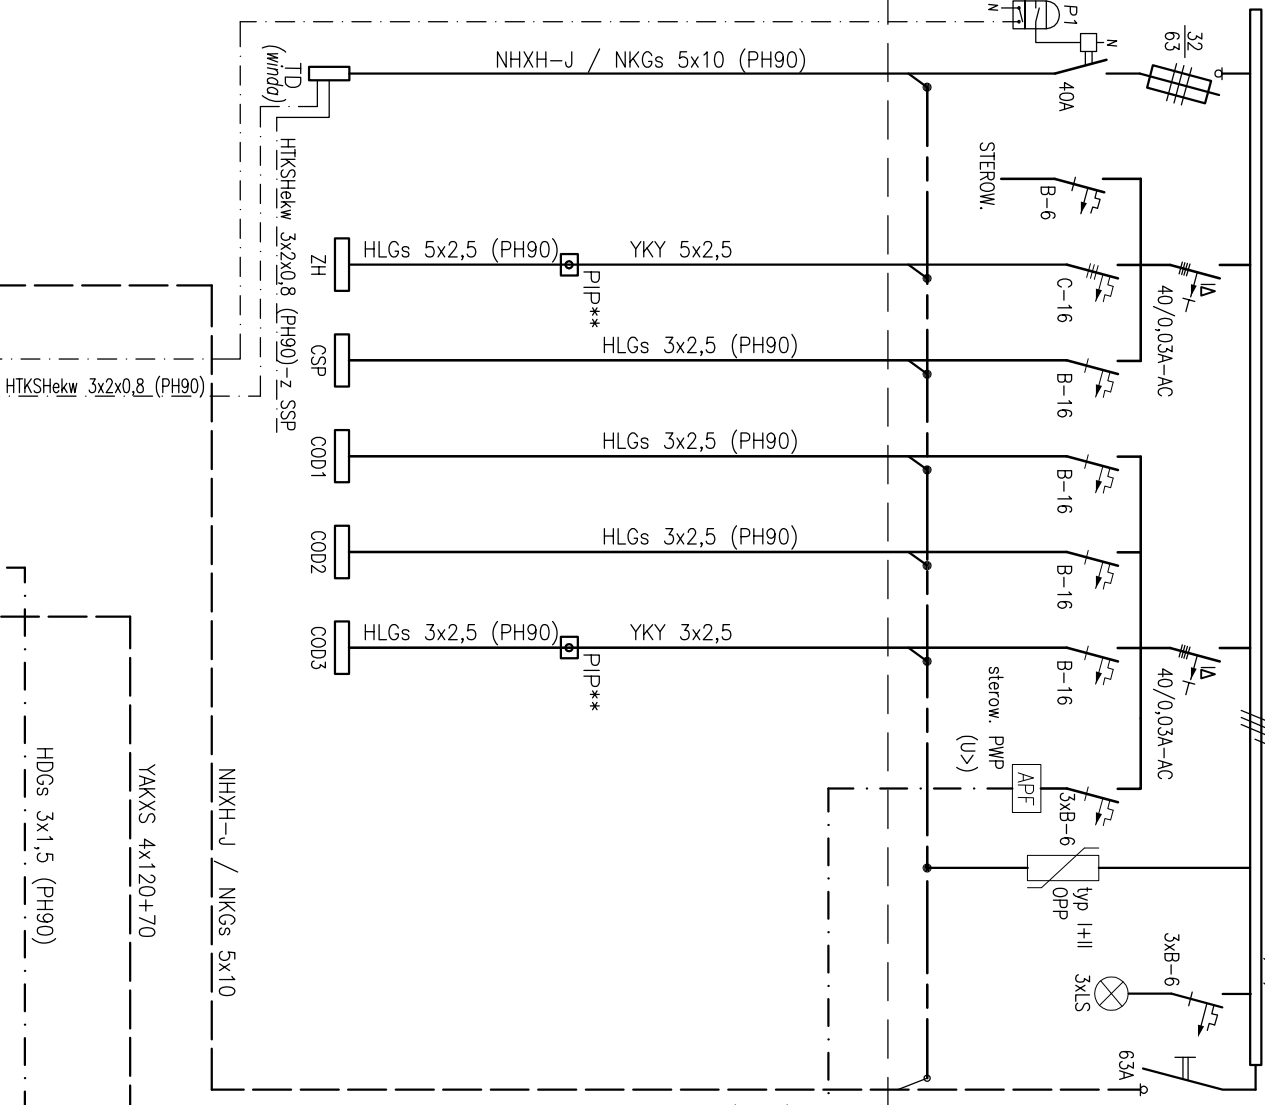



TG
ROZDZIELNICA STROJOWA, IP20

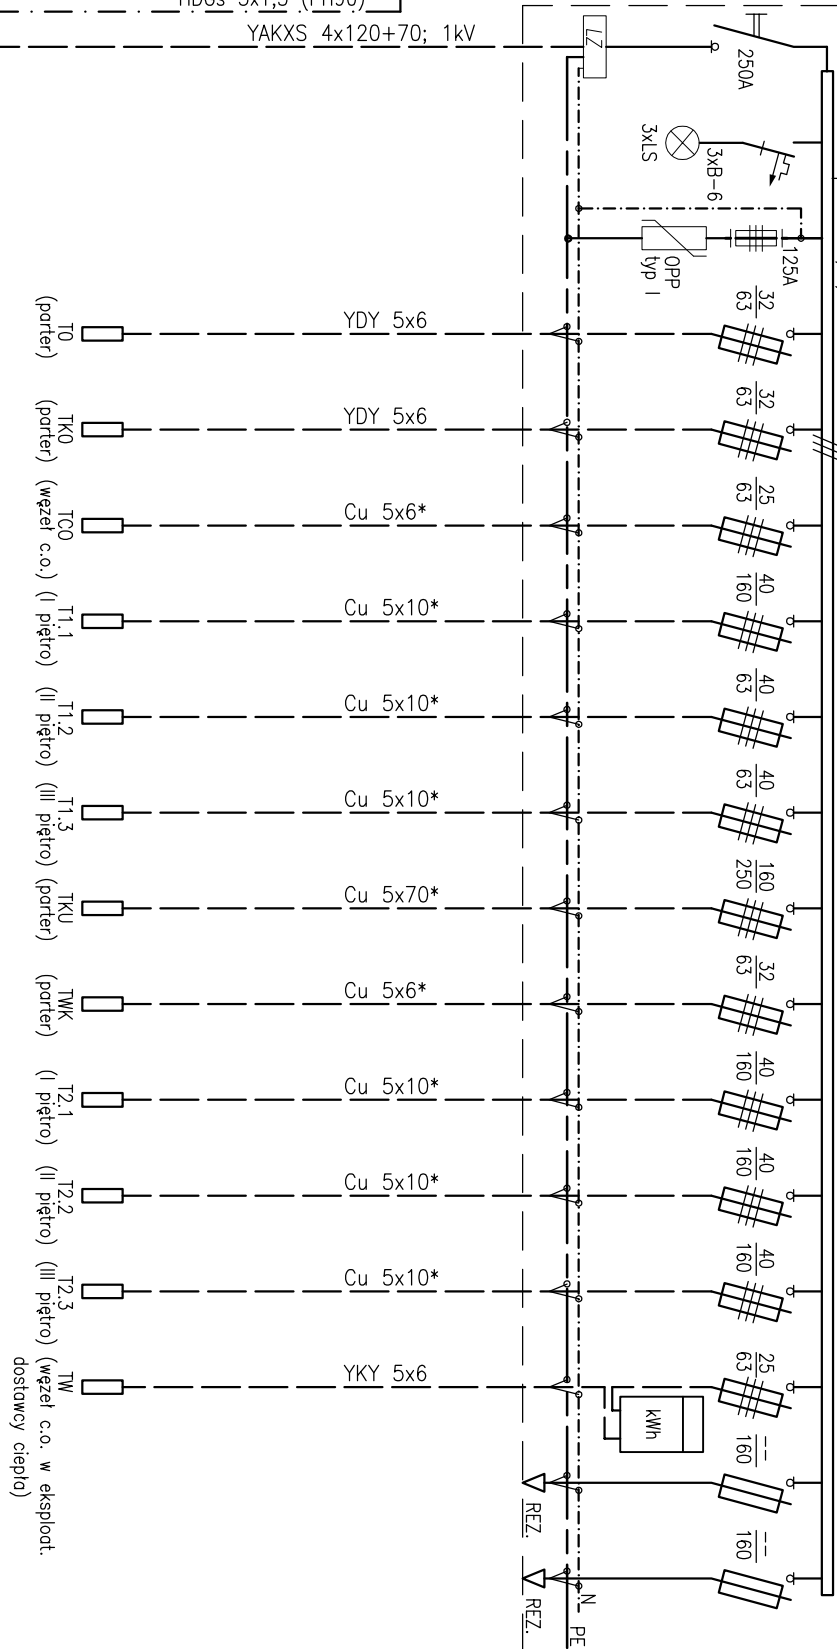

UWAGA: W MIEJSCACH NA SCHEMACIE GDZIE PODANO PRZEKROJE PRZEWODÓW INSTALACJE WYKONAĆ PRZEWODAMI ZGODNYMI Z KLASYFIKACJĄ DYREKTYWY "CPR", TU:
- W POMIESZCZENIACH PRZEWODY W KL. MIN. Dec-s2, d1, o3
- NA DROGACH EWAKUACJI PRZEWODY W KL. MIN. B2co-s1b, d1, o1

SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TT

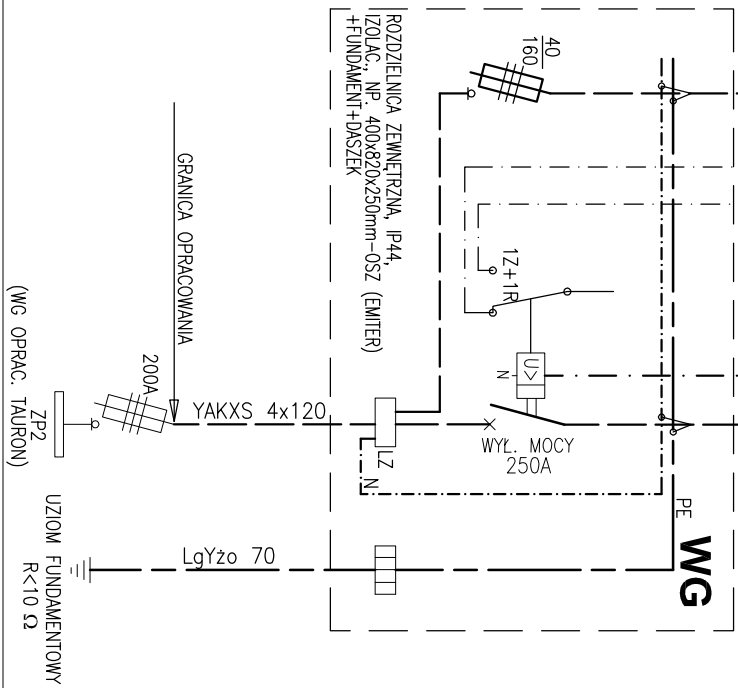

		TM ARCHITEKCI S.C. Tomasz Borońkiel, Małgorzata Małachiewicz Al. Armii Krajowej 13, 42-200 Częstochowa tel. 607 647 198, 608 482 532 e-mail: biuro@tmarchitekci.pl www.tmarchitekci.pl	
architekt			
OBIEKT	BUDOWA BUDYNKU BURSY MIEJSKIEJ CZĘSTOCHOWA, AL. T. KOŚCIUSZKI 8 DZ. NR EWID. 28, OBRĘB 149		
TREŚĆ	SCHEMAT ZASILANIA		
PROJEKTOWAŁ (INST. ELEKTRYCZNE)	mgr inż. Szymon Szmidt upr. SLK/5430/PWOE/14	SKALA	--
PROJEKTOWAŁ (INST. ELEKTRYCZNE)	mgr inż. Elżbieta Perzyńska upr. 332/KI/74	DATA	IX.2019
SPRAWDZIŁ (INST. ELEKTRYCZNE)	inż. Tadeusz Szmidt upr. FT-8386/11051/552/82	NR RYS.	ET
SPRAWDZIŁ (INST. ELEKTRYCZNE)	inż. Mirosław Stanior upr. 809/73/KI		