UWAGA: W MIEJSCACH NA SCHEMACIE GDZIE PODANO PRZEKROJE PRZEWODÓW INSTALACJE WYKONAĆ PRZEWODAMI ZGODNYMI Z KLASYFIKACJĄ DYREKTYWY "CPR", TJ.:

–W POMIESZCZENIACH PRZEWODY W KL. MIN. Dca–s2, d1, a3

–NA DROGACH EWAKUACJI PRZEWODY W KL. MIN. B2ca–s1b, d1, a1

SCHEMAT WYPOSAŻENIA ROZDZIELNICY T1.2

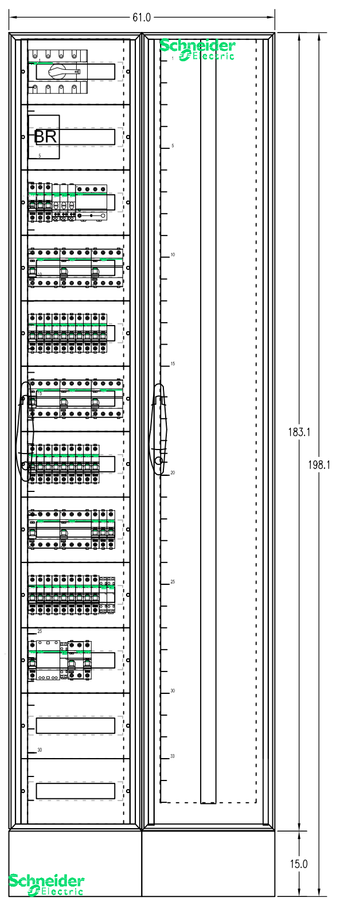

SCHEMAT WYPOSAŻENIA ROZDZIELNICY T2.2

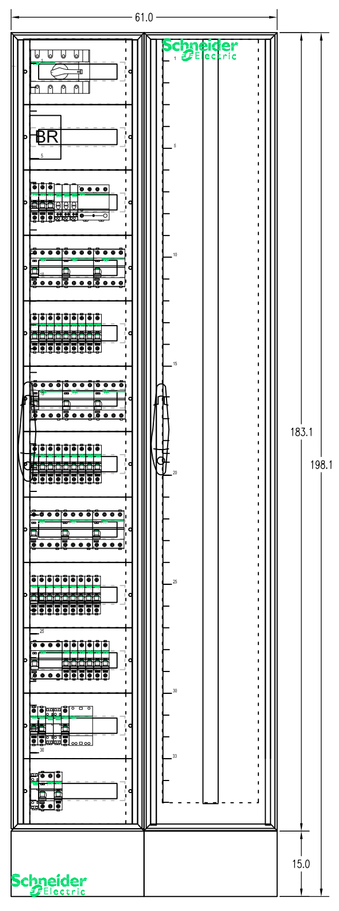

T2.2

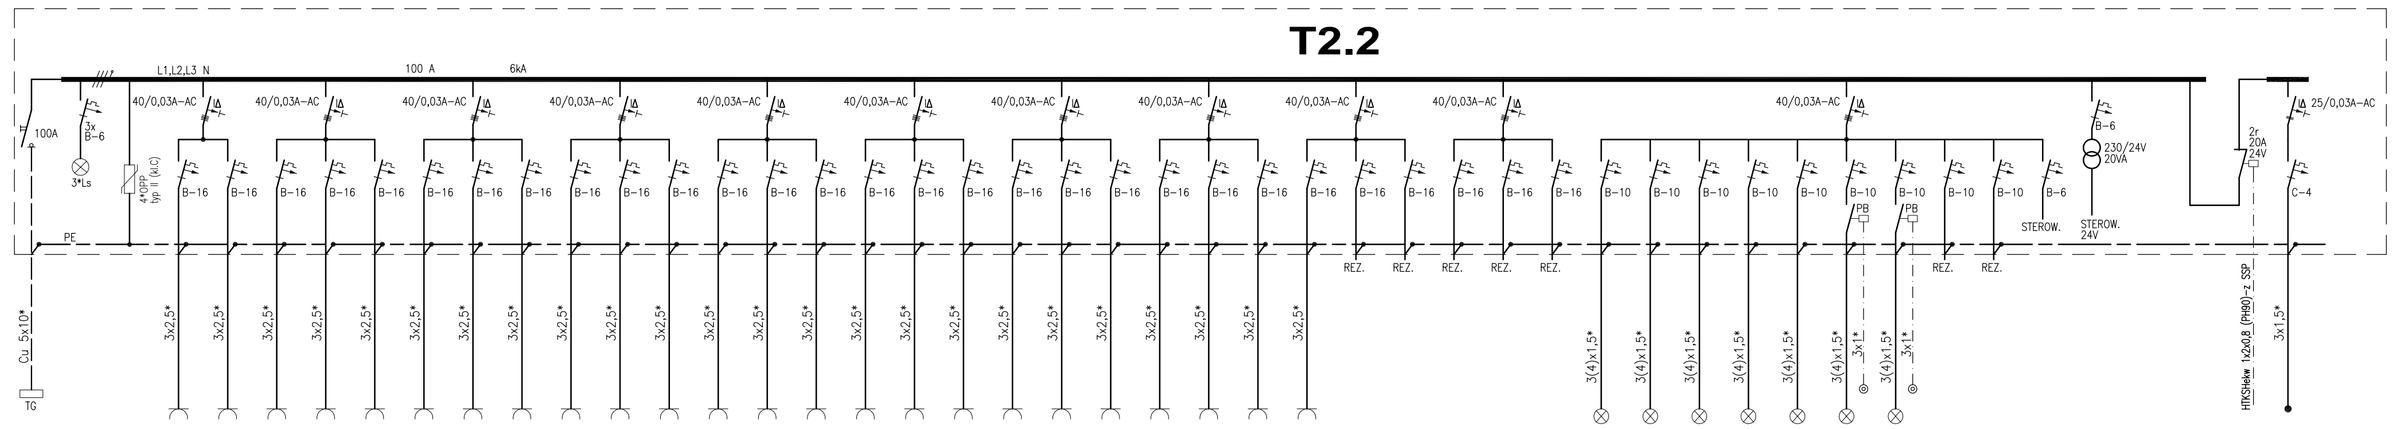

ilość odbiorów lub ozn.	5	2	4	1	1	1	5	1	5	6	1	6	5	1	5	6	1	6	5	1	5	1	5	1	4	6
Moc zainst. [kW]	1,80	0,80	0,80	2,0	2,0	1,50	1,0	1,50	1,0	1,20	1,50	1,20	1,0	1,50	1,0	1,20	1,50	1,20	1,0	1,50	1,0	1,50	0,80	1,20
Nr pomieszczenia/ uwagi	246 4*PE|L| +PTE	204 2*NP	224	224 (CZ)	224 (ZN)	224A	225	227	230	231	228	232	235	234	238	239	236	239A	242	241	245	243	246	204

17	16	21	18	20	4	3
0,30	0,30	0,60	0,50	0,60	0,04	0,03
204	204	239A–246	232–239	224–231	204 "n5"	204 "n6"

6*WL
0,12
223,227 228,234 241,243

T1.2

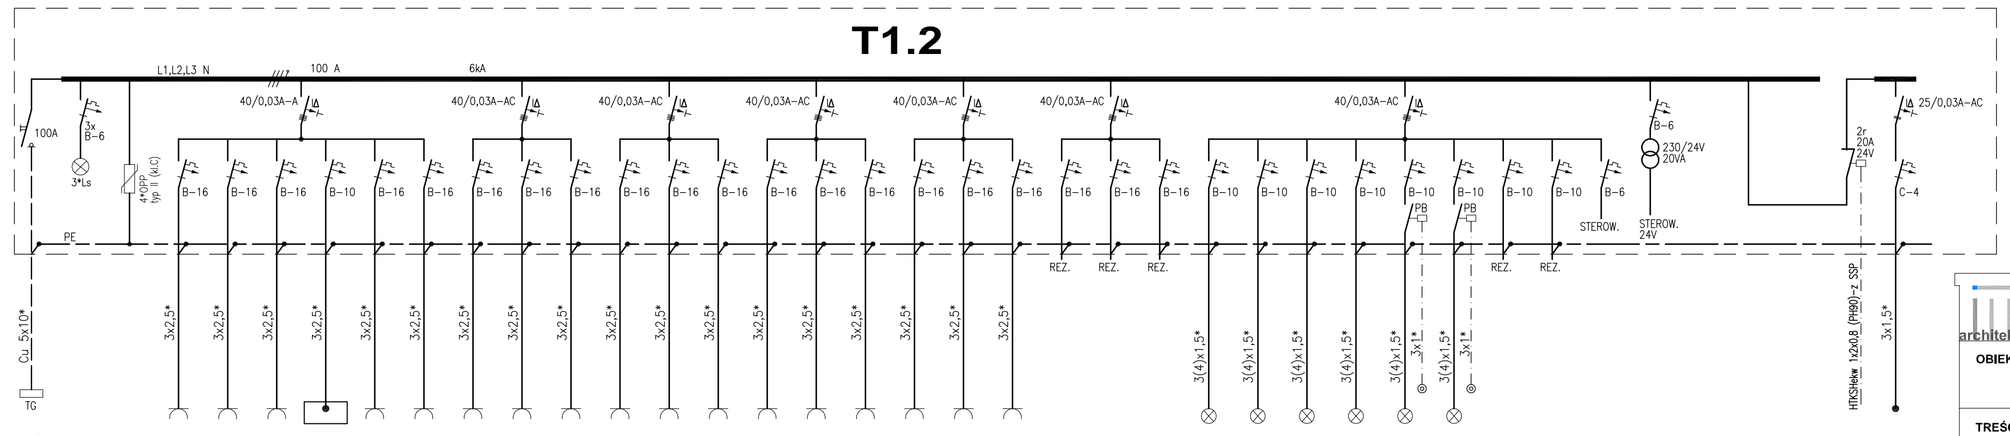

ilość odbiorów lub ozn.	4	2	2	SOS	2	5	5	1	5	5	5	1	5	5	1	5	6	1
Moc zainst. [kW]	0,60	0,80	0,80	0,20	0,40	1,0	1,0	1,50	1,0	1,0	1,0	1,50	1,0	1,0	1,50	1,0	1,20	1,50
Nr pomieszczenia/ uwagi	202,203	202 2*NP	222 PELA,PTE	222	223	222	221	219	218	216	214	217	213	211	210	208	206	209

21	18	18	4	4	3
0,35	0,50	0,50	0,30	0,04	0,03
202	206–213	214–221	222,223	202,203 "n1"	202 "n8"

7*WL
0,14
209,210 217,219 221,222 223

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TT

TIM ARCHITEKCI S.C.
Tomasz Borowiecki, Małgorzata Matasiewicz
Al.Armii Krajowej 1/3, 42-200 Częstochowa
tel. 607 047 199 , 668 482 532
e-mail: biuro@timarchitekci.pl
www.timarchitekci.pl

OBIEKT	BUDOWA BUDYNKU BURSY MIEJSKIEJ CZĘSTOCHOWA, AL. T. KOŚCIUSZKI 8 DZ. NR EWID. 28, OBRĘB 149
TREŚĆ	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNIC T1.2, T2.2
PROJEKTOWAŁ (INST. ELEKTRYCZNE)	mgr inż. Szymon Szmidt upr. SLK/5430/PWOE/14
PROJEKTOWAŁ (INST. TELEKOMUNIKACYJNE)	mgr inż. Elżbieta Perzyńska upr. 332/Kl/74
SPRAWDZIŁ (INST. ELEKTRYCZNE)	inż. Tadeusz Szmidt upr. FT-83861/105/1552/82
SPRAWDZIŁ (INST. TELEKOMUNIKACYJNE)	inż. Mirosław Stanior upr. 809/73/Kt
SKALA	--
DATA	IX.2019
NR RYS.	E10