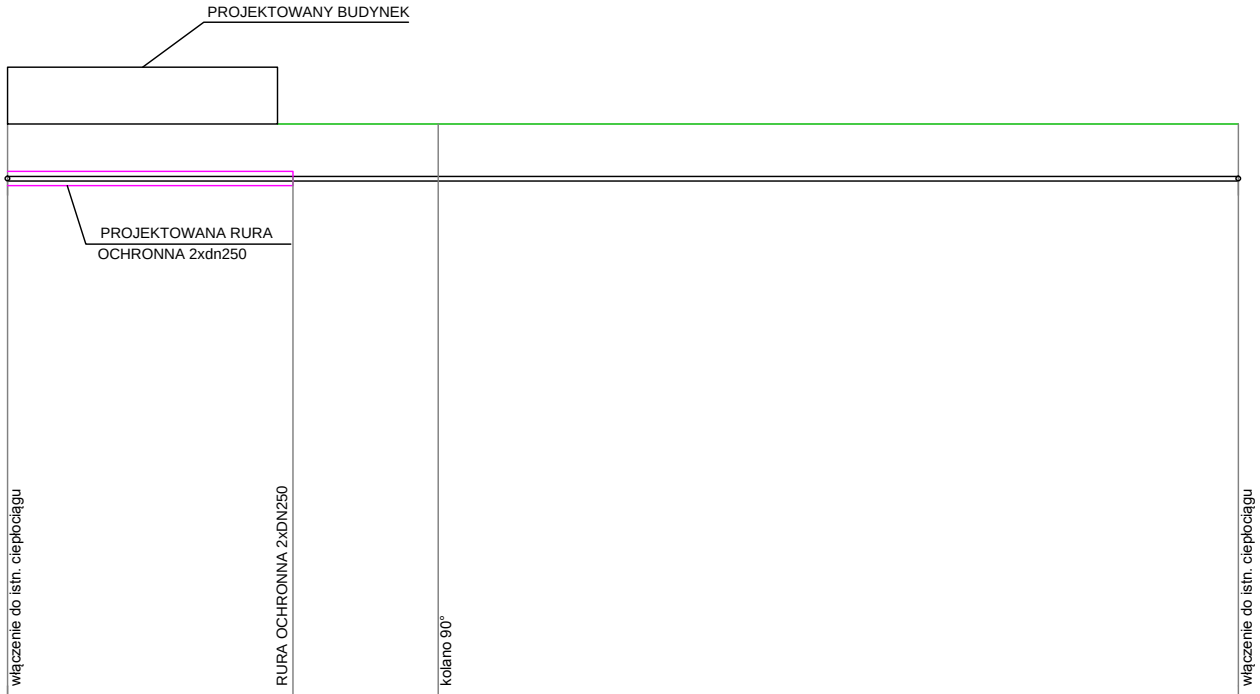
PROJEKTOWANY BUDYNEK
PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA 2xdn250
włączenie do istn. ciepłociągu
RURA OCHRONNA 2xDN250
kolano 90°
włączenie do istn. ciepłociągu

poziom por.242,00 m n.p.m.

Węzeł	C1		C2	C3
Opis terenu				
Rzędna terenu [m n.p.m.]	252,92	252,92	252,92	252,92
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	251,92	251,92	251,92	251,92
Zagłębienie [m]	1,00	1,00	1,00	1,00
Materiał,Średnica/Spadek [%]	Peizolowana 2xØ80/160 0,00			
Długość [m]	7,54		14,02	
Odległość [m]	0,00	5,00	7,54	21,56

Skala Y: 1:100

Skala X: 1:100

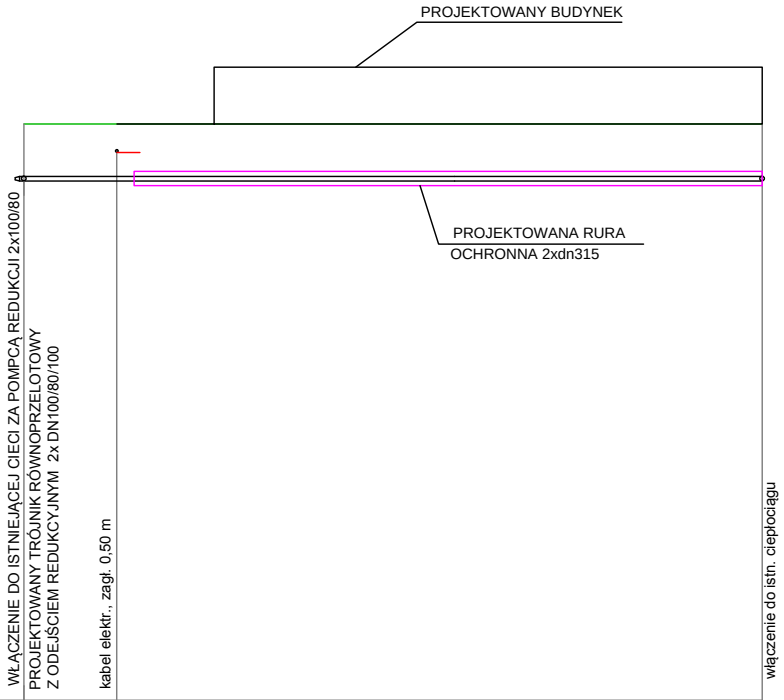
PROJEKTOWANY BUDYNEK
PROJEKTOWANA RURA
OCHRONNA 2xdn315
WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ CIECI ZA POMPCĄ REDUKCJI 2x100/80
PROJEKTOWANY TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY
Z ODEJŚCIEM REDUKCYJNYM 2x DN100/80/100
kabel elektr., zagł. 0,50 m
włączenie do istn. ciepłociągu

poziom por.242,00 m n.p.m.

Węzeł	C4			C10
Opis terenu				
Rzędna terenu [m n.p.m.]	252,92		252,92	252,92
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	251,92		251,92	251,92
Zagłębienie [m]	1,00		1,00	1,00
Materiał,Średnica/Spadek [%]	Peizolowana 2xØ100/200			0,00
Długość [m]			12,93	
Odległość [m]	0,00	1,62	5,00	7,54

Skala Y: 1:100

Skala X: 1:100

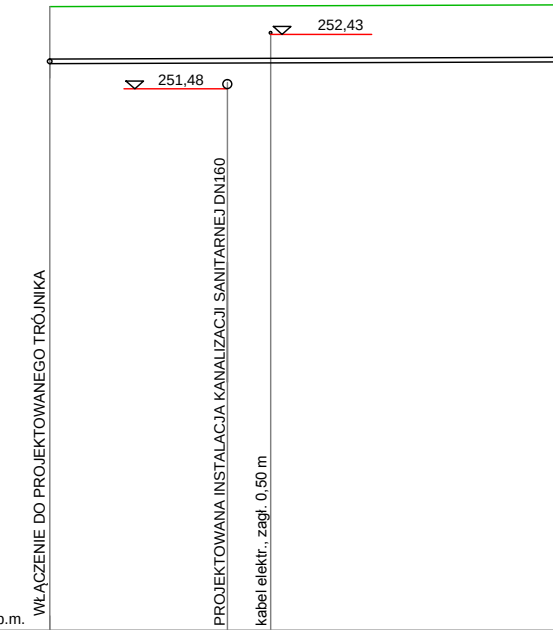
252,43
251,48
WŁĄCZENIE DO PROJEKTOWANEGO TRÓJNIKA
PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ DN160
kabel elektr., zagł. 0,50 m

poziom por.242,00 m n.p.m.

Węzeł	C4		
Opis terenu			
Rzędna terenu [m n.p.m.]	252,92		
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	251,92		
Zagłębienie [m]	1,00		
Materiał,Średnica/Spadek [%]	Peizolowana 2xØ80/160		
Długość [m]			
Odległość [m]	0,00	3,11	3,87

Skala Y: 1:100

Skala X: 1:100

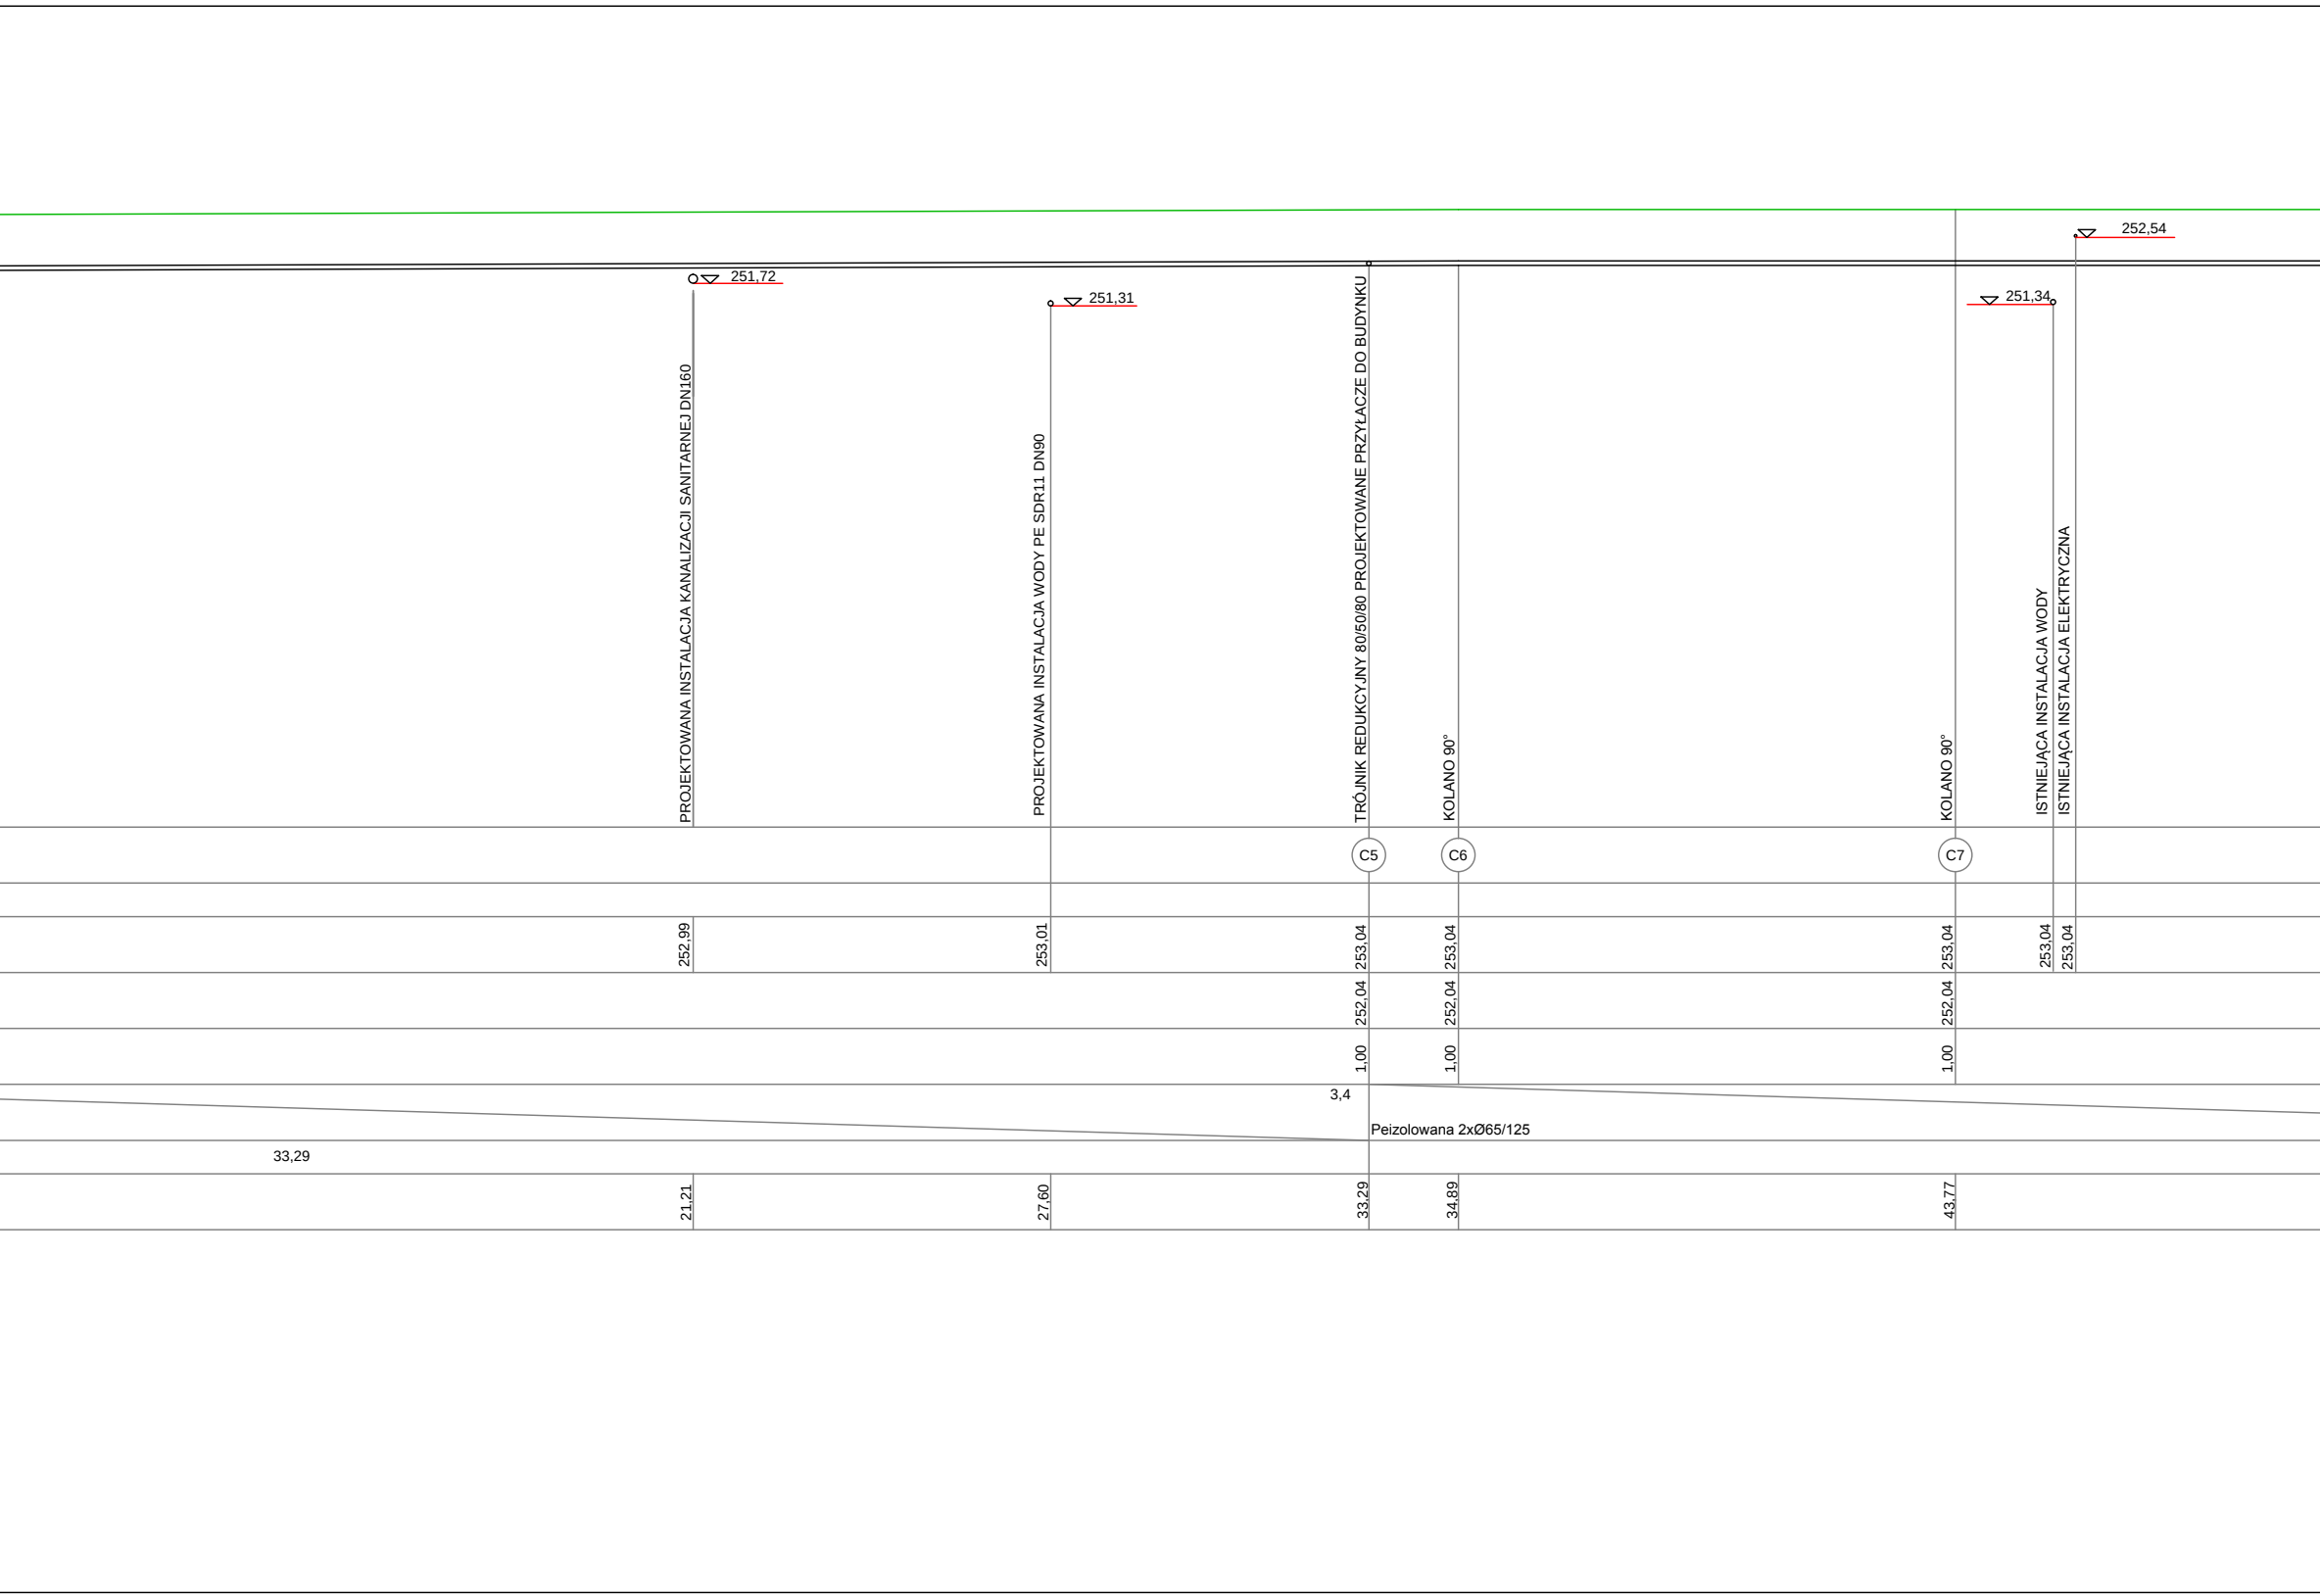
251,72
251,31
251,34
252,54
PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ DN160
PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY PE SDR11 DN90
TRÓJNIK REDUKCYJNY 80/50/80 PROJEKTOWANE PRZYŁACZE DO BUDYNKU
KOLANO 90°
KOLANO 90°
ISTNIEJĄCA INSTALACJA WODY
ISTNIEJĄCA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
C5
C6
C7
252.99
253,01
253,04
253,04
253,04
253,04
253,04
252,04
252,04
252,04
1,00
1,00
1,00
3,4
Peizolowana 2xØ65/125
33,29
21,21
27,60
33,29
34,89
43,77

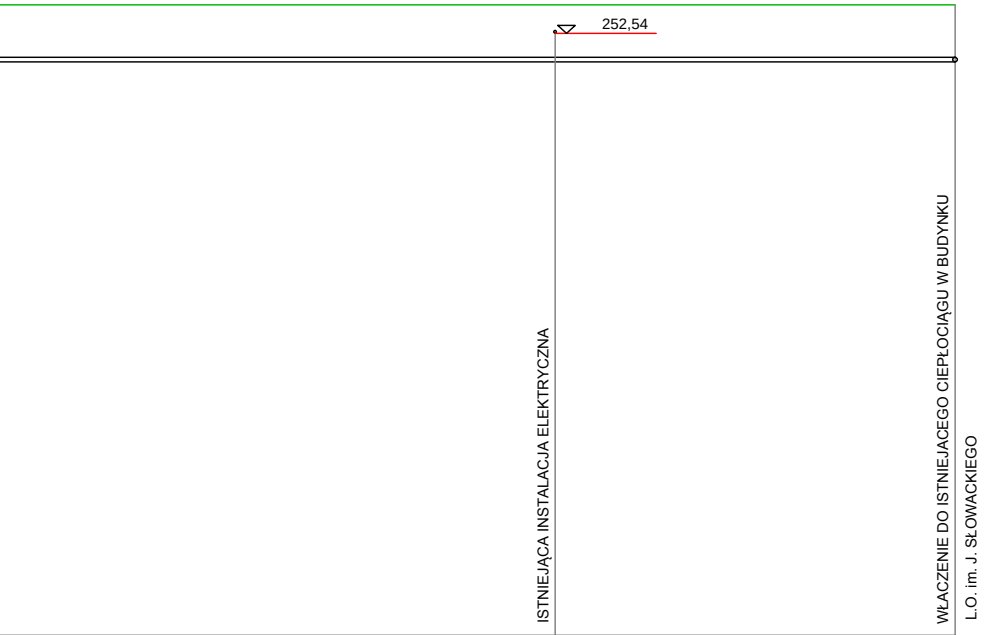
252,54
ISTNIEJĄCA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
WŁACZENIE DO ISTNIEJACEGO CIEPŁOCIĄGU W BUDYNKU
L.O. im. J. SŁOWACKIEGO

		C8
	253,04	253,04
		252,04
		1,00
		0,00
33,73		
		67,02

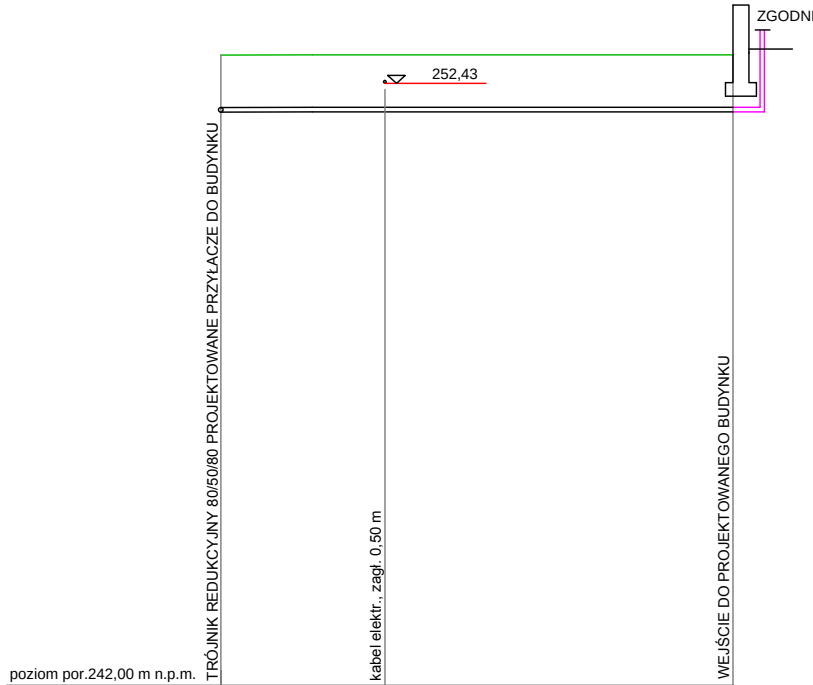
ZGODNI
252,43
TRÓJNIK REDUKCYJNY 80/50/80 PROJEKTOWANE PRZYŁACZE DO BUDYNKU
kabel elektr., zagł. 0,50 m
WEJŚCIE DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
poziom por.242,00 m n.p.m.

Węzeł	C5	C9
Opis terenu		
Rzędna terenu [m n.p.m.]	253,04	253,04
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	252,04	252,04
Zagłębienie [m]	1,00	1,00
Materiał,Średnica/Spadek [%]	Peizolowana 2xØ50/100	0,00
Długość [m]	8,97	
Odległość [m]	0,00	8,97
Skala Y: 1:100	Skala X: 1:100	

IE Z PROJEKTEM WYMIENNIKOWNI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

F.U. "NEO-PROJEKT"
Wojciech Nowak

42-202 Częstochowa
ul. Dusznicka 4
NIP:573-256-39-98
tel. 504-123-965
e-mail: neo-projekt@poczta.pl

TEMAT

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci cieplnej i przyłaczy dla budynku Bursy Miejskiej w Częstochowie

LOKALIZACJA INWESTYCJI

42-200 Częstochowa ul. T. Kościuszki 8
dz. nr ewid 28 obręb 149

INWESTOR

Gmina Miasto Częstochowa
Ul. Śląska 11/13
42-200 Częstochowa

PROJEKTANCI

FUNKCJA	IMIĘ i NAZWISKO	NR. UPRAWNIEŃ	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Wojciech Nowak	SLK/3774/PWOS/11	
PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech Nowak	SLK/3774/PWOS/11	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Łukasz Modliński	LOD/2038/POOS/13	

SKALA:	DATA:	FAZA:	BRANŻA:	REWIZJA:	KOD PROJEKU:	NR RYSUNKU:
1:100/ 1:100	08.2019	P-B	SANITARNA	A	18_029	3

TYTUŁ RYSUNKU:

SIEĆ CIEPŁOWNICZA - PROFIL PODŁUŻNY