













LEGENDA	
	PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ – DO LIKWIDACJI.
	ZŁĄCZE KONTROLNO POMIAROWE – DO LIKWIDACJI
	UZIOM ISTNIEJĄCY – DO WYMIANY
	PRZEWODY SYGNAŁOWE – DO LIKWIDACJI (POŁĄCZENIA WYKONAĆ PO NOWYCH TRASACH)
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA ŚCIENNA – DO WYMIANY
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA NASTROPOWA – DO WYMIANY
	SYRENA ALARMOWA (DEMONTAŻ / MONTAŻ)
	KAMERA DO WYMIANY
	ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE TELEFONICZNE
	ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE TELEFONICZNE



SKALA 1:200	E-101
----------------	-------

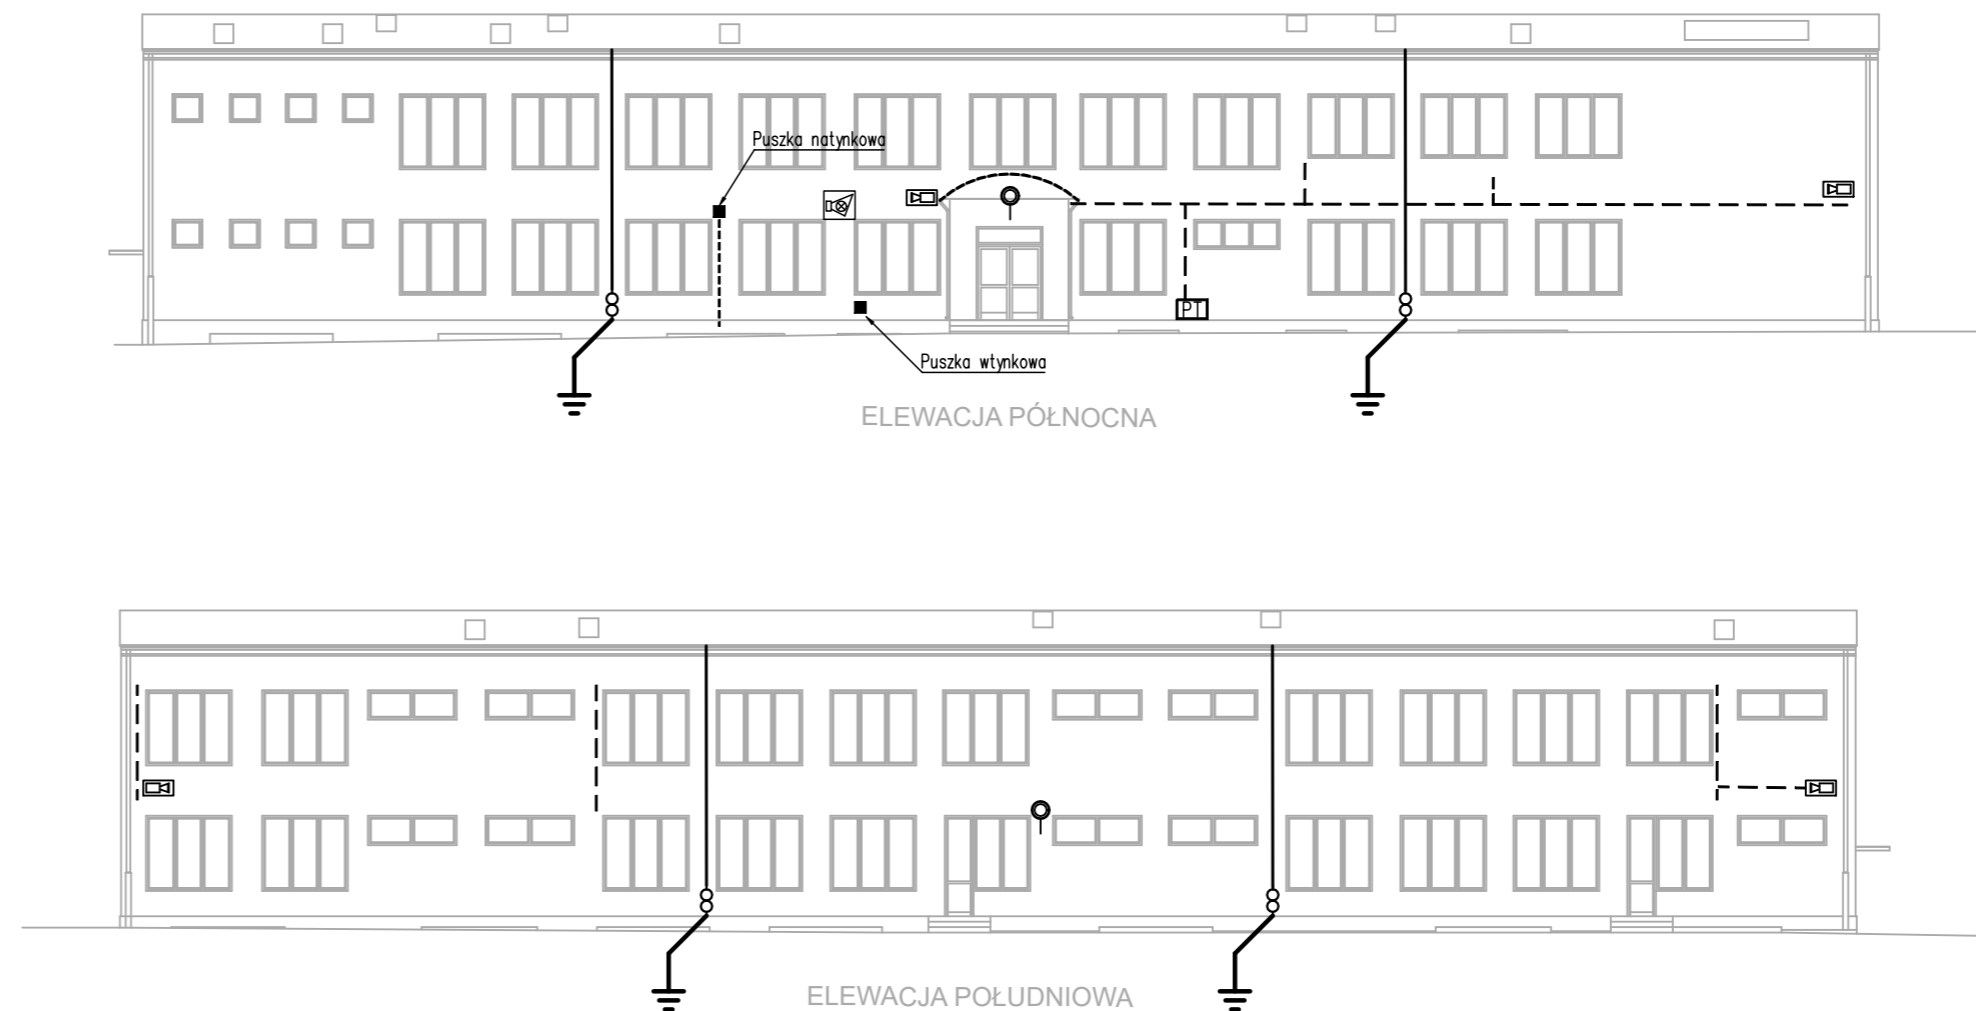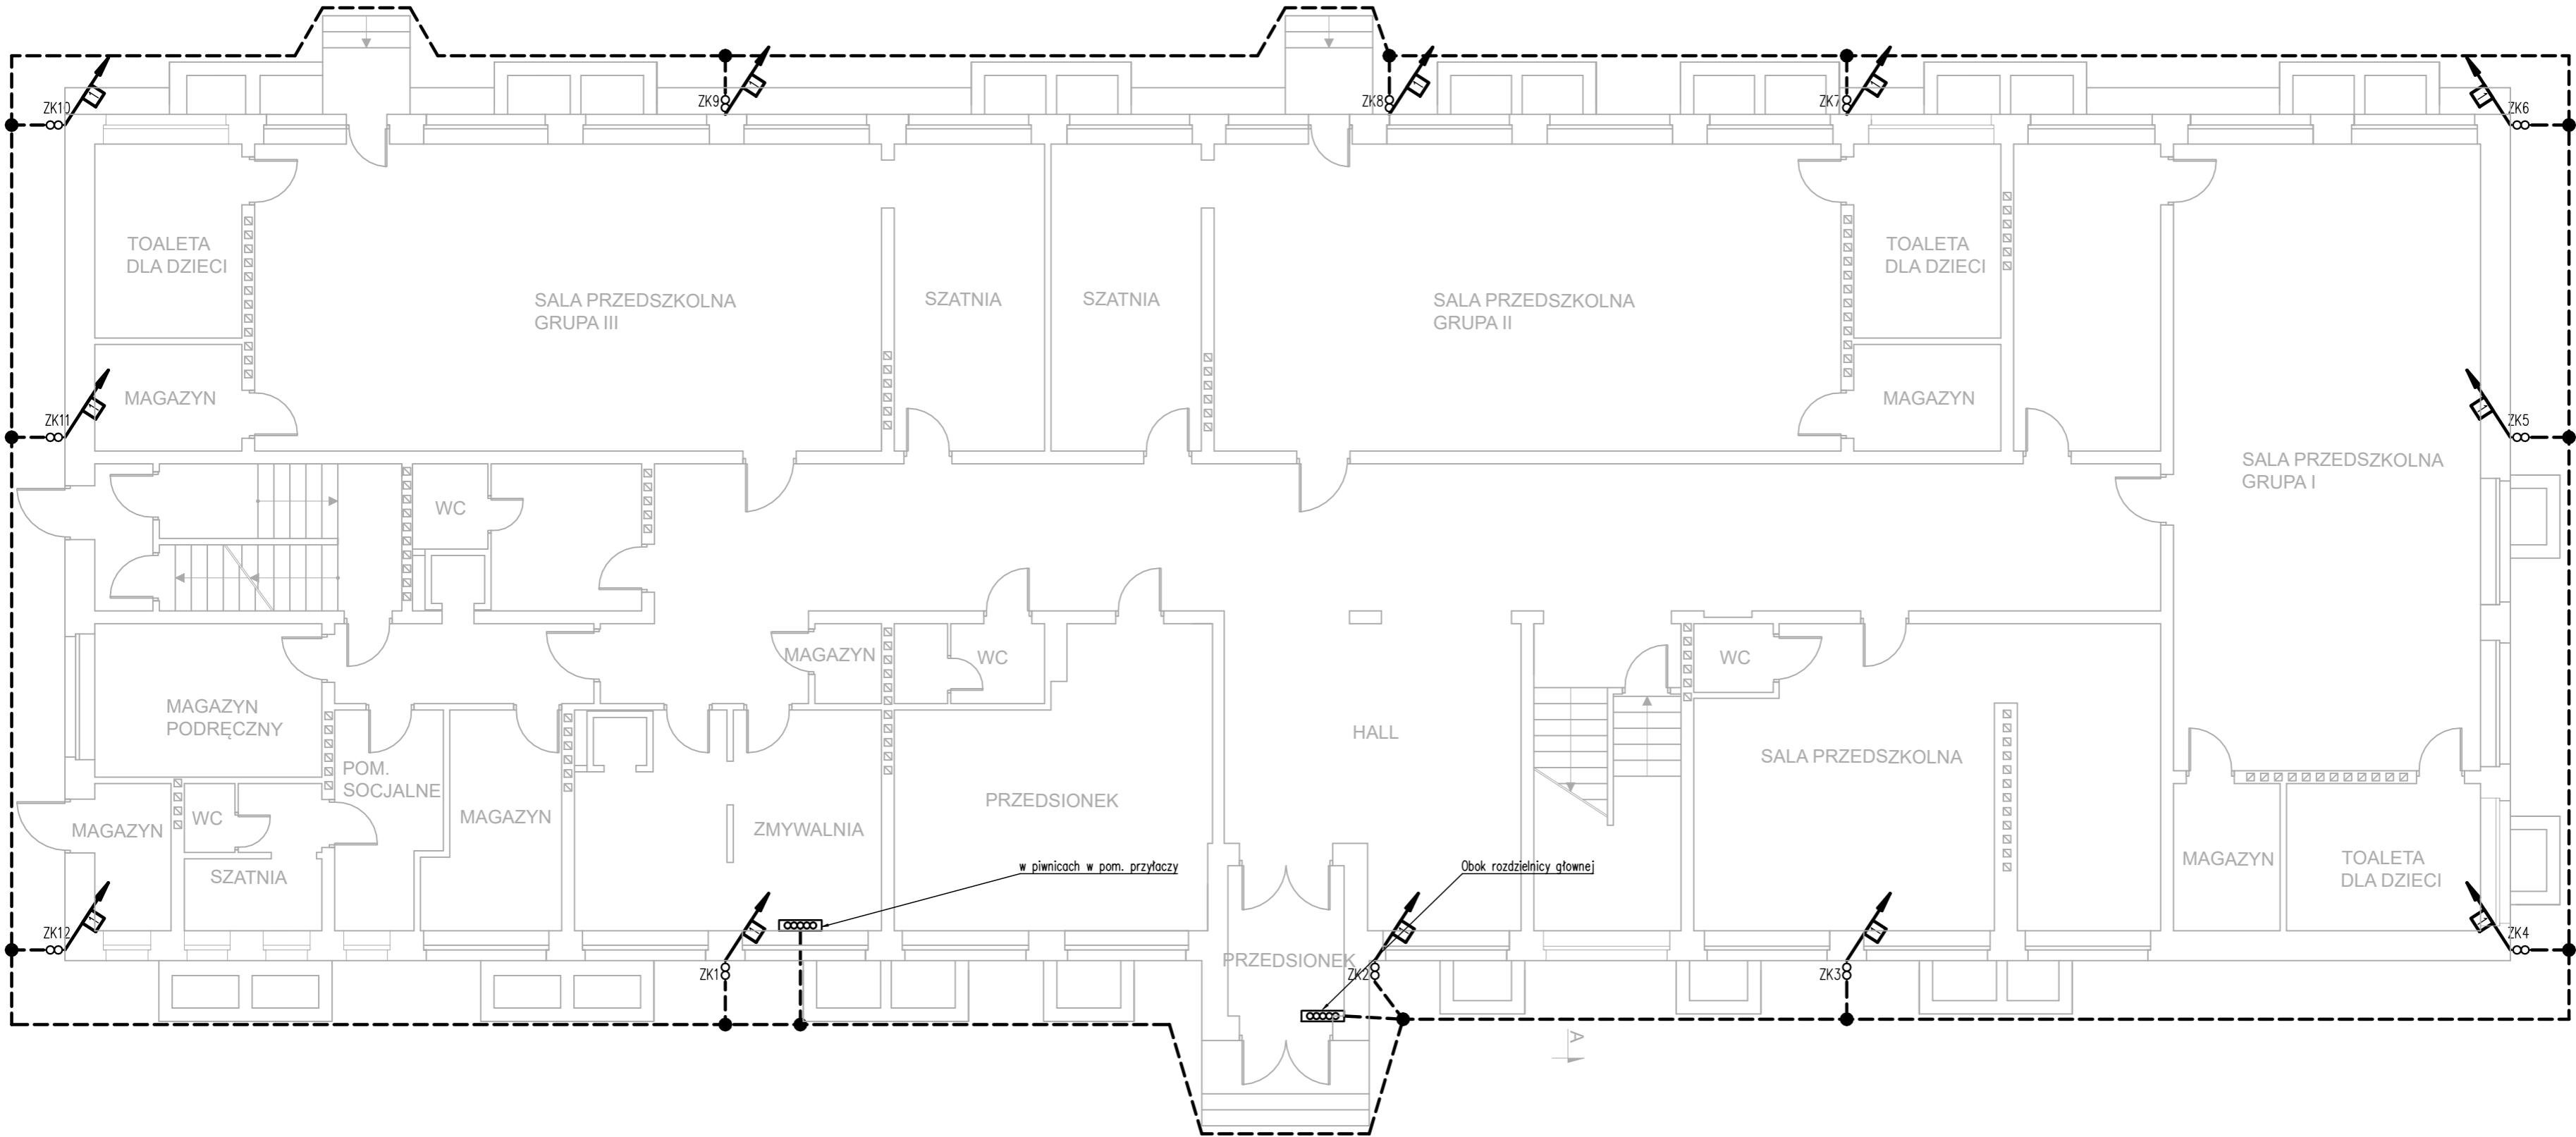

LEGENDA

- UZIOM – BEDNARKA FeZn 30x4
- ZŁĄCZE KONTROLNO POMIAROWE
- SZYNA UZIEMIAJĄCA
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ.
DRUT ALMgSi Ø8mm UKŁADANY W WARSTWIE OCIEPLENIA
W RURKACH SZTYWNYCH SAMOGASNĄCYCH O GRUBOŚCI MIN. 3mm
POŁĄCZENIE Z INSTALACJĄ UZIEMIJĄCĄ POPRZEC
ZŁĄCZA KONTROLNO-POMIAROWE

W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42–200 CZĘSTOCHOWA
Ul. Garwińska 5, tel. 602–388–860

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA

Wszytskie wymiary podane na rysunkach, należy sprawdzić z wymiarami na placu budowy. Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlano–wykonawczy termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 36

ADRES
42–224 Częstochowa, ul. Kukuczki 4
dz. nr ewid. 175, 176, 108/27 obręb 22


INWESTOR
Gmina Miasta Częstochowa
42–217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

PROJEKTANT mgr inż. Grzegorz Drelich upr.nr SLK/0605/P00E/04	podpis
ASYSTENT PROJEKTANTA/ /OPRACOWAŁ:	podpis

TYTUŁ RYSUNKU

Instalacje Elektryczne
Rzut Uziomu

DATA Październik 2020	NR RYSUNKU E-111
SKALA 1:100	

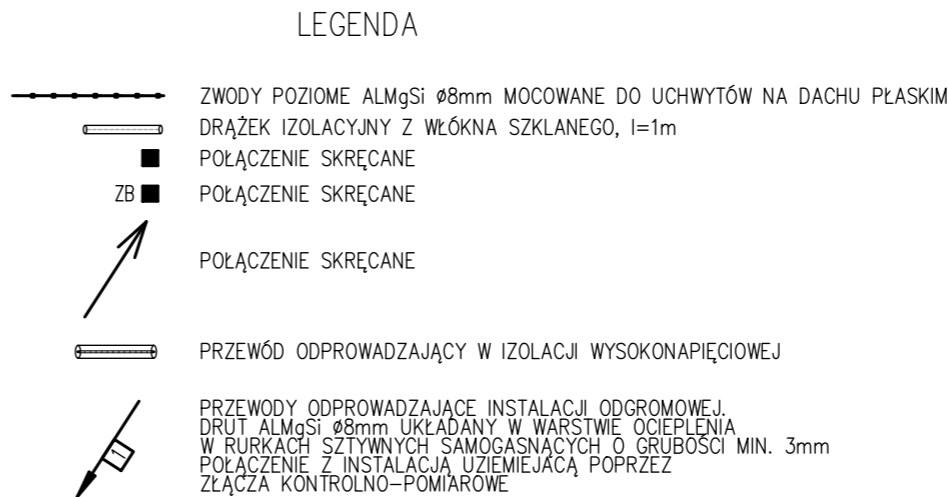

<p>UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA</p> <p>Wszytskie wymiary podane na rysunkach, należy sprawdzić z wymiarami na placu budowy.</p> <p>Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym.</p>
--


ADRES
42-224 Częstochowa, ul. Kukuczki 4
dz. nr ewid. 175, 176, 108/27 obręb 22

PROJEKTANT mgr inż. Grzegorz Drelich upr.nr SLK/0605/POOE/04	podpis
--	--------

TYTUŁ RYSUNKU

Instalacje Elektryczne
Instalacja Odgromowa
Rzut Dachy

SKALA 1:100	E-112
-----------------------	-------

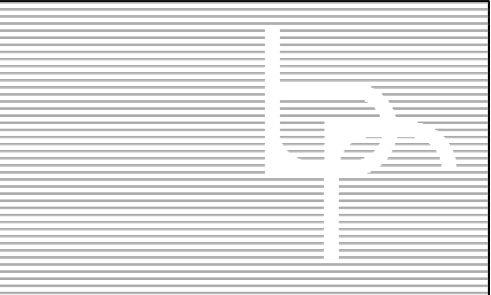

W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42-200 CZĘSTOCHOWA
Ul. Garwolińska 5, tel. 602-388-860

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA
Wszytkie wymiary podane na rysunkach, należy sprawdzić z wymiarami na placu budowy. Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym.

PRZEDMIOT OPRAWOWANIA
Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 36

ADRES
42-224 Częstochowa, ul. Kukuczki 4
dz. nr ewid. 175, 176, 108/27 obręb 22

INWESTOR
Gmina Miasta Częstochowa
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13




PROJEKTANT mgr inż. Grzegorz Drelich upr.nr SLK/0605/POOE/04	podpis
---	--------

ASYSTENT PROJEKTANTA/ /OPRAWOWAŁ:	podpis
--	--------

TYTUŁ RYSUNKU
Instalacje Elektryczne
Projekt
Elewacje Budynku

DATA Październik 2020	NR RYSUNKU
---------------------------------	-------------------

SKALA 1:200	E-113
-----------------------	--------------

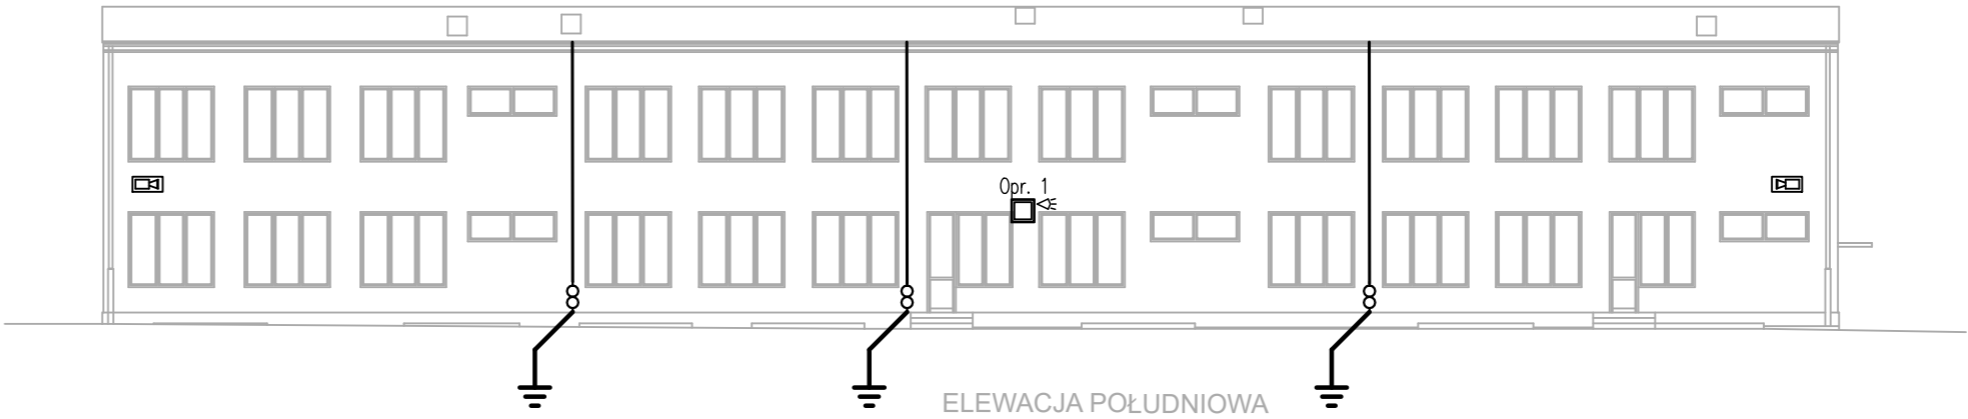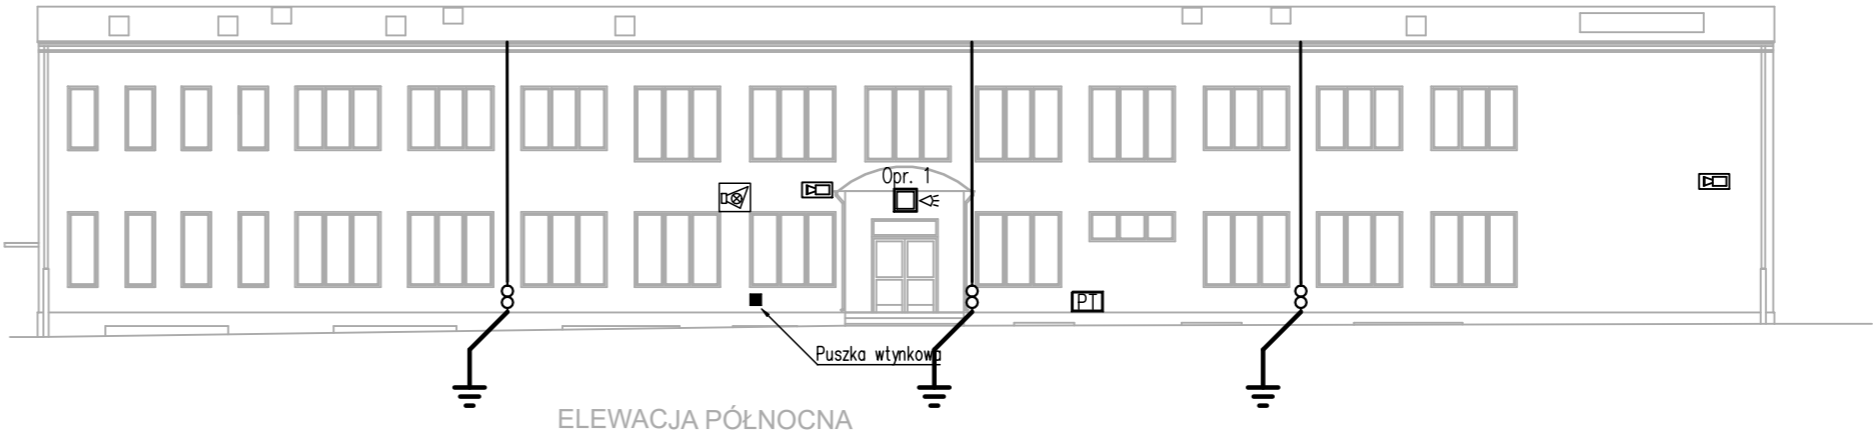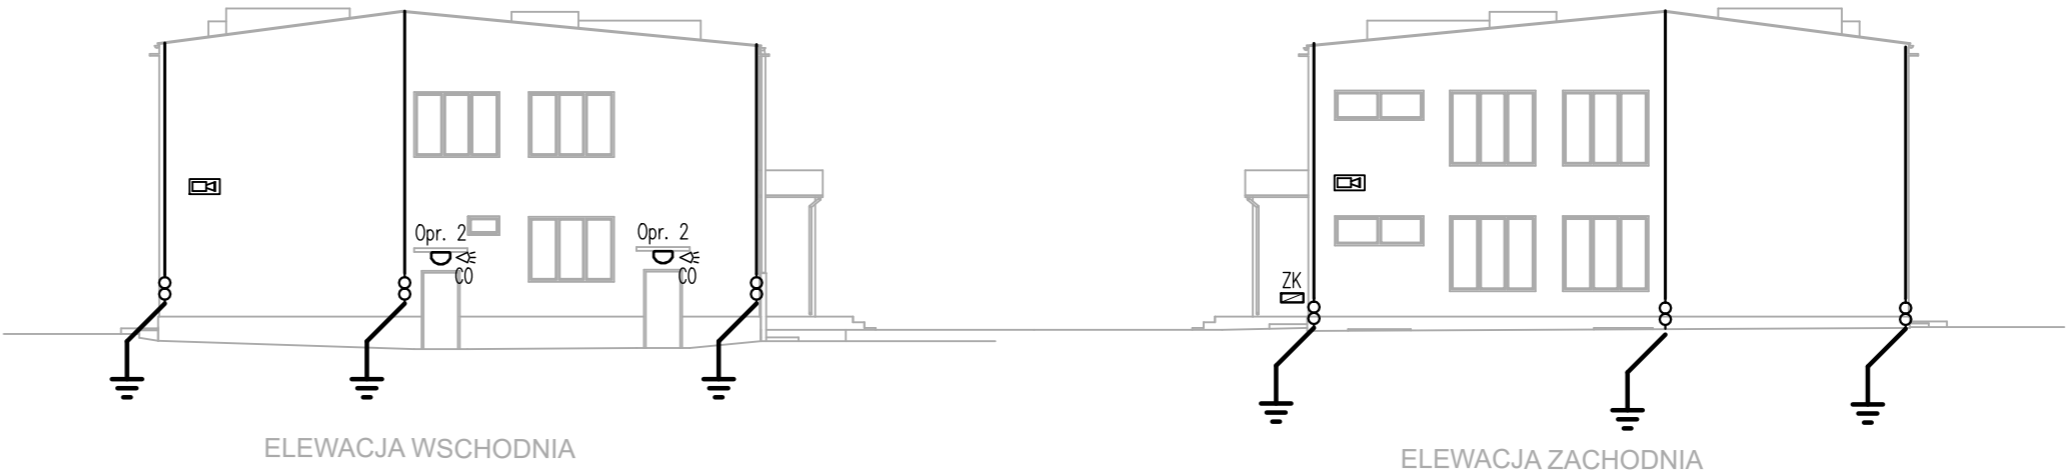


LEGENDA

PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ.
DRUT ALMgSi ø8mm UKŁADANY W WARSTWIE OCIEPLENIA
W RURKACH SZTYWNYCH SAMOGASNACYCH O GRUBOŚCI MIN. 3mm
POŁĄCZENIE Z INSTALACJĄ UZIEMIAJĄCĄ POPRZECZ
ZŁĄCZA KONTROLNO-POMIAROWE
PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KONTROLNO POMIAROWE W PUSZCZE IZOLACYJNEJ

PROJEKTOWANY UZIOM (SZCZEGÓŁY NA RZUCIE)

- Opr. 1 OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYP 1 – WYMIENIANA
- Opr. 2 OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYP 2 – WYMIENIANA
- C0 CZUJNIK NATĘŻENIA OŚWIELENIA (ZMIERZCHOWY) Z CZUJNIKIEM RUCHU I OBECNOŚCI 180°
- CZUJNIK NATĘŻENIA OŚWIELENIA (ZMIERZCHOWY)
- SYRENA ALARMOWA (DEMONTAŻ / MONTAŻ)
- PROJEKTOWANA KAMERA ZEWNĘTRZNA
- ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE TELEFONICZNE

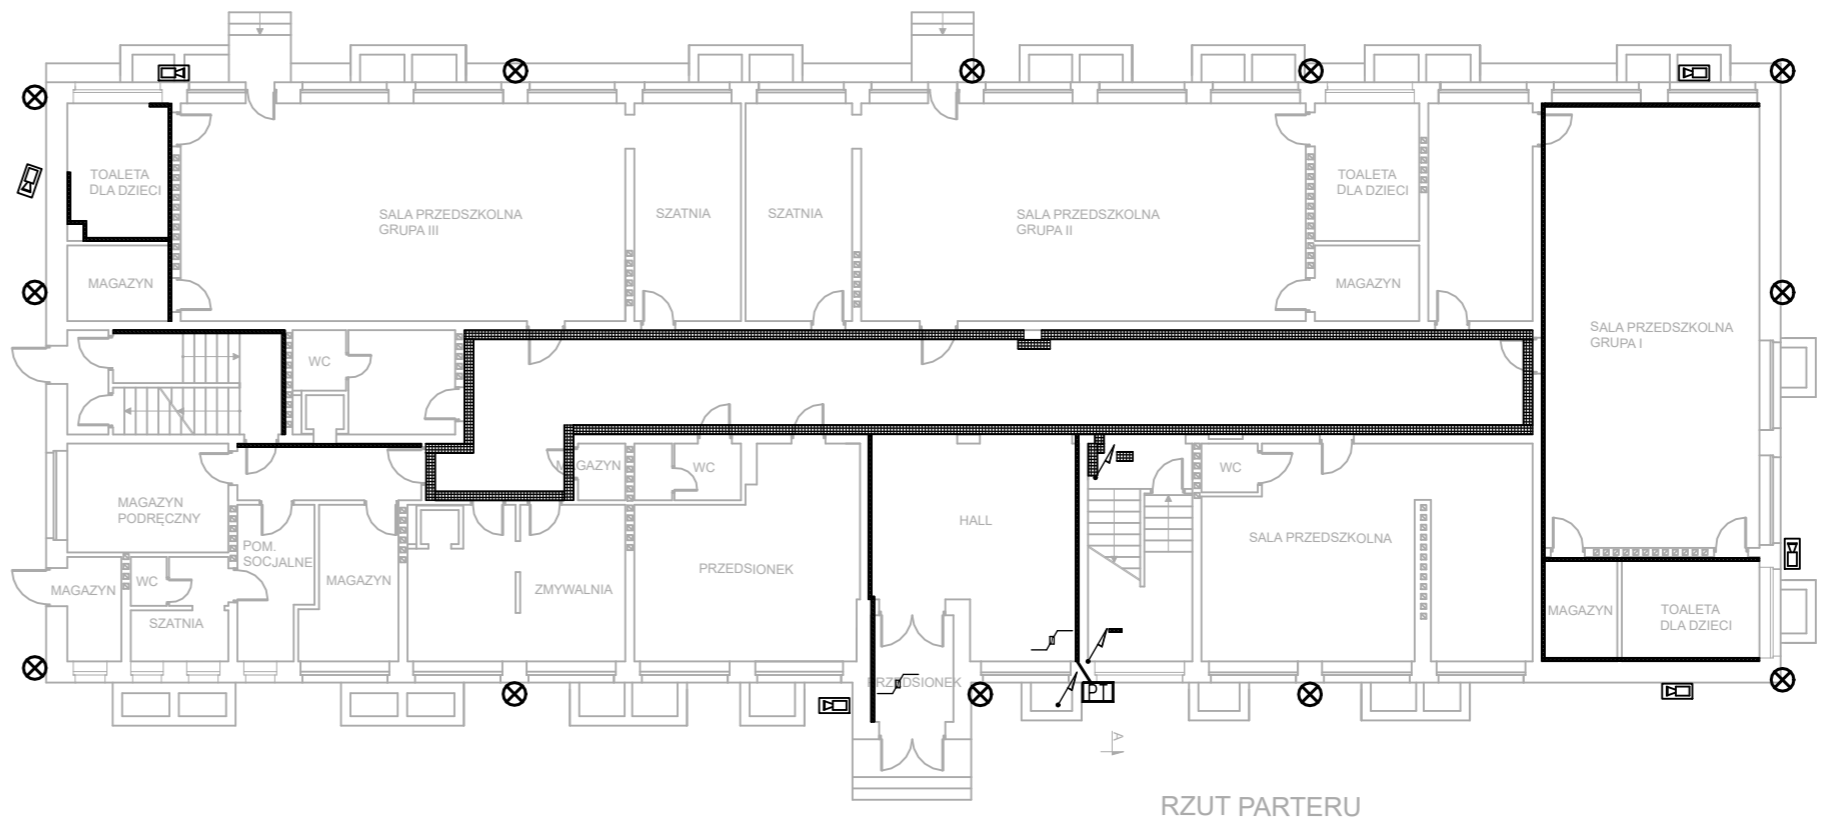

SKALA 1:200	E-114
----------------	-------

[illegible]