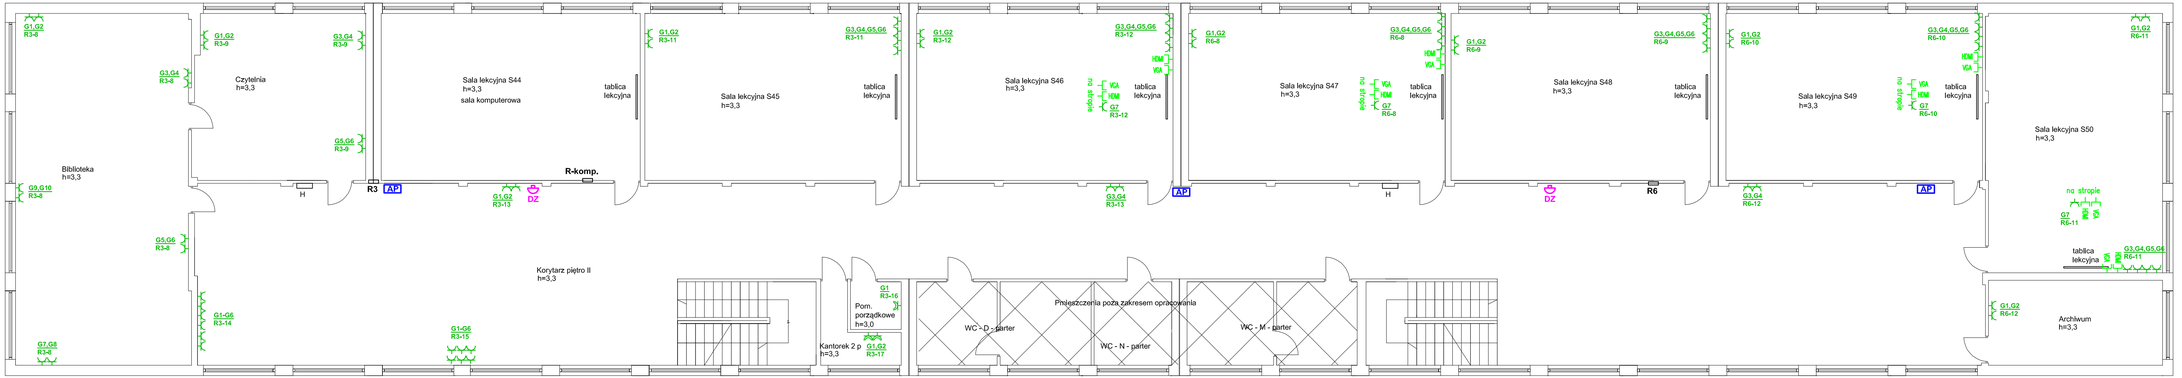

Legenda:

- Gniazdo z uziemieniem 250V, 16A, IP20.
- Gniazdo z uziemieniem 250V, 16A, IP44.
- Rozdzielnica elektryczna
- Elektroniczny dzwonek szkolny
- AP - Access point - Punkt dostępowy instalacji wifi
- VGA - Gniazdo VGA
- HDMI - Gniazdo HDMI

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PIOTR KŁOSIŃSKI
e-mail: ptykl@poczta.fm
ptykl.euro@poczta.fm
www.ptykl-projekt.com.pl
www.passive-house.com.pl
CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803 502 086 906

nazwa inwestycji

Remont instalacji elektrycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Kasztanowej 7/9 w Częstochowie oraz opracowanie audytu energetycznego dla budynku szkoły.

adres inwestycji

ul. Kasztanowa 7/9, 42-216 Częstochowa

inwestor

Gmina Miasto Częstochowa
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr:	podpis
mgr inż. Monika Jędryka	elektryczna	SLK/5761/PWOE/14	
SPRAWDZIŁ			
mgr inż. Paweł Błady	elektryczna	SLK/0366/PWOE/05	

tytuł rysunku

Plan instalacji gniazd wtykowych, siły i zasilania urządzeń – piętro II

skala: 1:100

branża: Elektryczna

nr rysunku: E-08

data opracowania: Czerwiec 2019